

DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 4. Mai 2006
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-257
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: I 26-1.21.3-26/06

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer:

Z-21.3-1823

Antragsteller:

fischerwerke
Artur Fischer GmbH & Co. KG
Weinhalde 14-18
72178 Waldachtal

Zulassungsgegenstand:

UPM 44 mit Kunststoffsiebhülse zur Verankerung im Mauerwerk

Geltungsdauer bis:

31. Mai 2011


Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zwölf Seiten und zwölf Anlagen.



I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

Der UPM 44 mit Kunststoffsiebhülse zur Verankerung im Mauerwerk (im weiteren Dübel genannt) besteht aus dem Injektionsmörtel UPM 44, einer Kunststoffsiebhülse UPM SHK und einer Ankerstange mit Mutter und Scheibe in den Größen M6, M8, M 10 und M 12 und M 16 oder einer Innengewindehülse in den Größen M6, M8, M 10 und M 12. Die Ankerstange (einschließlich Mutter und Scheibe) sowie die Innengewindehülse bestehen aus Stahl galvanisch verzinkt oder aus nichtrostendem Stahl.

Das Verankerungssystem beruht auf Ausnutzung von Verbund und Formschluss zwischen Injektionsmörtel, Siebhülse, Ankerstange bzw. Innengewindehülse und Verankerungsgrund.

Auf der Anlage 1 ist der Dübel im eingebauten Zustand dargestellt.

1.2 Anwendungsbereich

Der Dübel darf für Verankerungen unter vorwiegend ruhender Belastung verwendet werden, sofern keine Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsdauer an die Gesamtkonstruktion einschließlich des Dübels gestellt werden.

Die Temperatur darf im Bereich der Vermörtelung 50 °C, kurzfristig 80 °C nicht überschreiten.

Der Verankerungsgrund muss aus Mauerwerk nach DIN 1053 aus folgenden Baustoffen und Mindestfestigkeitsklassen bestehen:

Vollziegel \geq Mz 12 nach DIN 105, Kalksandvollsteine \geq KS 12 nach DIN 106, Hochlochziegel \geq HLz 4 nach DIN 105, Kalksandlochsteine \geq KSL 4 nach DIN 106, Hohlblocksteine aus Leichtbeton \geq Hbl 2 nach DIN 18151, Hohlblocksteine aus Beton \geq Hbn 4 nach DIN 18153 und haufwerksporigem Leichtbeton (TGL). Der Verankerungsgrund darf auch aus Porenbetonsteinen/Porenbetonblocksteinen mindestens der Festigkeitsklasse 2 nach DIN 4165, aus allgemeinen bauaufsichtlich zugelassenen bewehrten und unbewehrten Wandplatten mindestens der Festigkeitsklasse 2.2 bzw. 2 und aus geschosshohen bewehrten Wandplatten mindestens der Festigkeitsklasse 3.3 bestehen.

Der Dübel darf auch für die Verankerung in bewehrten Dach- und Deckenplatten nach DIN 4223 aus dampfgehärtetem Porenbeton mindestens der Festigkeitsklasse 2.2 verwendet werden.

Der Mauermörtel muss mindestens den Anforderungen an Normalmörtel der Mörtelgruppe II sowie für Dünnbett- oder Leichtmörtel nach DIN 1053-1:1996-11, Anhang A.3 entsprechen.

Der Dübel darf auch in Fugen des Mauerwerks verankert werden.

Bei Verwendung der Innengewindehülse aus galvanisch verzinktem Stahl muss die Befestigung des Anbauteils mit einer Befestigungsschraube oder Gewindestange mindestens der Festigkeitsklasse 5.8, einer Scheibe und einer Mutter mindestens der Festigkeitsklasse 5 in der Ausführung aus galvanisch verzinkten Stahl bestehen. Besteht die Innengewindehülse aus nichtrostendem Stahl A4-70, müssen die Befestigungsschraube/Gewindestange und die Mutter der Festigkeitsklasse A4-70 entsprechen und die Scheibe aus den Werkstoffen 1.4401/1.4571 bestehen. Besteht die Innengewindehülse aus dem Werkstoff 1.4529 müssen Befestigungsschraube/Gewindestange, Mutter und Scheibe aus dem Werkstoff 1.4529 bestehen. Dabei müssen die Befestigungsschraube/Gewindestange und Mutter mindestens folgende Festigkeitswerte aufweisen: $R_m \geq 700 \text{ N/mm}^2$; $R_{p0,2} \geq 350 \text{ N/mm}^2$.



Bei der Verwendung der Ankerstange der Festigkeitsklasse 5.8 muss die Sechskantmutter die Festigkeitsklasse 5, bei der Ankerstange der Festigkeitsklasse 8.8 muss die Sechskantmutter die Festigkeitsklasse 8 bzw. bei der Ankerstange der Festigkeitsklasse 10.9 muss die Sechskantmutter die Festigkeitsklasse 10 haben.

Der Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl darf nur für Bauteile in geschlossenen Räumen, z.B. Wohnungen, Büroräumen, Schulen, Krankenhäusern, Verkaufsstätten - mit Ausnahme von Feuchträumen - verwendet werden.

Der Dübel aus nichtrostendem Stahl mit der zusätzlichen Prägung "A4" darf auch für Konstruktionen der Korrosionswiderstandsklasse III entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung "Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen" Zul.-Nr. Z-30.3-6 verwendet werden, d.h. er darf in Feuchträumen und im Freien, auch in Industrielatmosphäre und in Meeresnähe (jedoch nicht im Einflussbereich von Meerwasser) eingesetzt werden, sofern nicht noch weitere Korrosionsbelastungen auftreten.

Der Dübel aus dem nichtrostenden Werkstoff 1.4529 mit der zusätzlichen Prägung "C" darf auch für Konstruktionen der Korrosionswiderstandsklasse IV entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung "Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen" Zul.-Nr. Z-30.3-6 verwendet werden, d.h. er darf auch für Bereiche mit hoher Chlorid- und Schwefeldioxydbelastung sowie in Bereichen, in denen aufgrund der Aufkonzentration von Schadstoffen eine sehr starke Korrosionsbelastung gegeben ist, eingesetzt werden.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

Der Dübel muss in seinen Abmessungen und Werkstoffangaben den Angaben der Anlagen entsprechen.

Die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht angegebenen, Werkstoffangaben, Abmessungen und Toleranzen des Dübels sowie die chemische Zusammensetzung des Injektionsmörtels müssen den beim Deutschen Institut für Bautechnik, bei der Zertifizierungsstelle und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegten Angaben entsprechen.

Der Injektionsmörtel muss aus zwei Komponenten (Harz und Härter) bestehen, die ungemischt in Mörtelkartuschen gemäß Anlage 5 angeboten werden.

Für die Dübelteile aus nichtrostendem Stahl gilt zusätzlich die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-30.3-6 "Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden Stählen". Entsprechend dieser Zulassung müssen für das Ausgangsmaterial und zugelieferte Teile aus nichtrostendem Stahl für den Nachweis der Übereinstimmung vom Hersteller mit einem Übereinstimmungszertifikat (ÜZ) und einem Abnahmeprüfzeugnis 3.1.B nach DIN EN 10204:1995-08 geliefert werden.

Bei dem Dübel aus dem Werkstoff 1.4529 müssen die Einzelteile des Dübels (Ankerstange, Scheibe und Sechskantmutter bzw. Innengewindehülse) den Anforderungen des Werkstoffes 1.4529 nach DIN EN 10088-3:1995-08 entsprechen. Für die Ankerstange und die Innengewindehülse müssen die Zugfestigkeit R_m mindestens 700 N/mm^2 und die Dehngrenze $R_{p0,2}$ mindestens 350 N/mm^2 betragen. Die Sechskantmutter muss der Festigkeitsklasse 5 entsprechen.

Für das Ausgangsmaterial der Gewindeteile aus Stahl müssen die Stahlsorten und die mechanischen Eigenschaften vom Hersteller durch ein Werksprüfzeugnis 2.3 nach DIN EN 10204 belegt sein.



Die Ankerstange bzw. Innengewindehülse in der Ausführung Stahl gal Zn A2G nach DIN EN ISO 4042:1999-10 muss mindestens der Festigkeitsklasse 5.8, 8.8 bzw. 10.9 nach DIN EN ISO 898-1:1999-11 entsprechen oder aus nichtrostendem Stahl der Werkstoffnummer 1.4401 oder 1.4571 der Festigkeitsklasse A4-70 nach DIN EN ISO 3506:1998-03 bestehen.

Die Sechskantmutter in der Ausführung Stahl gal Zn A2G nach DIN EN ISO 4042 mit den Abmessungen nach DIN EN ISO 4032:2001-03 muss der Festigkeitsklasse 5, 8 bzw. 10 nach DIN EN 20898-2:1994-02 oder aus nichtrostendem Stahl der Werkstoffnummer 1.4401 oder 1.4571 der Festigkeitsklasse A4-70 nach DIN EN ISO 3506 entsprechen.

Für die Sechskantmutter nach DIN EN ISO 4032 (alt: DIN EN 24032-2:1992-02) ist entsprechend der Bauregelliste A, Teil 1, lfd. Nr. 4.8.9 und 4.8.11 ein Übereinstimmungszertifikat (ÜZ) erforderlich.

Die Scheibe mit den Abmessungen nach DIN 125-1:1990-03 wird in der Ausführung Stahl galv. verzinkt nach DIN 50961:2000-09 oder aus nichtrostendem Stahl der Werkstoffnummer 1.4401 oder 1.4571 nach DIN EN 10088-2:1995-08 verwendet.

Für die Scheibe nach DIN 125 ist entsprechend der Bauregelliste A, Teil 1, lfd. Nr. 4.8.43 eine Übereinstimmungserklärung des Herstellers (ÜH) erforderlich.

2.2 Verpackung, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Verpackung und Lagerung

Die zwei Komponenten des Injektionsmörtels werden ungemischt in Kartuschen zum Mischen gemäß Anlage 5 geliefert.

Der Injektionsmörtel ist vor Sonneneinstrahlung und Hitzeeinwirkung zu schützen und entsprechend der Montageanleitung trocken bei Temperaturen von +5 °C bis +25 °C zu lagern. Eine kurzfristige Lagerung bis +35 °C ist zulässig.

2.2.2 Kennzeichnung

Verpackung, Beipackzettel oder Lieferschein des Dübels müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Zusätzlich ist das Werkzeichen, die Zulassungsnummer und die vollständige Bezeichnung der Dübel anzugeben. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Die Injektionsmörtel-Kartusche ist entsprechend der Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe zu kennzeichnen und mit der Aufschrift "UPAT UPM 44" sowie Angaben über die Haltbarkeit, Gefahrenbezeichnung und Verarbeitung zu versehen. Die mit dem Injektionssystem mitgelieferte Montageanleitung muss Angaben über Schutzmaßnahmen zum Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen enthalten.

Der Dübel wird mit dem Produktnamen und der Gewindegröße bezeichnet, z.B. UPM 44 M10.

Jeder Ankerstange bzw. Innengewindehülse sind das Werkzeichen und die Gesamtlänge gemäß Anlage 2 einzuprägen, z. B. fischer (Logo) 100. Jeder Innengewindehülse ist das Werkzeichen und die Gewindegröße gemäß Anlage 2 einzuprägen, z. B. fischer (Logo) M8.

Der Dübel aus nichtrostendem Stahl aus dem Werkstoff 1.4401 oder 1.4571 erhält zusätzlich die Prägung "A4" und der Dübel aus dem Werkstoff 1.4529 die zusätzliche Prägung "C". Der Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl der Güteklasse 5.8 erhält keine zusätzliche Prägung, der Dübel der Güteklasse 8.8 einen Punkt und der Dübel der Güteklasse 10.9 zwei Punkte.



2.3 Übereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Dübels mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Dübels nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Dübels eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Prüfplan aufgeführten Maßnahmen einschließen.

Für Umfang, Art und Häufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle ist der beim Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegte Prüfplan maßgebend.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrolle und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die bestehende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Dübel durchzuführen und es müssen auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Für Umfang, Art und Häufigkeit der Fremdüberwachung ist der beim Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegte Prüfplan maßgebend.



Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

3.1 Entwurf

Die Verankerungen sind ingenieurmäßig zu planen. Unter Berücksichtigung der zu verankernden Lasten sind prüfbare Berechnungen und Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

3.2 Bemessung

3.2.1 Allgemeines

Die Verankerungen sind ingenieurmäßig zu bemessen. Der Nachweis der unmittelbaren örtlichen Krafteinleitung in den Verankerungsgrund ist erbracht. Die Weiterleitung der zu verankernden Lasten im Bauteil ist nachzuweisen.

Eine Biegebeanspruchung des Dübels darf nur dann unberücksichtigt bleiben, wenn alle folgenden Bedingungen eingehalten werden:

- Das anzuschließende Bauteil muss aus Metall bestehen und ohne Zwischenlage im Bereich der Verankerung ganzflächig gegen den Verankerungsgrund verspannt sein.
- Das Anbauteil muss mit seiner ganzen Dicke an der Ankerstange/Schraube anliegen.
- Das Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil darf die Werte der Anlagen 6, 7, 9 und 11 nicht überschreiten.

Zusatzbeanspruchungen, die im Dübel, im angeschlossenen Bauteil oder im Bauteil, in dem der Dübel vermörtelt ist, aus behinderter Formänderung (z.B. bei Temperaturwechseln) entstehen können, sind zu berücksichtigen.

Putze, Bekiesungs-, Bekleidungs- oder Ausgleichschichten gelten als nichttragend und dürfen bei der Verankerungstiefe nicht berücksichtigt werden.

Die Befestigungsschraube für den Dübel mit Innengewindehülse muss, sofern sie nicht vom Werk für den jeweiligen Anwendungsfall mitgeliefert wird, vom planenden Ingenieur hinsichtlich Anwendungsbereich (Korrosionswiderstandsklasse), der Schraubenlänge unter Berücksichtigung der Dicke des anzuschließenden Bauteils, der erforderlichen Mindesteinschraubtiefe und der möglichen Toleranzen festgelegt werden.

3.2.2 Verankerung im haufwerksporigen Leichtbeton (TGL)

In jedem Einzelfall ist die Standsicherheit der Wand nachzuweisen und durch eine Bauwerksanalyse der Verbund zwischen Deckschicht und haufwerksporigem Leichtbeton zu beurteilen. Eine Lasteinleitung durch Dübel darf nur erfolgen, wenn ein Verbund zwischen Deckschicht und dem haufwerksporigen Leichtbeton vorhanden ist.

3.2.3 Zulässige Lasten

Die zulässigen Lasten gelten für die Beanspruchungsrichtungen zentrischer Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel.

3.2.3.1 Zulässige Lasten in Wänden aus Mauerwerk

Die zulässigen Lasten des Dübels für Verankerungen in verschiedenen Mauerwerksarten sind in der Tabelle 10, Anlage 8 angegeben.



Bei Verankerungen im Mauerwerk aus Lochsteinen (HLz, KSL, Hbl und Hbn) dürfen die zulässigen Lasten erhöht werden, wenn das Bohrloch im Drehgang hergestellt wird. Bei Kalksandlochsteinen muss zusätzlich nachgewiesen werden, dass die Außenstege der Steine mindestens 30 mm (alte Steine) betragen. Im Mauerwerk aus Hochlochziegeln darf die zulässige Last in \geq HLz 4 auf 0,6 kN, in \geq HLz 6 auf 0,8 kN und in \geq HLz 12 auf 1,0 kN erhöht werden. Im Mauerwerk aus Kalksandlochsteinen darf die zulässige Last in \geq KSL 4 auf 0,6 kN, in \geq KSL 6 auf 0,8 kN und in \geq KSL 12 auf 1,4 kN erhöht werden. Im Mauerwerk aus Hohlblocksteinen aus Leichtbeton darf die zulässige Last in \geq Hbl 2 auf 0,5 kN und in \geq Hbl 4 und Hohlblocksteinen aus Beton in \geq Hbn 4 auf 0,8 kN erhöht werden.

Zusätzlich dürfen in nachgewiesenem alten Mauerwerk aus Hochlochziegeln (Gebäude, die vor dem Jahre 1977 errichtet wurden) mit einer Festigkeitsklasse von \geq HLz 12 die Lasten wie folgt erhöht werden, wenn das Bohrloch im Drehgang hergestellt wird: M8/UPM 44 SH 16x85K auf 1,4 kN, M10/UPM 44 SH 16x85/130K auf 1,6 kN und M12/UPM 44 SH 16x85/130K und M16/UPM 44 SH 20x85K auf 1,8 kN.

Die maximalen Lasten nach Tabelle 11, Anlage 8, die durch einen Einzeldübel oder eine Dübelgruppe in einen einzelnen Stein eingeleitet werden, dürfen nicht überschritten werden. Der kleinere Wert, der sich aus den Tabellen 10 und 11 sowie der möglichen Lasterhöhung bei der Bohrlochherstellung im Drehgang und in alten Hlz-Steinen ergibt, ist maßgebend.

Für die Verankerungen in Vollziegeln (Mz), Kalksandvollsteinen (KS), Hochlochziegeln (HLz) und Kalksandlochsteinen (KSL) ist die zulässige Last je Dübel bei Dübelpaaren und Vierergruppen mit geringerem Achsabstand ($\min a \leq \text{red } a < a$) als in Anlage 6 und 7 angegeben, auf den Wert $\text{red } F$ nach Anlage 7 abzumindern.

Die Anordnung der Dübel richtet sich nach Anlage 6 und 7.

Für Verankerungen in Hohlblocksteinen aus Leichtbeton (Hbl) und Hohlblocksteinen aus Beton (Hbn) ist eine Reduzierung des Achsabstandes nach Anlage 7 nicht zulässig.

3.2.3.2 Zulässige Lasten in Wänden aus haufwerksporigem Leichtbeton (TGL)

Die zulässigen Lasten je Dübel für Verankerungen im haufwerksporigen Leichtbeton sind in Tabelle 13, Anlage 9 angegeben.

Einzeldübel :

Für Einzeldübel mit einem Randabstand (ohne zum freien Rand gerichtete Abscherlast) von $\min a_r \leq \text{red } a_r < a_r$ ist der Abminderungsfaktor κ_{ar} nach Gleichung 1c, Anlage 10 zu ermitteln und die zulässige Last nach Gleichung 1a, Anlage 10 abzumindern.


Werden die Randabstände zu zwei oder mehr Rändern unterschritten (z.B. bei Anordnung eines Dübels in der Ecke oder in einem schmalen Bauteil), dann sind die Abminderungsfaktoren κ_{ar} (Gleichung 1c) für jeden Randabstand einzeln zu bestimmen und die zulässige Last nach Gleichung 1b, Anlage 10 abzumindern.

Dübelgruppen:

Dübelgruppen bestehen aus 2 oder 4 Dübeln gleicher Größe, bei denen der Achsabstand $\text{red } a$ mindestens in einer Richtung kleiner als der Achsabstand a nach Anlage 9 ist. Die Anordnung der Dübel richtet sich nach Anlage 10.

Für einen Achsabstand von $\min a \leq \text{red } a < a$ ist der Abminderungsfaktor κ_a nach Gleichung 2c, Anlage 10 zu ermitteln und die zulässige Last nach Gleichung 2a, Anlage 10 abzumindern. Werden die Achsabstände in zwei Richtungen unterschritten, dann sind die Abminderungsfaktoren κ_a (Gleichung 2c) für beide Achsabstände einzeln zu bestimmen und die zulässige Last nach Gleichung 2b, Anlage 10 abzumindern.

Wird außerdem der Randabstand a_r (ohne zum freien Rand gerichtete Abscherlast) nach Anlage 9 von Dübeln einer Dübelgruppe zu einem Bauteilrand unterschritten, dann ist zusätzlich der Abminderungsfaktor κ_{ar} nach Gleichung 1c, Anlage 10 zu ermitteln und die zulässige Last aller Dübel der Gruppe entsprechend dem ungünstigsten Dübel abzumindern.



Werden die Randabstände von Dübeln zu zwei (Ecklage bei Gruppen) oder höchstens drei Rändern (bei Zweiergruppen) unterschritten, ist die zulässige Last aller Dübel der Gruppe unter Berücksichtigung der Abminderungsfaktoren des ungünstigsten Dübels abzumindern (siehe Beispiel Anlage 10).

3.2.3.3 Zulässige Lasten im Porenbeton

Die zulässigen Lasten des Dübels für Verankerungen im Porenbeton sind in Tabelle 15, Anlage 12 angegeben.

Die Achsabstände (a) dürfen bei Dübelpaaren und Vierergruppen bis zum Mindestwert (min a) nach Anlage 12 unterschritten werden, wenn die zulässigen Lasten gemäß Anlage 7 abgemindert werden.

Bei Verankerungen in Dach- und Deckenplatten aus Porenbeton ist nachzuweisen, dass die durch Dübellasten ermittelte Schubspannung den Wert $0.4 \times z_{ult}$ nach DIN 4223 nicht überschreitet. Die Verankerungen sind nur innerhalb eines Streifens von 250 mm Breite entlang der Mittelachse der Elemente (Lasteinleitungsbereich, siehe Anlage 12) zulässig.

3.2.4 Dübelabstände und Bauteilabmessungen

Die Montagekennwerte und die erforderlichen Achs- und Randabstände sowie die Mindestbauteildicke sind auf den Anlagen 6, 7, 9, 11 und 12 angegeben.

3.2.5 Biegebeanspruchung

Die zulässigen Biegemomente sind auf Anlage 8 angegeben.

Die rechnerische Einspannstelle liegt um das Maß des Nenndurchmessers des Anschlussgewindes hinter der Oberfläche des Verankerungsgrundes. Putz, Fliesen o. ä. gelten als nichttragend.

Bei Biegung mit zusätzlichem Zug darf die vorhandene Zuglastkomponente folgenden Wert nicht überschreiten:

$$F_Z \leq \text{zul } F (1 - M/\text{zul } M)$$

zul F = zulässige Last nach Anlage 8, 9, 12

zul M = zulässiges Biegemoment nach Anlage 8

F_Z = vorhandene Zuglastkomponente

M = vorhandenes Biegemoment

Bei Fassadenbekleidungen mit veränderlichen Biegebeanspruchungen (z. B. infolge Temperaturwechseln) darf der Spannungsaussschlag $\sigma_A = \pm 50 \text{ N/mm}^2$ um den Mittelwert σ_M , bezogen auf den rechnerischen Spannungsquerschnitt des Gewindes der Ankerstange bzw. Schraube, nicht überschritten werden.

3.2.6 Verschiebungsverhalten

Unter Belastung in Höhe der zulässigen Lasten für Verankerungen im Mauerwerk und im Porenbeton ist mit folgenden Verschiebungen bei Einzeldübeln und Dübelgruppen in Richtung der Last zu rechnen:

zentrischer Zug: bis 0,3 mm

Querlast: bis 1,0 mm

Bei Verankerungen im haufwerksporigen Leichtbeton ist in Höhe der zulässigen Lasten nach Anlage 8 mit einer Verschiebung von bis zu 0,5 mm in Richtung der Last zu rechnen.

Bei Dauerbelastung in Höhe der zulässigen Lasten können im Mauerwerk und im haufwerksporigen Leichtbeton zusätzliche Verschiebungen bis 0,2 mm und im Porenbeton bis 0,5 mm auftreten.

Bei Querlast ist zusätzlich das vorhandene Lochspiel zwischen Dübel und Anbauteil zu berücksichtigen.



4 Bestimmungen für die Ausführung

4.1 Allgemeines

Der Dübel darf nur als seriengemäß gelieferte Befestigungseinheit verwendet werden. Einzelteile dürfen nicht ausgetauscht werden.

Die Montage des zu verankernden Dübels ist nach den gemäß Abschnitt 3.1 gefertigten Konstruktionszeichnungen und der Montageanleitung des Antragstellers vorzunehmen. Vor dem Setzen des Dübels ist der Verankerungsgrund festzustellen. Er muss bei Mauerwerk und Porenbeton den Festigkeitsklassen entsprechen, die den zulässigen Lasten nach Anlage 8 und 12 zugeordnet sind. Die Montage in Fugen ist zulässig.

Bei Verwendung der Innengewindehülse aus galvanisch verzinkten Stahl muss die Befestigung des Anbauteils mit einer Befestigungsschraube oder Gewindestange der Festigkeitsklasse 5.8, einer Scheibe und einer Mutter der Festigkeitsklasse 5 in der Ausführung aus galvanisch verzinkten Stahl bestehen. Besteht die Innengewindehülse aus nichtrostendem Stahl A4-70, müssen die Befestigungsschraube/Gewindestange und die Mutter der Festigkeitsklasse A4-70 entsprechen und die Scheibe aus den Werkstoffen 1.4401/1.4571 bestehen. Besteht die Innengewindehülse aus dem Werkstoff 1.4529 müssen Befestigungsschraube/Gewindestange, Mutter und Scheibe aus dem Werkstoff 1.4529 bestehen. Dabei müssen die Befestigungsschraube/Gewindestange und Mutter mindestens folgende Festigkeitswerte aufweisen: $R_m \geq 700 \text{ N/mm}^2$; $R_{p0,2} \geq 350 \text{ N/mm}^2$.

Bei der Verwendung der Ankerstange der Festigkeitsklasse 5.8 muss die Sechskantmutter die Festigkeitsklasse 5, bei der Ankerstange der Festigkeitsklasse 8.8 muss die Sechskantmutter die Festigkeitsklasse 8 bzw. bei der Ankerstange der Festigkeitsklasse 10.9 muss die Sechskantmutter die Festigkeitsklasse 10 haben.

4.2 Herstellung und Reinigung des Bohrloches

Das Bohrloch ist rechtwinklig zur Oberfläche des Verankerungsgrundes mit Hartmetall-Schlag- bzw. Hammerbohrern zu bohren. Im Porenbeton muss das Bohrloch entsprechend Anlage 11 mit dem zugehörigem Konusbohrer PBB konisch hergestellt werden. Die in den Anlagen 6, 7 und 11 angegebenen Bohrerenddurchmesser und Bohrlochtiefen sind einzuhalten. Fehlbohrungen sind zu vermörteln.

a) Lochsteine:

Werden beim Bohrvorgang in Lochsteinen voll vermörtelte Fugen bzw. keine Hohlkammern getroffen, so ist das Bohrmehl zu entfernen.

b) Kalksandlochsteine:

Bei Verankerungen in Kalksandlochsteinen muss die Reinigung des Bohrloches gemäß Montageanweisung des Herstellers, durch mindestens zweimaliges Ausbürsten erfolgen.

c) Hochlochsteine (alte Steine, Gebäude, die vor dem Jahre 1977 errichtet wurden):

Bei Verankerungen in alten Hochlochsteinen muss die Reinigung des Bohrloches gemäß Montageanleitung des Herstellers durch dreimaliges Ausblasen, dreimaliges Ausbürsten und dreimaliges Ausblasen erfolgen. Zum Ausbürsten ist die auf der Anlage 4 dargestellte zugehörige Reinigungsbürste des Herstellers zu verwenden.

d) Vollsteine und haufwerksporiger Leichtbeton:

Bei Verankerungen in Vollsteinen und haufwerksporigem Leichtbeton muss die Reinigung des Bohrloches gemäß Montageanweisung des Herstellers, durch mindestens zweimaliges Ausblasen, zweimaliges Ausbürsten und zweimaliges Ausblasen erfolgen. Zum Ausbürsten ist die auf Anlage 4 dargestellte zugehörige Reinigungsbürste des Herstellers zu verwenden.

e) Porenbeton:

Bei Verankerungen im Porenbeton muss die Reinigung des konischen Bohrloches gemäß Montageanleitung des Herstellers durch viermaliges Ausblasen erfolgen.



4.3 Setzen des Dübels

Die Verankerung in Vollsteinen und im Porenbeton kann mit oder ohne Siebhülse erfolgen. Bei Verankerungen in Lochsteinen und im haufwerksporigen Leichtbeton ist immer die zugehörige Siebhülse zu verwenden.

Die Siebhülse muss so in das Bohrloch eingesetzt werden, dass sie bündig mit dem Verankerungsgrund abschließt. Putz, Fliesen o.ä. müssen so im Verankerungsbereich entfernt werden, dass die Siebhülse bündig mit dem Verankerungsgrund gesetzt werden kann. Abweichend hiervon dürfen im haufwerksporigen Leichtbeton und bei allen Mauerwerksarten nach Tabelle 4, außer in KSL-Steinen, die Siebhülsen UPM SH 12x85 K, UPM SH 16x85 K und UPM SH 20x85 K mit der Ankerstange auch bis zu einer Dicke der nichttragenden Deckschicht von maximal 20 mm bündig mit dieser Deckschicht gesetzt werden. Die Siebhülse UPM SH 16/130 K mit der Ankerstange darf im haufwerksporigen Leichtbeton und bei allen Mauerwerksarten nach Tabelle 4 auch bis zu einer Dicke der nichttragenden Deckschicht von maximal 20 mm bündig mit dieser Deckschicht gesetzt werden.

Die Verankerungstiefen sind einzuhalten.

Bei Verwendung der Innengewindehülse müssen die Siebhülse und die Innengewindehülse immer bündig mit dem Verankerungsgrund abschließen.

Das Mischen der Mörtelkomponenten erfolgt beim Einpressen von Hand im aufgesetzten Statikmischer der einzelnen Mörtelkartuschen gemäß Anlagen 4. Der Injektionsmörtel ist ausreichend gemischt, wenn er eine gleichmäßige hellgraue Färbung aufweist. Die beiden ersten vollen Hübe jedes Gebindes (Mischervorlauf) sind zu verwerfen und nicht für die Verankerung zu verwenden. Die Siebhülse ist hubweise vom Boden her zu befüllen. Die zulässige Verarbeitungszeit einer Kartusche, einschließlich Eindrücken der Ankerstange bzw. der Innengewindehülse ist in Abhängigkeit von der Temperatur in der Kartusche und im Verankerungsgrund der Montageanleitung zu entnehmen.

Für die Verankerung im Porenbeton ist vor dem Verfüllen des Bohrloches mit dem Injektionsmörtel, die zugehörige Zentrierhülse (Anlage 3) in das Bohrloch zu setzen. Die Ankerstange wird mit der Hand drehend bis zum Bohrlochgrund/Siebhülsengrund in die/das vollvermörtelte Siebhülse/Bohrloch eingedrückt. Die Innengewindehülse wird mit der Hand drehend bis sie bündig mit dem Siebhüsenkragen/Bohrlochmund abschließt in die/das vollvermörtelte Siebhülse/Bohrloch gedrückt. Bei jeder Arbeitsunterbrechung, die länger als die angegebene Verarbeitungszeit (siehe hierzu Montageanleitung des Antragstellers) ist, müssen die Vorsatzteile der Kartusche ersetzt werden.

Die Verarbeitungstemperatur des Mörtels muss mindestens +5 °C betragen.

Die Temperatur im Verankerungsgrund darf während der Aushärtung des Injektionsmörtels -5 °C nicht unterschreiten. Die Wartezeit bis zur Lastaufbringung gemäß Anlage 6 ist einzuhalten.

Wenn das anzuschließende Bauteil nicht an der Siebhülse/Verankerungsgrund anliegt, ist unter Berücksichtigung einer Biegebeanspruchung nach Abschnitt 3.2.1 zu unterfüttern oder eine Kontermutter zu verwenden.

Bei Verwendung der Innengewindehülse ist die in den Anlagen 7, 8 und 11 angegebene Mindesteinschraubtiefe der Befestigungsschraube/Gewindestange einzuhalten.

Beim Befestigen des Anbauteils mit einem Drehmomentenschlüssel darf das in den Anlagen 7, 8, 10 und 11 angegebene Drehmoment nicht überschritten werden.



4.4 Kontrolle der Dübeltragfähigkeit

Die Tragfähigkeit der Dübel ist an jeweils 3 % der Anzahl der in ein Bauteil gesetzten Dübel - mindestens jedoch an 2 Dübeln je Größe - durch eine Probelastung zu kontrollieren. Die Kontrolle gilt als bestanden, wenn unter der Probelastung bis zum 1,3fachen Wert der zulässigen Zuglast der Anlagen 5 und 8 keine sichtbare Verschiebung auftritt.

Kann ein Dübel die Kontrollbedingung nicht erfüllen, so sind zusätzlich 25 % der Dübel (mindestens 5) des Bauteils, in dem der nicht ordnungsgemäß vermörtelte Dübel gesetzt ist, zu überprüfen. Falls ein weiterer Dübel die Kontrollbedingung nicht erfüllt, sind alle Dübel dieses Bauteils zu überprüfen. Alle die Kontrollbedingungen nicht erfüllenden Dübel dürfen nicht zur Kraftübertragung herangezogen werden.

Über die Kontrolle der Dübeltragfähigkeit ist ein Protokoll zu führen, in dem die Lage der geprüften Dübel bezüglich des Bauteils, die Höhe der aufgebrachten Belastung und das Ergebnis anzugeben sind. Das Protokoll ist zu den Bauakten zu nehmen.

4.5 Kontrolle der Ausführung

Bei der Herstellung von Verankerungen muss der mit der Verankerung von Dübeln betraute Unternehmer oder der von ihm beauftragte Bauleiter oder ein fachkundiger Vertreter des Bauleiters auf der Baustelle anwesend sein. Er hat für die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten zu sorgen.


Während der Herstellung der Verankerung sind Aufzeichnungen über den Nachweis des Verankerungsgrundes (Mauerwerksart, Festigkeitsklasse und Mörtelgruppe), der Temperatur im Verankerungsgrund und die ordnungsgemäße Montage der Dübel vom Bauleiter oder seinem Vertreter zu führen. Die Aufzeichnungen müssen während der Bauzeit auf der Baustelle bereitliegen und sind den mit der Bauüberwachung Beauftragten auf Verlangen vorzulegen. Sie sind ebenso wie die Lieferscheine nach Abschluss der Arbeiten mindestens 5 Jahre vom Unternehmer aufzubewahren.

Feistel


Beglaubigt




Dübel in eingebautem Zustand im Mauerwerk aus Lochstein, Vollstein und im haufwerksporigen Leichtbeton

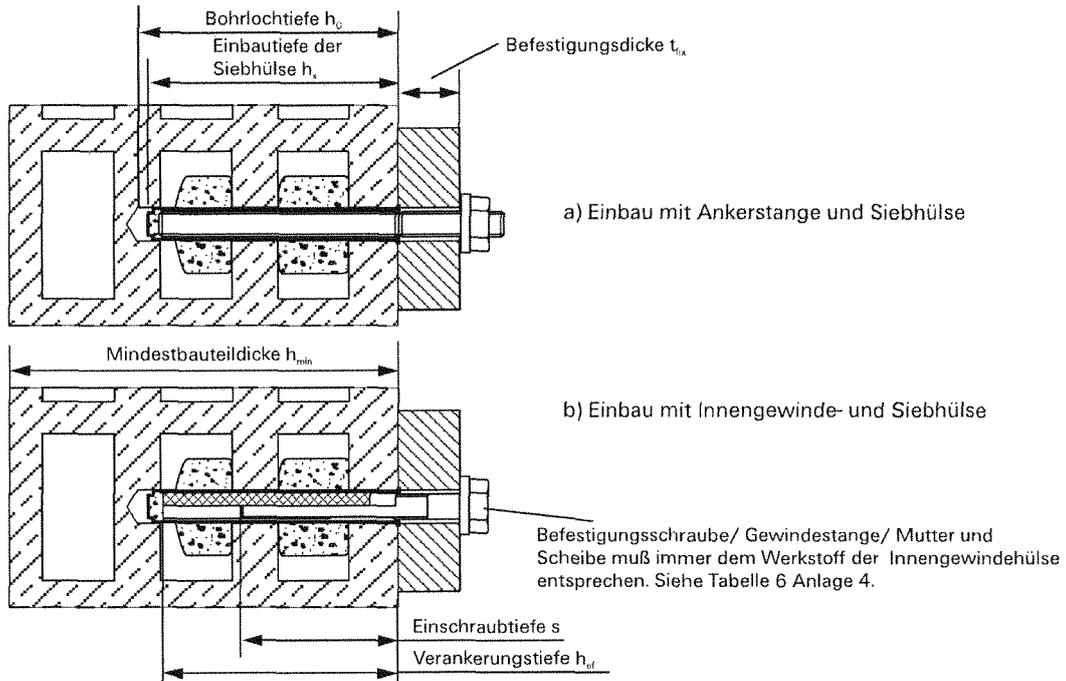

Dübel in eingebautem Zustand im Mauerwerk aus Vollsteinen ohne Siebhülse

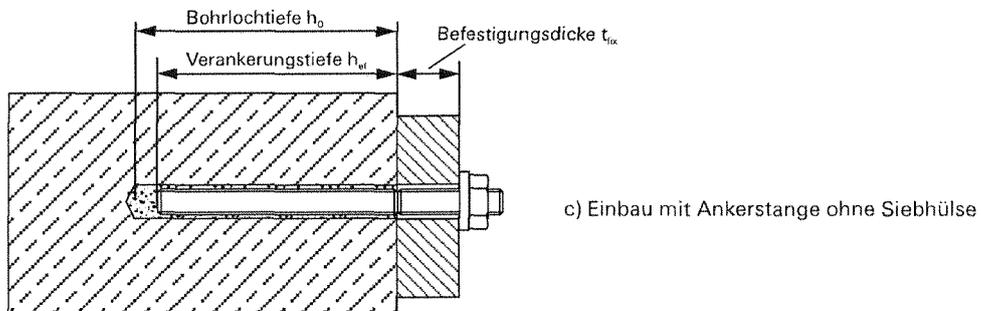

Dübel in eingebautem Zustand im Porenbeton

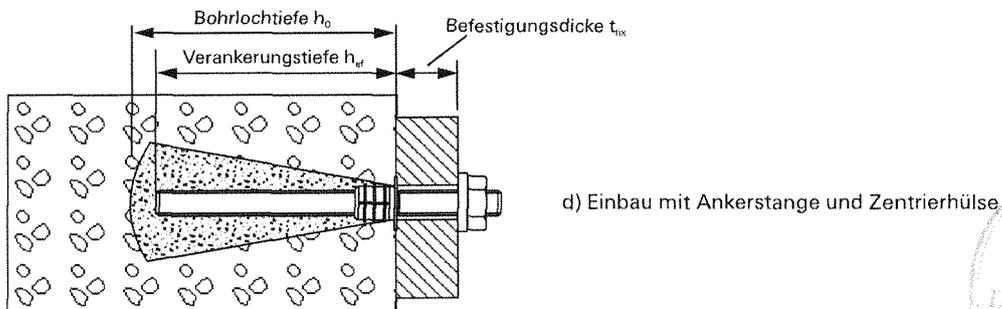

Upat Vertriebs GmbH
 Otto-Hahn-Straße 15
 79211 Denzlingen
 Tel.: 07666/902-2800
 Fax.: 07666/902-2801

UPM 44 mit Kunststoffsiebhülse

Einbauzustand
 - Beispiele -


Anlage 1

zur allgemeinen
 bauaufsichtlichen Zulassung


Z - 21.3 - 1823

vom: 4.Mai 2006


Kunststoffsiebhülse UPM SH12x50K, UPM SH12x85K, UPM SH16x85K,
UPM SH 16x130K, UPM SH20x85K

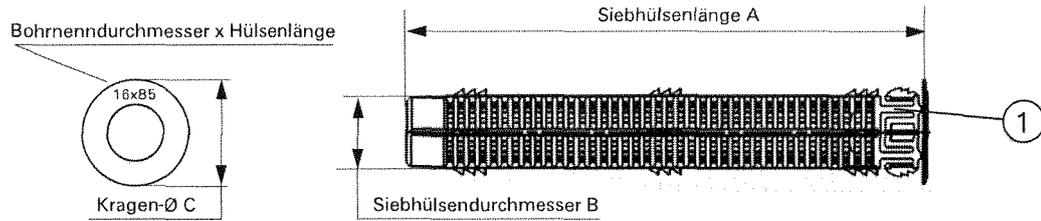


Ankerstangen M6, M8, M10, M12, M16

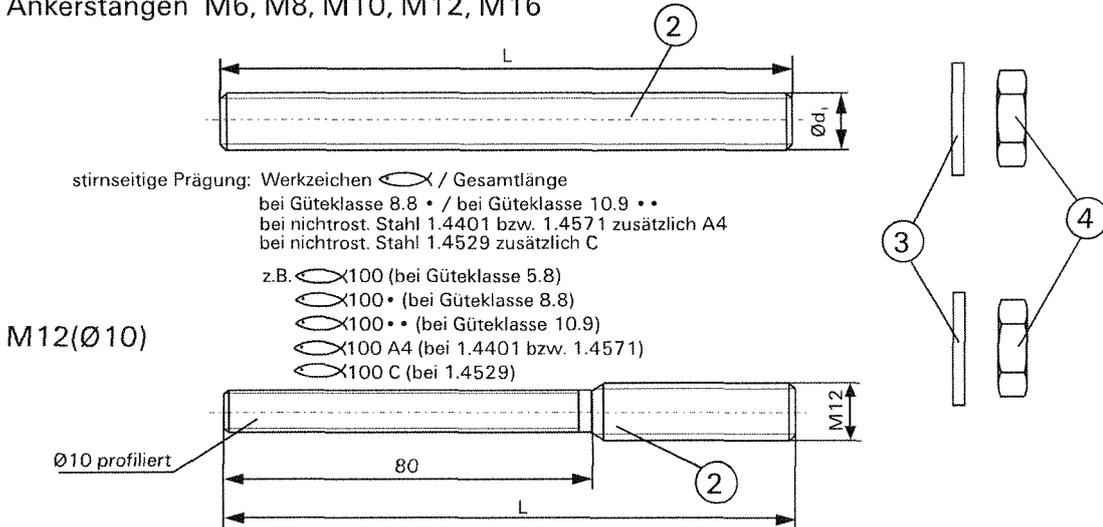

Innengewindehülse
M6, M8

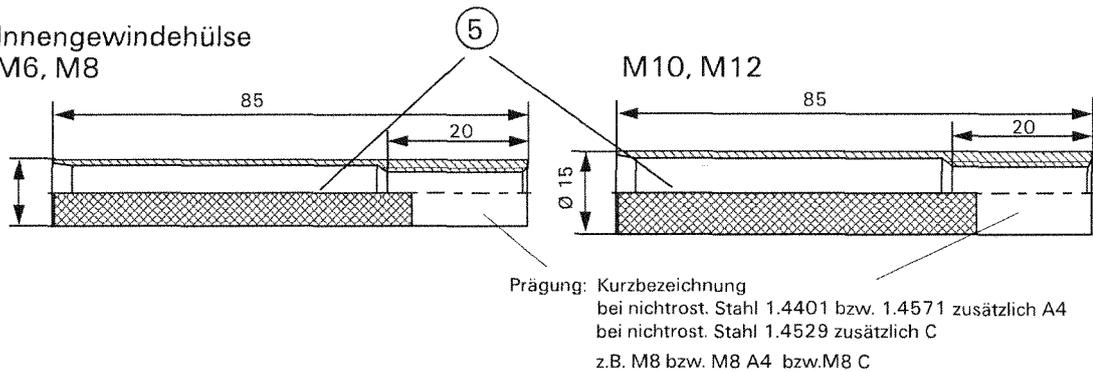

Zentrierhülse (nur für Porenbeton)

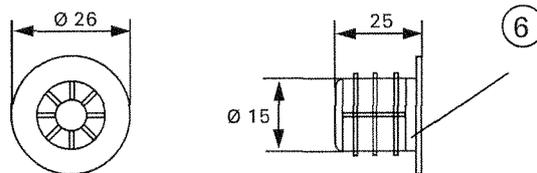

Upat Vertriebs GmbH
Otto-Hahn-Straße 15
79211 Denzlingen
Tel.: 07666/902-2800
Fax.: 07666/902-2801

UPM 44 mit Kunststoffsiebhülse

Dübelteile

Anlage 2

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z - 21.3 - 1823

vom: 4. Mai 2006




Tabelle 1: Maße der Kunststoffsiebhülse

Benennung (Prägung)	Siebhülsenlänge A [mm]	Siebhüsendurchmesser B [mm]	Kragendurchmesser C [mm]
12x50	50	12	17
12x85	85	12	17
16x85	85	15	22
16x130	130	15	22
20x85	85	20	26

Tabelle 2: Abmessungen der Ankerstangen

Größe Ø d ₁	Länge L	
	min. [mm]	max. [mm]
M6	60	500
M8		
M10		
M12 / M12(Ø10)	85 ¹⁾ /95	
M16		

¹⁾ Bei Verwendung ohne Siebhülse

Tabelle 3: Abmessungen der Siebhülsen und Ankerstangen

Siebhülse		Gewinde	Ankerstange		
Nenn- Ø [mm]	Länge [mm]		h _{ef} [mm]	L [mm]	
				min.	max.
12	50	M6 / M8	50	60	500
	85		85	95	
16	85	M8 / M10 M12 (Ø10)	85	95	
	130		130	140	
20	85	M12 / M16	85	95	

Tabelle 4: Zuordnung zu den Verankerungsgründen

Verankerungsgrund	Siebhülse	Einbautiefe h _{ef} [mm]	Ankerstange Ø	Innengewindehülse
	UPM- SH Typ			Hülsegröße
HLz, Hbl, Hbn, Mz, KS, KSL	12x50	50	M6 / M8	—
	12x85	85 ²⁾		
HLz, Hbl, Hbn, Mz, KS, KSL haufwerksporiger Leichtbeton	16x85	85 ²⁾	M8 / M10/ M12 (Ø10)	M6
	16x130	130 ³⁾		M8
	20x85	85 ²⁾	M12 / M16	M6 M8 M10 M12
Porenbeton (nur mit Zentrierhülse)	—	75/95	M8 / M10 / M12 / M12 (Ø10)	M6 / M8
Mz, KS	—	min.75	M6/ M8 / M10 /M12 M12(Ø10) / M16	M6, M8, M10, M12

²⁾ Inclusive 20 mm Putzüberbrückung. Gilt für alle Mauerwerksarten ausser KSL. Nur gültig für Ankerstangen.

³⁾ Inclusive 20 mm Putzüberbrückung. Gilt für alle Mauerwerksarten.

Upat Vertriebs GmbH
Otto-Hahn-Straße 15
79211 Denzlingen
Tel.: 07666/902-2800
Fax.: 07666/902-2801

UPM 44 mit Kunststoffsiebhülse

Abmessungen
Zuordnungen

Anlage 3

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z - 21.3 - 1823

vom: 4.Mai 2006



Reinigungsbürste




Tabelle 5: Abmessungen der Bürste zum Reinigen des Bohrloches in Vollsteinen, KSL und haufwerksporigem Leichtb¹⁾eton

		Siebhülse				
		12x50	12x85	16x85	16x130	20x85
Bohrernennendurchmesser	$d_o = [mm]$	12	12	16	16	20
Bürstendurchmesser	$\geq d_b = [mm]$	12,5	12,5	16,5	16,5	20,5

1) Gilt auch für Verankerungen in alten Hochlochziegeln \geq Hz 12 (Gebäude, die vor dem Jahre 1977 errichtet wurden)

Tabelle 6: Werkstoffe

Teil Nr.	Benennung	Werkstoff	
1	Kunststoffsiebhülse	Kunststoff PE / PP	
2	Ankerstange	Stahl, galv.verzinkt min. 5 μ m	nichtrostender Stahl
		Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 Stahl, Festigkeitsklasse 10.9 DIN EN ISO 898-1 DIN EN ISO 4042 A2G	DIN EN 10 088, 1.4401/1.4571 DIN EN ISO 3506 A4-70 oder DIN EN 10 088, 1.4529 mit $R_m = 700 \text{ N/mm}^2$, $R_{p0,2} = 350 \text{ N/mm}^2$
3	Unterlegscheibe DIN 125	Stahl, DIN 50 961 Fe/Zn 5cC	DIN EN 10 088, 1.4401 bzw.1.4571 oder 1.4529
4	Sechskantmutter DIN EN 24 032	Stahl, Festigkeitsklasse 5 Stahl, Festigkeitsklasse 8 Stahl, Festigkeitsklasse 10 DIN EN ISO 898-1 DIN EN ISO 4042 A2G	DIN EN 10 088, 1.4401/1.4571 DIN EN ISO 3506 A4-70 oder DIN EN 10 088, 1.4529 mit $R_m = 700 \text{ N/mm}^2$, $R_{p0,2} = 350 \text{ N/mm}^2$
5	Innengewindehülse	Stahl, Festigkeitsklasse 5.8 DIN EN ISO 898-1 DIN EN ISO 4042 A2G	DIN EN 10 088, 1.4401/1.4571 DIN EN ISO 3506 A4-70 oder DIN EN 10 088, 1.4529 mit $R_m = 700 \text{ N/mm}^2$, $R_{p0,2} = 350 \text{ N/mm}^2$
6	Zentrierhülse	Kunststoff PE / PP	
7	Mörtelmasse	Zuschläge: Quarzsand Bindemittel: Vinylesterharz, styrolfrei Härter: Dibenzoylperoxid	

Upat Vertriebs GmbH
Otto-Hahn-Straße 15
79211 Denzlingen
Tel.: 07666/902-2800
Fax.: 07666/902-2801

UPM 44 mit Kunststoffsiebhülse


Reinigungsbürste
Werkstoffe

Anlage 4

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z - 21.3 - 1823

vom: 4.Mai 2006



UPM 44 Mörtelkartusche

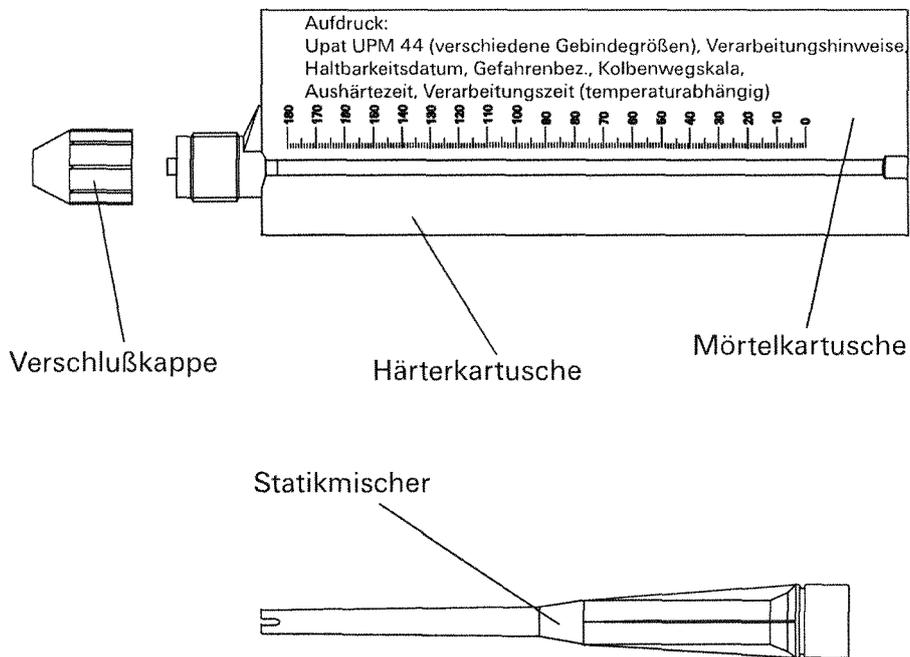


Tabelle 7: Wartezeiten bis zum Aufbringen der Last

(Die Temperatur im Verankerungsgrund darf während der Aushärtung - 5 °C nicht unterschreiten)

Temperatur im Verankerungsgrund ²⁾ [° C]	Aushärtezeit ¹⁾ [Minuten]
- 5 bis 0	360
0 bis 5	180
5 bis 10	90
10 bis 20	60
20 bis 30	45
30 bis 40	30

¹⁾ In feuchtem Verankerungsgrund sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln.

²⁾ Die Verarbeitungstemperatur des Mörtels muß mindestens +5°C betragen.

Upat Vertriebs GmbH
 Otto-Hahn-Straße 15
 79211 Denzlingen
 Tel.: 07666/902-2800
 Fax.: 07666/902-2801

UPM 44 mit Kunststoffsiebhülse

Mörtelkartusche
 Wartezeiten

Anlage 5

zur allgemeinen
 bauaufsichtlichen Zulassung

Z - 21.3 - 1823

vom: 4.Mai 2006



Tabelle 8: Montagekennwerte und Bauteilabmessungen im Vollstein ohne Siebhülse

Dübeltyp		Ankerstangen					Innengewindehülsen			
Dübelgröße		M6	M8	M10	M12	M16	M6	M8	M10	M12
Bohrenenddurchmesser	$\varnothing d_b$ [mm]	8	10	12	14	18	14	14	18	18
Bohrlochtiefe	min h_0 [mm]	80								
Verankerungstiefe	min h_v [mm]	75								
Einschraubtiefe der Befestigungsschraube	min s [mm]	—					6	8	10	12
	max s [mm]	60								
Mindestabstand Einzeldübel	a_z [mm]	250								
Achsabstand ($\geq a$)	$\geq a$ [mm]	100								
(Dübelgruppe) ¹⁾	min a [mm]	50								
Randabstand	$\geq a_r$ [mm]	250								
Randabstand unter besonderen Bedingungen ²⁾	$\geq a_r$ [mm]	60								
Mindestbauteildicke	d [mm]	110								
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil	max d_f [mm]	7	9	12	14	18	7	9	12	14
max. Drehmoment beim Befestigen	T_{inst} [mm]	4								

¹⁾ Die Achsabstände a dürfen bei Dübelpaaren und Vierergruppen bis zum Mindestwert unterschritten werden, wenn die zulässige Lasten abgemindert werden (siehe unten). Die maximalen Lasten nach Tabelle 10 dürfen nicht überschritten werden.

²⁾ Gilt für Mauerwerk mit Auflast oder Kippnachweis. Gilt nicht für zum freien Rand gerichtete Abscherlasten.

Anordnung der Dübel

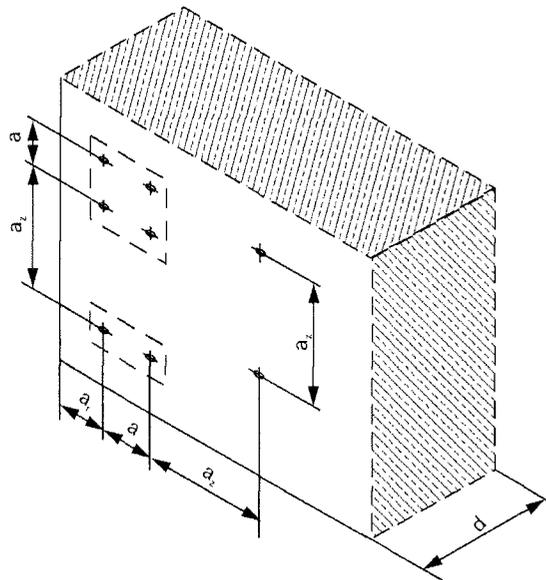

Upat Vertriebs GmbH
 Otto-Hahn-Straße 15
 79211 Denzlingen
 Tel.: 07666/902-2800
 Fax.: 07666/902-2801

UPM 44 mit Kunststoffsiebhülse

Verankerung im
 Vollsteinmauerwerk

Montagekennwerte und
 Bauteilabmessungen

Anlage 6

zur allgemeinen
 bauaufsichtlichen Zulassung

Z - 21.3 - 1823

vom: 4.Mai 2006

Tabelle 9: Montagekennwerte und Bauteilabmessungen im Lochstein und Vollstein mit Siebhülse

Siebhülse		UPM-SH				
		12x50	12x85	16x85	16x130	20x85
Größe		12		16		20
Bohrerinnendurchmesser	$\varnothing d_0$ [mm]	12		16		20
Bohrlochtiefe	h_0 [mm]	55	90		135	90
Einbautiefe der Siebhülse	h_s [mm]	50	85		130	85
Verankerungstiefe Ankerstange	h_{ef} [mm]	50	85 ¹⁾		130 ²⁾	85 ¹⁾
Innengewindehülse	h_{ef} [mm]	—		85	85	
Einschraubtiefe der	min s [mm]	—		20	20	
Befestigungsschraube	max s [mm]	—		65	65	
Achsabstand	a [mm]	100 (200) ⁴⁾				
(Dübelgruppe) ³⁾	min a [mm]	50 ⁵⁾				
Mindestabstand (Einzeldübel)	a_z [mm]	250				
Randabstand	a_r [mm]	200 (250) ⁷⁾				
Randabstand unter besonderen Bedingungen ⁶⁾	a_r [mm]	50 (60) ⁷⁾				
Mindestbauteildicke	d [mm]	110				
Durchgangsloch im Ankerstange	max d_f [mm]	7 / 9		9 / 12 / 14		14 / 18
anzuschließenden Bauteil Innengewindehülse	max d_f [mm]	—		7 / 9	—	7 / 9 / 12 / 14
max. Drehmoment beim Befestigen	T_{inst} [Nm]	4				

¹⁾ Die Siebhülse darf für alle Mauerwerksarten ausser KSL, auch bis zu einer maximalen Dicke der nichttragenden Deckschicht von 20 mm bündig mit dieser Deckschicht gesetzt werden. Siehe Abschnitt 4.3.

²⁾ Die Siebhülse darf für alle Mauerwerksarten, auch bis zu einer maximalen Dicke der nichttragenden Deckschicht von 20 mm bündig mit dieser Deckschicht gesetzt werden. Siehe Abschnitt 4.3.

³⁾ Die Achsabstände a dürfen bei Dübelgruppen bis zum Mindestwert unterschritten werden, wenn die zulässigen Lasten abgemindert werden. Diese gilt nicht für Hbl- und Hbn- Mauerwerk. Die max. Lasten nach Anlage 8 dürfen nicht überschritten werden.


⁴⁾ Klammerwert gilt für Hbl- und Hbn- Mauerwerk.

⁵⁾ min a gilt nicht für Hbl- und Hbn- Mauerwerk.

⁶⁾ Gilt für Mauerwerk mit Auflast oder Kippnachweis. Gilt nicht für zum freien Rand gerichtete Abscherlast.

⁷⁾ Klammerwert gilt für Verwendung im Vollstein.

Reduzierte zulässige Lasten für die Verankerung in Vollsteinen, Lochsteinen und Porenbeton (gilt nicht für Hbl- und Hbn- Mauerwerk)

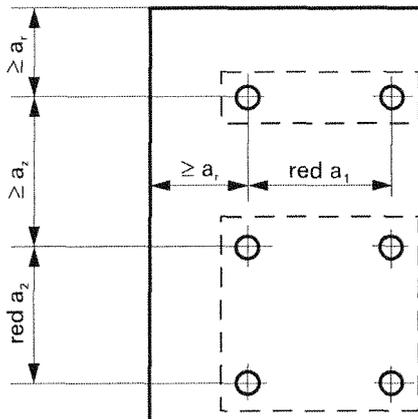

Reduzierte zulässige Lasten bei reduzierten Achsabständen je Dübel bei Dübelgruppen min $a \leq \text{red } a \leq a$ (siehe Abschnitt 3.2.3.1)

Dübelpaar: $\text{red } F = \text{zul } F \times \alpha_a$

$$\alpha_a = \left(1 + \frac{\text{red } a}{a}\right) \times \frac{1}{2} \leq 1,0$$

Vierergruppe: $\text{red } F = \text{zul } F \times \alpha_{a_1} \times \alpha_{a_2}$

$$\alpha_{a_{1,2}} = \left(1 + \frac{\text{red } a_{1,2}}{a}\right) \times \frac{1}{2} \leq 1,0$$

zul F = zulässige Last je Dübel nach Tabelle 11, 12

red F = reduzierte Last je Dübel

a = Achsabstand nach Tabelle 8, 9

red a = reduzierter Achsabstand

Upat Vertriebs GmbH
 Otto-Hahn-Straße 15
 79211 Denzlingen
 Tel.: 07666/902-2800
 Fax.: 07666/902-2801

UPM 44 mit Kunststoffsiebhülse

Verankerung im
 Lochstein

Montagekennwerte und
 Bauteilabmessungen

Anlage 7

zur allgemeinen
 bauaufsichtlichen Zulassung

Z - 21.3 - 1823

vom: 4. Mai 2006

Tabelle 10: Zulässige Lasten in [kN] je Dübel für Zug, Querlast und Schrägzug unter jedem Winkel bei Lastangriff unmittelbar am Verankerungsgrund; hierbei dürfen die maximale Lasten (Tabelle 11), die in einen einzelnen Stein eingeleitet werden, nicht überschritten werden.

Dübelgröße	Vollstein zul. F [kN]		Lochstein ¹⁾ zul. F [kN]									
	≥ Mz 12	≥ KS 12	≥ HLz 4	≥ HLz 6	≥ HLz 12	≥ KSL 4	≥ KSL 6	≥ KSL 12	≥ Hbl 2	≥ Hbl 4	≥ Hbn 4	
M6 M8 ²⁾	1,0 (1,4) ²⁾	1,0 (1,4) ²⁾										
M10 M12 M16	1,7	1,7	0,3	0,4	0,8	0,4	0,6	0,8	0,3	0,6	0,6	

¹⁾ Erhöhung der Lasten unter besonderen Bedingungen siehe Abschnitt 3.2.3.1.

²⁾ Der Klammerwert gilt nur für Mauerwerk mit Auflast.

³⁾ Bei Verwendung im Vollstein mit Siebhülse zulässige Last 1,7 kN.

Jedoch nicht mit Siebhülse UPM-SH12x50K

Tabelle 11: Maximale Lasten in [kN], die durch einen Einzeldübel oder eine Dübelgruppe in einen einzelnen Stein eingeleitet werden dürfen.

Steinformat ¹⁾	ohne Auflast max F [kN]	mit Auflast max F [kN]
≤ 3 DF	1,0	1,4
4 DF bis 10 DF	1,4	1,7
> 10 DF	2,0	2,5

¹⁾ Gilt für alle Voll- und Lochsteinarten gemäß Tabelle 10.

Tabelle 12: Zulässige Biegemomente der Ankerstangen in [Nm].

Dübelgröße	Ankerstangen / Innengewindehülsen						
	M 6	M 8	M 10	M 12 (ø 10) mit		M 12	M 16
				FIS H 16x85 K	FIS H 16x130 K		
Stahl galvanisch verzinkt; Festigkeitsklasse 5.8	4,35	10,7	21,4	21,4	37,4	37,4	94,9
Stahl galvanisch verzinkt; Festigkeitsklasse 8.8	7,0	17,1	34,2	34,2	60,0	60,0	152,0
Stahl galvanisch verzinkt; Festigkeitsklasse 10.9	8,14	20,1	40,1	40,1	70,0	70,0	178,0
nichtrostender Stahl 1.4401 / 1.4571; Festigkeitsklasse A4-70	4,8	12,1	24,1	24,1	42,1	42,1	104,2
nichtrostender Stahl 1.4529	3,7	9,4	18,7	18,7	32,7	32,7	80,6

Upat Vertriebs GmbH
 Otto-Hahn-Straße 15
 79211 Denzlingen
 Tel.: 07666/902-2800
 Fax.: 07666/902-2801

UPM 44 mit Kunststoffsiebhülse

Zulässige Lasten im
 Mauerwerk
 zulässige Biegemomente

Anlage 8

zur allgemeinen
 bauaufsichtlichen Zulassung

Z - 21.3 - 1823

vom: 4. Mai 2006

Upat Vertriebs GmbH
 Otto-Hahn-Straße 15
 79211 Denzlingen
 Tel.: 07666/902-2800
 Fax.: 07666/902-2801

UPM 44 mit Kunststoffsiebhülse
 Verankerung im
 haufwerksporigen Leichtbeton
 (TGL)
 zulässige Lasten

Anlage 9

zur allgemeinen
 bauaufsichtlichen Zulassung

Z - 21.3 - 1823


vom: 4.Mai 2006


Tabelle 13: Zulässige Lasten in [kN] je Dübel für zentrischen Zug, Querlasten und Schrägzug unter jedem Winkel im haufwerksporigen Leichtbeton (TGL), Montagekennwerte und Bauteilabmessungen.

Dübelgröße	M8		M10		M12		M16
	Siebhülse SH...K	Siebhülse und Innen- gewinde- hülse M8	Siebhülse SH...K	Siebhülse und Innen- gewinde- hülse M10	Siebhülse SH...K	Siebhülse und Innen- gewinde- hülse M12	Siebhülse SH...K
Ankergröße/ Siebhülsegröße	16x85 16x130 ¹⁾	16x85 20x85	16x85 16x130 ¹⁾	20x85	20x85	20x85	20x85
zulässige Last	1,3						
zul F [kN]	2,0						
Bohrernenndurchmesser d ₀ [mm]	16	16/20	16	20	20	20	20
Bohrlochtiefe t [mm]	90/135	90	90/135	90	90	90	90
Einbautiefe der Siebhülse h _s [mm]	85/130	85	85/130	85	85	85	85
Verankerungstiefe Ankerstange h _{er} [mm]	85/130	—	85/130	—	85	—	85
Innengewindehülse h _{er} [mm]	—	85	—	85	—	85	—
Einschraubtiefe der Befestigungsschraube min s [mm]	—	20	—	20	—	20	—
max s [mm]	—	65	—	65	—	65	—
Achsabstand ²⁾ (Dübelgruppe) a [mm]	150						
min a [mm]	100						
Mindestzwischenabstand (Einzeldübel) a _z [mm]	200						
200	250						
Randabstand ohne zum freien Rand gerichtete Abscherlast min a _r [mm]	150						
100	100						
Randabstand mit zum freien Rand gerichteter Abscherlast ²⁾ a _r [mm]	200						
175	175						
Mindestbauteildicke d [mm]	9						
12	12						
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil max. Drehmoment beim Befestigen T _{inst} [Nm]	4						
14	14						
18	18						

¹⁾ Die Siebhülse UPM SH 16x130 K darf auch bis zu einer Dicke der nicht tragenden Deckschicht von 20 mm bündig mit der nicht tragenden Deckschicht gesetzt werden. (Siehe Anlage 10)


²⁾ Die Abstände a bzw. a_r dürfen bis zum Mindestwert unterschritten werden, wenn die zulässigen Lasten nach Anlage 7 abgemindert werden.



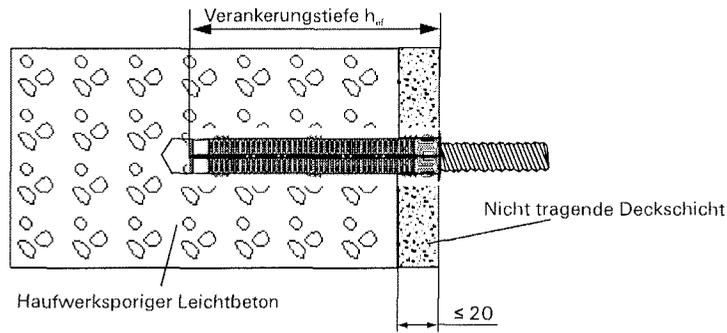

Gilt nur für die Verankerungen im hafwerksporigen Leichtbeton (TGL)

Reduzierte zulässige Lasten bei reduzierten Randabständen je Dübel
 min $a_r \leq \text{red } a_r < a_r$ (siehe Abschnitt 3.2.3.2)



$$\text{red } F = \text{zul } F \times \alpha_{ar}$$

Gleichung 1a

$$\text{red } F = \text{zul } F \times \alpha_{ar1} \times \alpha_{ar2} \times \alpha_{ar3} \times \alpha_{ar4}$$


Gleichung 1b

$$\alpha_{ar}^{1)} = \frac{\text{red } a_r}{a_r} \leq 1,0$$

Gleichung 1c

¹⁾ Abminderungsfaktor für jeden Rand einzeln berücksichtigen!

Reduzierte zulässige Lasten bei reduzierten Randabständen bei Dübelgruppen
 min $a \leq \text{red } a < a$ (siehe Abschnitt 3.2.3.2)

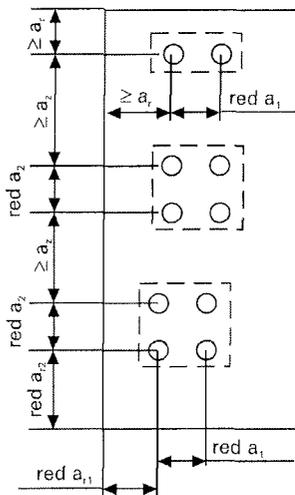

$$\text{red } F = \text{zul } F \times \alpha_a$$

Gleichung 2a

$$\text{red } F = \text{zul } F \times \alpha_{a1} \times \alpha_{a2}$$


Gleichung 2b

$$\alpha_a = \left(1 + \frac{\text{red } a}{a} \right) \times \frac{1}{2} \leq 1,0$$

Gleichung 2c

Beispiel: Dübelgruppe am Rand

$$\text{red } F = \text{zul } F \times \alpha_{a1} \times \alpha_{a2} \times \alpha_{ar1} \times \alpha_{ar2}$$



es bedeuten: red a_r bzw. red a = vorhandener reduzierter Rand- bzw. Achsabstand
 a_r bzw. a = erforderlicher Rand- bzw. Achsabstand nach Tabelle 9
 α_{ar} bzw. α_a = Abminderungsfaktoren für reduzierte Rand- bzw. Achsabstände
 red F = reduzierte zulässige Last
 zul F = zulässige Last nach Tabelle 14

Upat Vertriebs GmbH
 Otto-Hahn-Straße 15
 79211 Denzlingen
 Tel.: 07666/902-2800
 Fax.: 07666/902-2801

UPM 44 mit Kunststoffsiebhülse
 Hafwerksporiger Leichtbeton
 Reduzierte zulässige Lasten
 bei verringerten Achs- und
 Randabständen

Anlage 10

zur allgemeinen
 bauaufsichtlichen Zulassung


Z - 21.3 - 1823

vom: 4. Mai 2006

Tabelle 14: Montagekennwerte im Porenbeton


Dübelgröße		M8		M10		M12		FIS E M6/ M8
Verankerungstiefe der Ankerstange bzw. der Innengewindehülse	h_{ef} [mm]	75	95	75	95	75	95	95
Bohremmendurchmesser	d_0 [mm]	14	14	14	14	14	14	14
Bohrlochtiefe	$t \geq$ [mm]	80	100	80	100	80	100	100
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil	\leq [mm]	9	9	12	12	14	14	7/9
max. Drehmoment beim Befestigen	T_{inst} [Nm]	5	5	10	10	10	10	5

Konusbohrer PBB

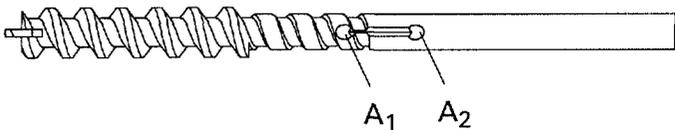

A_1 = Anschlagarretierung für t_1
 A_2 = Anschlagarretierung für t_2

Bohrlocherstellung

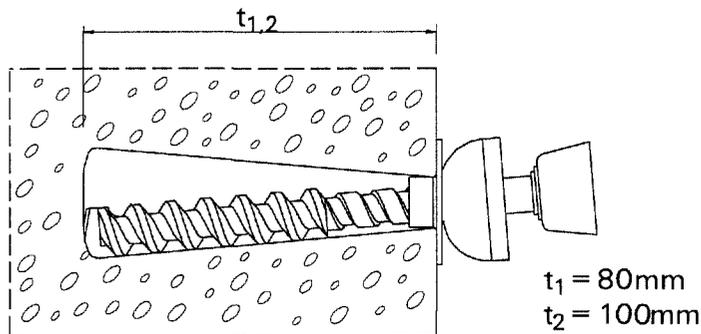

DocZ-EISV.21.3.1675.pdf

Upat Vertriebs GmbH
 Otto-Hahn-Straße 15
 79211 Denzlingen
 Tel.: 07666/902-2800
 Fax.: 07666/902-2801

UPM 44 mit Kunststoffsiebhülse

Montagekennwerte im Porenbeton

Anlage 11

zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung

Z - 21.3 - 1823

vom: 4.Mai 2006


Tabelle 16: Zulässige Lasten je Dübel in [kN] für Zug, Querkzug und Schrägzug unter jedem Winkel im Porenbeton sowie zugehörige Dübelabstände und Bauteilabmessungen

Dübelgröße		M8 / M10 / M12 UPM-I 6/8	
Verankerungstiefe	$h_v =$ [mm]	75	95
Zulässige Last in [kN] im Porenbeton Porenbetonsteine / Porenbetonblocksteine	Festigkeitsklasse 2	0,9	1,3
	Festigkeitsklasse 4	1,2	1,7
	Festigkeitsklasse 6	1,6	2,1
bewehrte und unbewehrte Wandplatten (Druckzone und in der durch Lastspannungen erzeugten Zugzone)	Festigkeitsklasse 2.2	0,9	1,4
	Festigkeitsklasse 3.3	1,2	1,6
	Festigkeitsklasse 4.4	1,4	1,9
geschoßhohe bewehrte Wandplatten (Druckzone und in der durch Lastspannungen erzeugten Zugzone)	Festigkeitsklasse 3.3	1,2	1,6
	Festigkeitsklasse 4.4	1,4	1,9
bewehrte Dach- und Deckenplatten ¹⁾ (Druckzone und in der durch Lastspannungen erzeugten Zugzone)	Festigkeitsklasse 2.2	0,9	1,4
	Festigkeitsklasse 3.3	1,2	1,6
	Festigkeitsklasse 4.4	1,4	1,9
Zulässige Last je Dübelpaar [kN]		2,6	2,6
Mindestzwischenabstand	a_z [mm]	250	250
Achsabstand (Dübelgruppe) ²⁾	$\geq a$ [mm]	200	250
	min a [mm]	50	50
Randabstand	$\geq a_r$	200	300
Randabstand unter besonderen Bedingungen ³⁾	$\geq a_r$	100	150
Mindestbauteildicke	d [mm]	110	110

1) Die durch Dübellasten ermittelte Schubspannung darf den Wert 0,4 nicht überschreiten.

2) Die Achsabstände a dürfen bei Dübelpaaren und Vierergruppen bis zum Mindestwert unterschritten werden, wenn die zulässigen Lasten gemäß Anlage 7 abgemindert werden. Dies gilt nicht für bewehrte Dach- und Deckenplatten.

3) Mauerwerk mit Auflast oder Kippnachweis. Gilt nicht für zum freien Rand gerichtete Abscherlast.

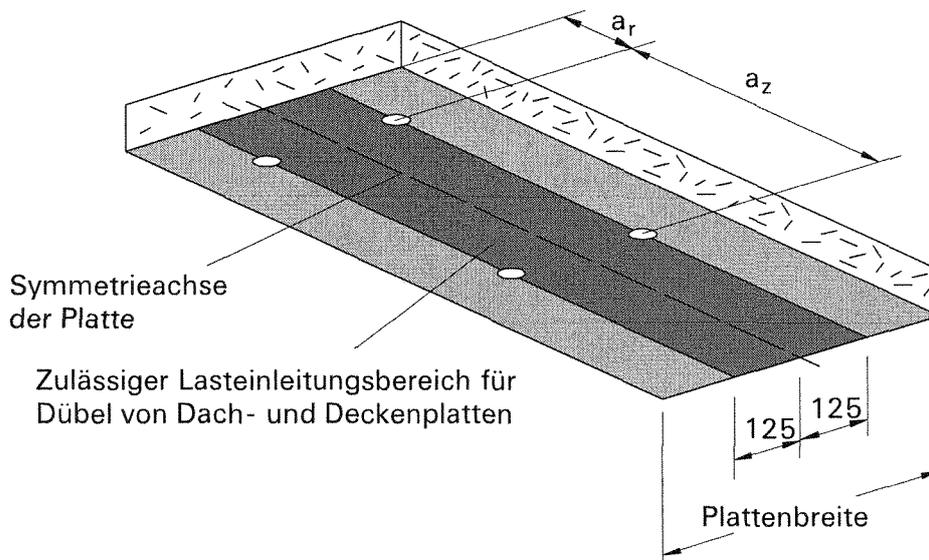

Upat Vertriebs GmbH
Otto-Hahn-Straße 15
79211 Denzlingen
Tel.: 07666/902-2800
Fax.: 07666/902-2801

UPM 44 mit Kunststoffsiebhülse

Montagekennwerte im
Porenbeton

Anlage 12

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z - 21.3 - 1823

vom: 4. Mai 2006

