

# DEUTSCHES INSTITUT FÜR BAUTECHNIK

Anstalt des öffentlichen Rechts

10829 Berlin, 5. Juli 2006  
Kolonnenstraße 30 L  
Telefon: 030 78730-363  
Telefax: 030 78730-320  
GeschZ.: I 14-1.71.3-2/06

## Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

**Zulassungsnummer:**

Z-71.3-26

**Antragsteller:**

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co. KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

**Zulassungsgegenstand:**

Schwenk-Baumbach - Fundamentplatte aus Stahlfaserbeton

**Geltungsdauer bis:**

30. Juni 2010

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. \*  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst elf Seiten und fünf Anlagen.



\*

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-71.3-26 vom 23. November 2005.  
Der Gegenstand ist erstmals am 24. Juni 2005 allgemein bauaufsichtlich/baurechtlich zugelassen worden.

## I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



## II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Zulassungsgegenstand sind Fundamentplatten, die aus Stahlfaserbeton oder stahlfaser-  
verstärktem Stahlbeton bestehen. Die Fundamentplatten sind elastisch gebettete  
Gründungselemente, die zur Aufnahme von Wand- und Einzellasten eingesetzt werden  
dürfen.

### 2 Bestimmungen für das Bauprodukt

#### 2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

##### 2.1.1 Betonstahl

Es darf jeder Betonstahl mit den Eigenschaften entsprechend DIN 488-1 oder bauauf-  
sichtlicher Zulassung für Bauteile aus Beton entsprechend DIN 1045-1:2001-07  
verwendet werden.

##### 2.1.2 Stahlfasern

Es dürfen nur allgemein bauaufsichtlich zugelassene Stahlfasern gemäß Anlage 1 dieser  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verwendet werden.

##### 2.1.3 Stahlfaserbeton

Stahlfaserbeton ist ein Beton nach DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2, dem zum  
Erreichen einer äquivalenten Zugfestigkeit Stahlfasern beigemischt werden.

Der Beton muss mindestens der Festigkeitsklasse C20/25 entsprechen und sollte C35/45  
nicht überschreiten.

Der Stahlfaserbeton muss in den Prüfungen in jeder Probenserie eine äquivalente  
Zugfestigkeit von mindestens  $0,4 \text{ N/mm}^2$  entsprechend Anlage 4 dieser allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung erreichen.

Druckfestigkeit und E-Modul des Stahlfaserbetons werden durch die Baustoffkennwerte  
und deren Rechengrößen nach DIN 1045-1 und DIN EN 206-1 in Verbindung mit  
DIN 1045-2 hinreichend genau beschrieben.

##### 2.1.4 Fundamentplatte

Die Fundamentplatte hat eine Dicke zwischen 15 cm und 40 cm. Sie besteht aus Stahl-  
faserbeton oder stahlfaserverstärktem Stahlbeton.

#### 2.2 Herstellung und Kennzeichnung

##### 2.2.1 Stahlfaserbeton

Stahlfaserbeton wird hergestellt aus Beton im Sinne von DIN EN 206-1 in Verbindung mit  
DIN 1045-2, dem Stahldrahtfasern entsprechend den Ergebnissen der Erstprüfung im  
vorgeschriebenen und statisch erforderlichen Verhältnis beigemischt sind.

Für die Anforderungen an das Herstellwerk und den Umfang der Prüfungen gelten  
DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 sowie zusätzlich die Regelungen dieser  
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Es darf nur werksgemischter Transportbeton mindestens der Festigkeitsklasse C20/25  
nach DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 verwendet werden, falls nicht im  
Abschnitt 3 höhere Festigkeitsklassen gefordert werden.

Die Übergabe des Betons darf grundsätzlich nur auf der Baustelle erfolgen.

Die Fasern dürfen nur im Werk zugegeben werden. Die Stahlfasern sind in fertig  
abgewogenen Gebinden für die Betonherstellung bereitzuhalten oder durch eine auto-  
matische Dosiervorrichtung zuzugeben; es ist zu überprüfen, dass die geforderten Eigen-  
schaften durch Lieferschein (Ü-Zeichen) nachgewiesen sind.



Die Betonzusammensetzung ist stets aufgrund von Erstprüfungen entsprechend DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 und 3 sowie dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung festzulegen.

Hierbei sind für eine gleichmäßige Faserverteilung in der Mischung das Verfahren der Faservereinzelung (Art und Zeitpunkt der Faserzugabe), das Mischverfahren, die Mischzeit, die Zusammensetzung des Betons (Zementsorte und Zementgehalt, Sieblinie, Größtkorn, Fasergehalt, Fasertyp, Zusatzmittel und der w/z-Wert), die Verdichtungsart und -dauer aufeinander abzustimmen.

Die Eignung des zur Einbringung des Stahlfaserbetons vorgesehenen Pumpgerätes ist zu prüfen und das Ergebnis zusammen mit der Erstprüfung schriftlich festzuhalten.

Aufgrund der Erstprüfung ist eine schriftliche Misanweisung zu erstellen.

Die Erstprüfung ist bei jeder Abweichung von der ursprünglichen Zusammensetzung erneut durchzuführen und eine Feststellung der äquivalenten Zugfestigkeit im Verformungsbereich I und II von der Fremdüberwachung zu bestätigen.

Dies gilt nicht, wenn die Abweichungen nicht über die in Abschnitt 9.5 von DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 definierten hinausgehen und der w/z-Wert der Erstprüfung nicht überschritten wird. Die Einwaagegenauigkeit der Stahlfasern ist mit 3 % einzuhalten. Ein Unterschreiten des Mindestfasergehaltes ist durch die Wahl eines geeigneten Vorhaltemaßes auszuschließen.

#### 2.2.2 Fundamentplatte

Sie besteht aus Stahlfaserbeton oder stahlfaserverstärktem Stahlbeton. Fundamentplatten aus Stahlfaserbeton ohne zusätzliche Bewehrung mit einer Länge bis 12,0 m sind fugenlos ohne Unterbrechung zu betonieren.

Bei Fundamentplatten mit Betonstahlbewehrung ist die Anordnung von Arbeitsfugen möglich. Sie müssen eine fugenüberkreuzende Bewehrung besitzen, die nach DIN 1045-1:2001-07 zu ermitteln und einzubauen ist. Die Wirkung der Fasern darf dabei nicht in Rechnung gestellt werden.

Verläuft die Arbeitsfuge parallel zu einer tragenden Wand, muss sie mindestens einen Abstand von 6 h von der Innenkante der Wand haben.

Um Schwindrisse zu vermeiden, wird ein schwindarmer Beton und eine sorgfältige Nachbehandlung empfohlen.

Unter den Platten ist eine mindestens 0,3 mm dicke PE-Folie mit mindestens 50 cm Überlappungsstößen anzuordnen, jedoch ist unter Wänden die Folie auf einer Breite von 2 m zweilagig anzuordnen.

#### 2.2.3 Kennzeichnung

Der Lieferschein des Transportbetons einschließlich der Stahlfasern muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Die erforderliche äquivalente Zugfestigkeit ist durch die Prüfungen gemäß dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu bestimmen.

Die planmäßige äquivalente Zugfestigkeit und der Fasertyp sind auf dem Lieferschein zu vermerken.

### 2.3 Übereinstimmungsnachweis

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauprodukts mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Bauprodukts nach Maßgabe der Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, insbesondere Abschnitt 2.2.1 erfolgen.



Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur Kenntnis zu geben.

### 2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In der werkseigene Produktionskontrolle soll die Überwachung nach Art und Umfang mindestens entsprechend DIN 1045-3 unter Beachtung von DIN EN 206-1 zusammen mit DIN 1045-2 durchgeführt werden und darüber hinaus die in Anlage 5 aufgeführten Prüfungen einschließen.

Die werkseigene Produktionskontrolle schließt alle Überwachungsmaßnahmen im Transportbetonwerk sowie die folgenden Prüfungen am Einbauort ein:

- (i) Konsistenzprüfung für jede Lieferung
- (ii) Überprüfung von Fasergehalt und -verteilung.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Beton, der den Anforderungen nicht entspricht, ist so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmendem ausgeschlossen werden.

Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

### 2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts durchzuführen und es sind Proben entsprechend dem beim DIBt und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegten Prüfplan zu entnehmen und zu prüfen.

Diese Probenahme darf auch am Einbauort erfolgen.

Probenahme und Prüfungen obliegen der anerkannten Überwachungsstelle. Dabei ist sicherzustellen, dass von jedem Bauvorhaben mindestens fünf Proben genommen werden. Zusätzlich zu den Anforderungen nach DIN 1045-3 sind die Arbeiten nach Abschnitt 4 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu überwachen.

Bei Beton der Festigkeitsklasse C20/25 darf die Fremdüberwachung auf die Überprüfung aller Aufzeichnungen sowie auf zwei Baustellenbesuche im Jahr begrenzt werden, wenn die Prüfungen im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle zu keinen Beanstandungen geführt haben.



Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.



### 3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

#### 3.1 Entwurf

##### 3.1.1 Allgemeines

Es gilt DIN 1045-1, falls im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Im Grundriss einspringende Ecken sind ausreichend, jedoch mit mindestens 2Ø 12 BSt 500 S oben und unten zu bewehren.

Die zu erreichenden Nachrisszugfestigkeiten  $f_{ct,k}^I$  und  $f_{ct,k}^{II}$  nach Anlage 4 und die Zulassungsnummer sind im Bewehrungsplan zu vermerken.

Die zur Erstellung der Traglastdiagramme angenommene Spannungs-Dehnungslinie ist im Rahmen der statische Berechnung festzulegen.

##### 3.1.2 Interaktion mit dem Baugrund

##### 3.1.2.1 Ohne besonderen Nachweis der Rissbreiten im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Für den Baugrund ist wegen der Rissbreitenbeschränkung bei Stahlfaserbeton ohne zusätzliche Betonstahlbewehrung eine Bettungsziffer von mindestens 0,03 N/mm<sup>3</sup> und eine zulässige Bodenpressung von 100 kN/m<sup>2</sup> einzuhalten. Dies gilt für Platten mit folgenden geometrischen Randbedingungen: maximale Ausdehnung der Platte unter 12 m, Plattendicke nicht kleiner als 20 cm und nicht größer als 40 cm, Abstand aufgehender Wände nicht größer als 6 m.

In Abhängigkeit von der im Bemessungsdiagramm in Anlage 2 anzusetzenden zulässigen Bodenpressung sind die Bettungsziffern nach Tabelle 3.1a einzuhalten.

Bei einer Bettungsziffer kleiner als 0,03 N/mm<sup>3</sup> oder einer geringeren zulässigen Bodenpressung als 100 kN/m<sup>2</sup> ist stets eine Betonstahlbewehrung von mindestens 0,25 % A<sub>c</sub> zur Aufnahme der Biegebeanspruchung anzuordnen, falls aus statischen Erfordernissen nicht höhere Bewehrungsgehalte erforderlich werden.

**Tabelle 3.1a** Zulässige Bodenpressung für vorhandene Bettungsmoduli

zul $\sigma_{\text{Boden}}$ [kN/m <sup>2</sup> ]	50	100	150	200	250
Bettungsmodul [N/mm <sup>3</sup> ]	0,025	0,03	0,045	0,06	0,10

##### 3.1.2.2 Mit Nachweis der Rissbreiten im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Beim Nachweis der Rissbreitenbeschränkung nach den Tabellen 3.2a bis 3.2d darf die zulässige Bodenpressung in Abhängigkeit vom Bettungsmodul nach Tabelle 3.1b angenommen werden. Bei einer Bettungsziffer kleiner als 0,01 N/mm<sup>3</sup> oder bei einer zulässigen Bodenpressung von weniger als 100 kN/m<sup>2</sup> ist stets eine Betonstahlbewehrung von mindestens 0,25 % A<sub>c</sub> zur Aufnahme der Biegebeanspruchung anzuordnen, falls aus statischen Erfordernissen nicht höhere Bewehrungsgehalte erforderlich werden.

**Tabelle 3.1b** Zulässige Bodenpressung für vorhandene Bettungsmoduli für den Rissbreitennachweis

zul $\sigma_{\text{Boden}}$ [kN/m <sup>2</sup> ]	50	100	150	200	250
Bettungsmodul [N/mm <sup>3</sup> ]	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025

##### 3.1.3 Einzellasten


Bei erforderlicher Längsbewehrung sind die zugehörigen Querkraftnachweise entsprechend DIN 1045-1 zu führen und Betonstahlbewehrung einzulegen.

Für die Aufnahme von Einzellasten oder Lasten aus Stützen ist eine Betonstahlbewehrung nach DIN 1045-1 anzuordnen.

3.1.4 Öffnungen

Unter Öffnungen in den Wänden bis zu einer lichten Weite, die der fünffachen Plattendicke entspricht, ist keine Zusatzbewehrung erforderlich.

Unter größeren Öffnungen ist eine Zusatzlast von  $0,5 \cdot n_e (l_w - 5h)$  auf einem Bereich vom 0,57fachen der lichten Höhe der Öffnung aufzubringen.

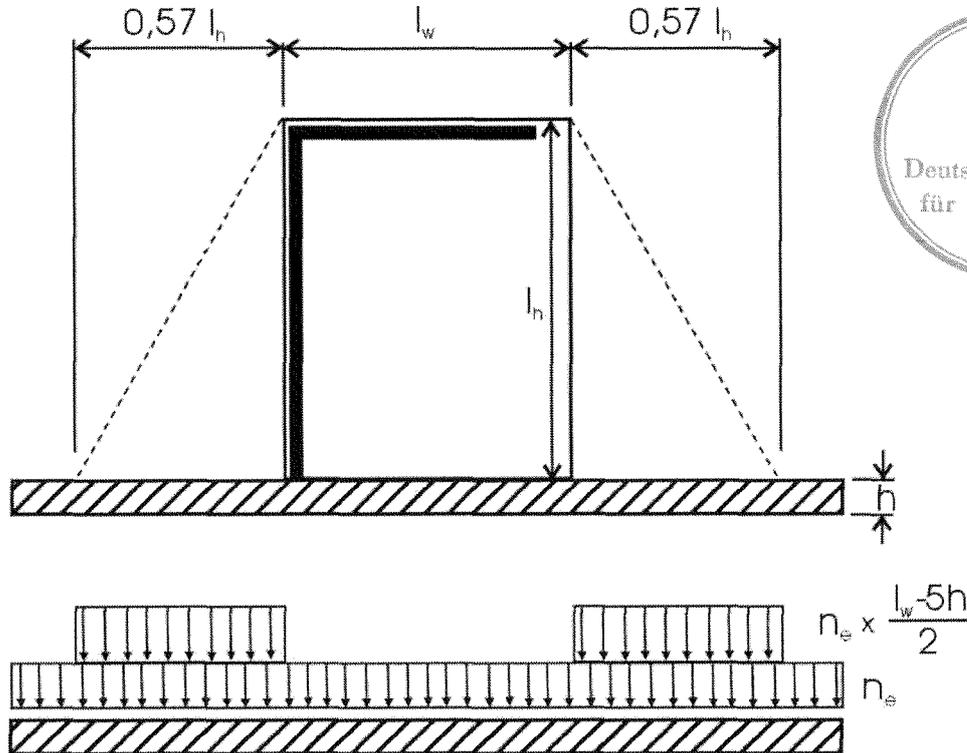

Hierfür ist der Tragfähigkeitsnachweis zu führen.

3.1.5 Zusätzliche Betonstahlbewehrung

Bei Anordnung von Betonstahlbewehrung darf der maximale Abstand der Bewehrungsstäbe die zweifache Plattendicke nicht überschreiten. Eine Kombination von Betonstahlbewehrung mit Stahlfaserbewehrung in einem Bauteil ist zulässig, wenn die konstruktiven Regeln von DIN 1045-1:2001-7, Abschnitt 13 eingehalten werden.

Bei der Ermittlung der erforderlichen Mindestbewehrung darf abweichend von DIN 1045-1, Abschnitt 13.1.1, Tabelle 29 folgender Längsbewehrungsgrad verwendet werden:

**Tabelle 3.1c** Modifizierung von Tabelle 29 von DIN 1045-1:2001-07

Charakteristische Betonfest. $f_{ck}$	20	25	30	35
äquivalente Zugfestigkeit N/mm <sup>2</sup> im Verformungsbereich II	Grundwert $\rho$ für die Ermittlung der Mindestbewehrung in ‰			
0,4	0,08	0,21	0,31	0,40
0,6	0	0	0	0,06
0,8 und höher	0	0	0	0

Bei Anordnung von Betonstahlbewehrung darf der maximale Abstand der Bewehrungsstäbe abweichend von DIN 1045-1:2001-07, Abschnitt 13.3.2 die Werte der folgenden Tabelle 3.1d nicht überschreiten:

**Tabelle 3.1d** Maximal zulässige Stababstände für Betonstahlbewehrung

äquivalente Zugfestigkeit N/mm <sup>2</sup> im Verformungsbereich II	Abstand in mm Längsbewehrung		Abstand in mm Querbewehrung oder Bewehrung in der minder- beanspruchten Richtung
	Plattendicke h ≥ 250 mm	Plattendicke h = 150 mm	Für alle Plattendicken
0,4	250	175	250
0,6	300	200	300
0,8	350	225	350
1,0	400	250	400
1,2	450	275	450
1,4 und höher	500	300	500

für Plattendicken zwischen 150 und 250 mm dürfen die Werte linear interpoliert werden

## 3.2 Bemessung

### 3.2.1 Allgemeines

Die aufgehenden Wände dürfen als einachsig vertikal gespannt und beidseitig gelenkig gelagert oder in der Fundamentplatte eingespannt berechnet werden. Wände, die durch exzentrische Normalkraft belastet sind, müssen eine zugseitige Anschlussbewehrung gemäß DIN 1045-1:2001-07 erhalten, wenn die Exzentrizität  $e/h$  größer als 0,4 ist.

Der Nachweis der Reststandsicherheit bei bereichsweisem Ausfall der Faserwirkung ist zu führen. Ist die zum maßgebenden Gleichgewichtszustand gehörige Querschnittsfläche kleiner als 0,1 m<sup>2</sup>, ist mit einem örtlichen Fasermindergehalt von 80% zu rechnen. Ist diese Querschnittsfläche größer als 0,6 m<sup>2</sup>, ist mit einem Fasermindergehalt von 20% zu rechnen. Dazwischen darf linear interpoliert werden.

Beim Nachweis einer örtlich verminderten Faserwirkung sind die Teilsicherheitsbeiwerte für die Einwirkungen  $\gamma_F = 1,35$  unter Berücksichtigung der Kombinationsbeiwerte  $\psi_0$  nach DIN 1055-100 für alle ungünstig wirkenden Einwirkungen anzusetzen. Alle Teilsicherheitsbeiwerte für die verwendeten Baustoffe betragen in diesem Fall  $\gamma_F = 1,0$ .

### 3.2.2 Nachweis für den Grenzzustand der Tragfähigkeit

Der Nachweis erfolgt durch Einhaltung der Werte der Bemessungsdiagramme in Anlage 2 für die zutreffende Nachrisszugfestigkeit. Hierin sind die Parameter Plattendicke, Rechenwert der äquivalenten Biegezugfestigkeit, evtl. vorhandene Betonstahlbewehrung  $\rho_L$  sowie die maximale Belastung aus der aufgehenden Konstruktion (Innen- bzw. Außenwände) berücksichtigt. Bei der Erstellung der Diagramme wurde eine Außenwanddicke von 24 cm und eine Innenwanddicke von 15 cm berücksichtigt. Bei größeren Wanddicken dürfen die Traglastdiagramme auf der sicheren Seite liegend verwendet werden. Der in Abschnitt 3.2.1 geforderte Nachweis der Standsicherheit bei bereichsweisem Fasermindergehalt ist im Bemessungsdiagramm enthalten. Zwischenwerte dürfen linear interpoliert werden.

Durch Einhaltung der Bemessungsdiagramme gelten die Nachweise für die Grenzzustände der Tragfähigkeit für Biegung und Querkraft als erbracht.

Der Durchstanznachweis ist nach DIN 1045-1, Abschnitt 10.5 ohne Berücksichtigung der Faserwirkung zu führen.



3.2.3 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

Die Begrenzung der Biegerissbreiten auf 0,4 mm erfolgt in Platten ohne Betonstahlbewehrung durch Einhaltung der folgenden geometrischen Randbedingungen: maximale Ausdehnung der Platte unter 12 m, Plattendicke nicht kleiner als 20 cm und nicht größer als 40 cm, Abstand aufgehender Wände nicht größer als 6 m.

Bei Platten mit Betonstahlbewehrung erfolgt die Beschränkung der Rissbreite nach DIN 1045-1:2001-07 und Abschnitt 3.2.4.

Für die Aufnahme von Zwangsschnittgrößen dürfen die Stahlfasern nicht in Rechnung gestellt werden. Für Bauteilabmessungen von mehr als 12 m ist die Aufnahme zentrischen Zwangs nachzuweisen. Dabei ist der in der Sohlfuge auftretende Reibungswiderstand zu Grunde zu legen und nachzuweisen, dass die auftretenden Schnittgrößen durch Bewehrung nach DIN 1045-1 aufgenommen werden kann. Die Beschränkung der Trennrissbreite darf dann unter Berücksichtigung der äquivalenten Nachrisszugfestigkeit des Stahlfaserbetons im Verformungsbereich II erfolgen.

3.2.4 Nachweis der Expositionsklassen

3.2.4.1 Nachweis für die Expositionsklasse XC1

Für die Expositionsklasse XC1 beträgt der Rechenwert der Rissbreite  $w_k=0,4$  mm.

Die für die Rissbreitenbeschränkung erforderliche Betonstahlbewehrung wird abhängig von der Betonfestigkeit und der äquivalenten Nachrisszugfestigkeit nach Tabelle 3.2a ermittelt:

**Tabelle 3.2a** Betonstahlbewehrung zur Beschränkung der Biegerissbreite auf 0,4 mm

Charakteristische Betondruckfestigkeit $f_{ck}$	20	25	30	35
Äquivalente Zugfestigkeit im Verformungsbereich I	$\rho_L$ für die Beschränkung der Biegerissbreite auf 0,4 mm			
0,6	0,0009	0,0009	0,0009	0,0011
0,8	0,0004	0,0004	0,0004	0,0006
1,0 und höher	-	-	-	0,0001

3.2.4.2 Nachweis für die Expositionsklasse XC2-XC3, XF1, XM1-XM3

Für die Expositionsklasse XC2-XC3, XF1, XM1-XM3 beträgt der Rechenwert der Rissbreite  $w_k=0,3$  mm.

Die für die Rissbreitenbeschränkung erforderliche Betonstahlbewehrung wird abhängig von der Betonfestigkeit und der äquivalenten Nachrisszugfestigkeit nach Tabelle 3.2b ermittelt.

**Tabelle 3.2b** Betonstahlbewehrung zur Beschränkung der Biegerissbreite auf 0,3 mm

Charakteristische Betondruckfestigkeit $f_{ck}$	20	25	30	35
Äquivalente Zugfestigkeit im Verformungsbereich I	$\rho_L$ für die Beschränkung der Biegerissbreite auf 0,3 mm			
0,6	0,0013	0,0013	0,0013	0,0015
0,8	0,0008	0,0008	0,0008	0,0010
1,0	0,0003	0,0003	0,0003	0,0005
1,2	-	-	-	0,0001

3.2.4.3 Nachweis für die Expositionsklasse XC4, XD1-XD3, XS1-XS3,XA1-XA3

Für die Expositionsklasse XC4, XD1-XD3, XS1-XS3,XA1-XA3 beträgt der Rechenwert der Rissbreite  $w_k=0,2$  mm

Die für die Begrenzung der Biegerissbreite erforderliche Betonstahlbewehrung wird abhängig von der Betonfestigkeit und der äquivalenten Nachrisszugfestigkeit nach Tabelle 3.2c oder für Biegerissbreiten kleiner als 0,2 mm - wenn zum Beispiel Anforderungen der DAfStb-Richtlinie - wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie) zu erfüllen sind - nach Tabelle 3.2d ermittelt.

**Tabelle 3.2c** Betonstahlbewehrung zur Beschränkung der Biegerissbreite auf 0,2 mm

Charakteristische Betondruckfestigkeit $f_{ck}$	20	25	30	35
Äquivalente Zugfestigkeit im Verformungsbereich I	$\rho_L$ für die Beschränkung der Biegerissbreite auf 0,2 mm			
0,6	0,0029	0,0029	0,0029	0,0031
0,8	0,0021	0,0021	0,0021	0,0024
1,0	0,0014	0,0014	0,0014	0,0017
1,2	0,0007	0,0007	0,0007	0,0010
1,4	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
1,6	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
1,8	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005
2,0	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005

**Tabelle 3.2d** Betonstahlbewehrung zur Beschränkung der Biegerissbreite weniger als 0,2 mm

Charakteristische Betondruckfestigkeit $f_{ck}$	20	25	30	35
Äquivalente Zugfestigkeit im Verformungsbereich I	$\rho_L$ für die Beschränkung der Biegerissbreite auf weniger als 0,2 mm			
0,6	0,0045	0,0045	0,0045	0,0047
0,8	0,0032	0,0032	0,0032	0,0035
1,0	0,0021	0,0021	0,0021	0,0024
1,2	0,0010	0,0010	0,0010	0,0013
1,4	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075
1,6	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075
1,8	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075
2,0	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075

#### 4 Bestimmungen für die Ausführung

Es gilt DIN 1045-3, falls im Folgenden nichts anderes bestimmt wird.

Die Fundamentplatten ohne Betonstahlbewehrung sind fugenlos in einem Zug zu betonieren. Fugen dürfen nur planmäßig angeordnet und unter Beachtung der Regelung dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ausgebildet werden.

Es ist unter der Fundamentplatte mindestens 0,3 mm dicke PE-Folie mit mindestens 50 cm Überlappungsstößen anzuordnen, jedoch ist unter Wänden die Folie auf einer Breite von 2 m zweilagig anzuordnen.

Das mit der Herstellung beauftragte Personal muss über ausreichende Erfahrung bei der Verarbeitung von Stahlfaserbeton verfügen. Es dürfen nur solche Fachkräfte (Bauleiter, Poliere usw.) eingesetzt werden, die bereits an der Verarbeitung und Nachbehandlung von Stahlfaserbeton verantwortlich beteiligt gewesen sind. Das ausführende Unternehmen hat dafür zu sorgen, dass die Führungskräfte und das maßgebende Fachpersonal über die Verarbeitung von Stahlfaserbeton so unterrichtet und geschult sind, dass sie alle Maßnahmen für eine ordnungsgemäße Durchführung des Bauvorhabens treffen können. Die Schulung der Fachkräfte ist in Aufzeichnungen festzuhalten. Die Erfahrungen der Baustellen sind für weitere Arbeiten auszuwerten.

Die Übergabe des Betons schließt die folgenden Prüfungen am Verwendungsort ein:

- (i) Konsistenzprüfung für jede Lieferung
- (ii) Überprüfung von Fasergehalt und -verteilung durch Augenschein

Die bauausführende Firma hat eine Erklärung der Übereinstimmung mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gemäß § 24 Abs. 1 bis 3 MBO abzugeben. Der für die Überwachung auf der Baustelle Verantwortliche ist namentlich zu benennen. Die Mischungsberechnung des gelieferten Betons ist zu den Bauakten zu nehmen.

Der Transport des Stahlfaserbetons vom Herstellwerk zur Verwendungsstelle darf nur in Fahrzeugen mit Rührwerk erfolgen. Unmittelbar vor dem Entladen ist der Beton nochmals so durchzumischen, dass er auf der Baustelle mit gleichmäßiger Zusammensetzung übergeben wird.

Das Einbringen des Stahlfaserbetons darf nur mit solchem Fördergerät und das Verdichten des Betons nur mit solchen Verfahren erfolgen, die im Rahmen der Erstprüfung des Betons als geeignet nachgewiesen worden sind. Die Nachbehandlung ist mit besonderer Sorgfalt durchzuführen.

Dr.-Ing. Hartz

Beglaubigt



## Stahlfasern

Im Rahmen der vorliegenden allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden baumix® - Fasern nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-3.71 – 1753 eingesetzt.

Aus dem Spektrum der zugelassenen Stahlfasern sind folgende Stahlfasern zu verwenden:

- WLS-50/1.05/H
- WLG-60/0.9/H
- WLG-60/0.75/H
- WMS-50/1.05/H
- WMG-60/0.9/H
- WMG-60/0.75/H.



SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

Zulässige Stahlfasern

### **Anlage 1**


zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. **Z-71.3-26**

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**

$p_o = 0,125\%$ ;  $p_u = 0,125\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 50\text{ kN/m}^2$

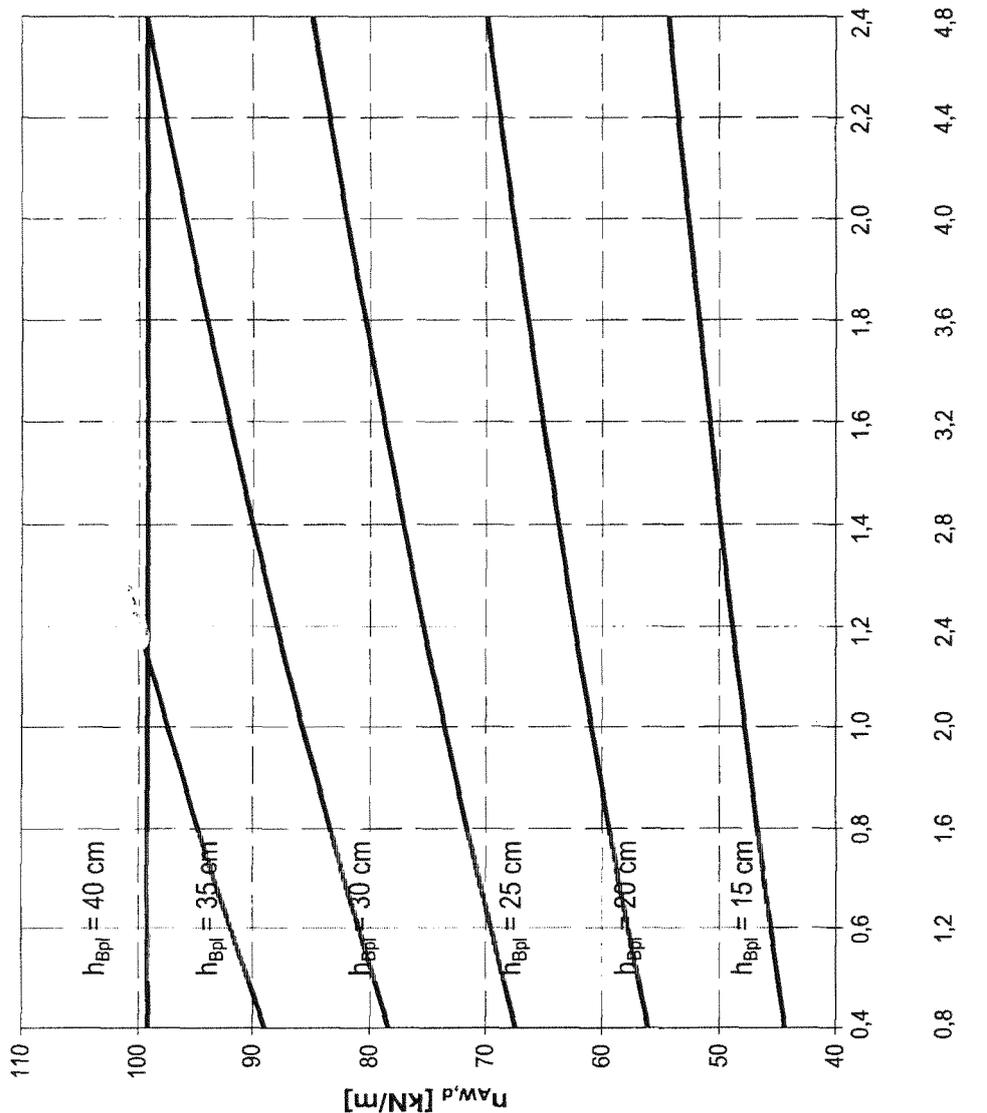

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ek,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II  
Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 1 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $\bar{u} = 15 \text{ cm}$**

$\rho_o = 0,125 \%$ ;  $\rho_u = 0,125 \%$ ;  $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 50 \text{ kN/m}^2$

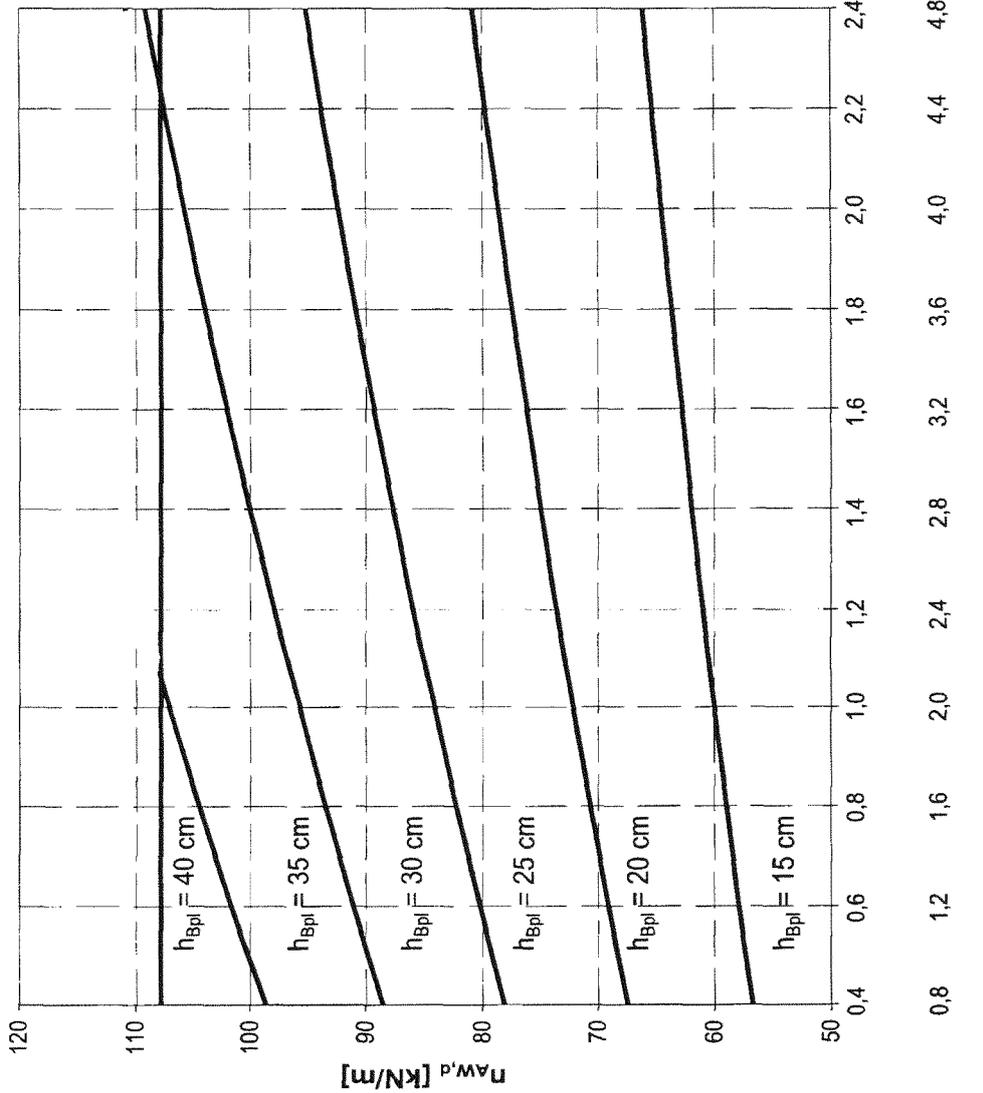

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II  
Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 2 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**

$\rho_o = 0,250\%$ ;  $\rho_u = 0,250\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 50\text{ kN/m}^2$

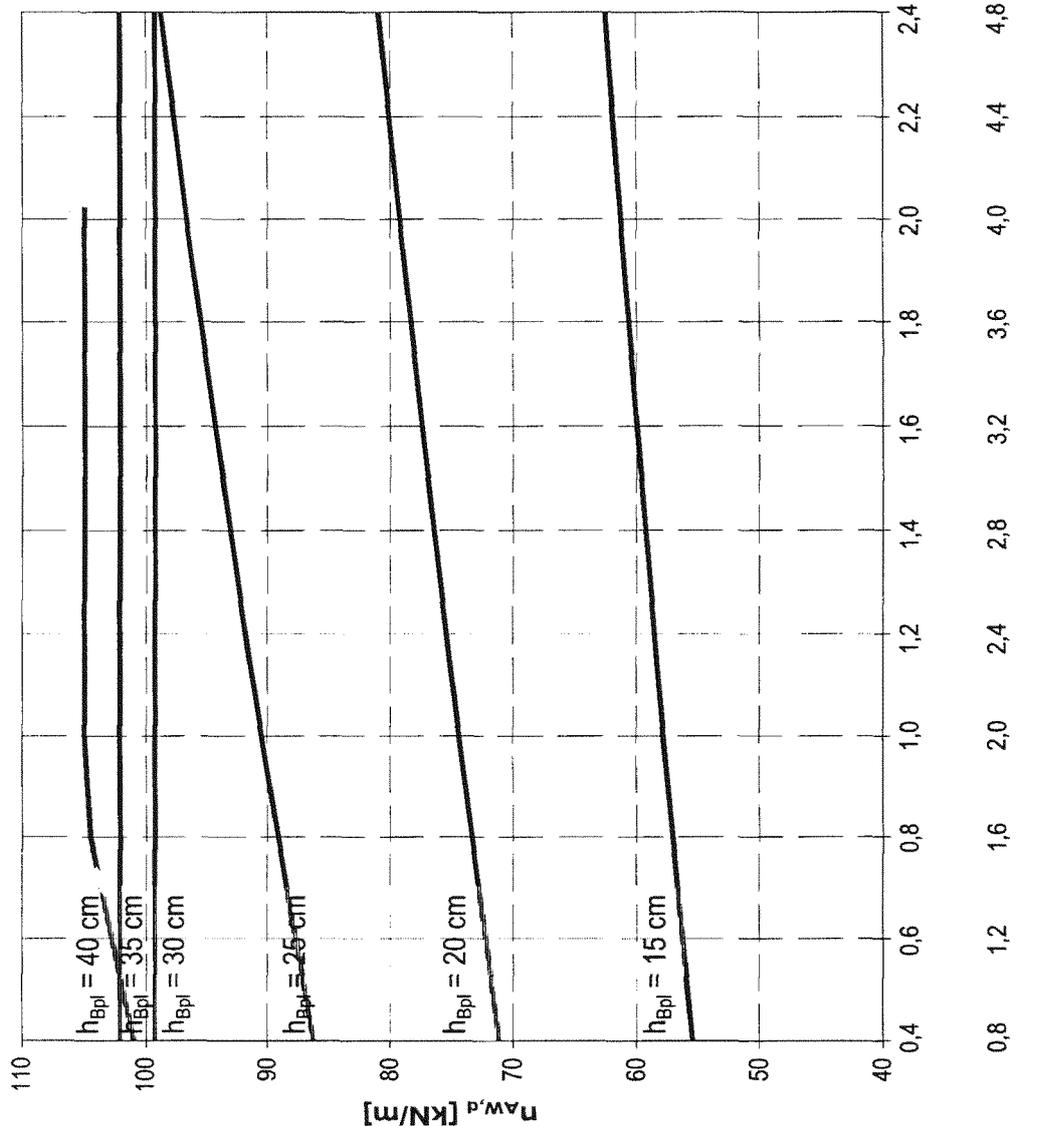

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,stk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 3 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $\bar{u} = 15 \text{ cm}$**

$\rho_o = 0,250 \%$ ;  $\rho_u = 0,250 \%$ ;  $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 50 \text{ kN/m}^2$

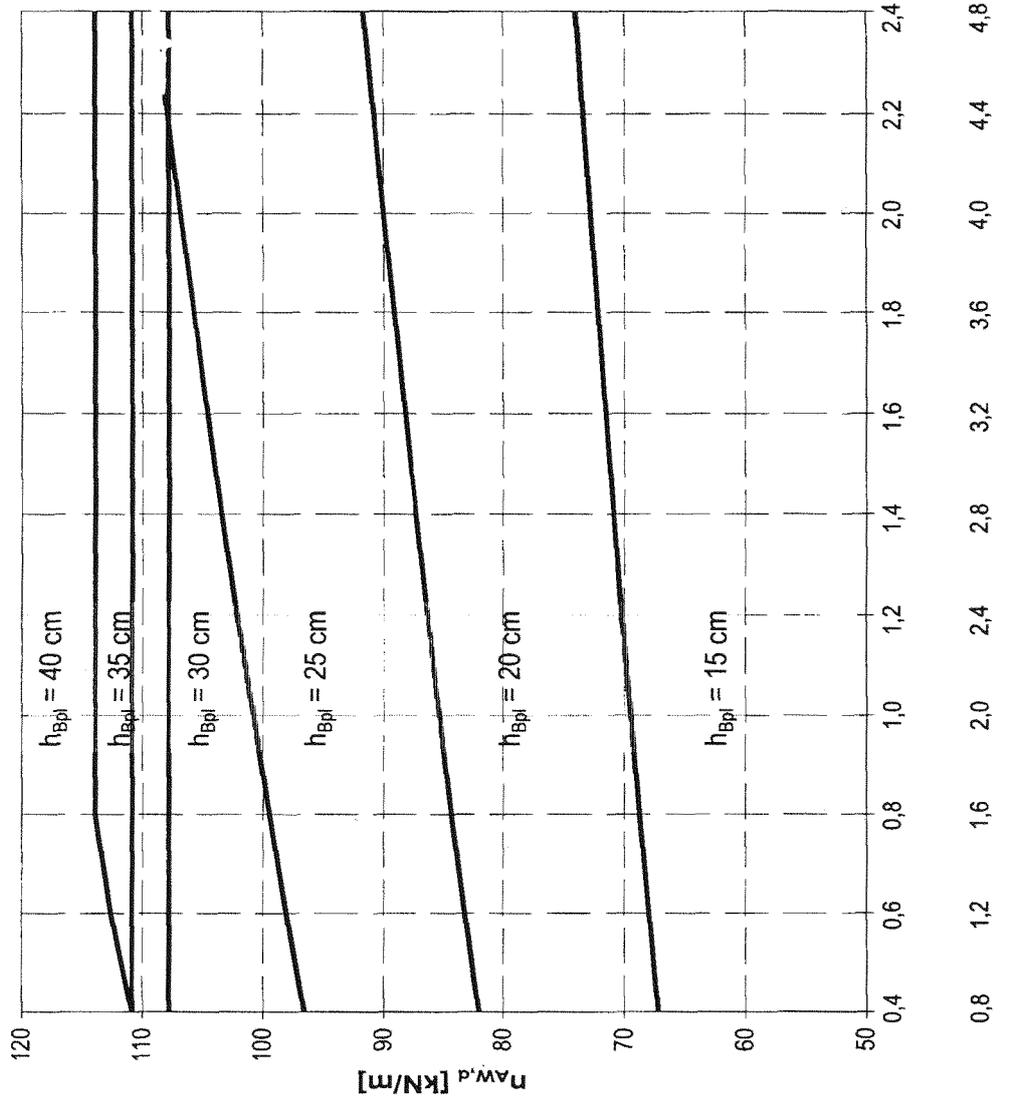

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 4 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**  
 $\rho_o = 0,375\%$ ;  $\rho_u = 0,375\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 50\text{ kN/m}^2$

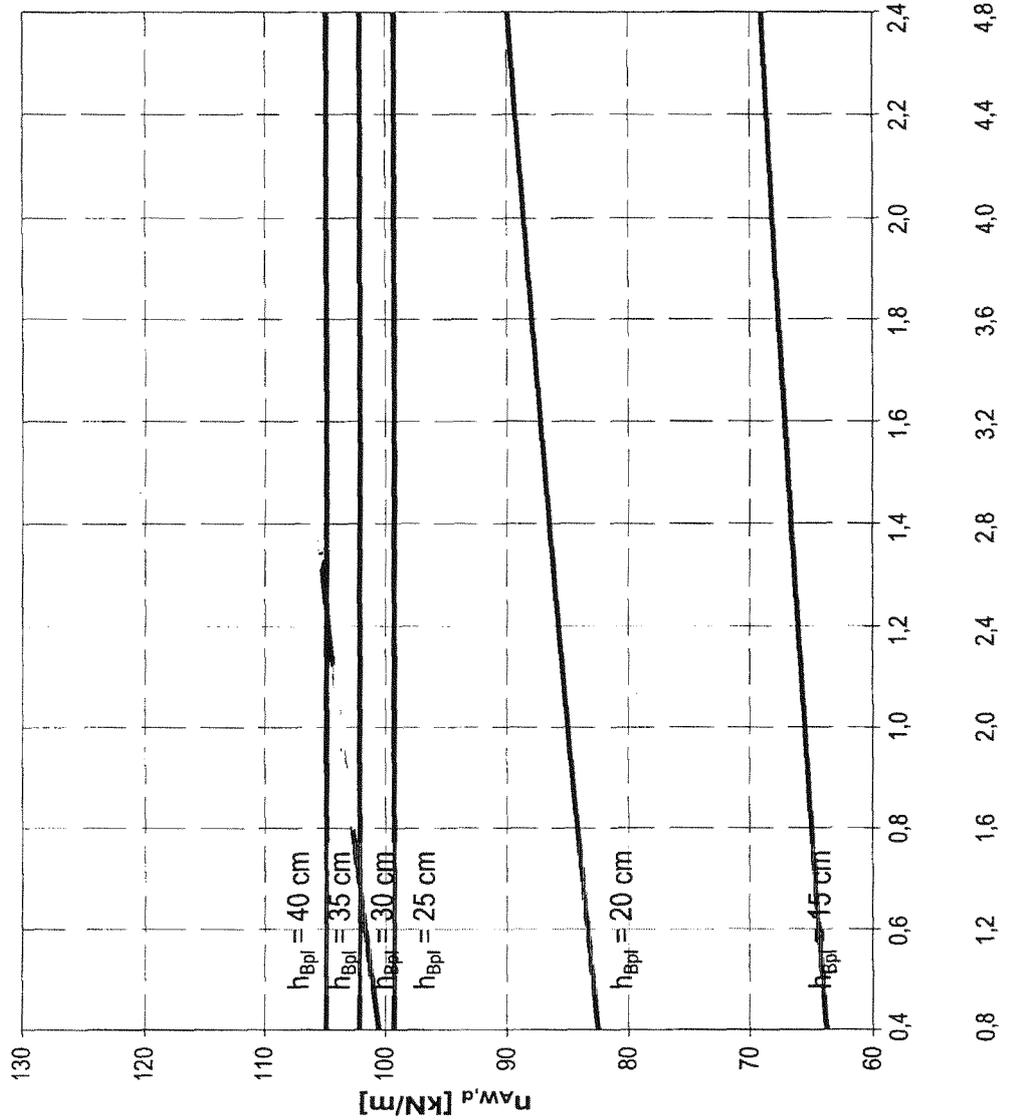

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
 Hindenburgring 15  
 89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
 Sonneberger Straße 8  
 96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
 Fundamentplatte  
 aus  
 Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 5 von 87**  
 zur allgemeinen  
 bauaufsichtlichen Zulassung  
 Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $\bar{u} = 15$  cm**

$\rho_o = 0,375$  %;  $\rho_u = 0,375$  %;  $d_{WA} = 24$  cm; zul  $\sigma_0 = 50$  kN/m<sup>2</sup>

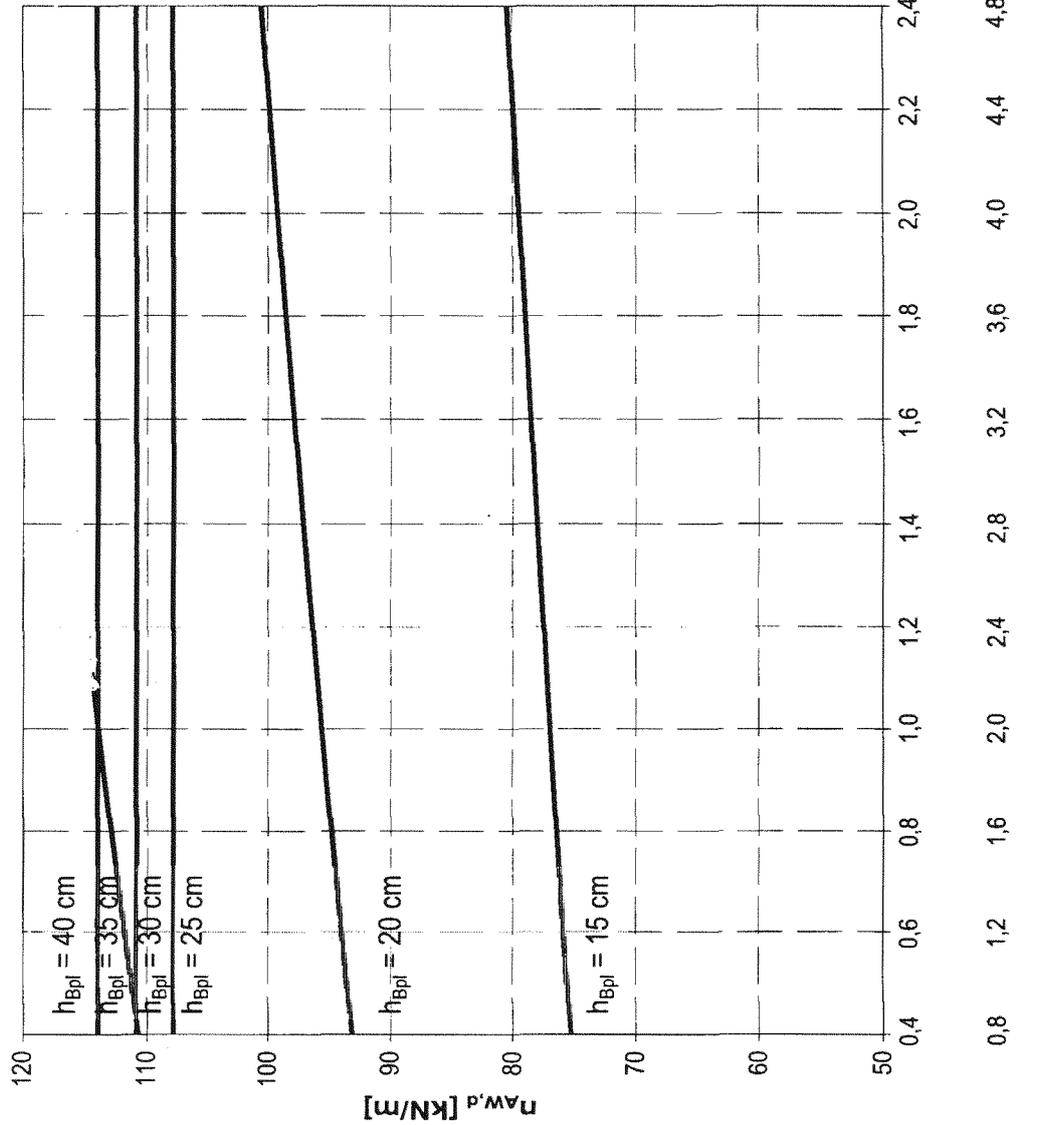

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,akt,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 6 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**

$\rho_o = 0,000\%$ ;  $\rho_u = 0,000\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 100\text{ kN/m}^2$

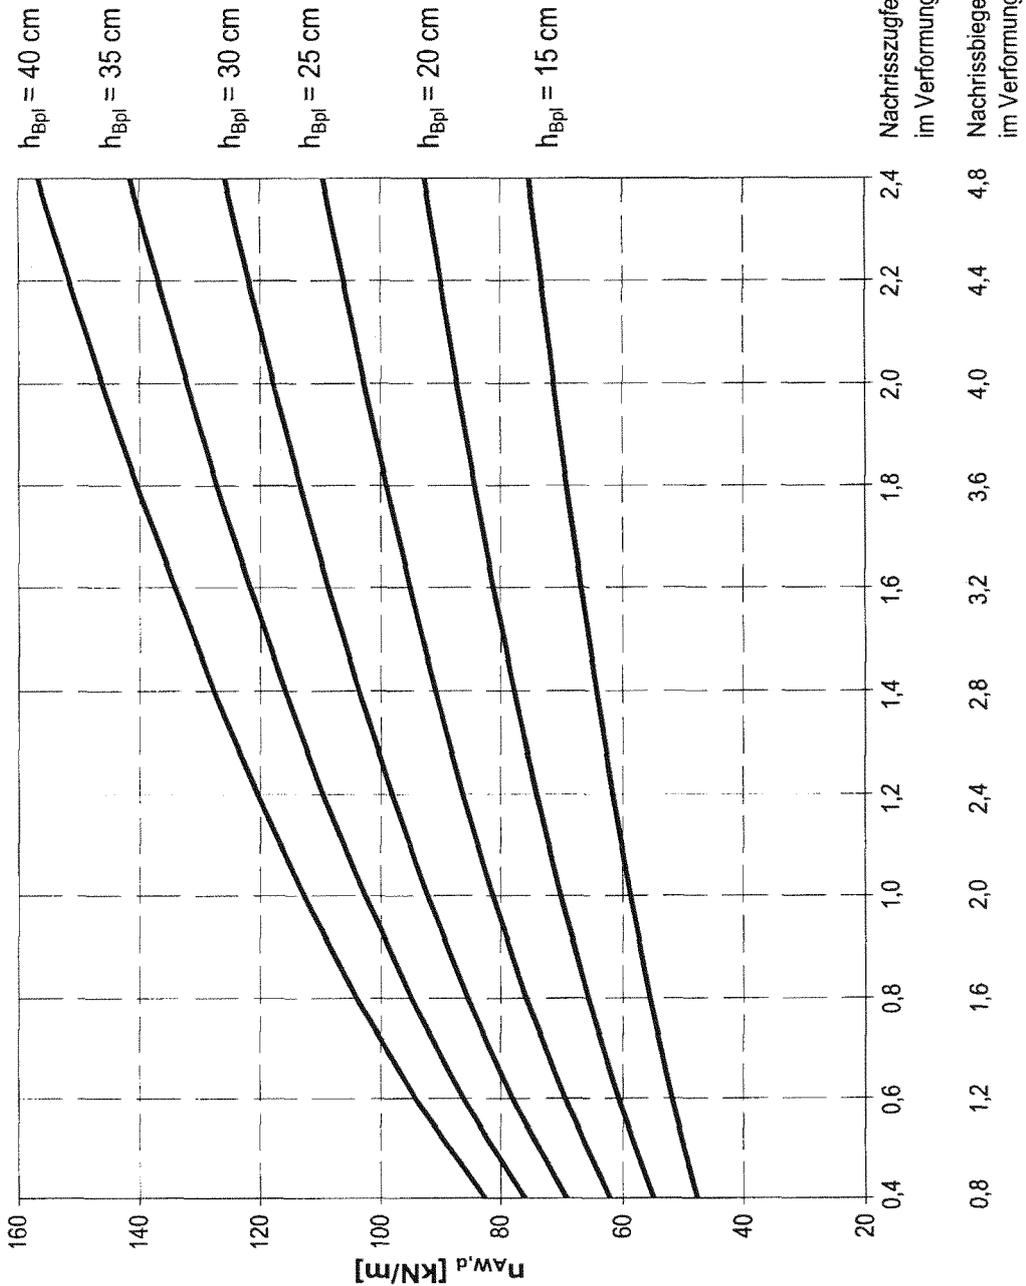

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 7 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $\bar{u} = 15$  cm**

$\rho_o = 0,000$  %;  $\rho_u = 0,000$  %;  $d_{WA} = 24$  cm; zul  $\sigma_o = 100$  kN/m<sup>2</sup>

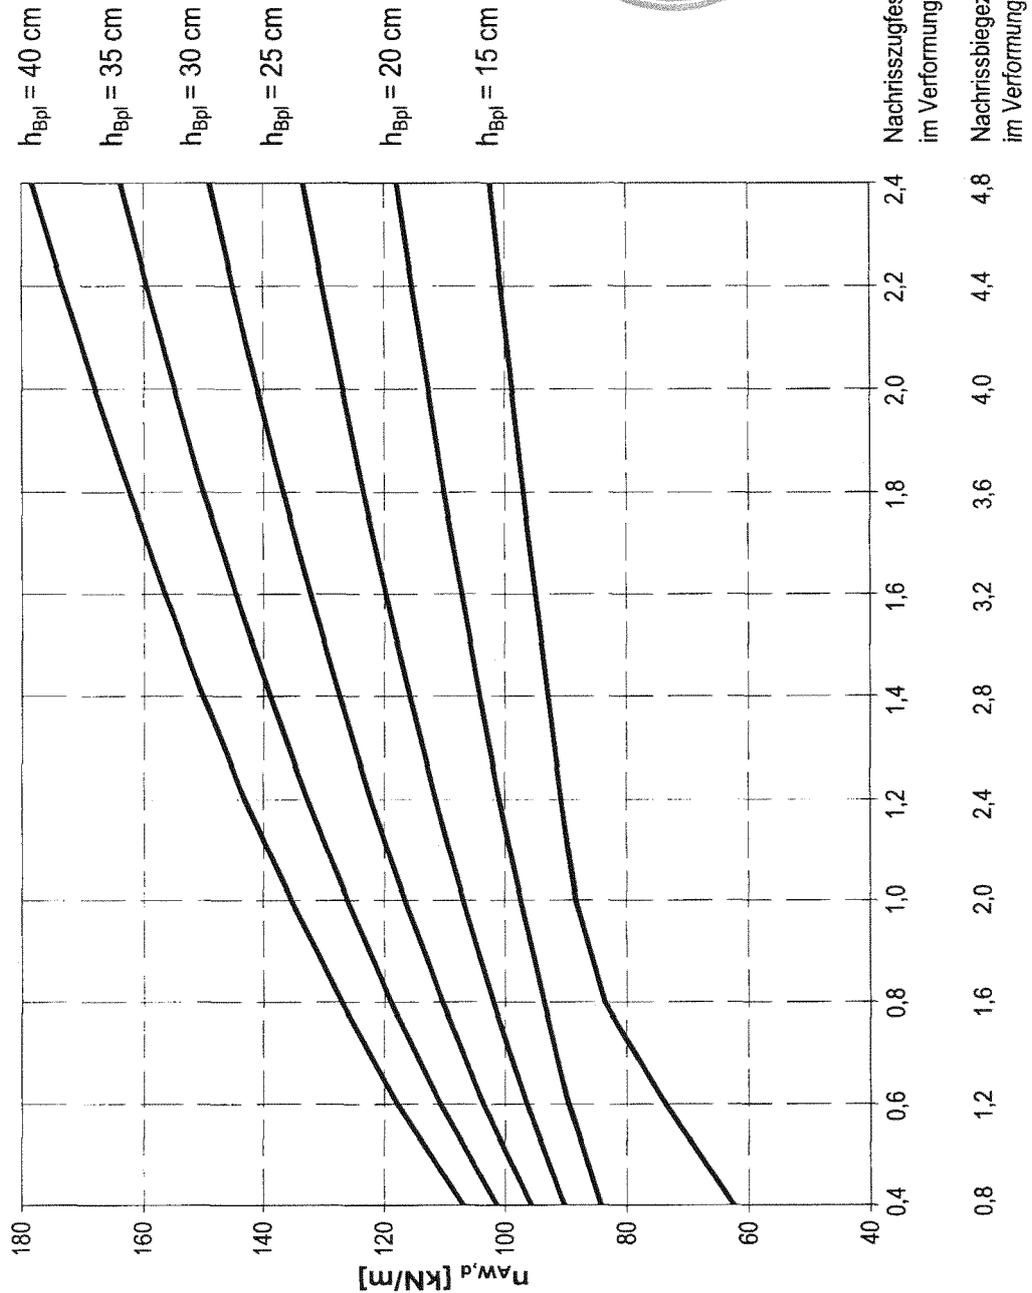

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 8 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**

$\rho_o = 0,125\%$ ;  $\rho_u = 0,125\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 100\text{ kN/m}^2$

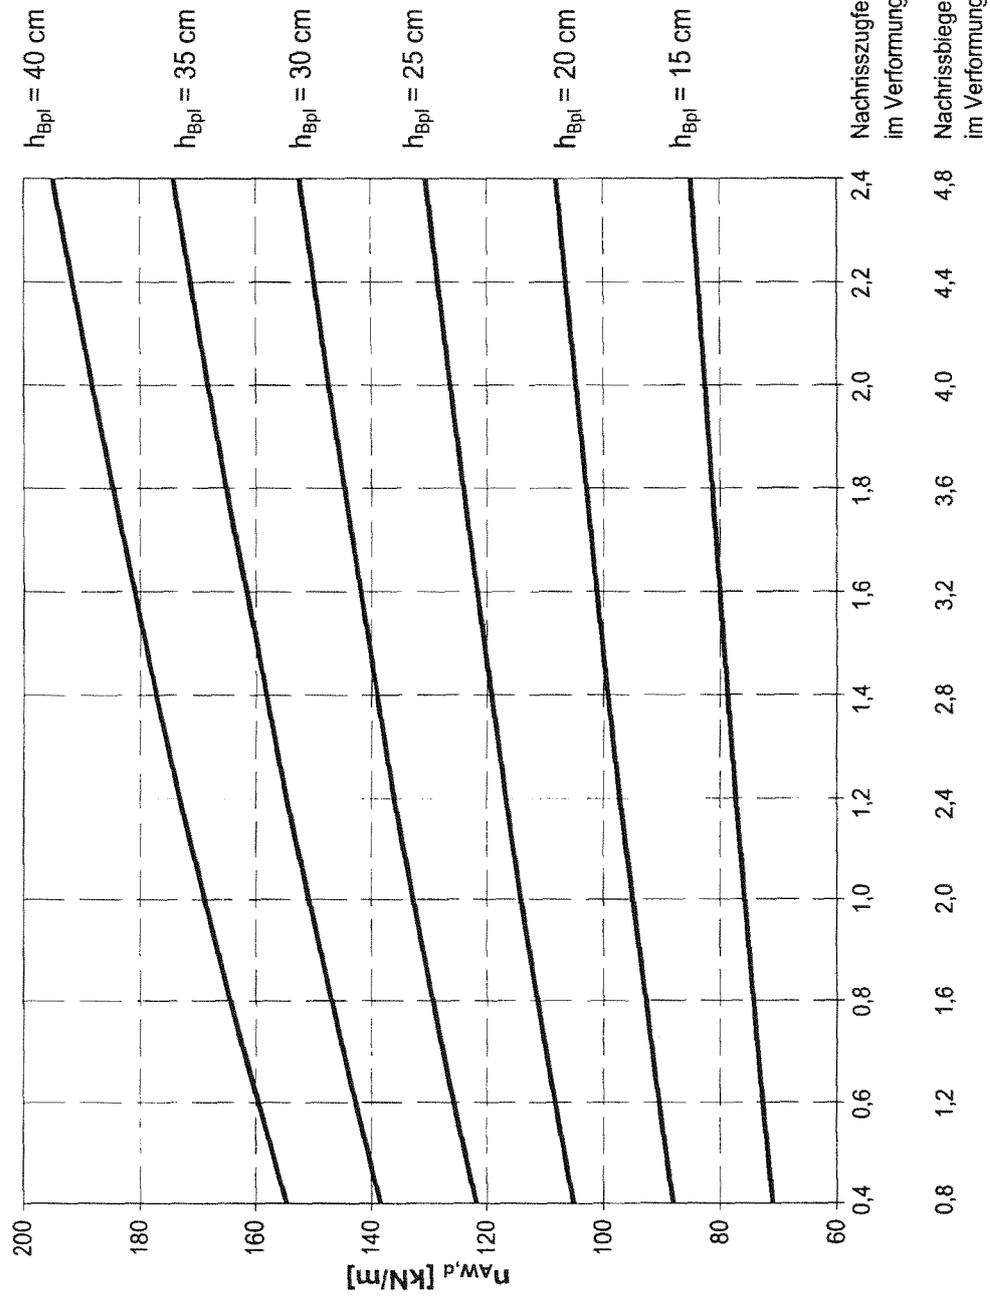

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II  
Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II


SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm  
  
BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 9 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26  
  
vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $\bar{u} = 15$  cm**

$\rho_o = 0,125\%$ ;  $\rho_u = 0,125\%$ ;  $d_{WA} = 24$  cm; zul  $\sigma_0 = 100$  kN/m<sup>2</sup>

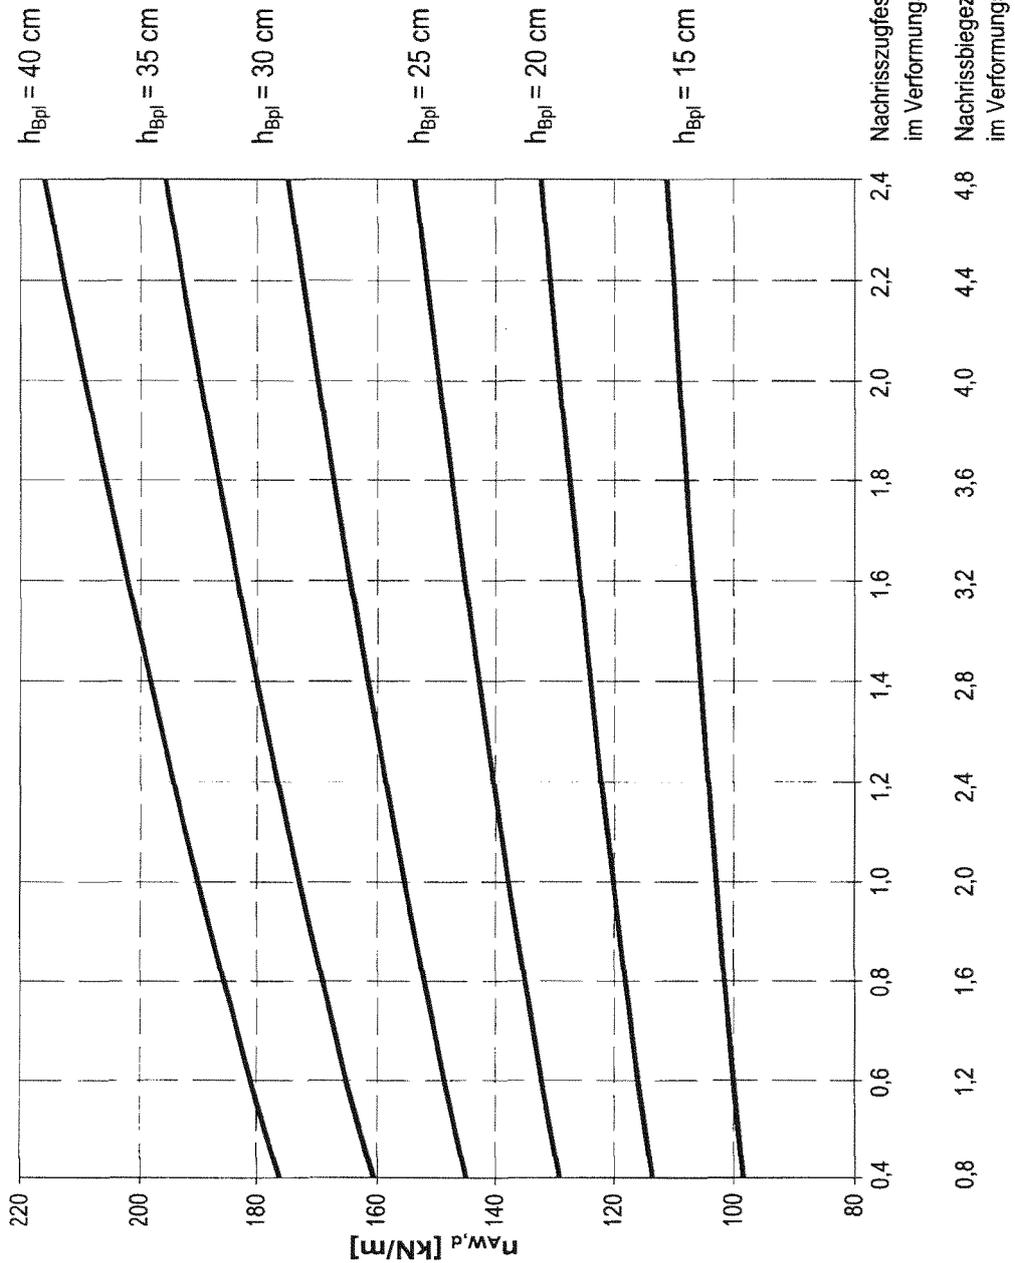

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 10 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**

$\rho_o = 0,250\%$ ;  $\rho_u = 0,250\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ;  $zul\ \sigma_0 = 100\text{ kN/m}^2$

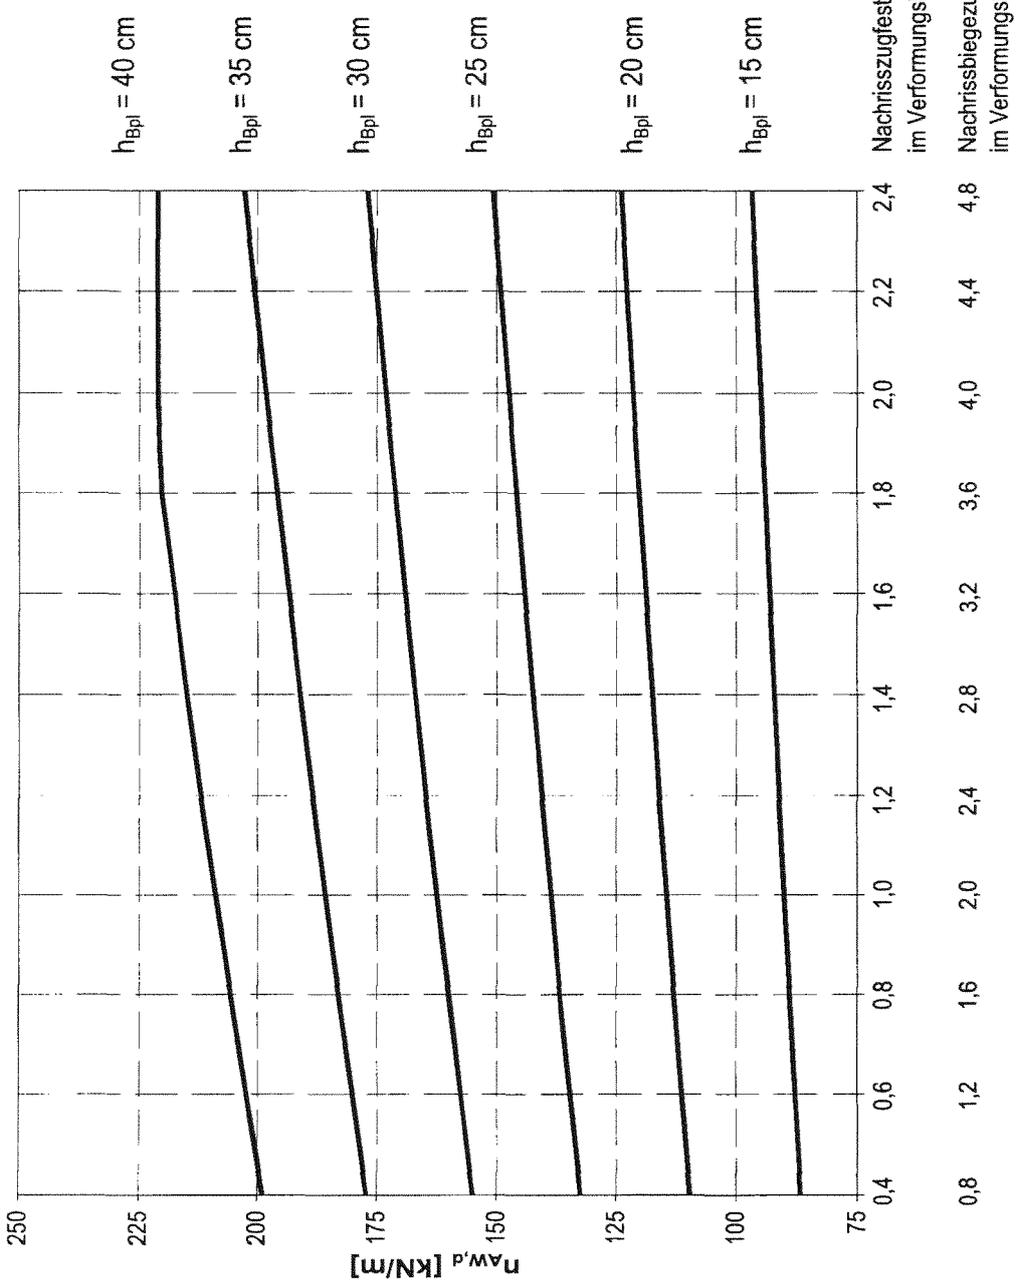

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
 Hindenburgring 15  
 89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
 Sonneberger Straße 8  
 96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
 Fundamentplatte  
 aus  
 Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 11 von 87**  
 zur allgemeinen  
 bauaufsichtlichen Zulassung  
 Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $\bar{u} = 15 \text{ cm}$**

$\rho_o = 0,250 \%$ ;  $\rho_u = 0,250 \%$ ;  $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 100 \text{ kN/m}^2$

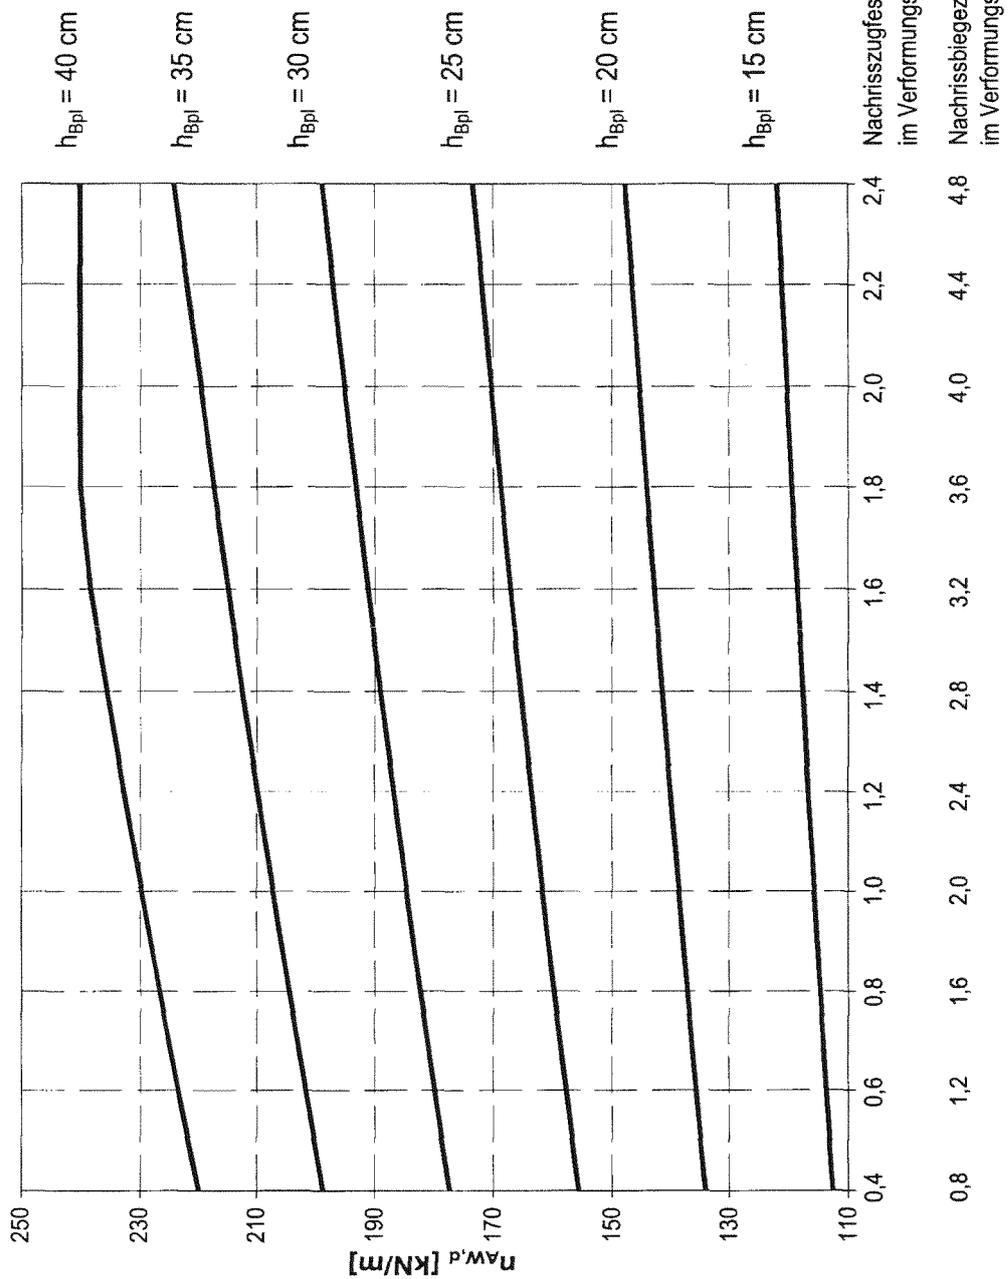

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 12 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**

$\rho_o = 0,375\%$ ;  $\rho_u = 0,375\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 100\text{ kN/m}^2$

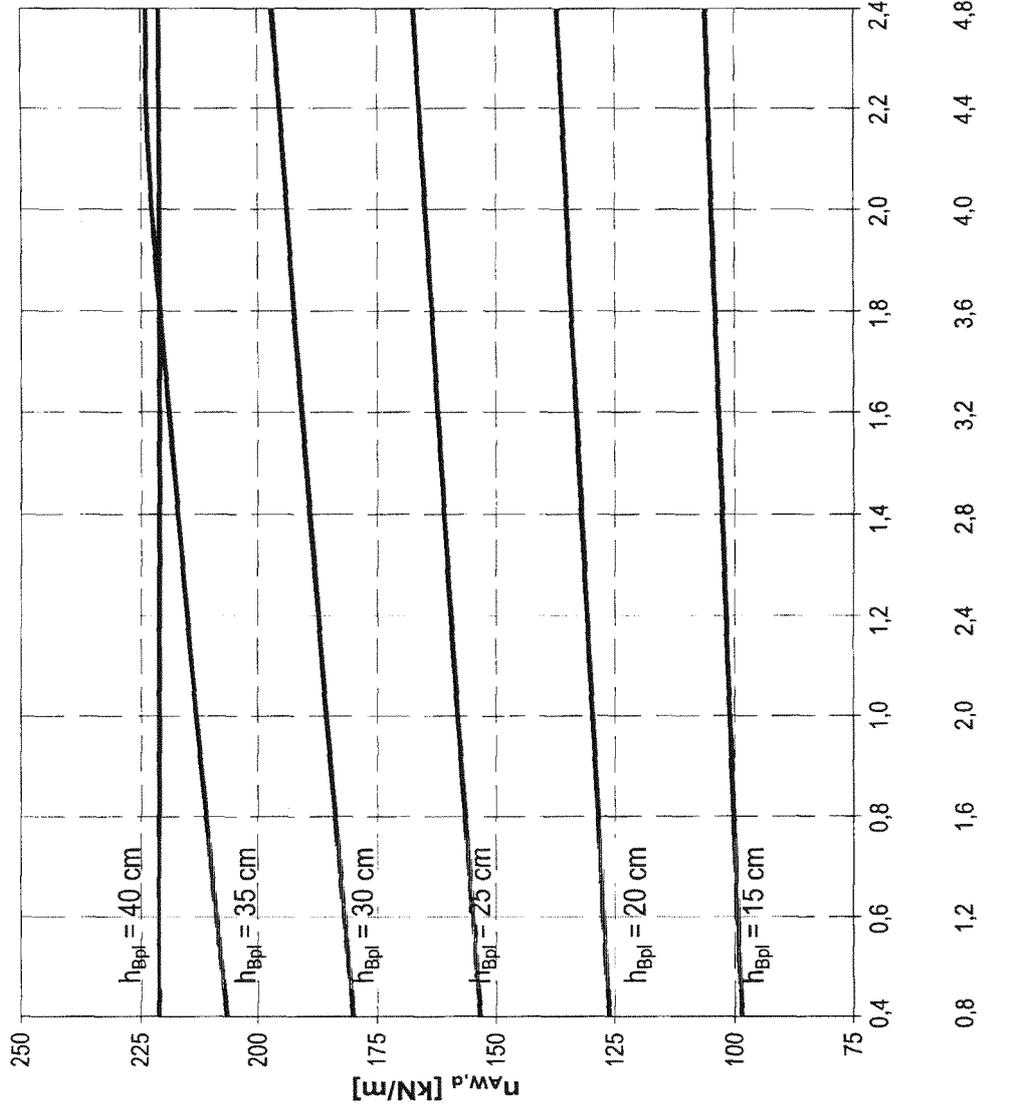

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ak,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II  
Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 13 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand ü = 15 cm**

$\rho_o = 0,375\%$ ;  $\rho_u = 0,375\%$ ;  $d_{wa} = 24\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 100\text{ kN/m}^2$

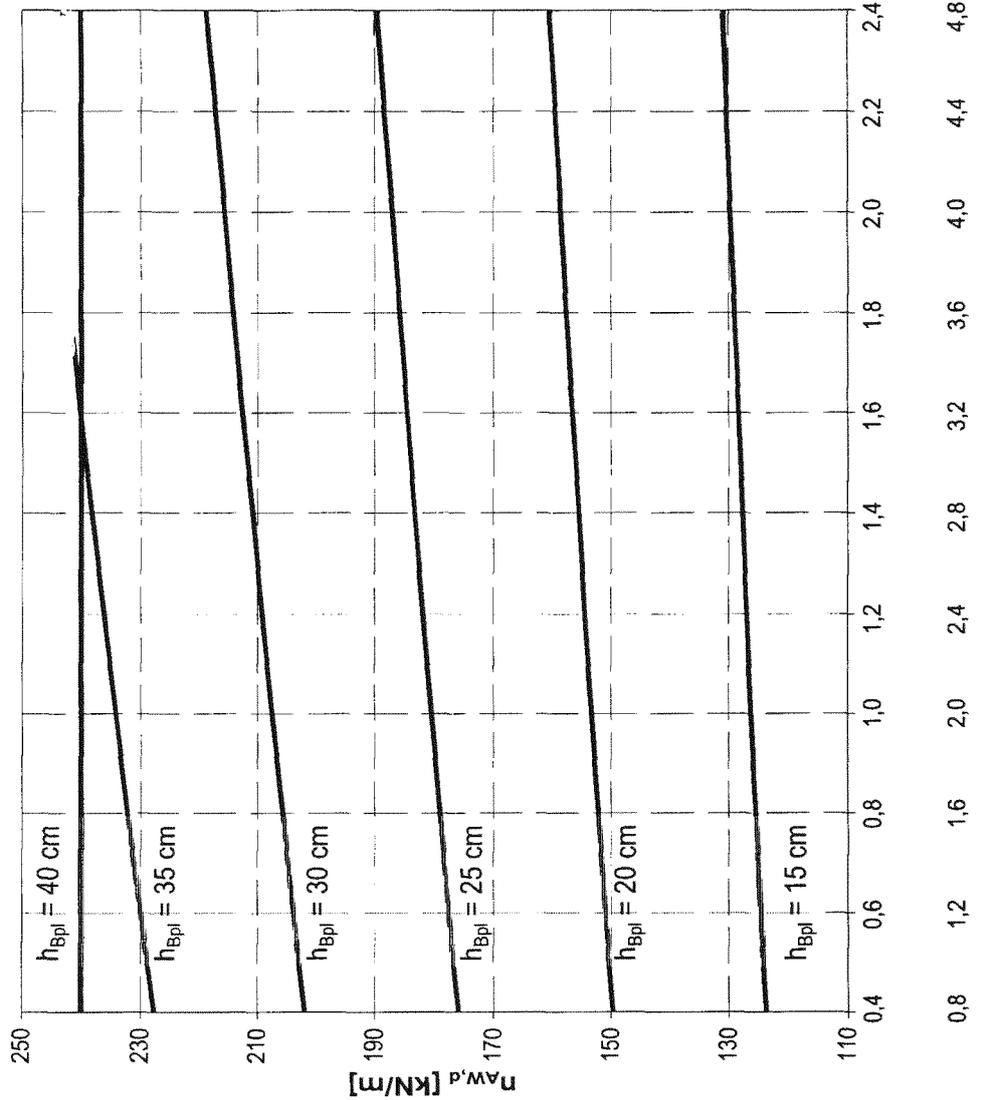

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ck,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 14 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**

$\rho_o = 0,000\%$ ;  $\rho_u = 0,000\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_n = 150\text{ kN/m}^2$

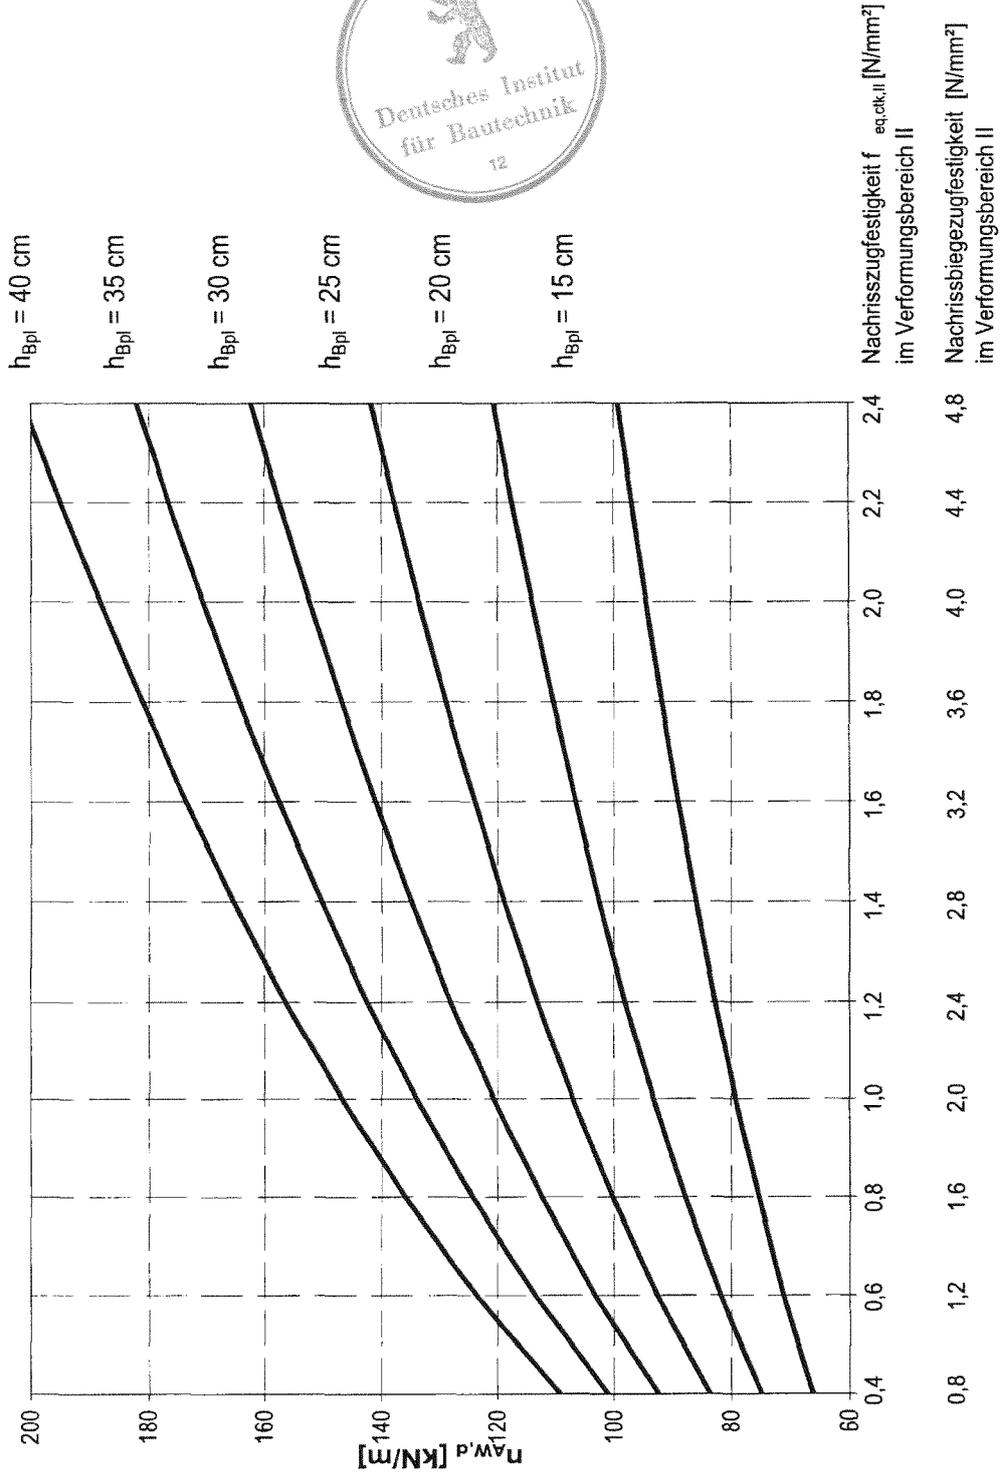

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 15 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $\bar{u} = 15 \text{ cm}$**

$\rho_o = 0,000 \%$ ;  $\rho_u = 0,000 \%$ ;  $d_{wa} = 24 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 150 \text{ kN/m}^2$

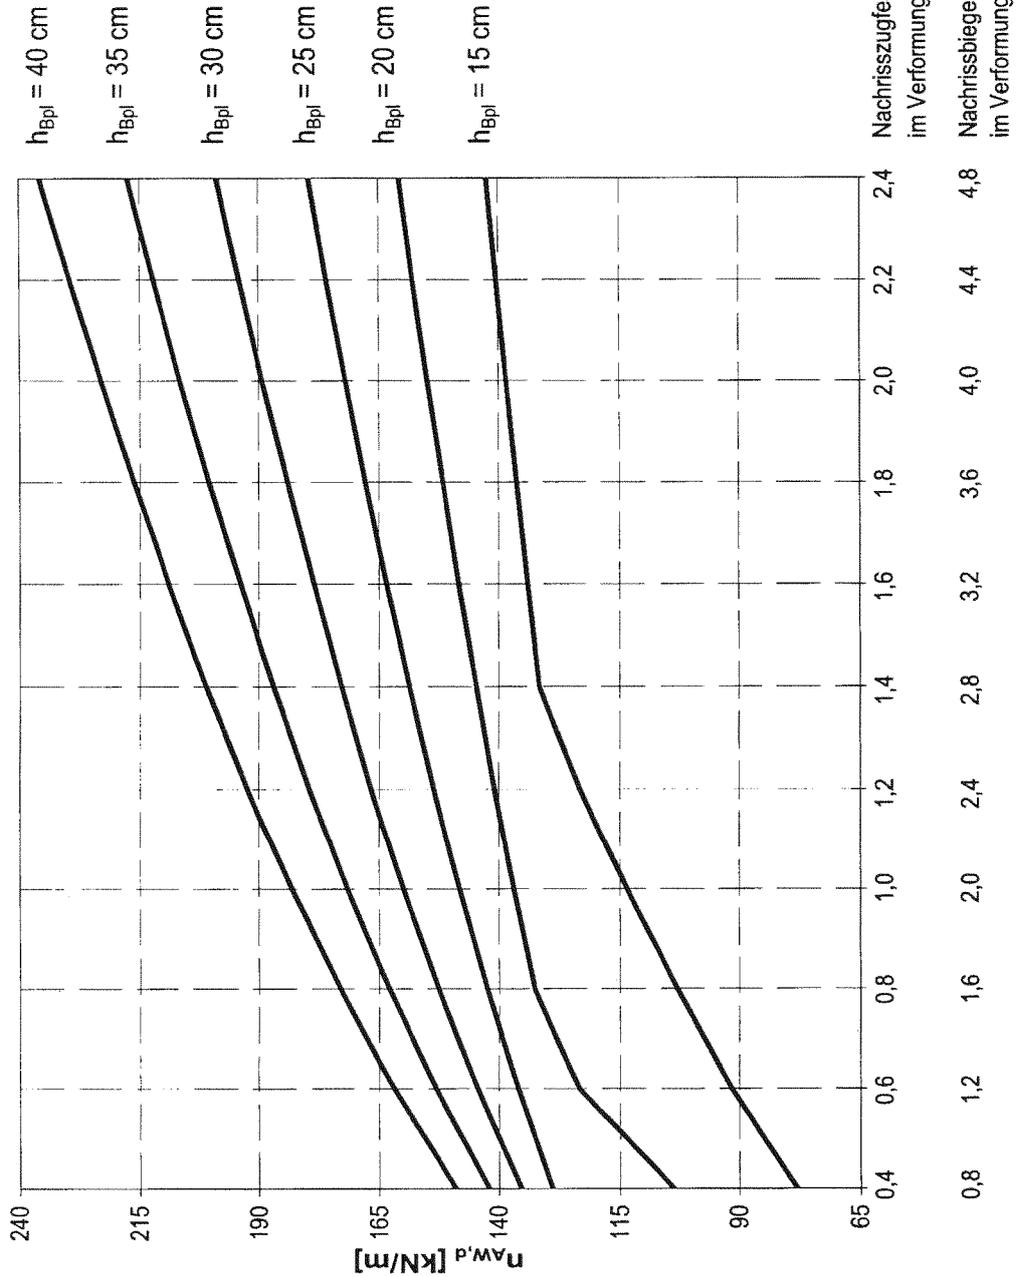

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 16 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**

$\rho_o = 0,125\%$ ;  $\rho_u = 0,125\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 150\text{ kN/m}^2$

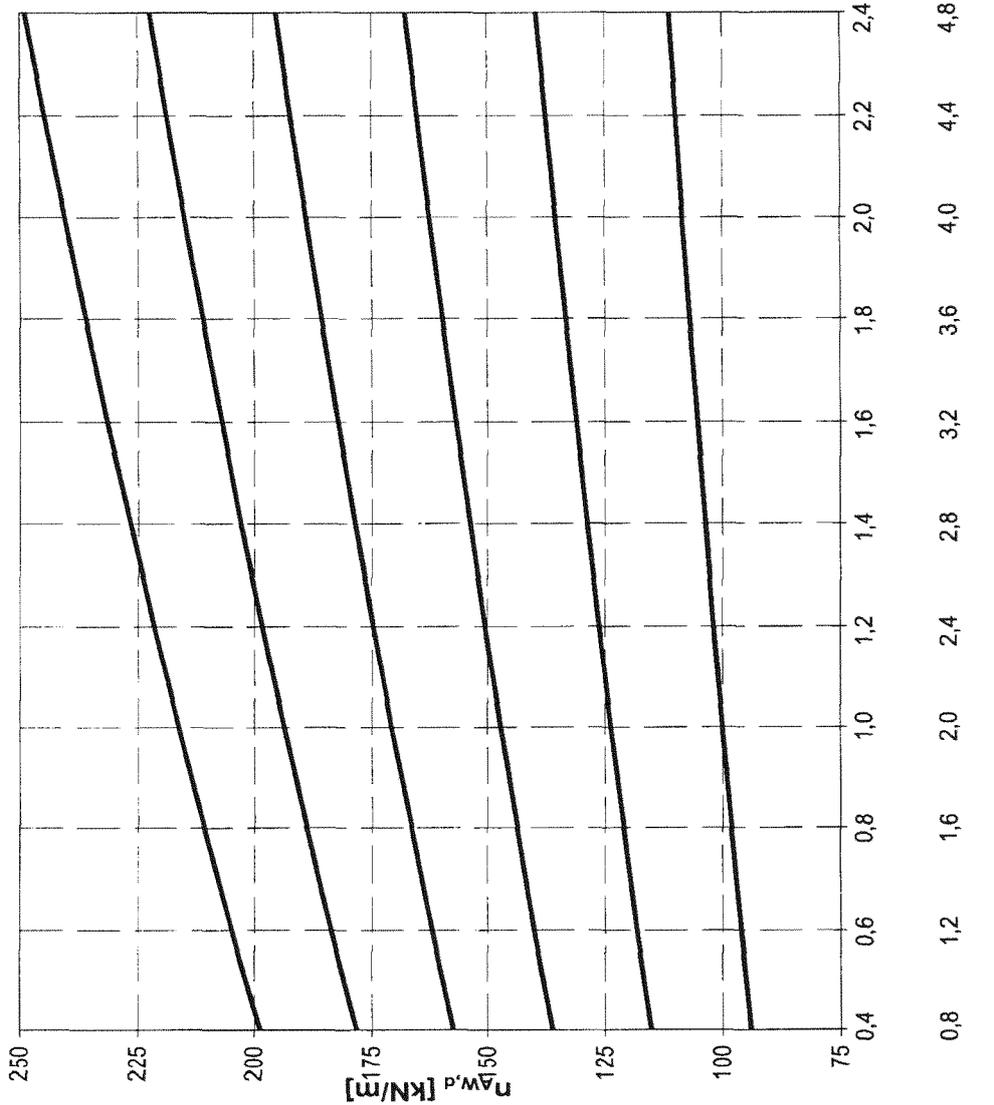

$h_{Bpl} = 40\text{ cm}$

$h_{Bpl} = 35\text{ cm}$

$h_{Bpl} = 30\text{ cm}$

$h_{Bpl} = 25\text{ cm}$

$h_{Bpl} = 20\text{ cm}$

$h_{Bpl} = 15\text{ cm}$

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 17 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $\bar{u} = 15$  cm**

$\rho_o = 0,125\%$ ;  $\rho_u = 0,125\%$ ;  $d_{WA} = 24$  cm; zul  $\sigma_0 = 150$  kN/m<sup>2</sup>

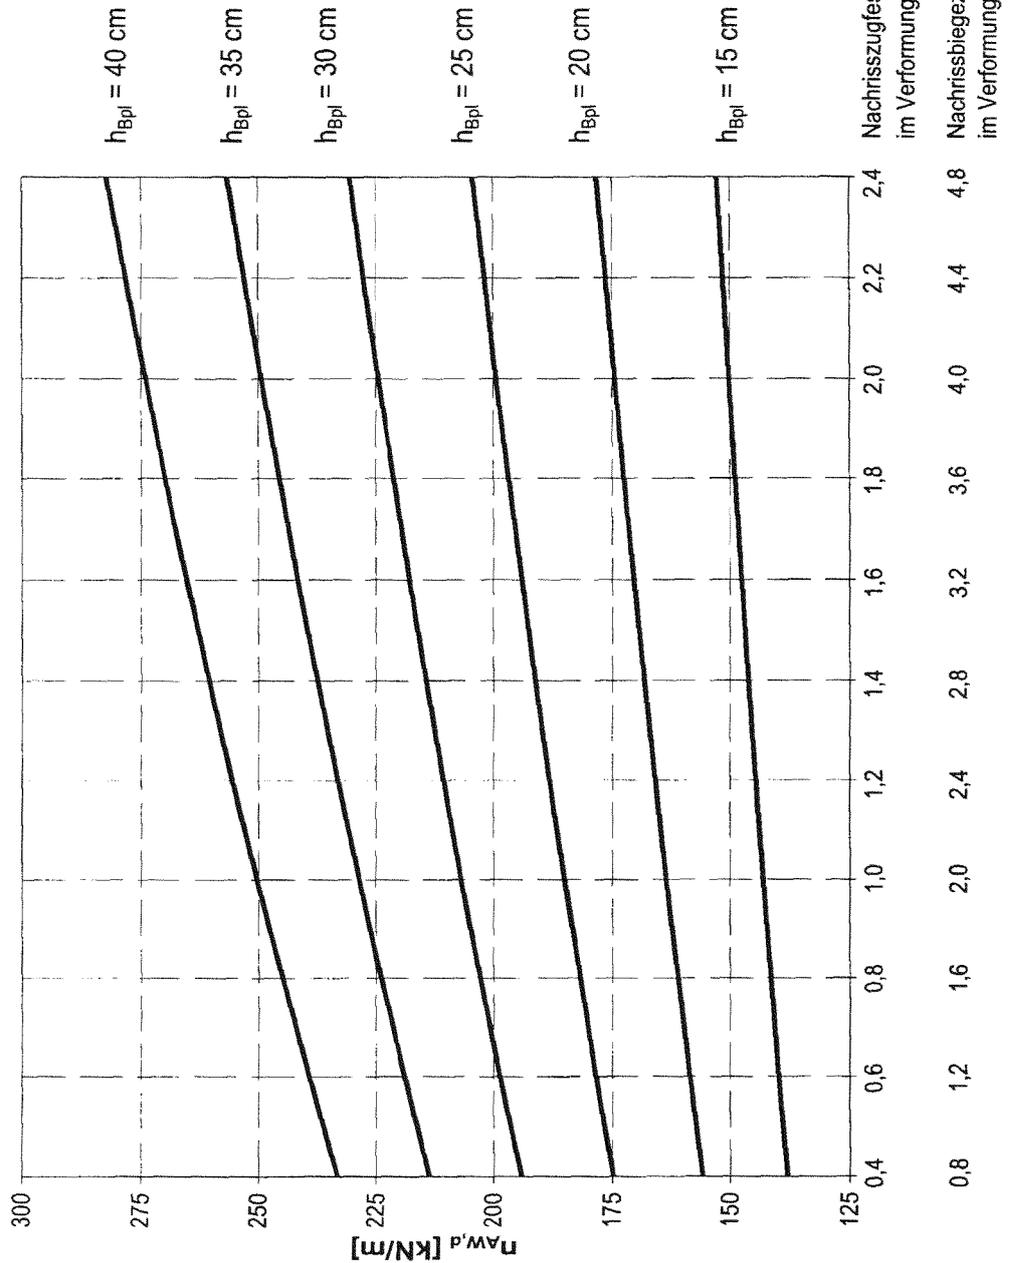

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 18 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**

$\rho_o = 0,250\%$ ;  $\rho_u = 0,250\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 150\text{ kN/m}^2$

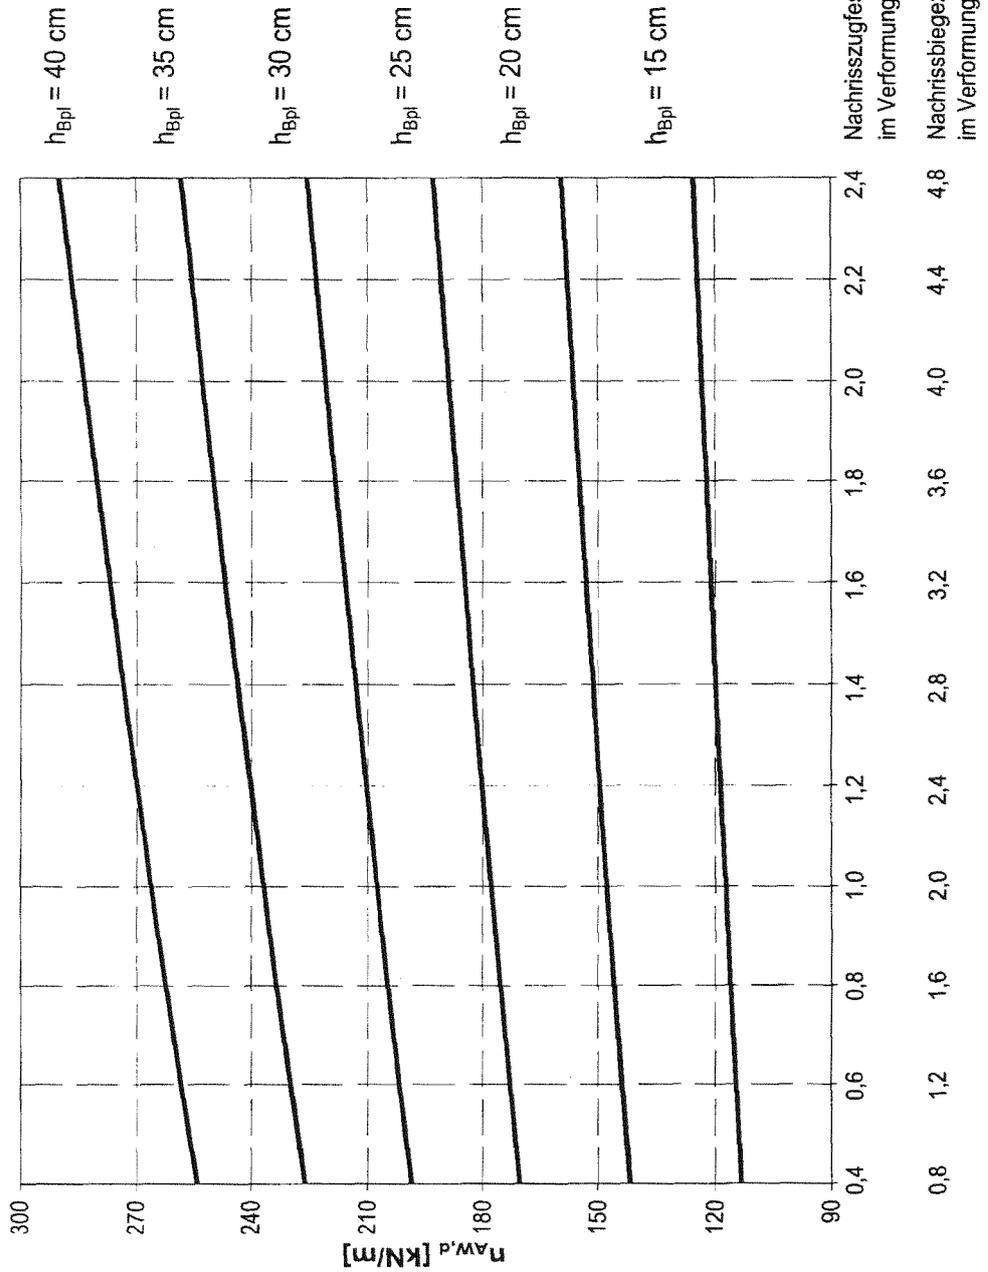

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 19 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $\bar{u} = 15$  cm**

$\rho_o = 0,250$  %;  $\rho_u = 0,250$  %;  $d_{WA} = 24$  cm; zul  $\sigma_0 = 150$  kN/m<sup>2</sup>

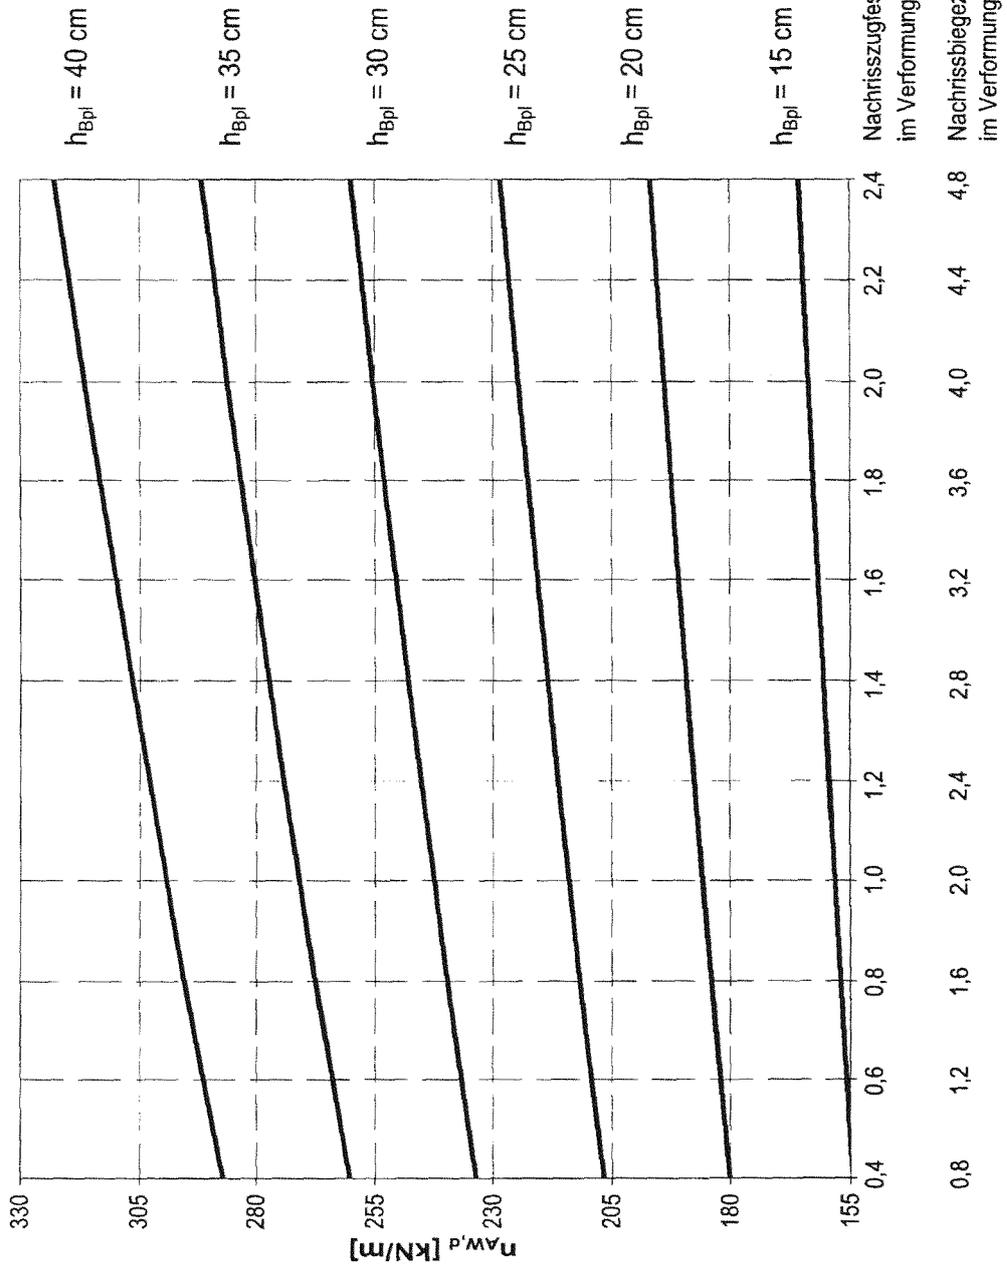

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 20 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**  
 $p_o = 0,375\%$ ;  $p_u = 0,375\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 150\text{ kN/m}^2$

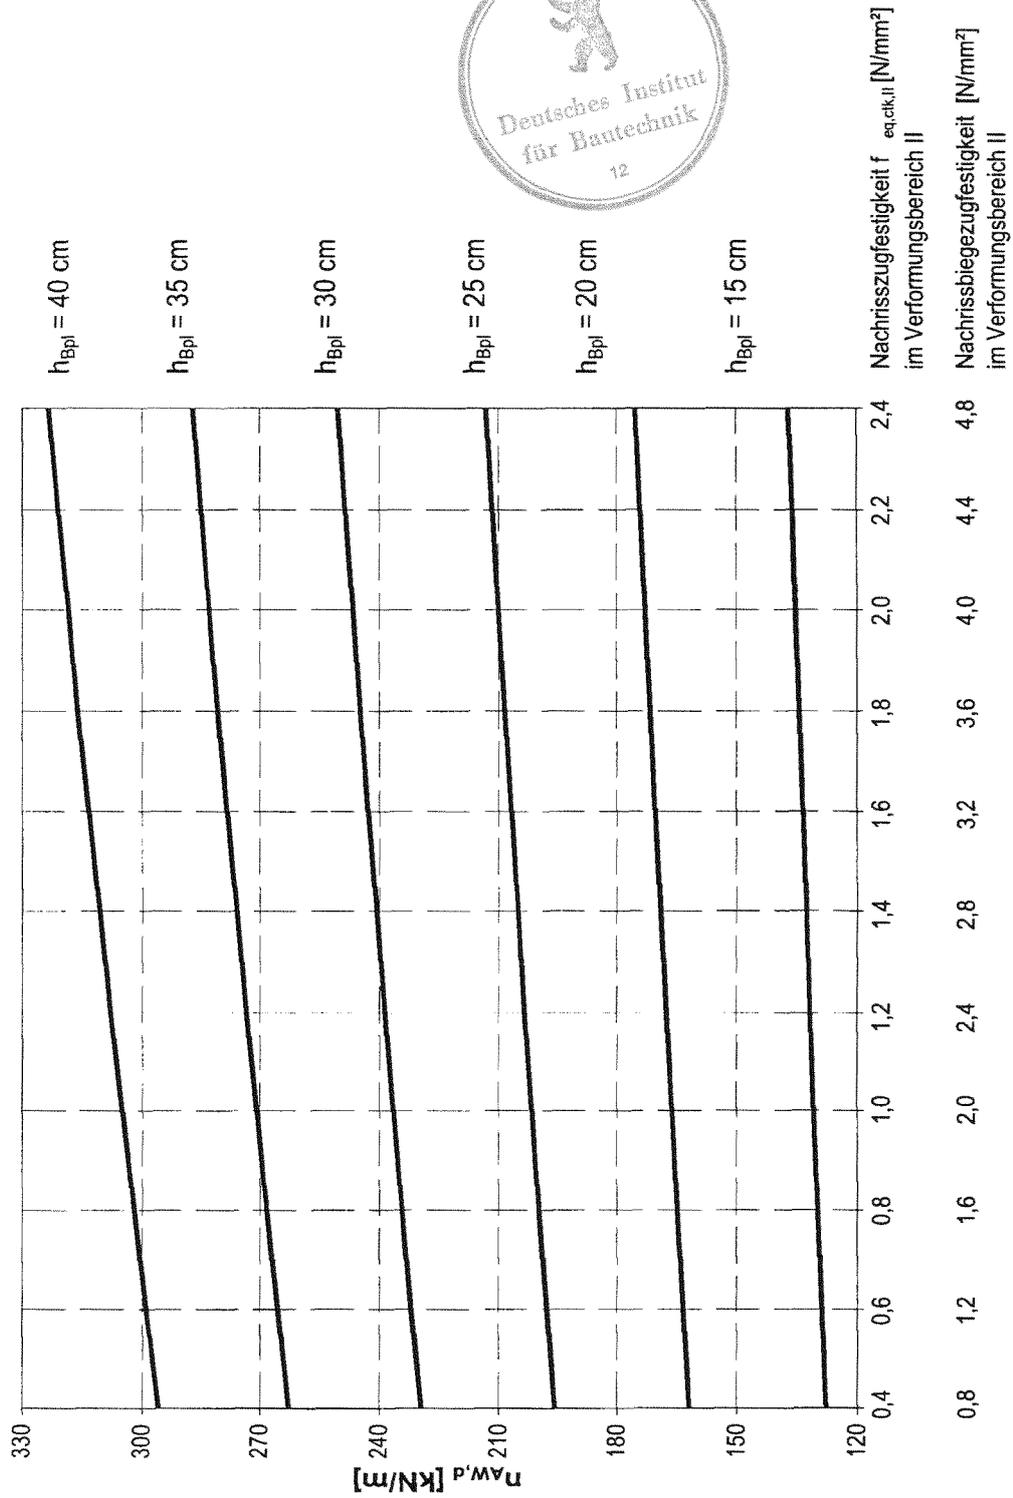

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
 Hindenburgring 15  
 89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
 Sonneberger Straße 8  
 96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
 Fundamentplatte  
 aus  
 Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 21 von 87**  
 zur allgemeinen  
 bauaufsichtlichen Zulassung  
 Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $\bar{u} = 15 \text{ cm}$**

$\rho_o = 0,375 \%$ ;  $\rho_u = 0,375 \%$ ;  $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 150 \text{ kN/m}^2$

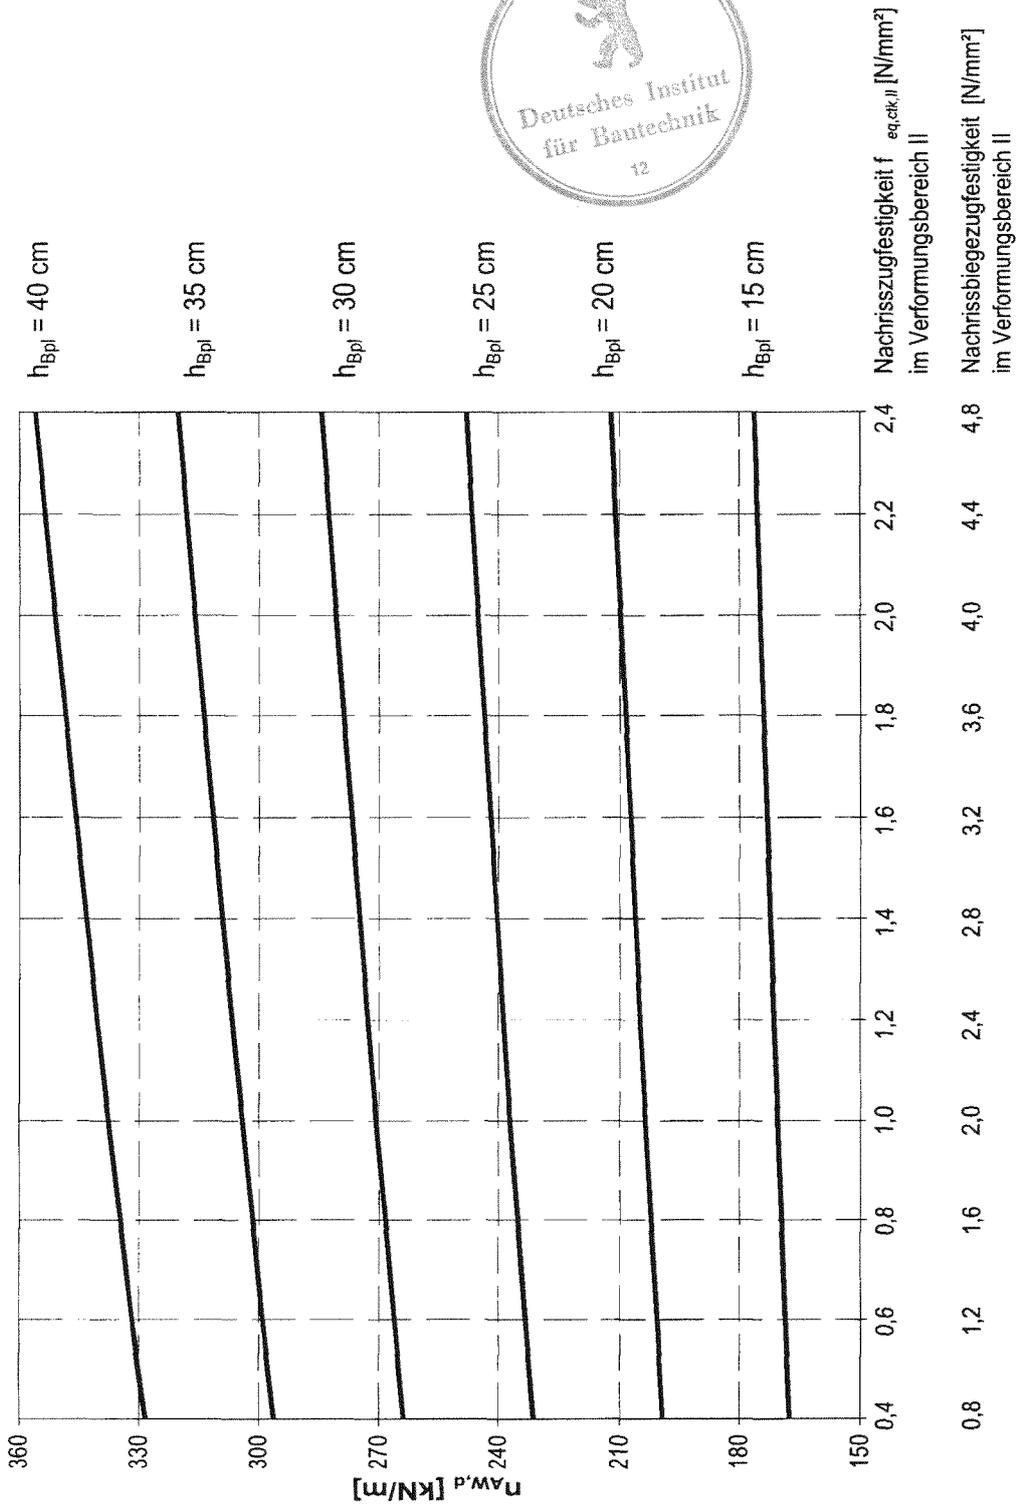

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 22 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**

$\rho_o = 0,000\%$ ;  $\rho_u = 0,000\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 200\text{ kN/m}^2$

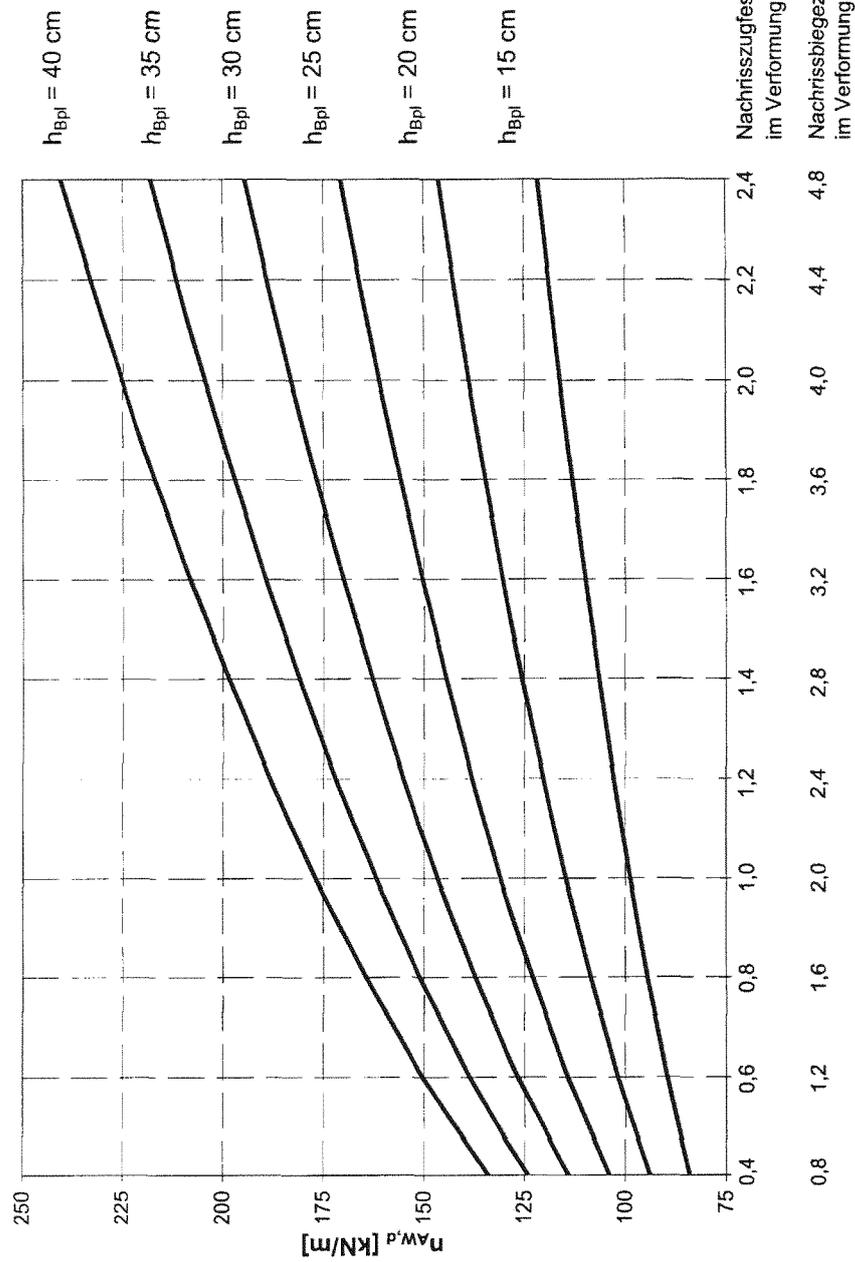

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 23 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $\bar{u} = 15$  cm**

$\rho_o = 0,000$  %;  $\rho_u = 0,000$  %;  $d_{WA} = 24$  cm; zul  $\sigma_0 = 200$  kN/m<sup>2</sup>

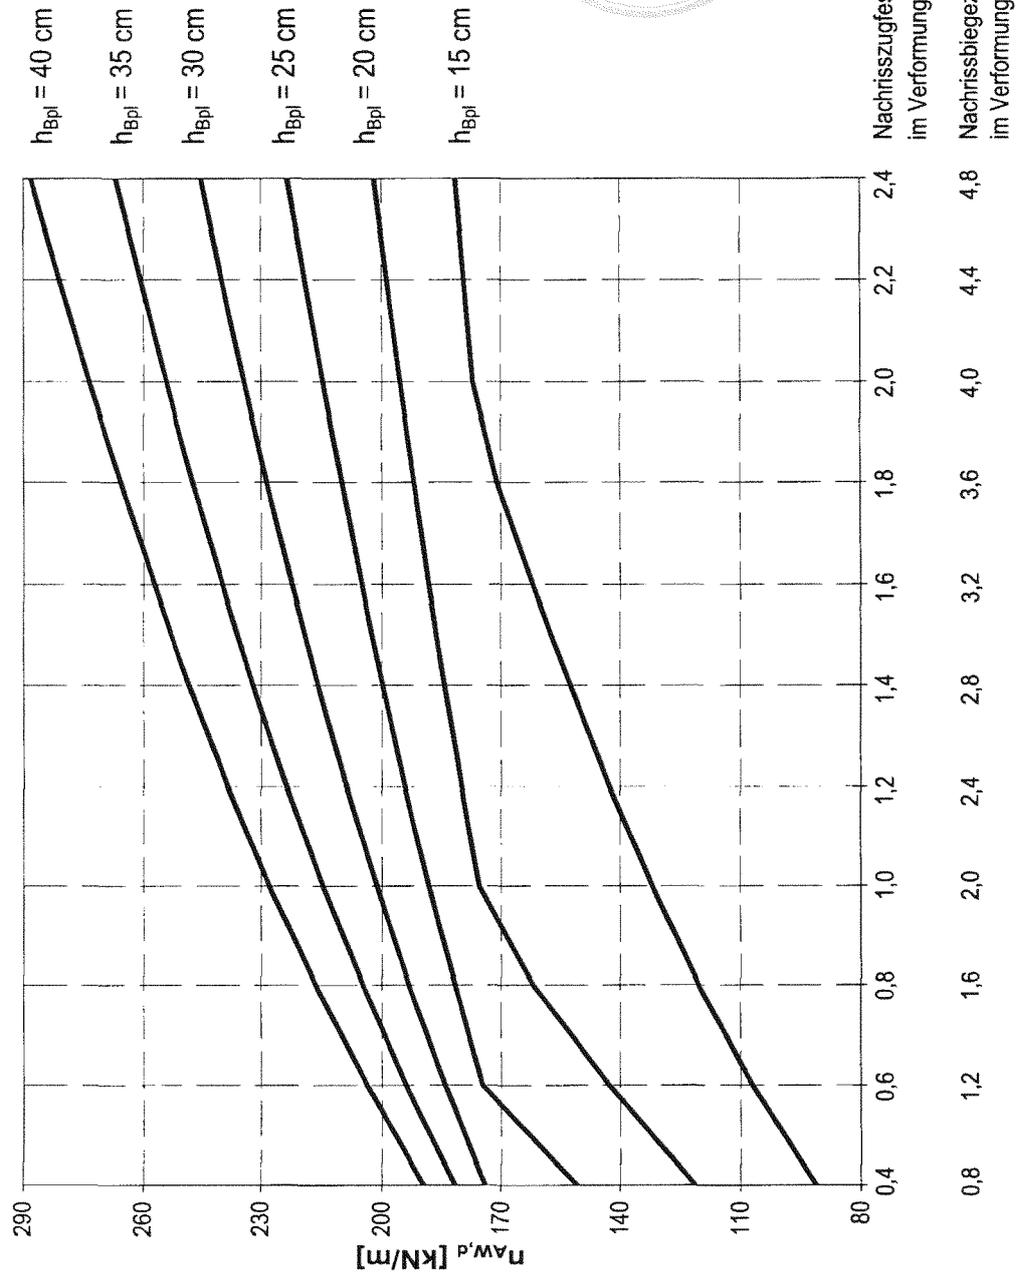

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 24 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**

$\rho_o = 0,125\%$ ;  $\rho_u = 0,125\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 200\text{ kN/m}^2$

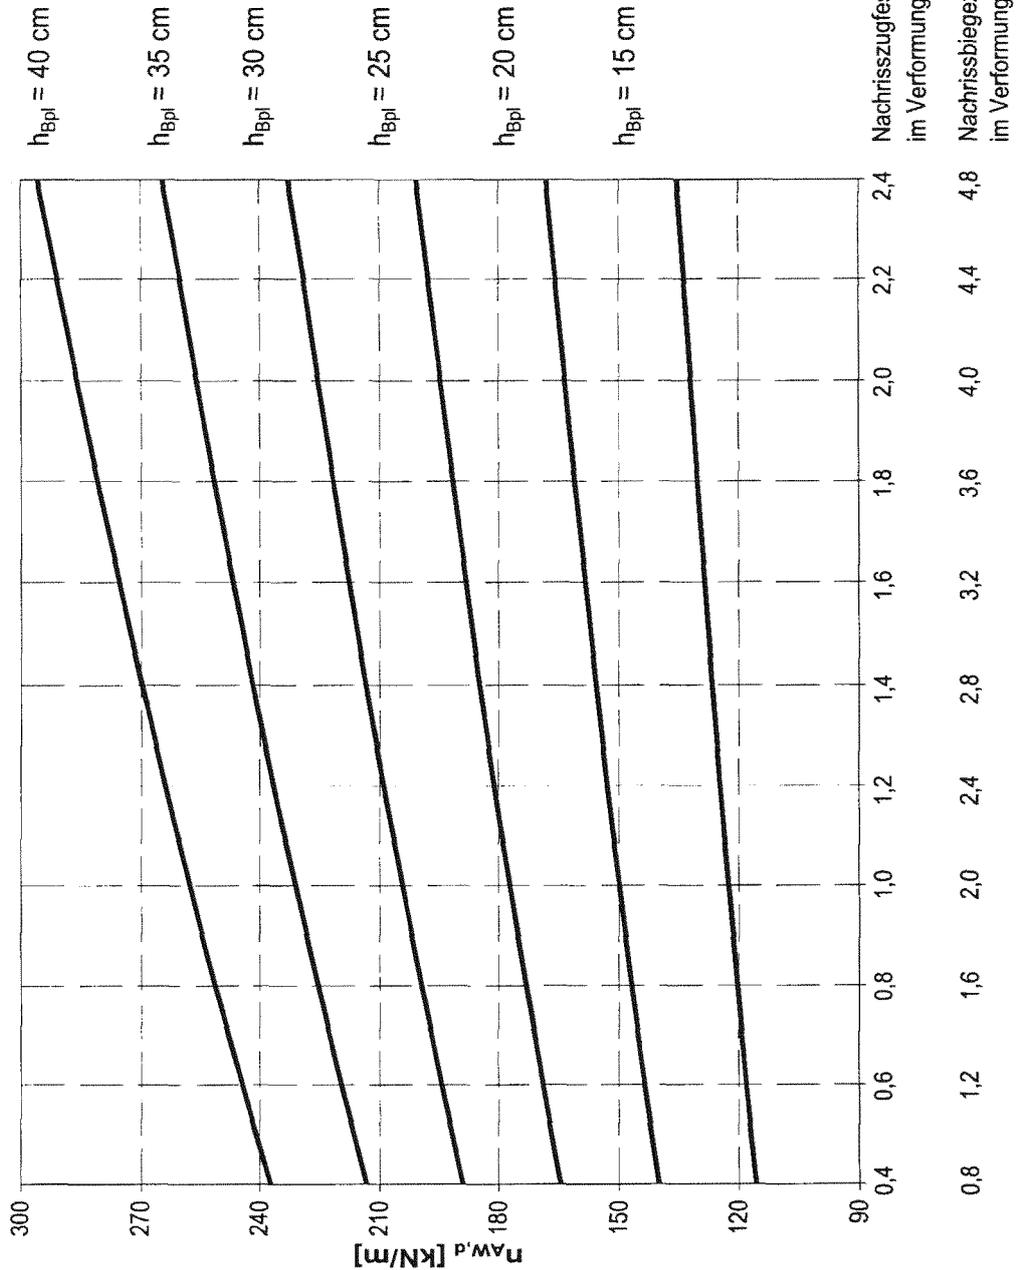

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 25 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $\bar{u} = 15$  cm**

$\rho_o = 0,125$  %;  $\rho_u = 0,125$  %;  $d_{WA} = 24$  cm; zul  $\sigma_0 = 200$  kN/m<sup>2</sup>

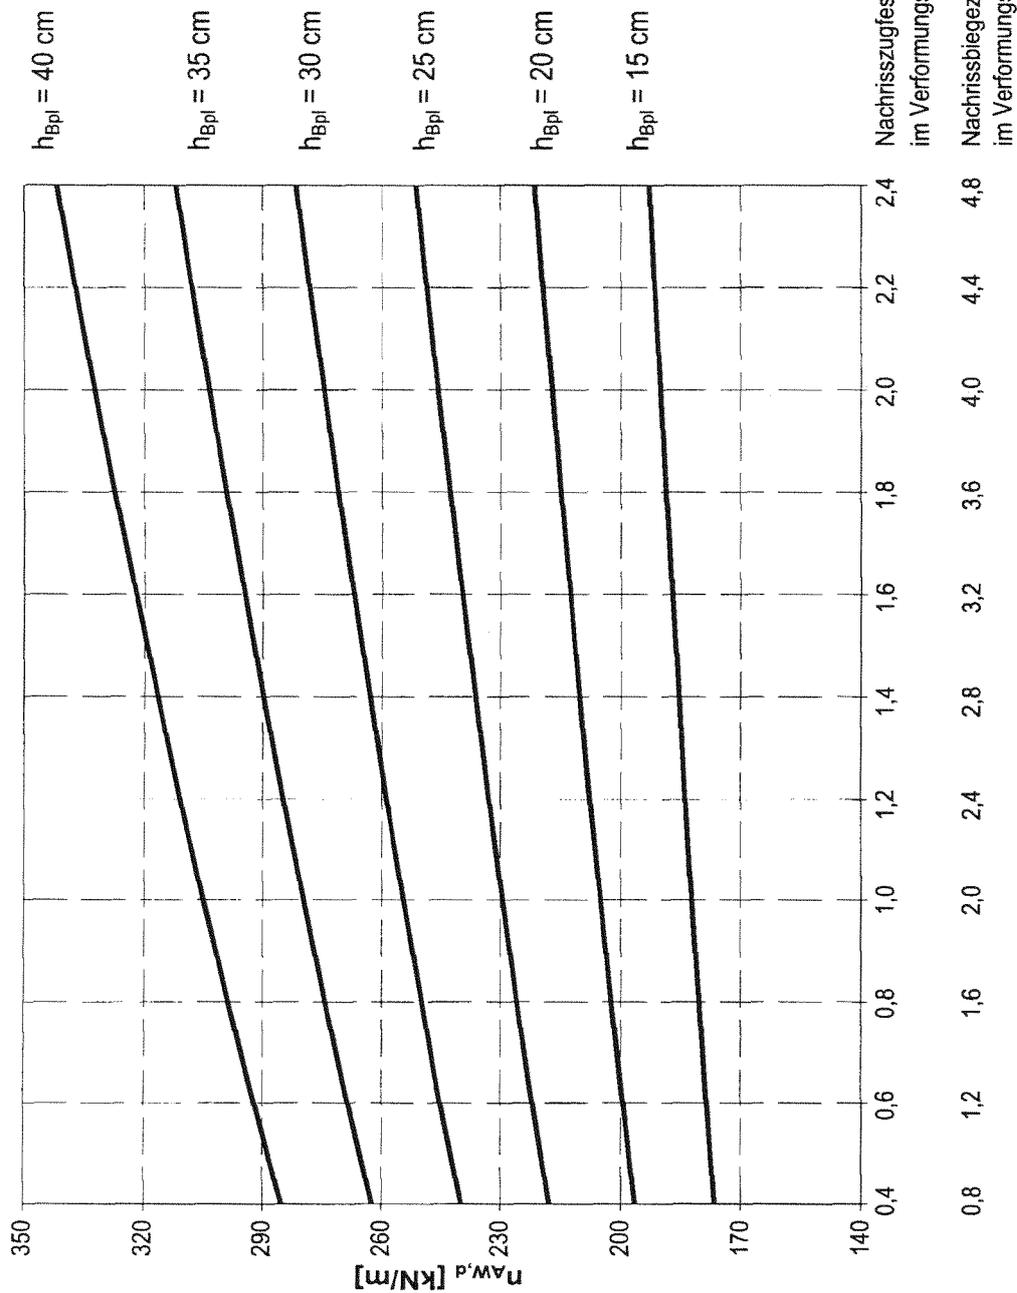

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 26 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**

$\rho_u = 0,250\%$ ;  $\rho_u = 0,250\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 200\text{ kN/m}^2$

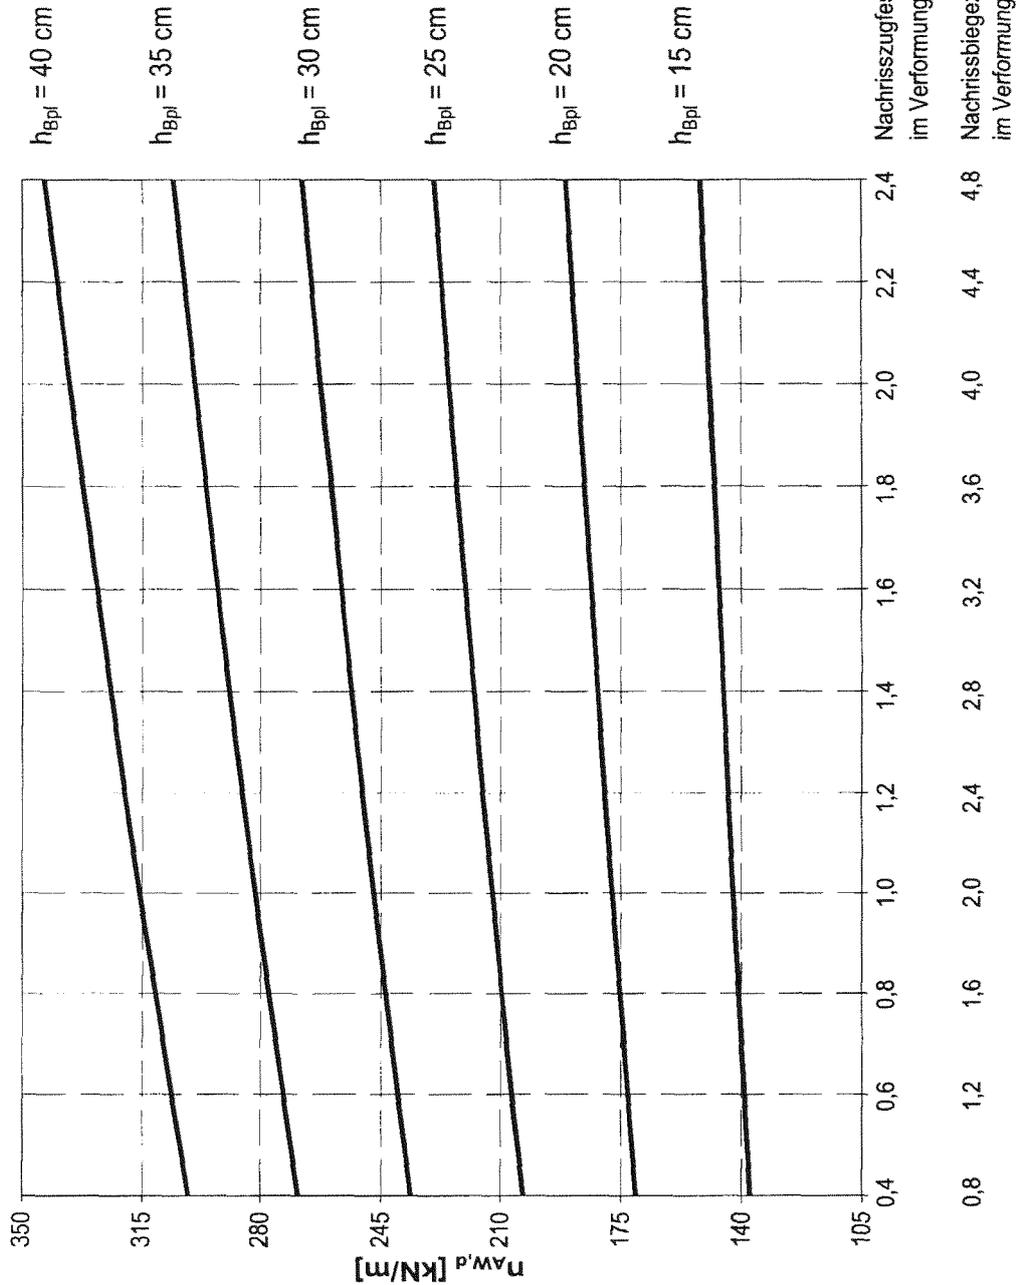

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 27 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $\bar{u} = 15 \text{ cm}$**

$\rho_o = 0,250 \%$ ;  $\rho_u = 0,250 \%$ ;  $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 200 \text{ kN/m}^2$

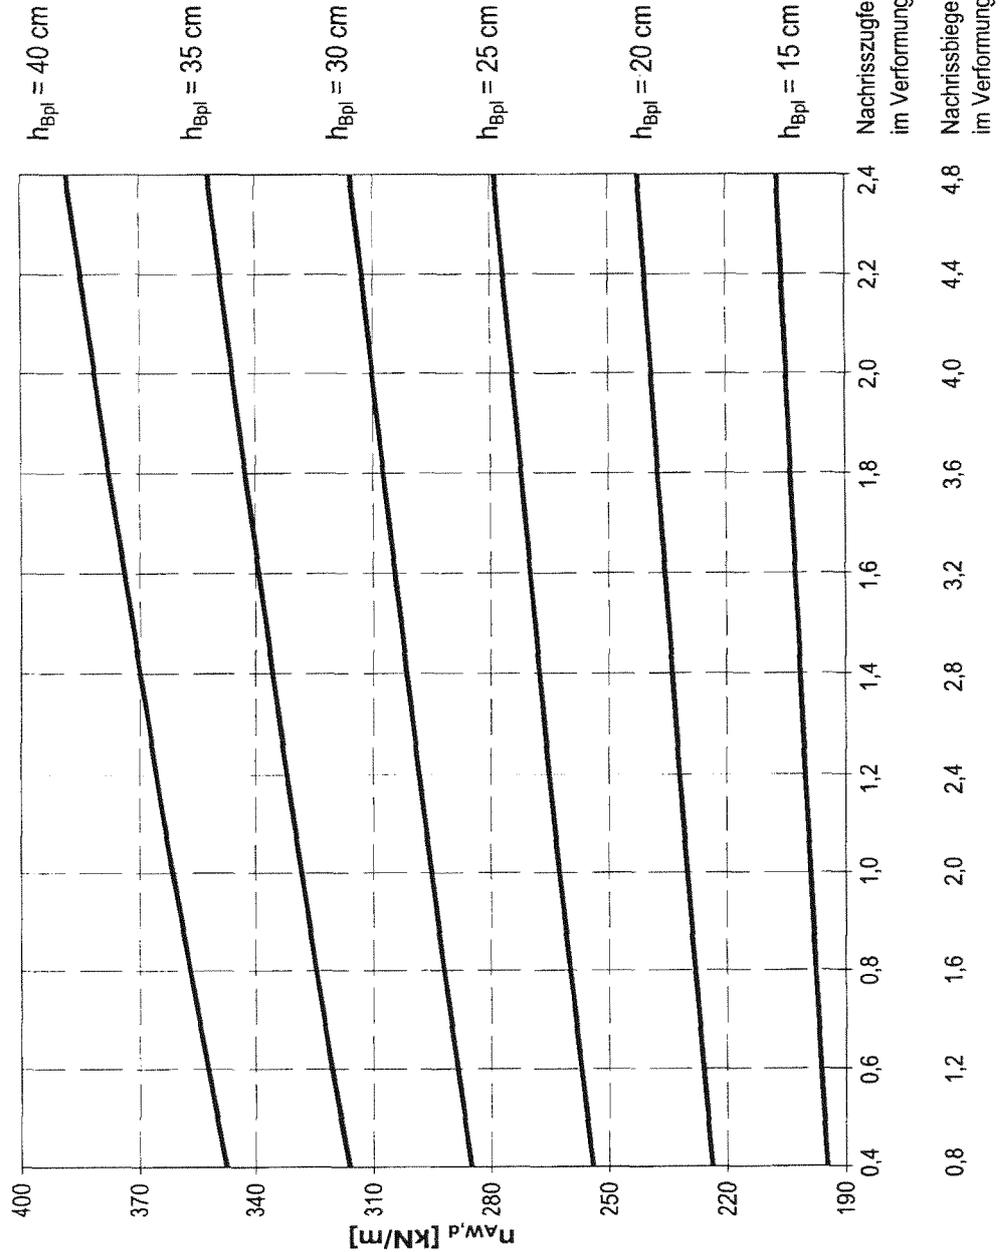

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 28 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**

$\rho_o = 0,375\%$ ;  $\rho_u = 0,375\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 200\text{ kN/m}^2$

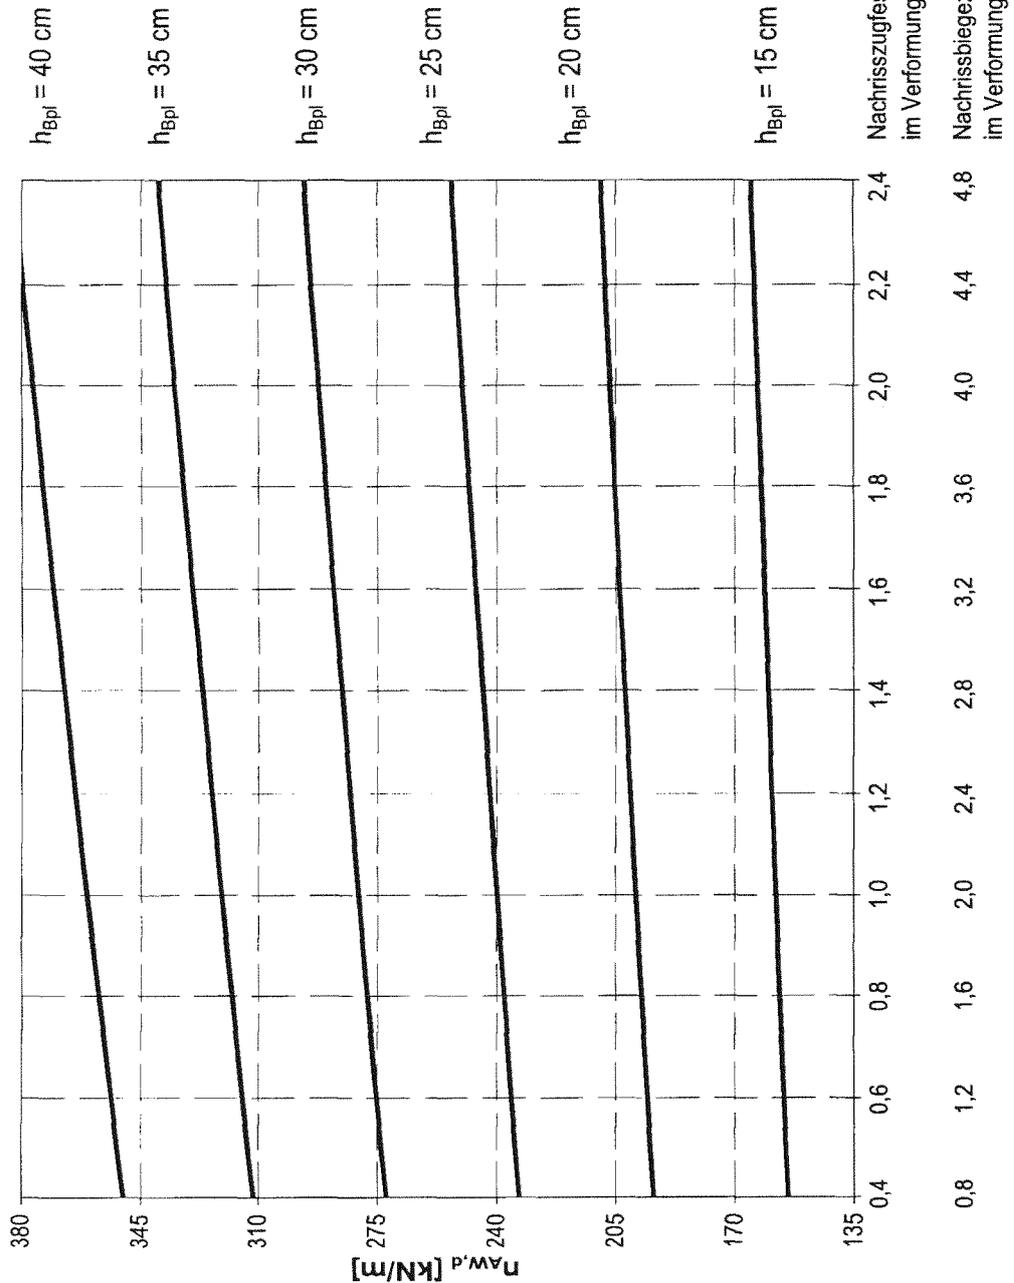

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ck,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 29 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $\bar{u} = 15$  cm**

$\rho_o = 0,375$  %;  $\rho_u = 0,375$  %;  $d_{WA} = 24$  cm; zul  $\sigma_o = 200$  kN/m<sup>2</sup>

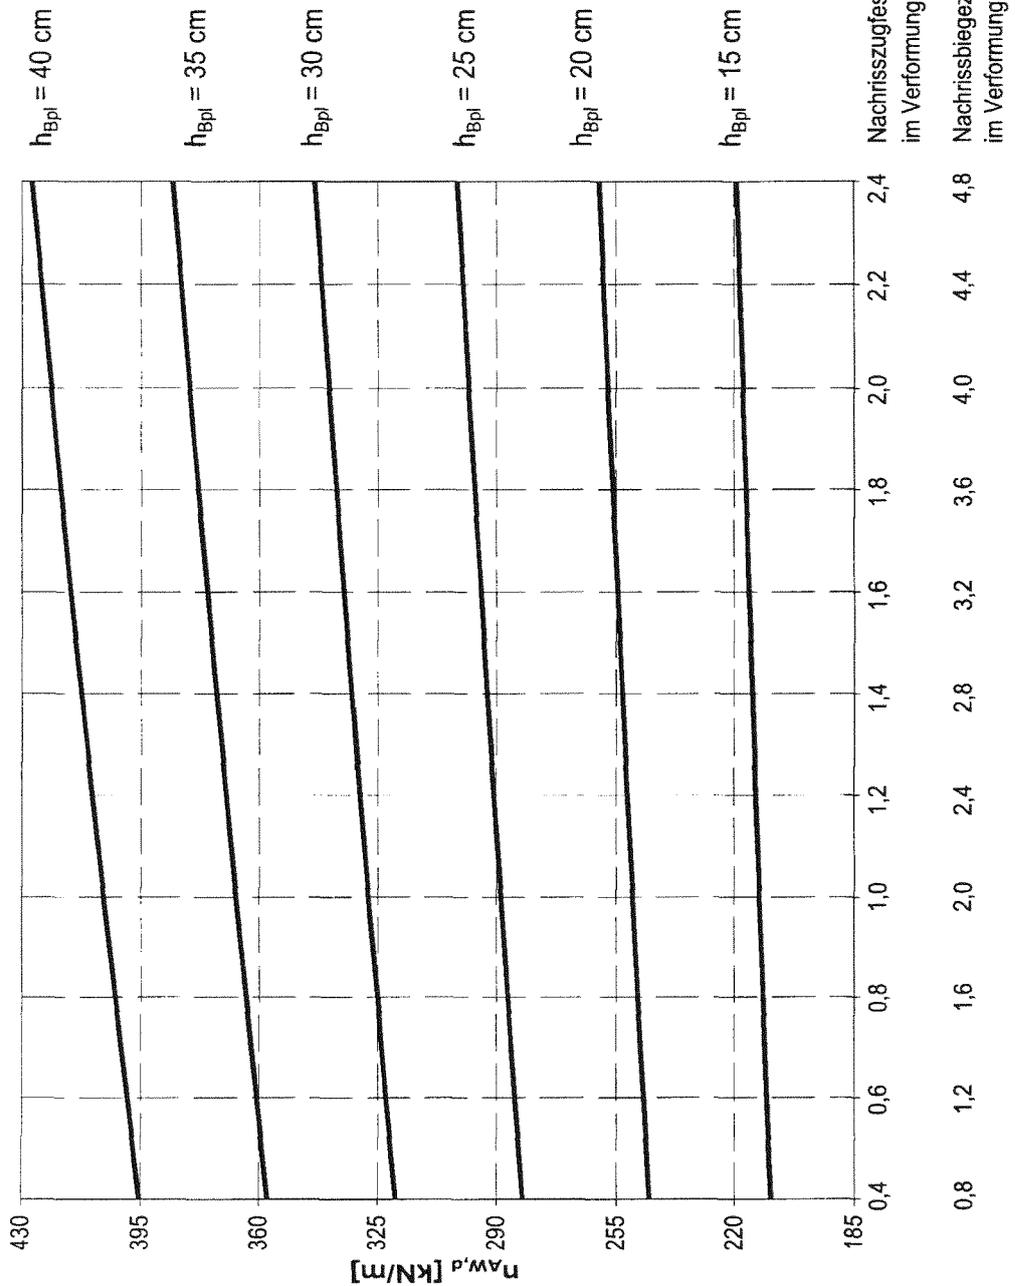

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 30 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**  
 $\rho_o = 0,000\%$ ;  $\rho_u = 0,000\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 250\text{ kN/m}^2$

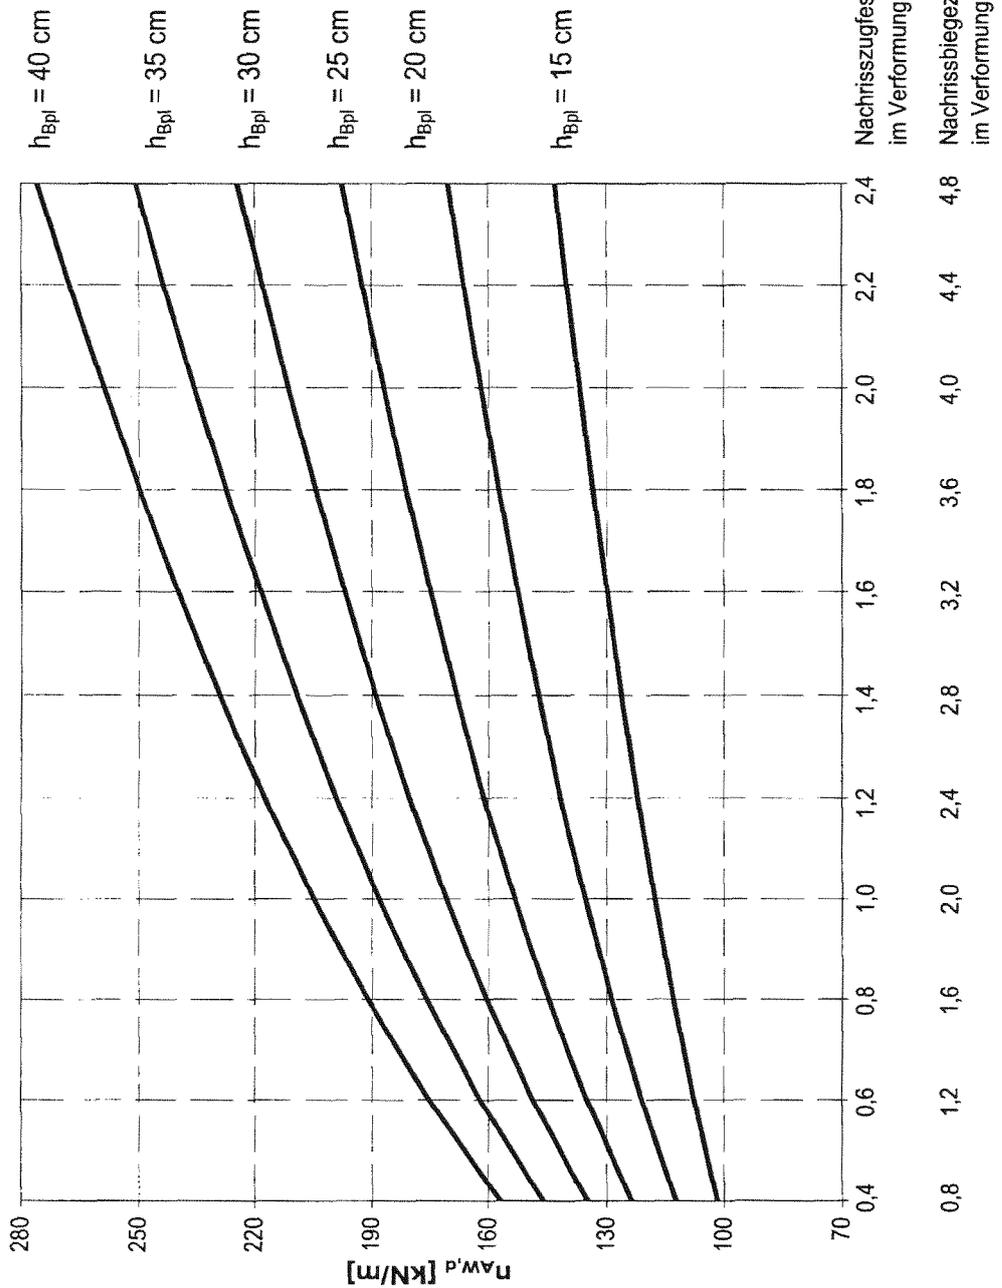

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ek,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II  
Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II


SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm  
  
BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 31 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26  
  
vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $\bar{u} = 15 \text{ cm}$**

$\rho_o = 0,000 \%$ ;  $\rho_u = 0,000 \%$ ;  $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 250 \text{ kN/m}^2$

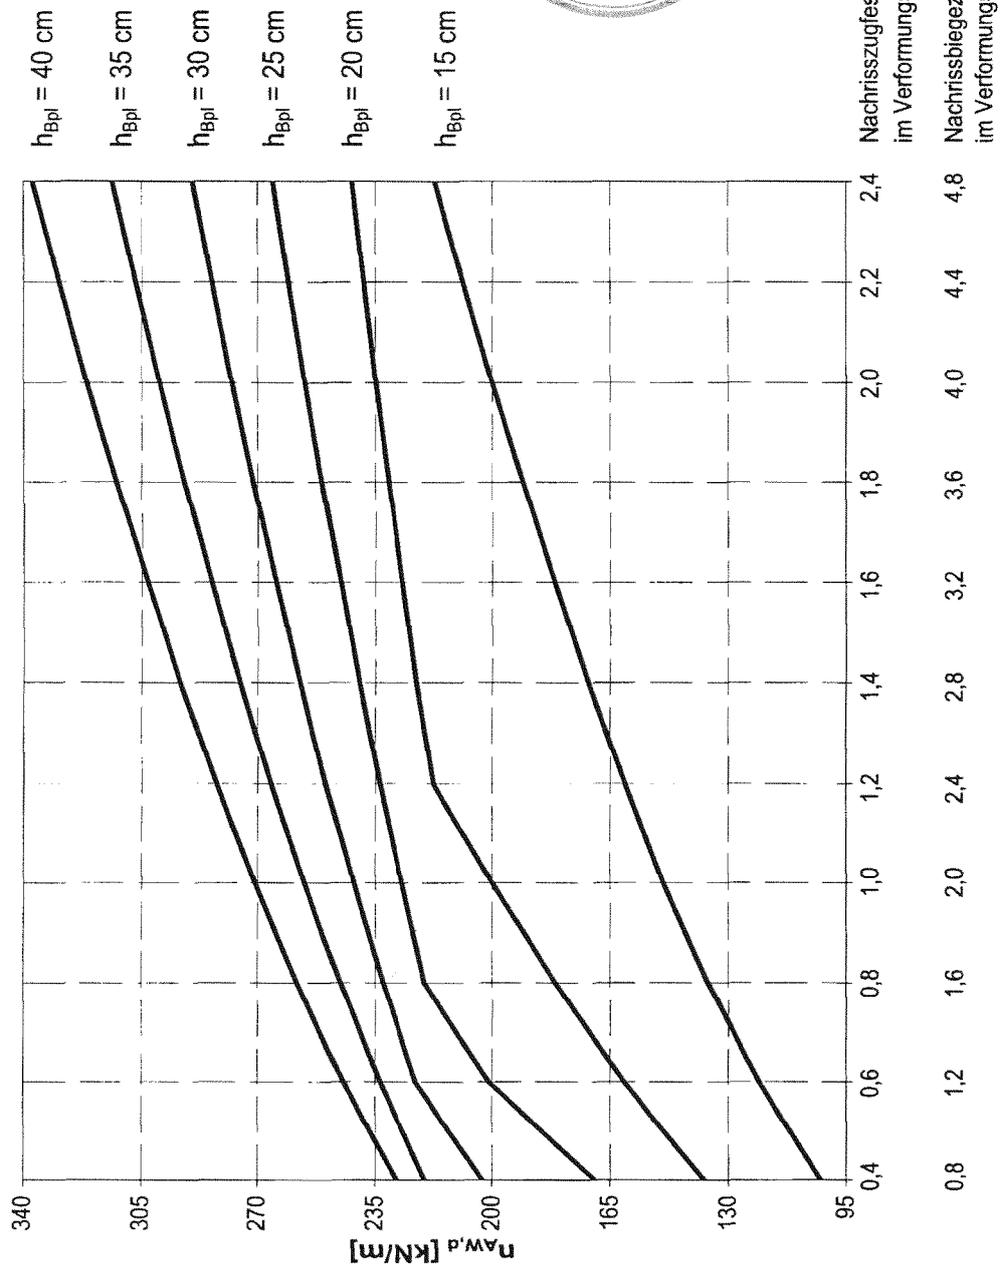

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 32 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**

$p_o = 0,125\%$ ;  $p_u = 0,125\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 250\text{ kN/m}^2$

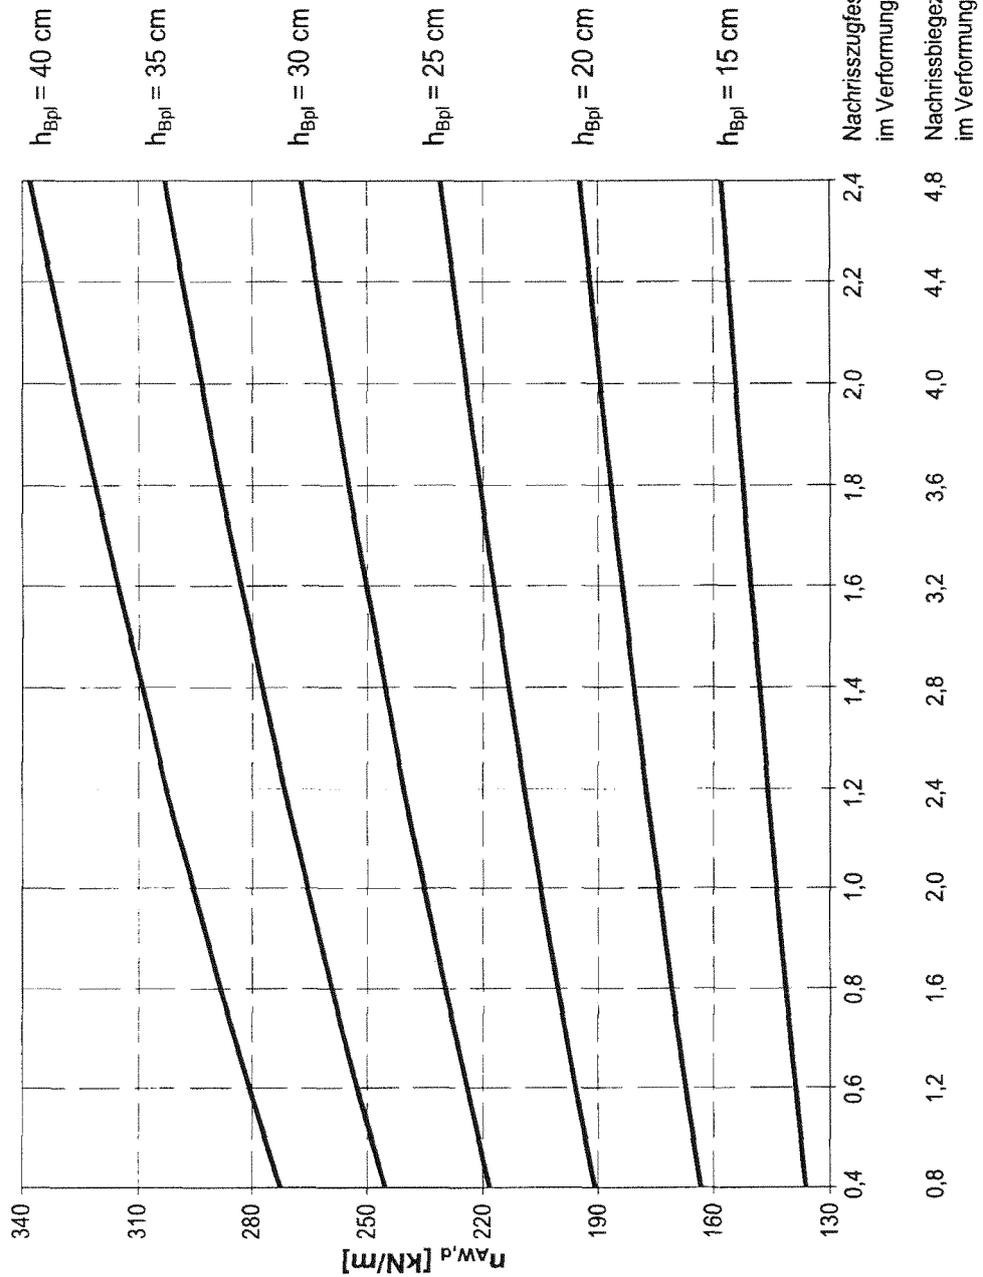

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 33 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $\bar{u} = 15$  cm**

$\rho_o = 0,125\%$ ;  $\rho_u = 0,125\%$ ;  $d_{WA} = 24$  cm; zul  $\sigma_o = 250$  kN/m<sup>2</sup>

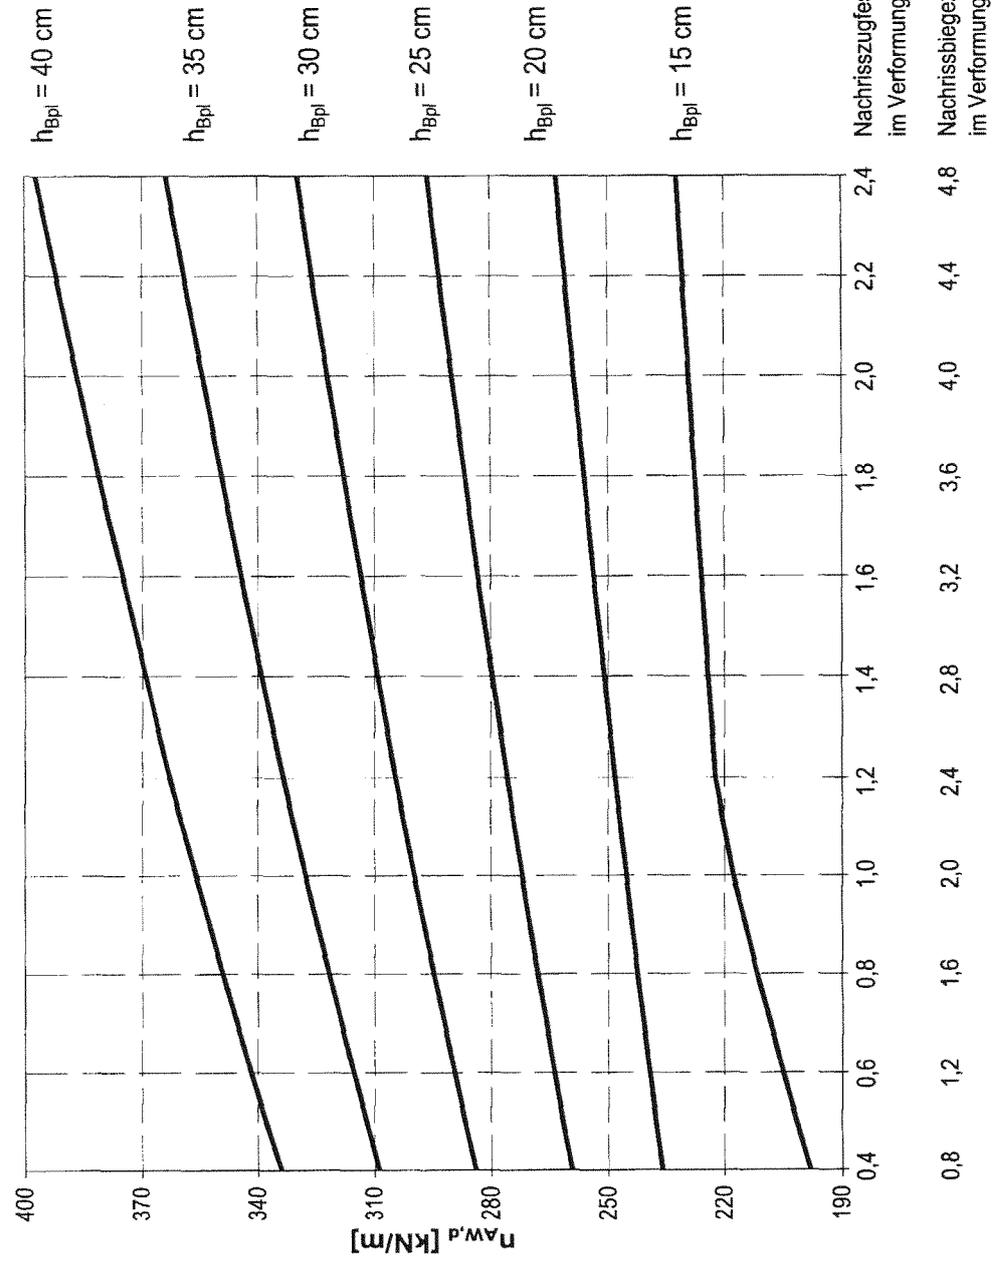

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 34 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**

$\rho_o = 0,250\%$ ;  $\rho_u = 0,250\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 250\text{ kN/m}^2$

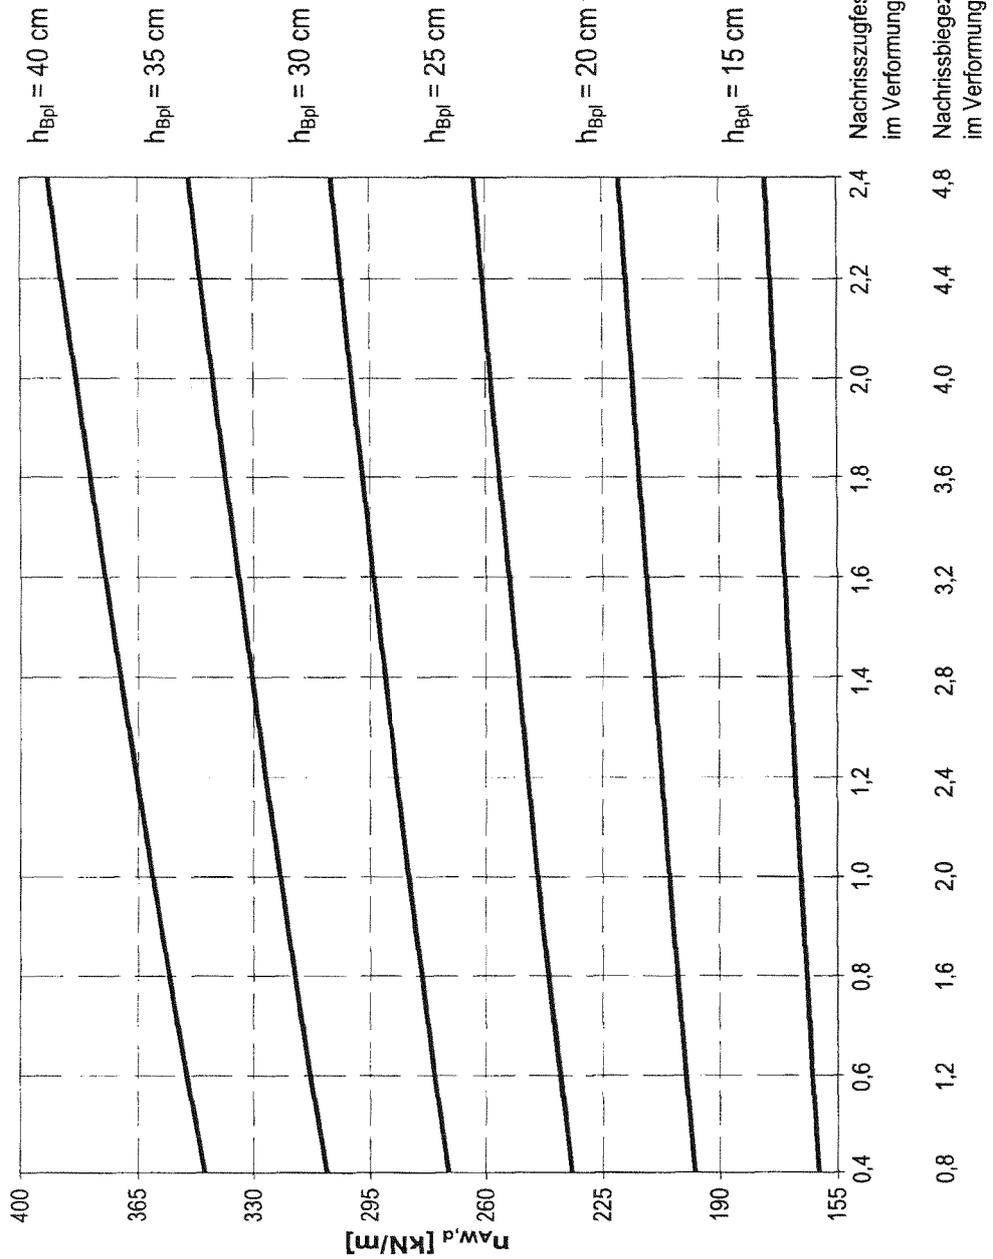

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 35 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $\bar{u} = 15$  cm**

$\rho_o = 0,250$  %;  $\rho_u = 0,250$  %;  $d_{WA} = 24$  cm;  $zul \sigma_0 = 250$  kN/m<sup>2</sup>

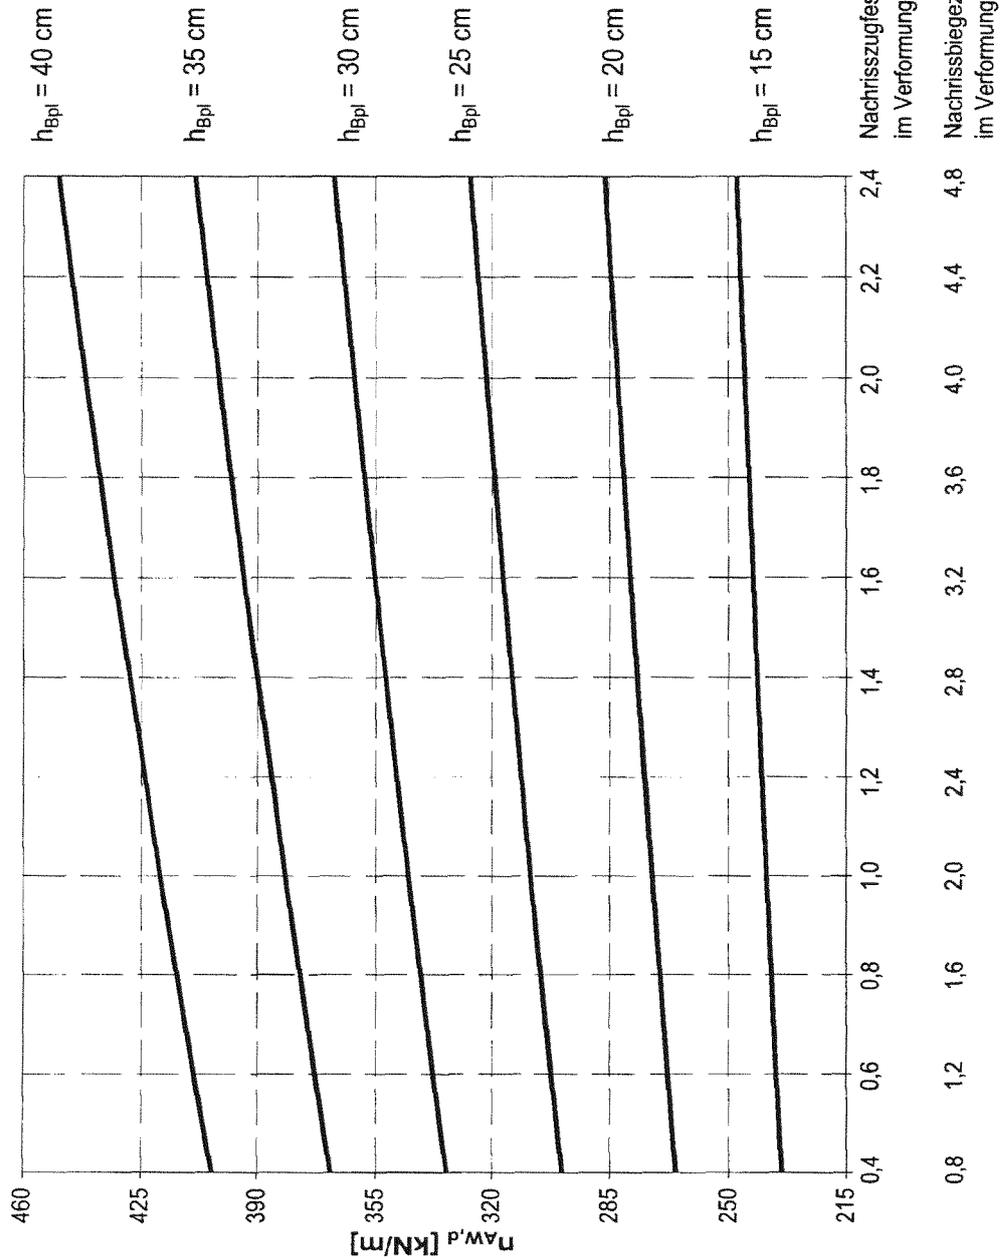

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 36 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**

$\rho_o = 0,375\%$ ;  $\rho_u = 0,375\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 250\text{ kN/m}^2$

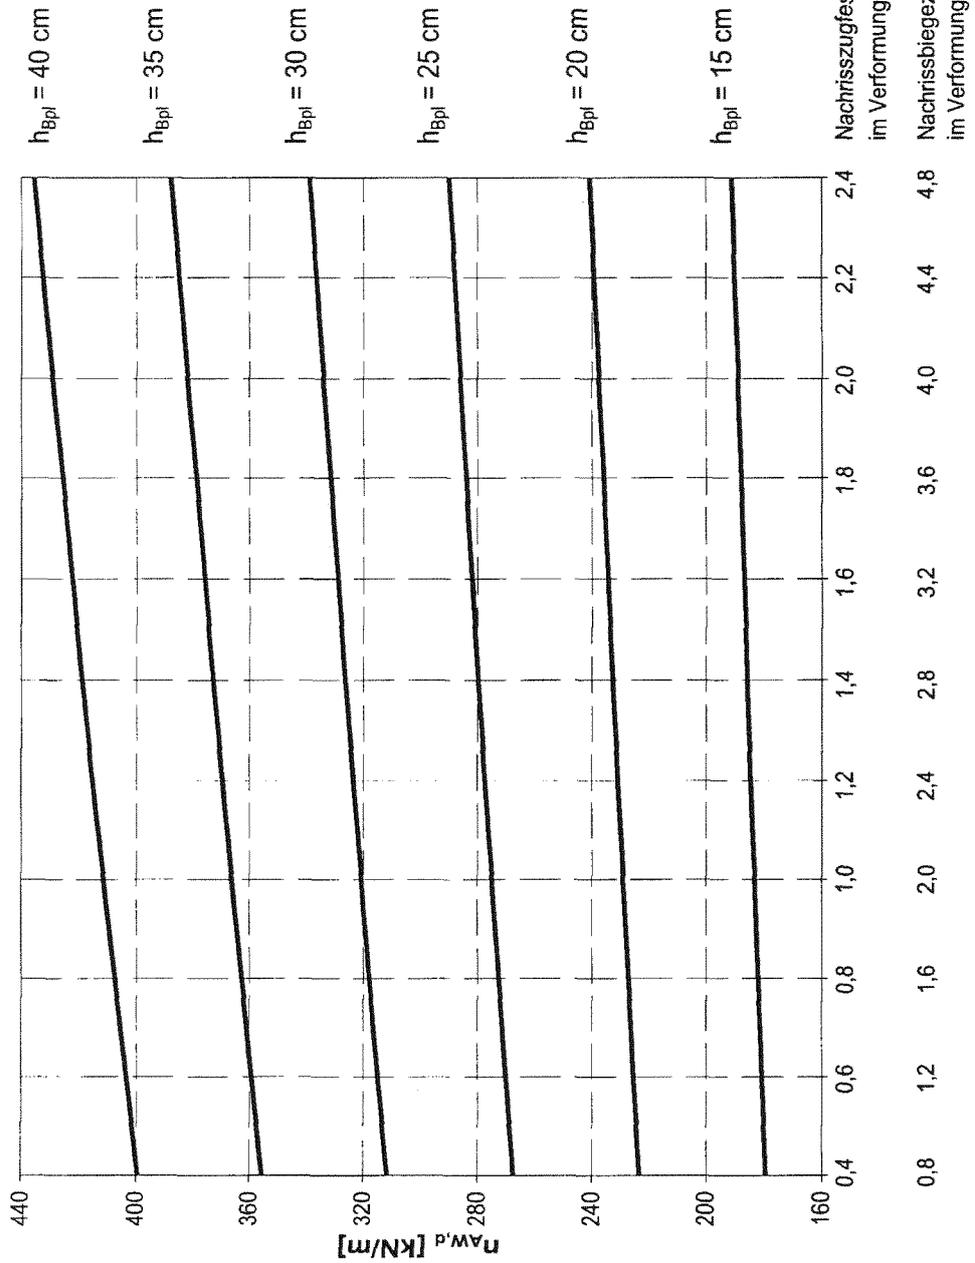

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 37 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traqlast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $\bar{u} = 15$  cm**

$\rho_o = 0,375\%$ ;  $\rho_u = 0,375\%$ ;  $d_{WA} = 24$  cm; zul  $\sigma_o = 250$  kN/m<sup>2</sup>

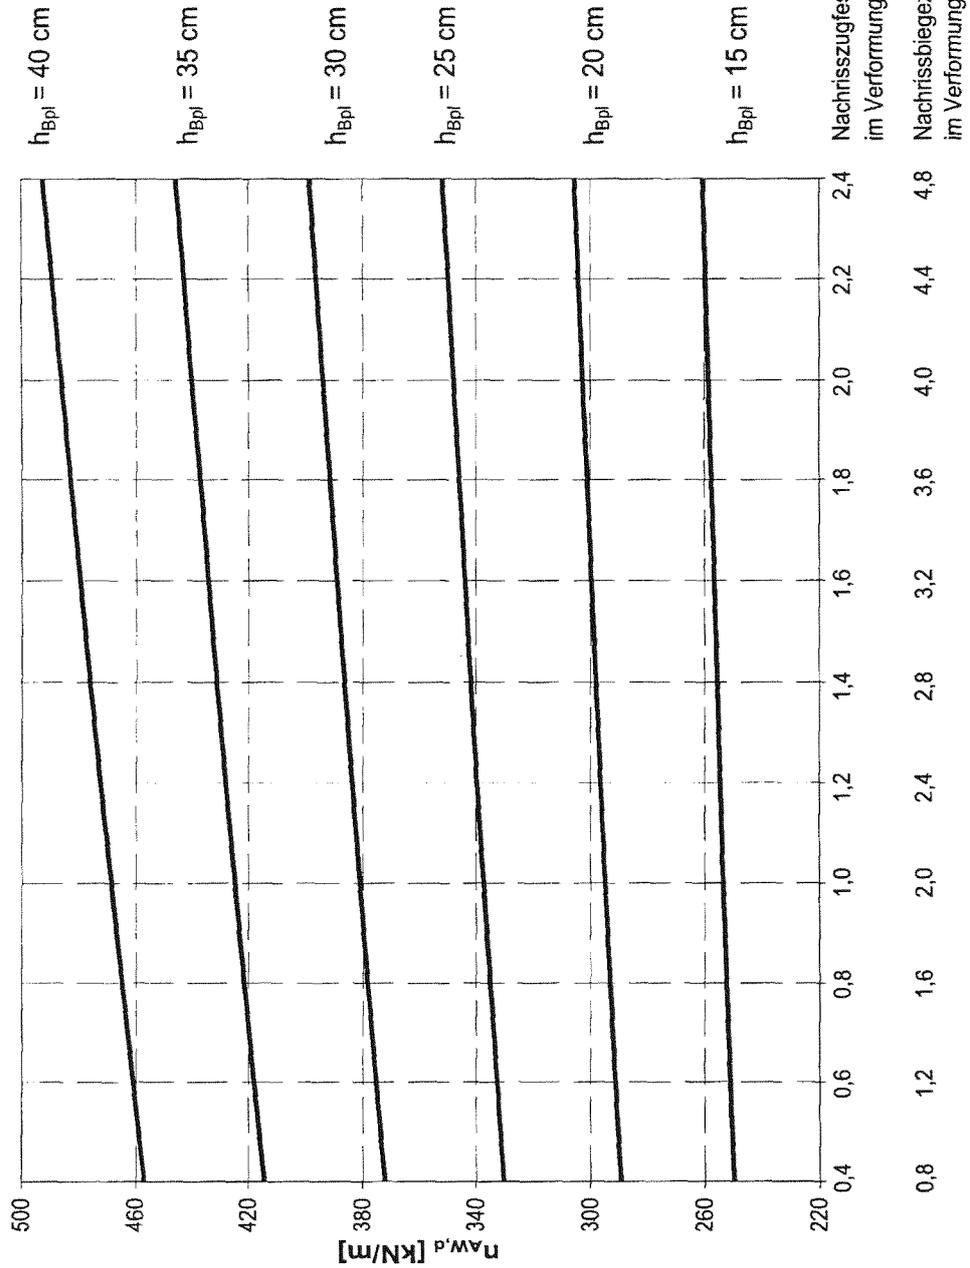

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm


BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 38 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Schliplatten, Außenwand ohne Überstand**  
 $p_0 = 0,000 \%$ ;  $p_u = 0,000 \%$ ;  $d_{WA} = 24 \text{ cm}$  ZUL  $\sigma_0 = 300 \text{ kN/m}^2$

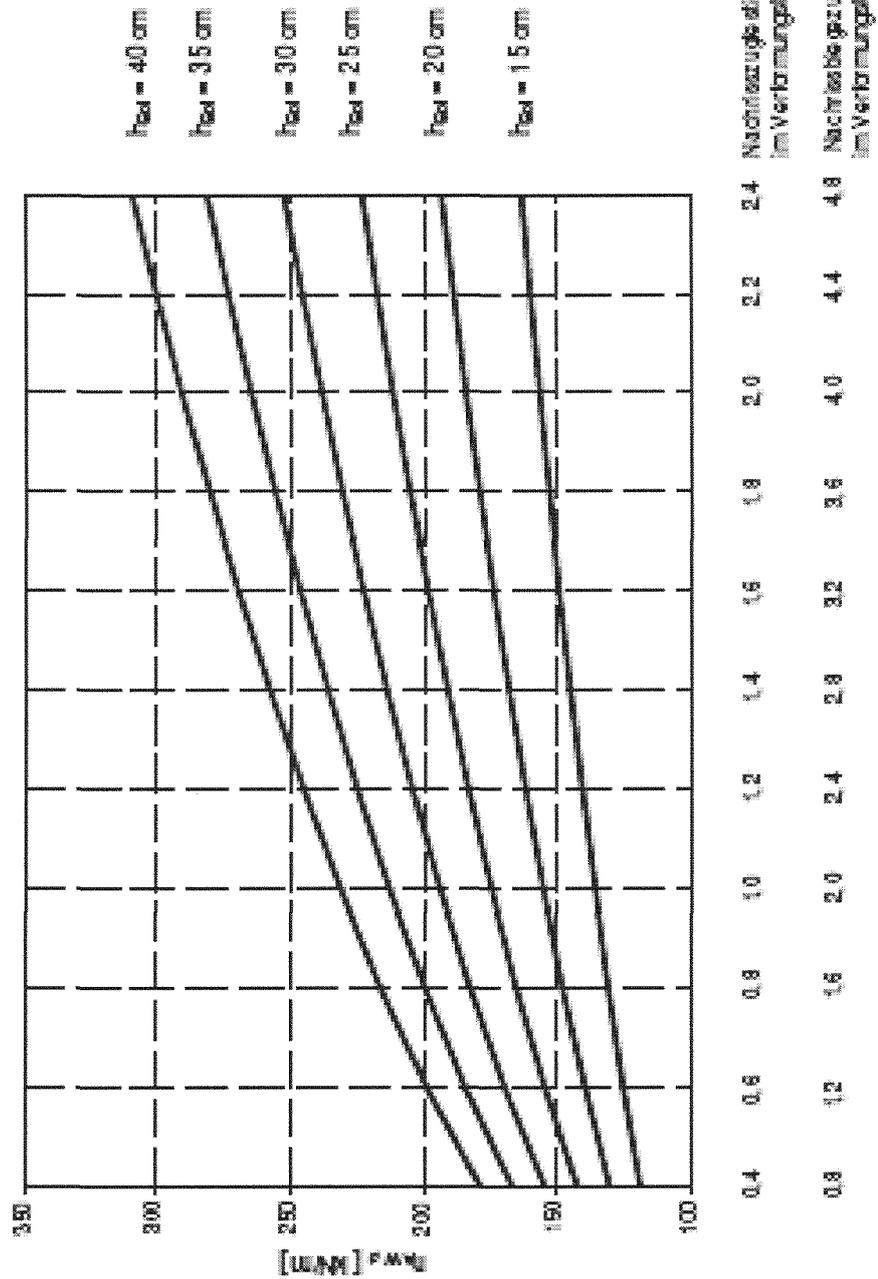

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm


BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 39 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $\bar{u} = 15$  cm  
 $p_0 = 0,000$  %;  $p_u = 0,000$  %;  $d_{WA} = 24$  cm; **zul  $\sigma_0 = 300$  kN/m<sup>2</sup>**

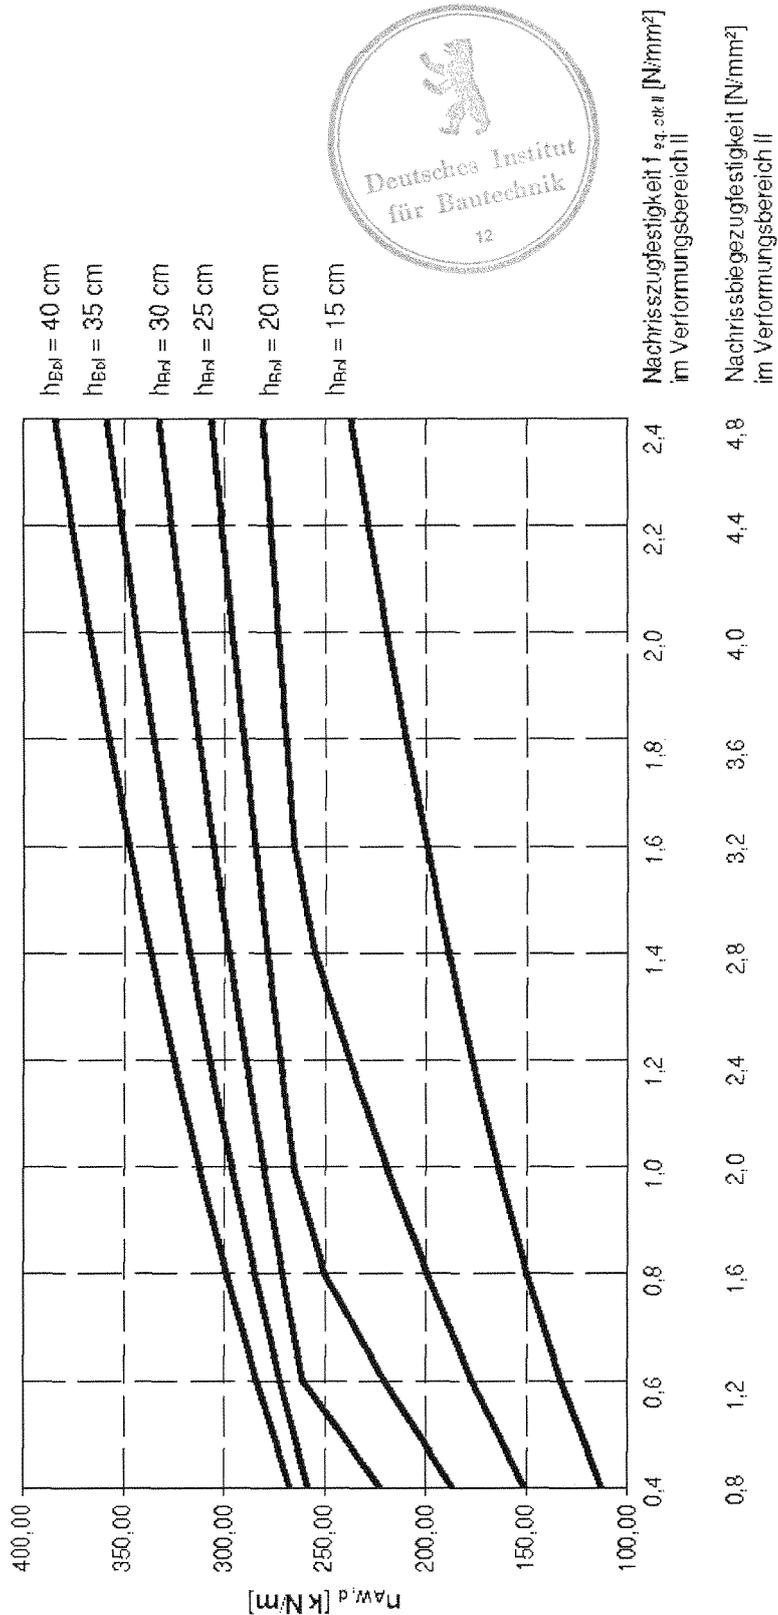

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq, str II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
 im Verformungsbereich II  
 Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
 im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
 GmbH & Co.KG  
 Hindenburgring 15  
 89077 Ulm  
  
 BAUMBACH Metall GmbH  
 Sonneberger Straße 8  
 96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
 Fundamentplatte  
 aus  
 Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 40 von 87**  
 zur allgemeinen  
 bauaufsichtlichen Zulassung  
 Nr. Z-71.3-26  
 vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**

$\rho_a = 0,125\%$ ;  $\rho_s = 0,125\%$ ;  $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ;  $\text{zul } \sigma_{\text{O}} = 300\text{ KN/m}^2$

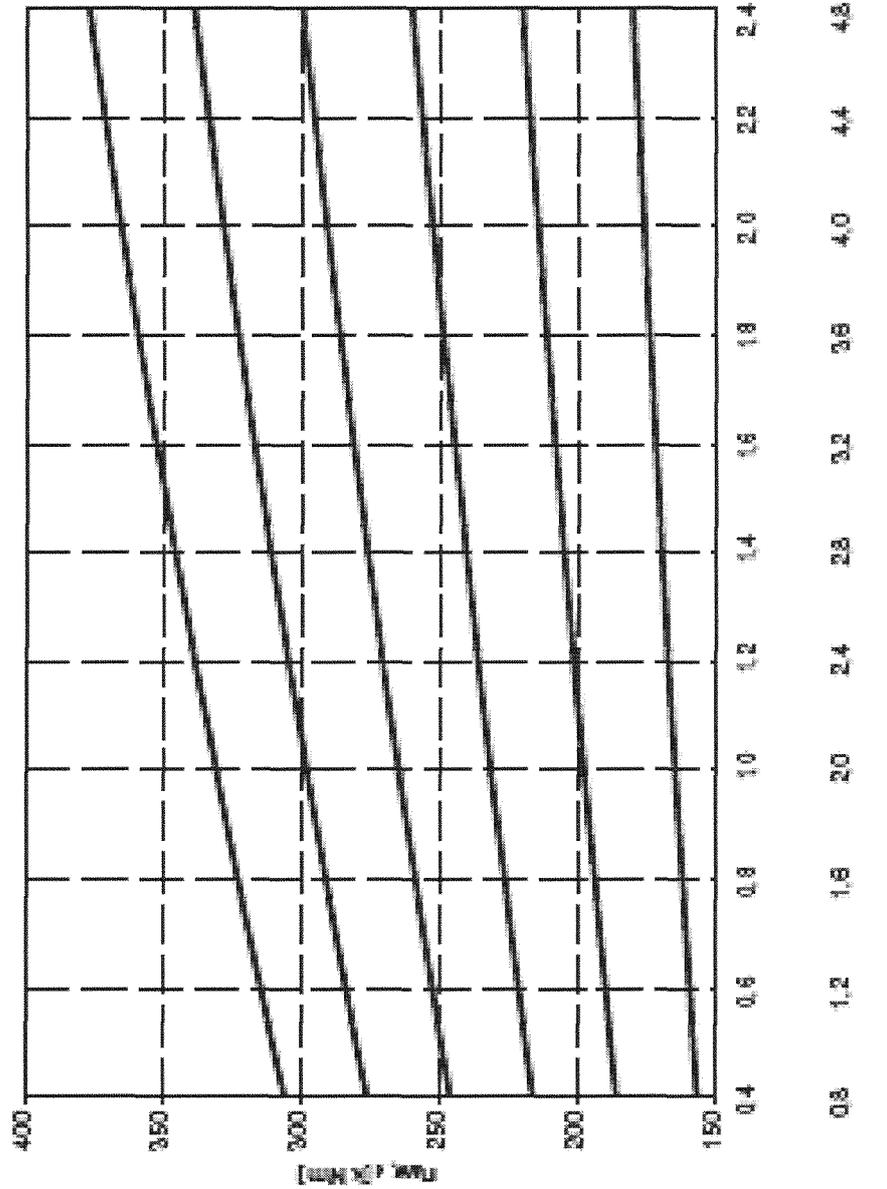

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm


BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 41 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $0 = 15 \text{ cm}$**   
 $\beta_0 = 0,125 \%$ ;  $\beta_0 = 0,125 \%$ ;  $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 300 \text{ kN/m}^2$

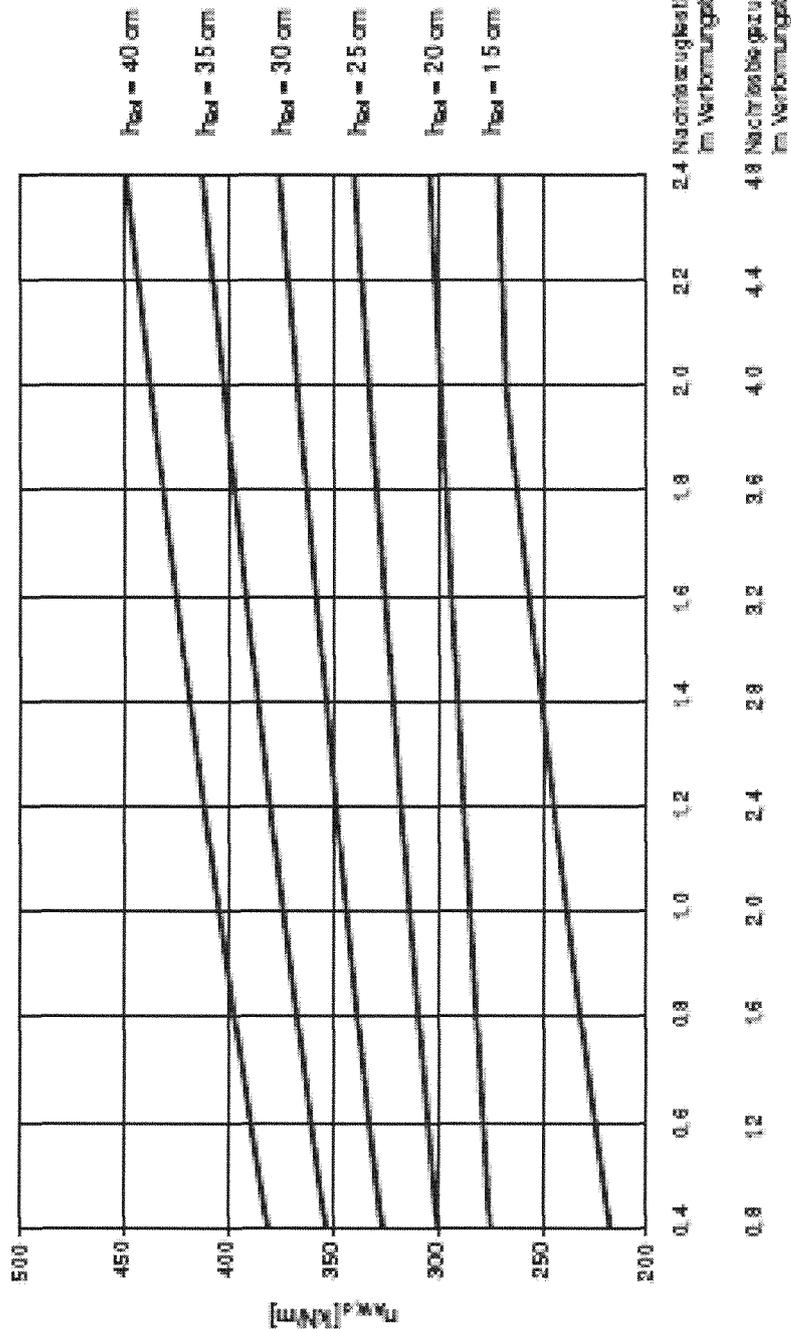

2.4 Nachtraglastigkeit  $f_{y1}$  dt [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich I

4.8 Nachtraglastigkeit  $f_{y2}$  dt [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 42 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Schiplatten, Außenwand ohne Überstand**

$\rho_s = 0,250\%$ ;  $\rho_{s0} = 0,250\%$ ;  $d_{WA} = 2,4\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_{D0} = 300\text{ kN/m}^2$

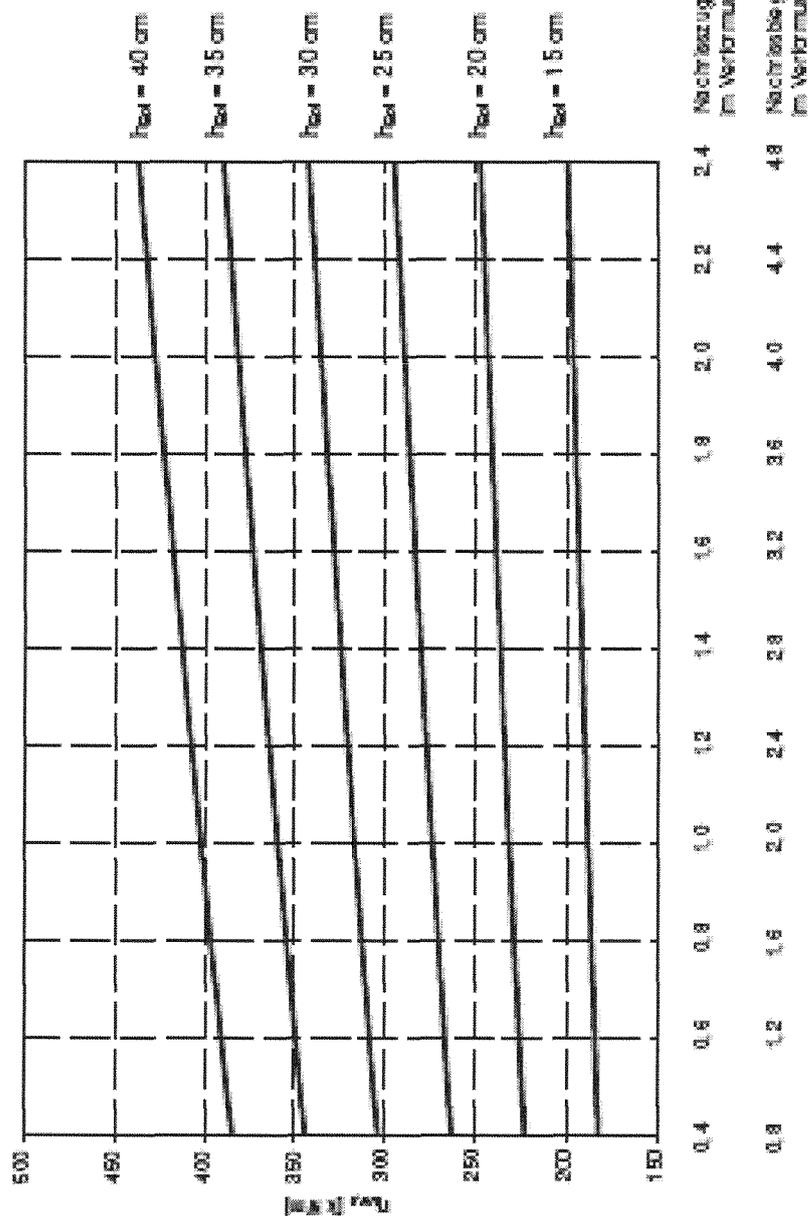

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 43 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Schieplatten, Außenwand mit Oberstand  $\bar{u} = 15 \text{ cm}$**

$\rho_s = 0,250 \%$ ;  $\rho_{st} = 0,250 \%$ ;  $d_{wa} = 24 \text{ cm}$ ; zul.  $\sigma_{st} = 300 \text{ MN/m}^2$

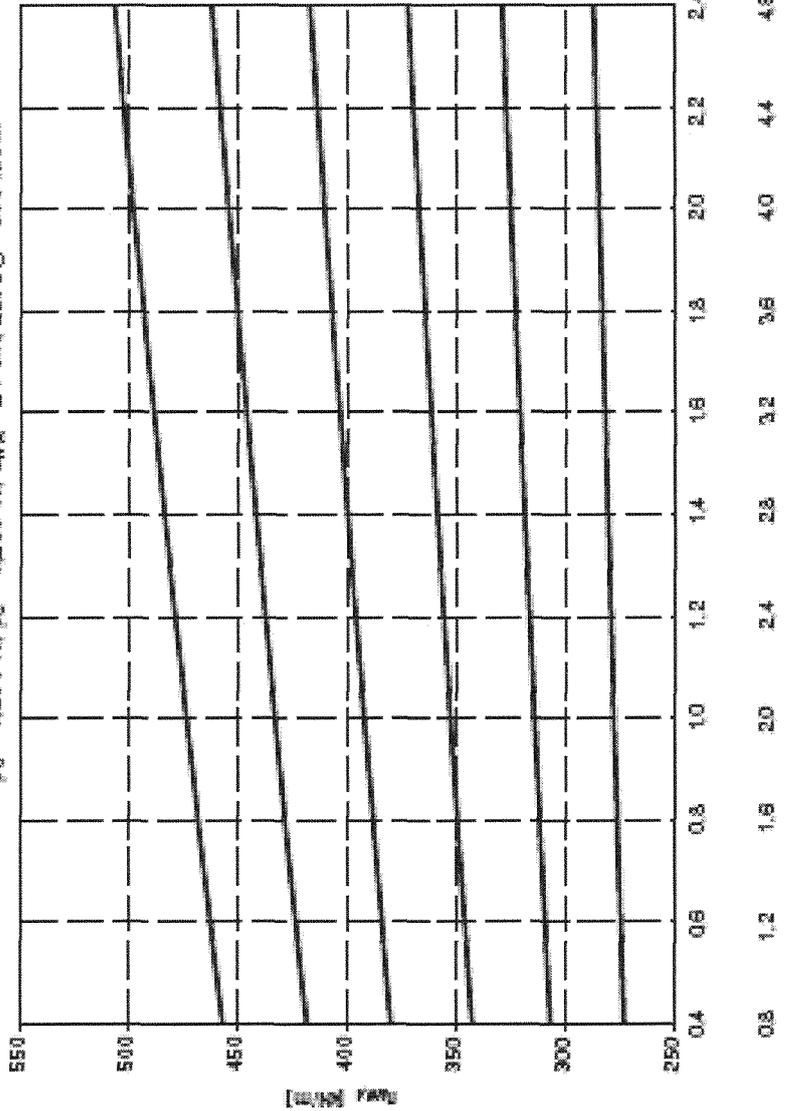

SCHWENK Transportbeton  
 GmbH & Co.KG  
 Hindenburgring 15  
 89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
 Sonneberger Straße 8  
 96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
 Fundamentplatte  
 aus  
 Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 44 von 87**  
 zur allgemeinen  
 bauaufsichtlichen Zulassung  
 Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand**  
 $p_0 = 0,375 \text{ %}$ ;  $p_u = 0,375 \text{ %}$ ;  $d_{wa} = 24 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 300 \text{ kN/m}^2$

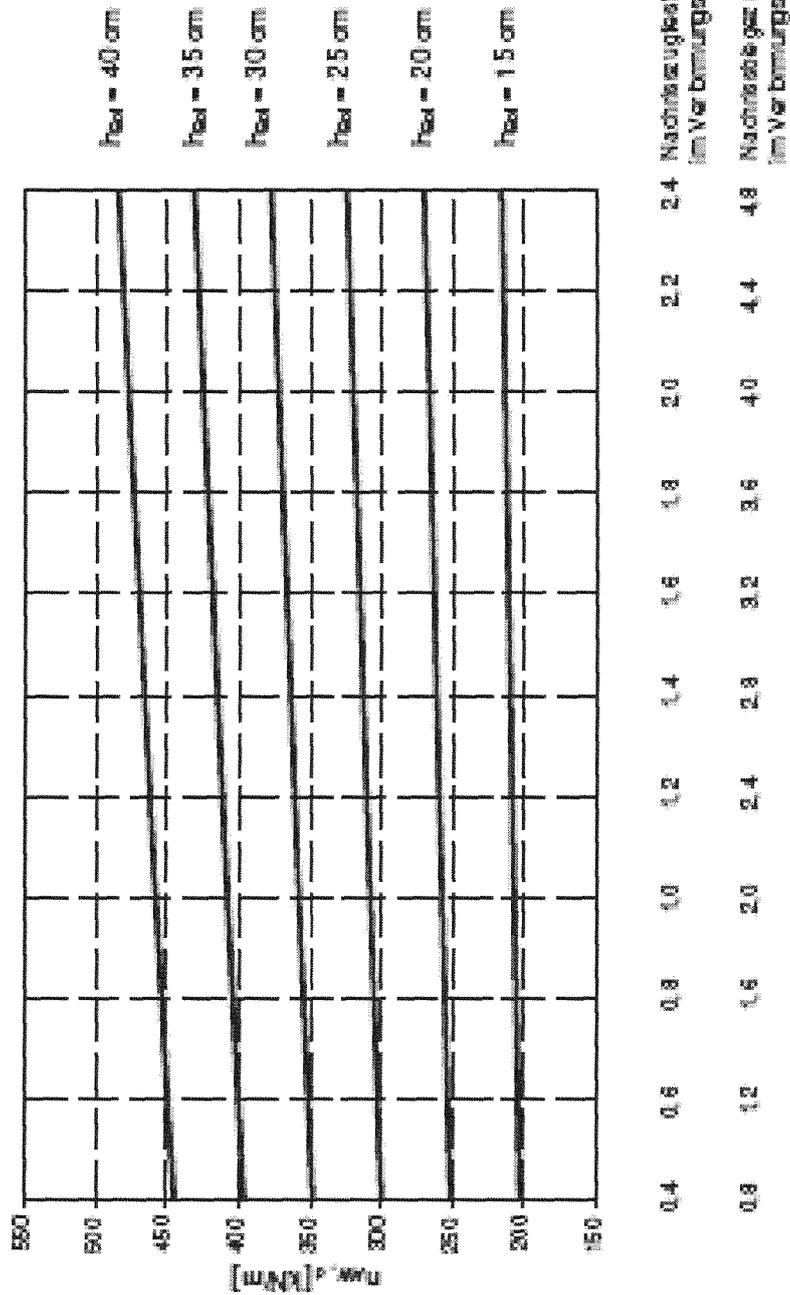

SCHWENK Transportbeton  
 GmbH & Co.KG  
 Hindenburgring 15  
 89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
 Sonneberger Straße 8  
 96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
 Fundamentplatte  
 aus  
 Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 45 von 87**  
 zur allgemeinen  
 bauaufsichtlichen Zulassung  
 Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand  $U = 15\text{ cm}$**

$\rho_c = 0,375\%$ ;  $\rho_s = 0,375\%$ ;  $d_{wa} = 24\text{ cm}$ ;  $z$  auf  $\sigma_c = 300\text{ KN/m}^2$

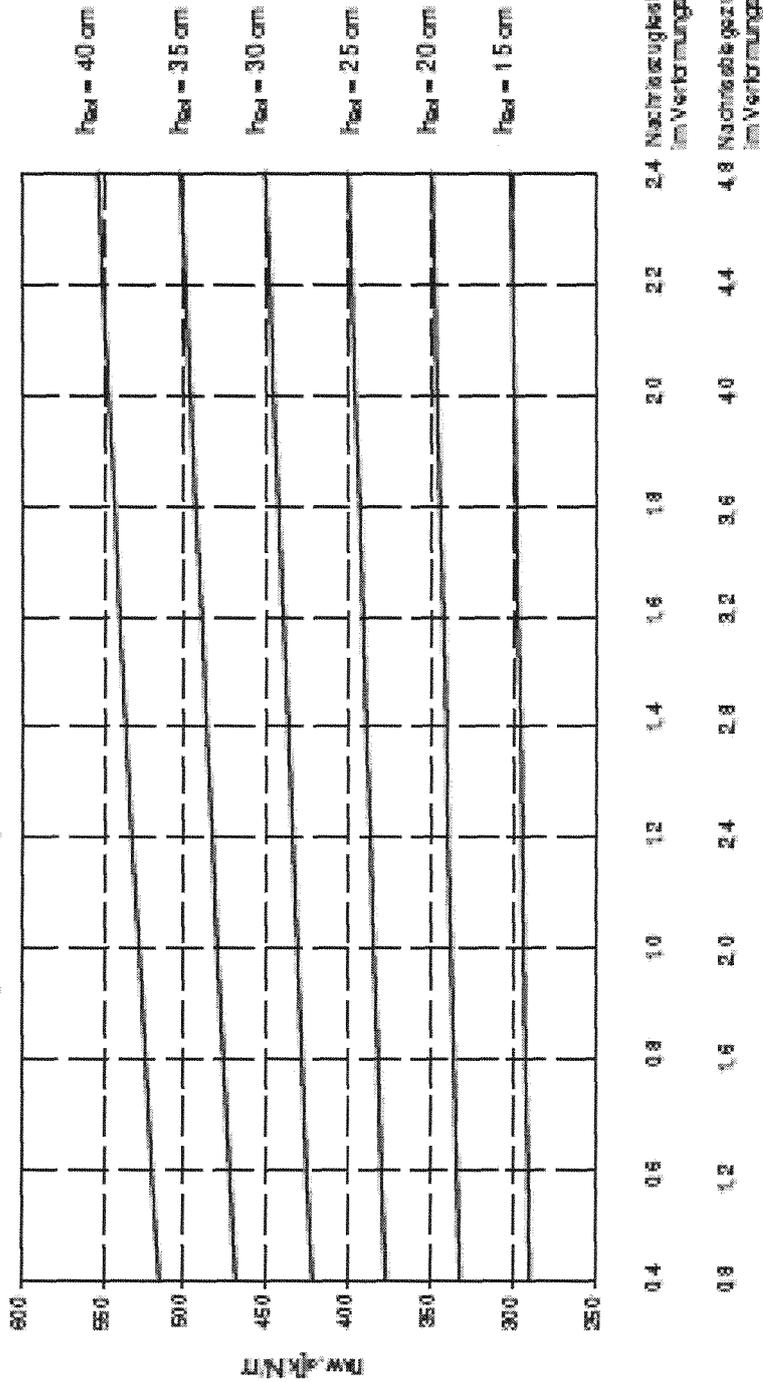

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 46 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$p_o = 0,000 \%$ ;  $p_u = 0,125 \%$ ;  $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 50 \text{ kN/m}^2$

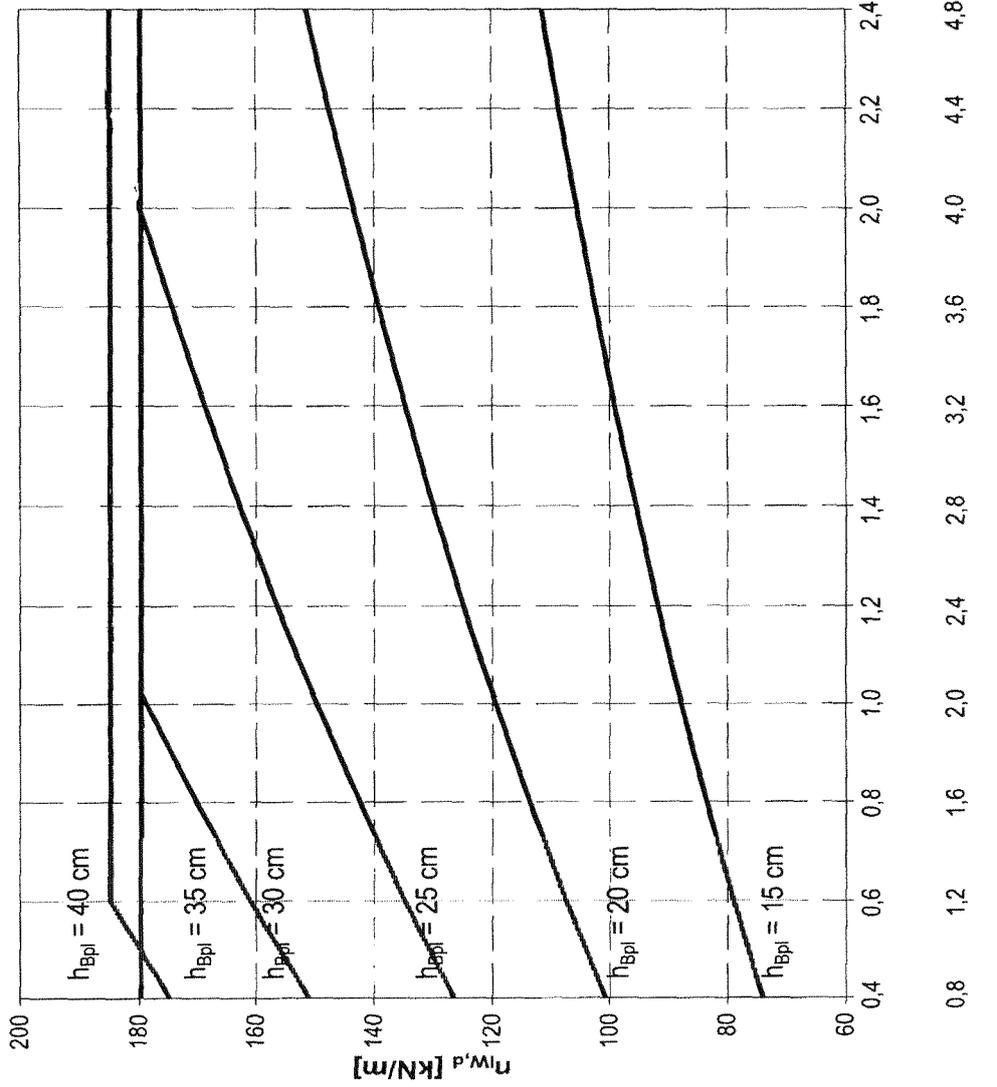

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ck,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 47 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26  
vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,125\%$ ;  $\rho_u = 0,125\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 50\text{ kN/m}^2$

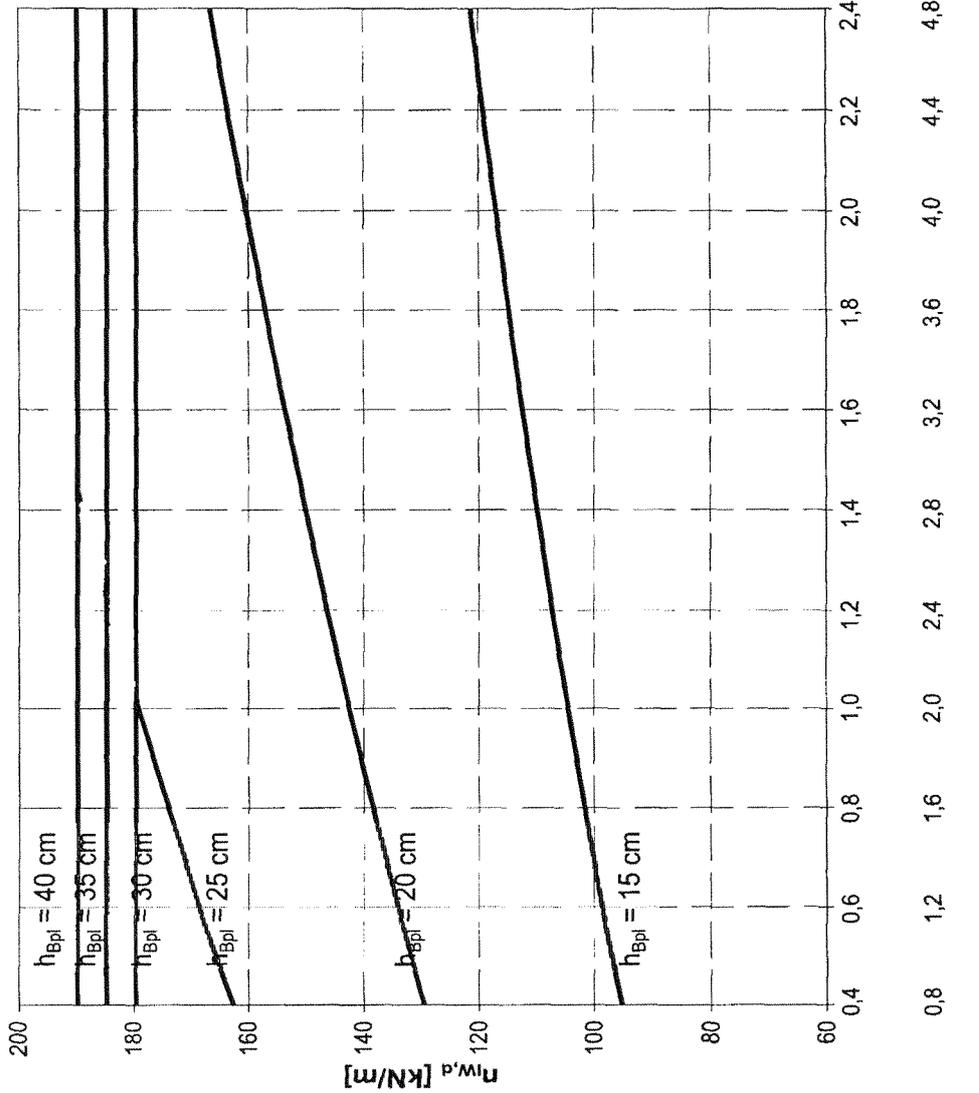

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ek,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 48 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,000\%$ ;  $p_u = 0,250\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 50\text{ kN/m}^2$

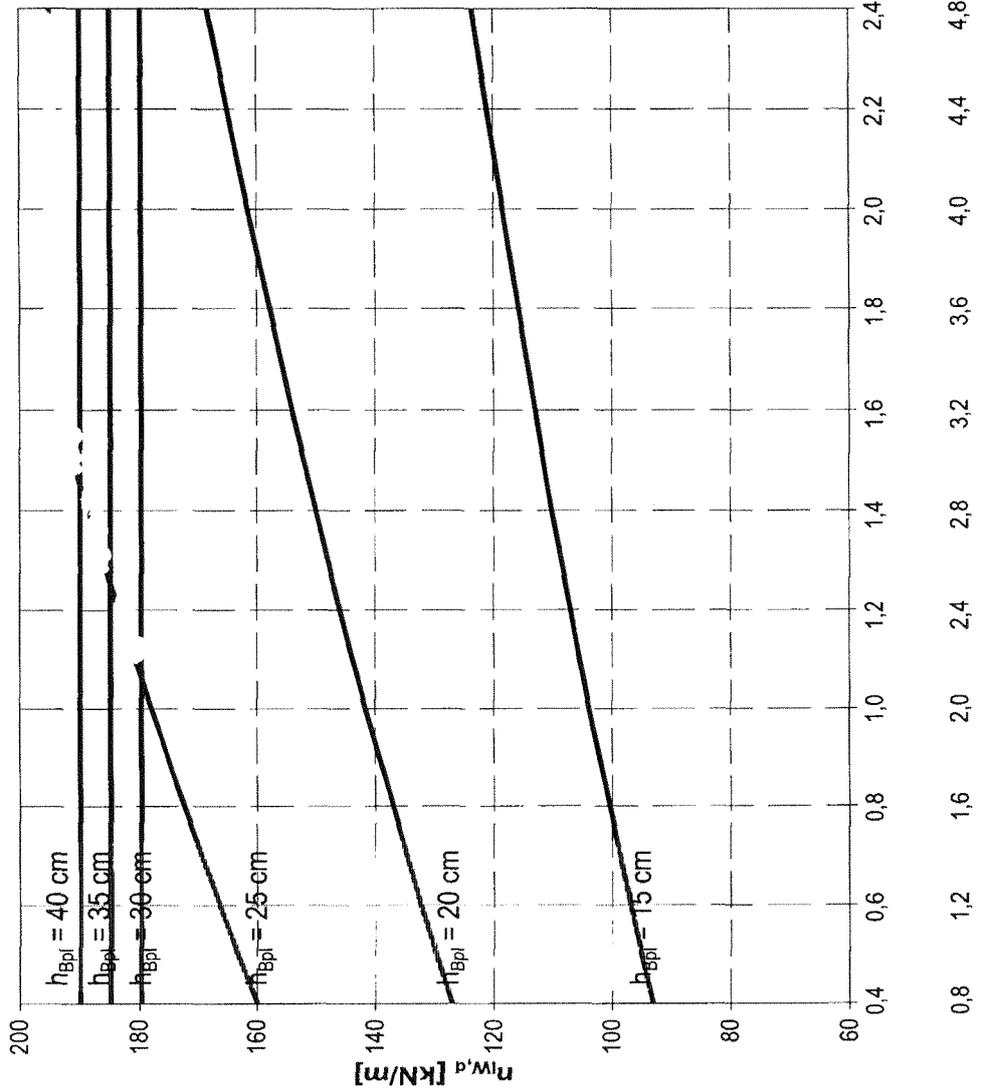

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 49 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,250\%$ ;  $\rho_u = 0,250\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 50\text{ kN/m}^2$

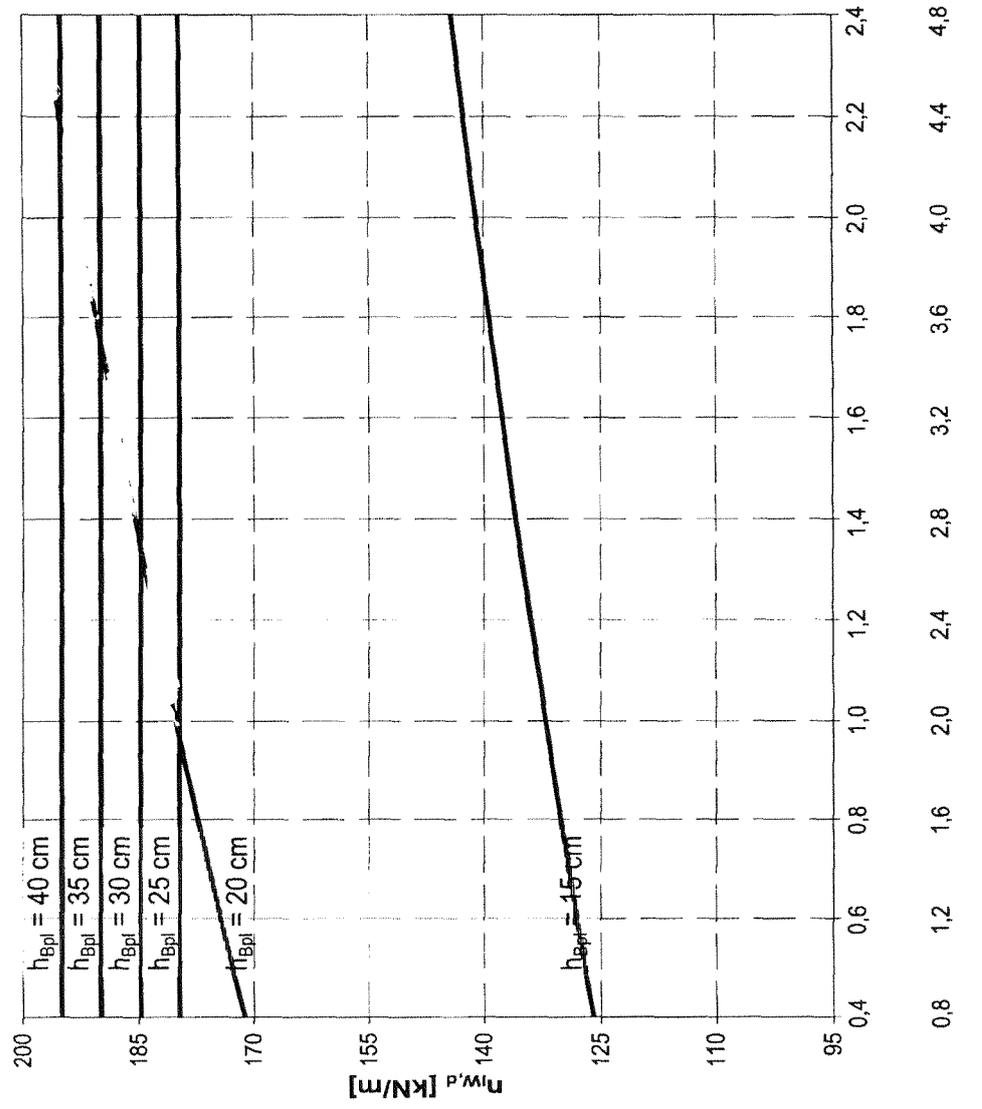

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 50 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



### Traglast von Sohlplatten, Innenwand

$\rho_o = 0,000\%$ ;  $\rho_u = 0,375\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 50\text{ kN/m}^2$

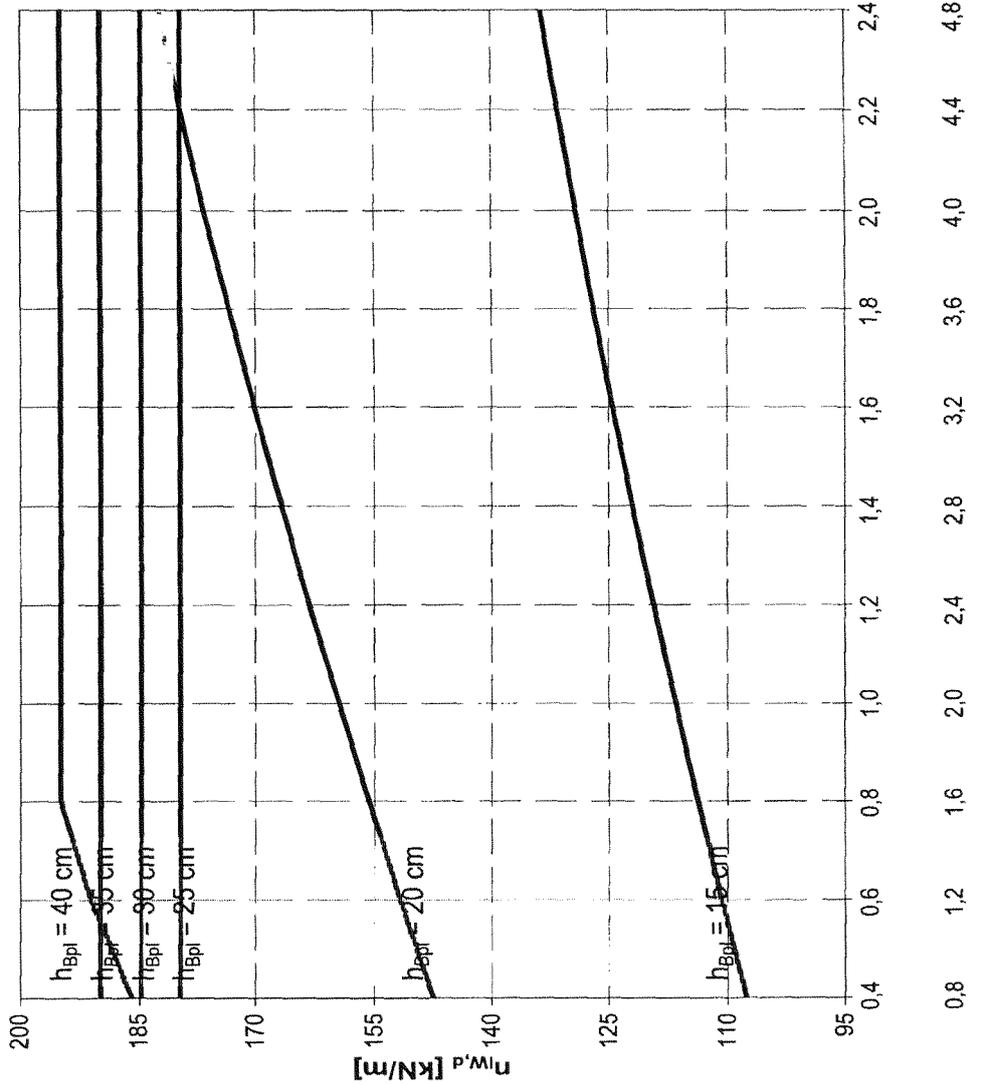

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II  
Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 51 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,375\%$ ;  $\rho_u = 0,375\%$ ;  $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ;  $zul\ \sigma_0 = 50\text{ kN/m}^2$

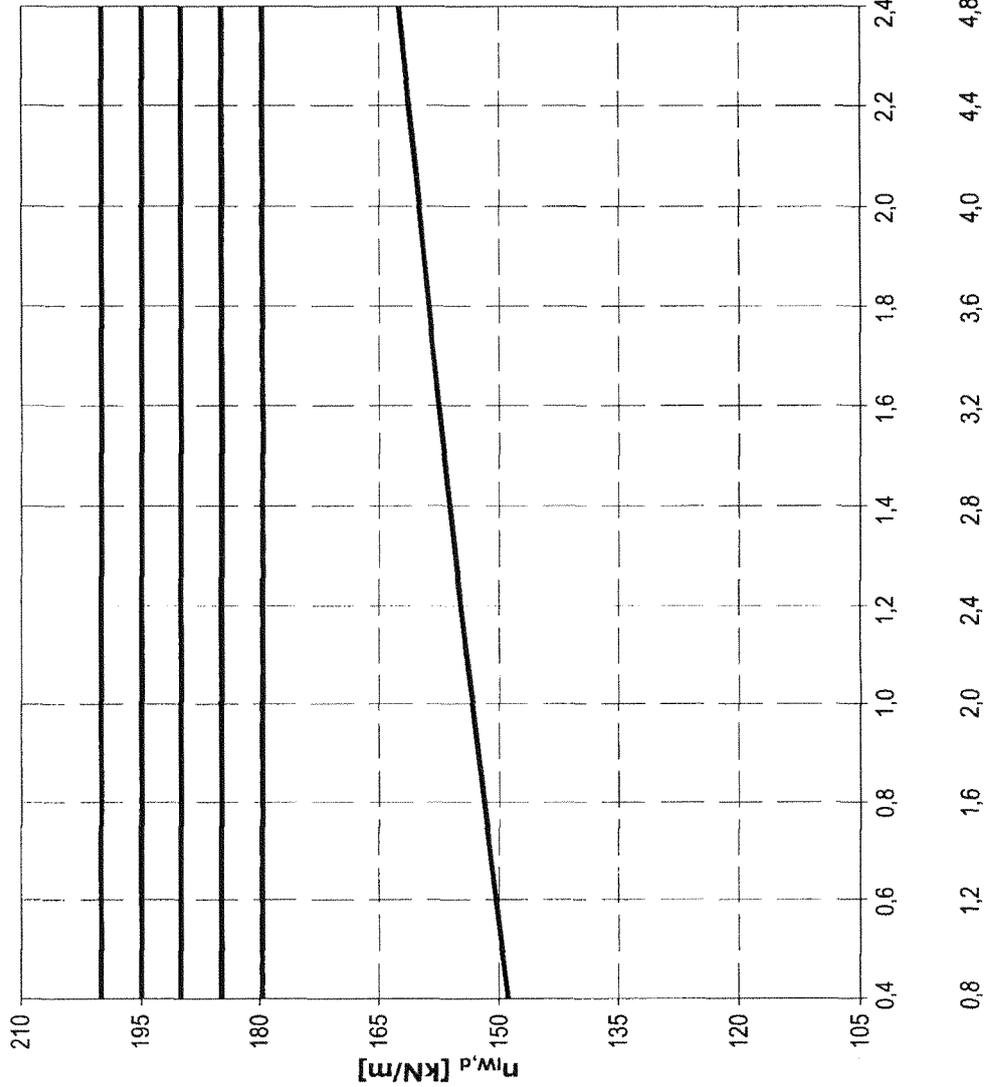

$h_{Bpl} = 40\text{ cm}$   
 $h_{Bpl} = 35\text{ cm}$   
 $h_{Bpl} = 30\text{ cm}$   
 $h_{Bpl} = 25\text{ cm}$   
 $h_{Bpl} = 20\text{ cm}$   
  
 $h_{Bpl} = 15\text{ cm}$

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ek,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
 im Verformungsbereich II  
  
 Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
 im Verformungsbereich II




SCHWENK Transportbeton  
 GmbH & Co.KG  
 Hindenburgring 15  
 89077 Ulm  
  
 BAUMBACH Metall GmbH  
 Sonneberger Straße 8  
 96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
 Fundamentplatte  
 aus  
 Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 52 von 87**  
 zur allgemeinen  
 bauaufsichtlichen Zulassung  
 Nr. Z-71.3-26  
  
 vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,000\%$ ;  $\rho_u = 0,000\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 100\text{ kN/m}^2$

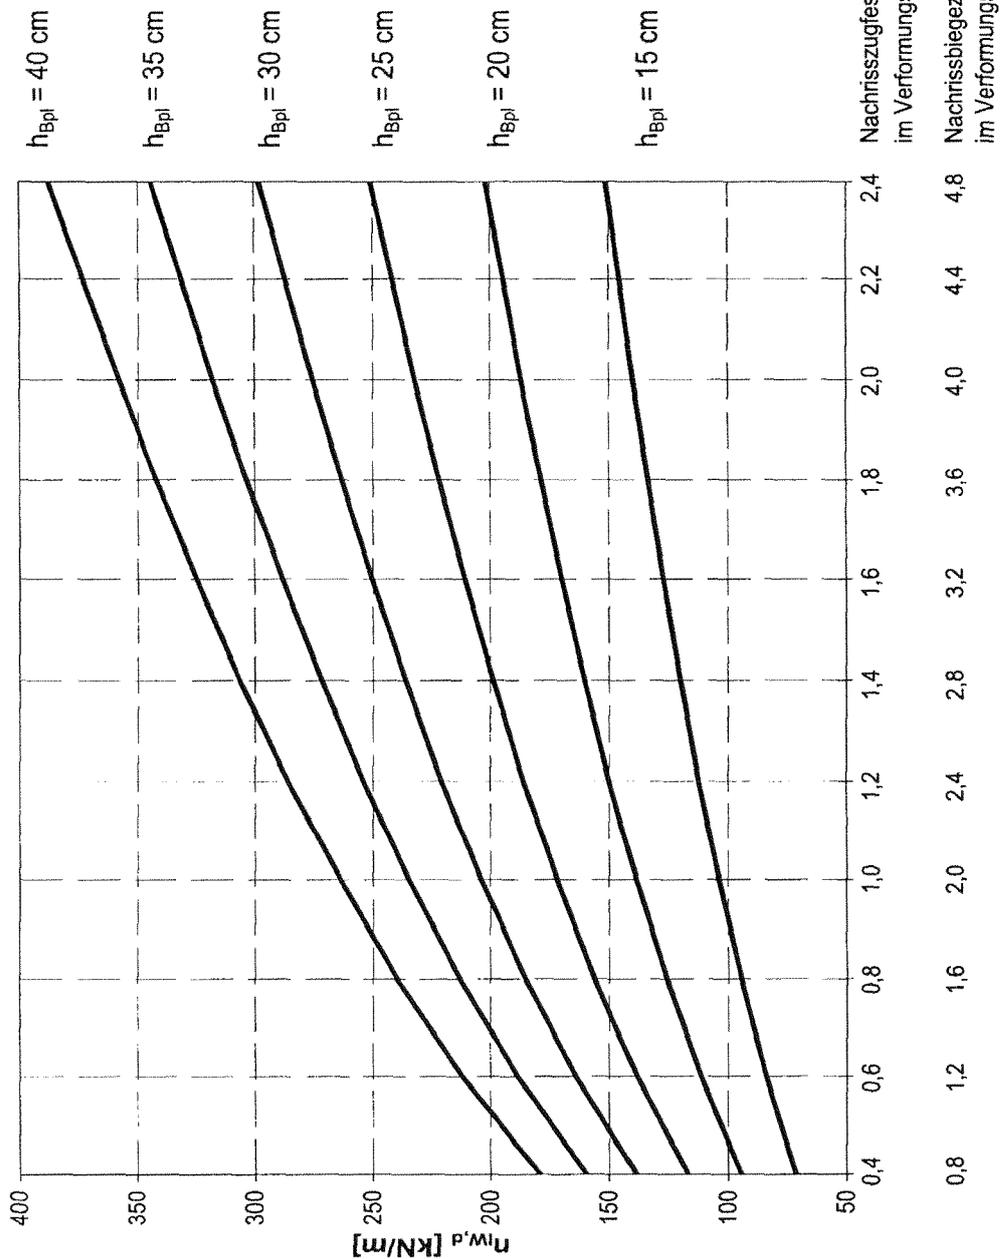

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 53 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$p_o = 0,000 \%$ ;  $p_u = 0,125 \%$ ;  $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 100 \text{ kN/m}^2$

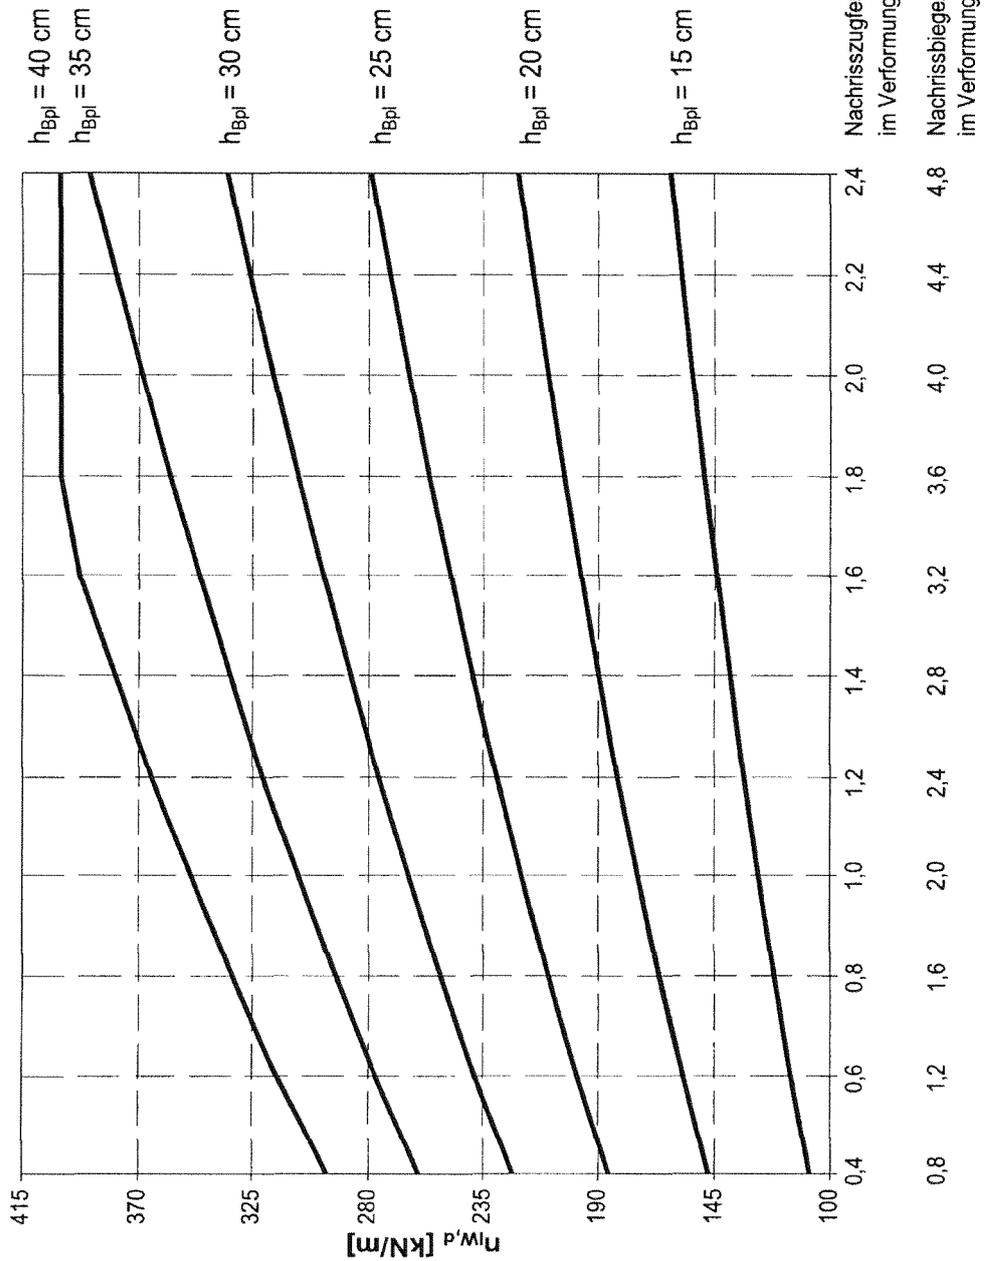

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 54 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,125\%$ ;  $\rho_u = 0,125\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 100\text{ kN/m}^2$

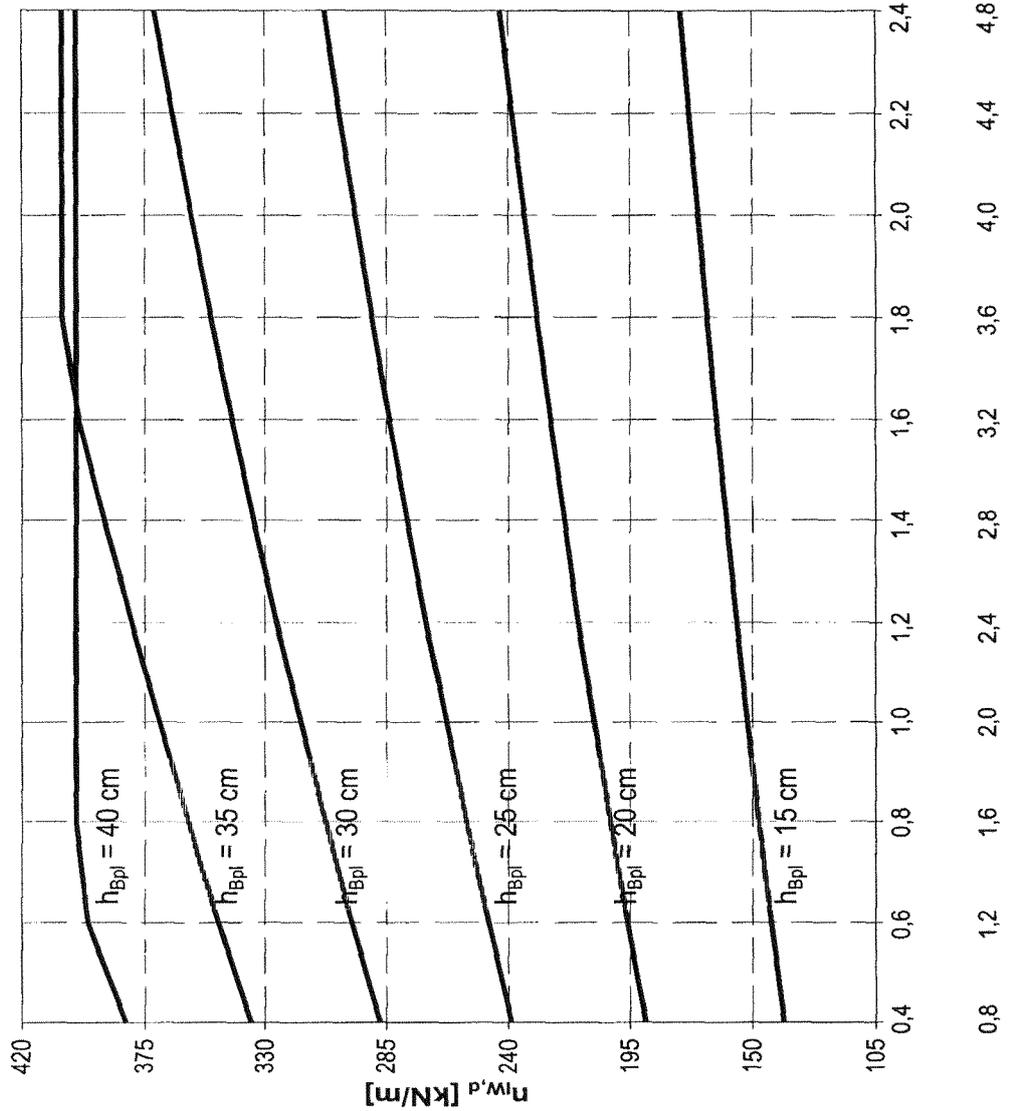

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 55 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,000\%$ ;  $\rho_u = 0,250\%$ ;  $d_{WII} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 100\text{ kN/m}^2$

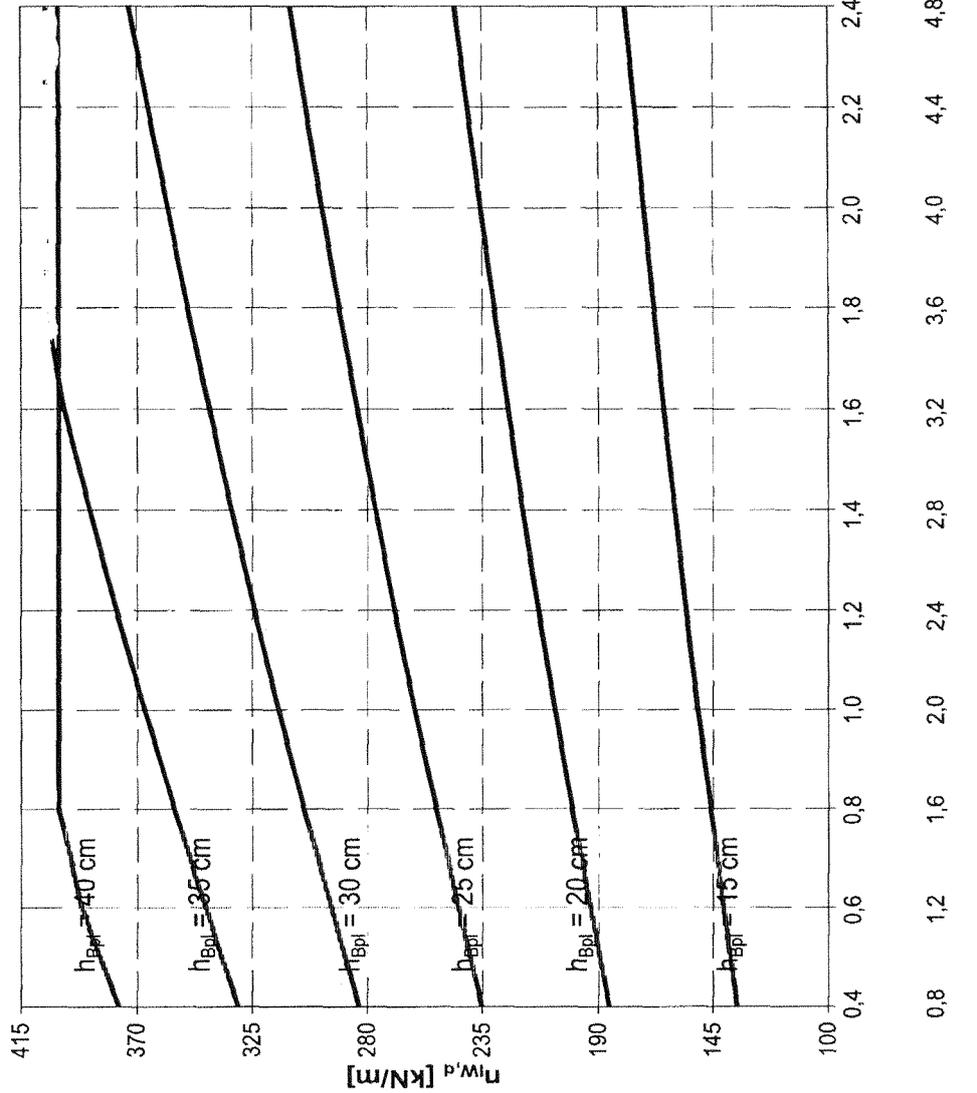

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 56 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



### Traglast von Sohlplatten, Innenwand

$\rho_o = 0,250\%$ ;  $\rho_u = 0,250\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ;  $\text{zul } \sigma_0 = 100\text{ kN/m}^2$

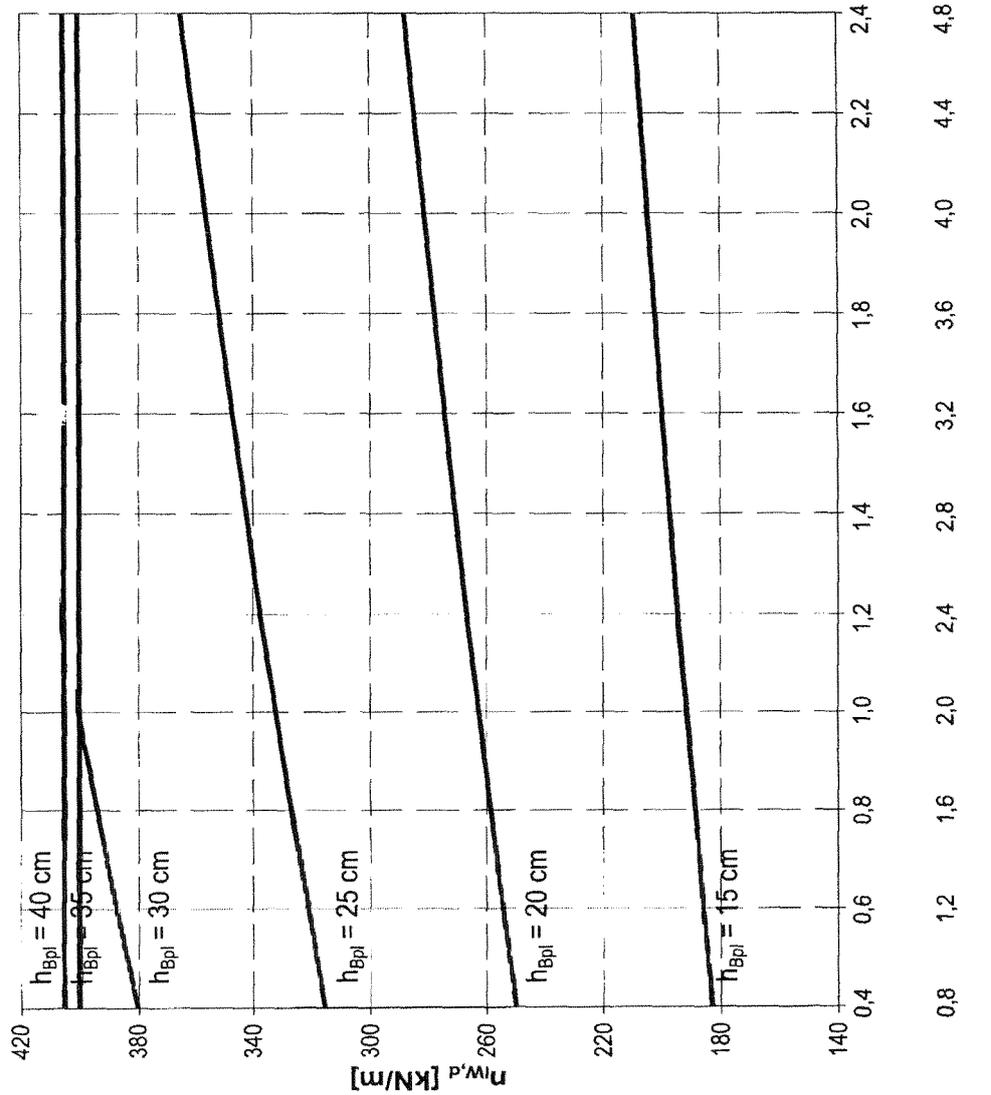

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ck,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 57 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$p_o = 0,000 \%$ ;  $p_u = 0,375 \%$ ;  $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 100 \text{ kN/m}^2$

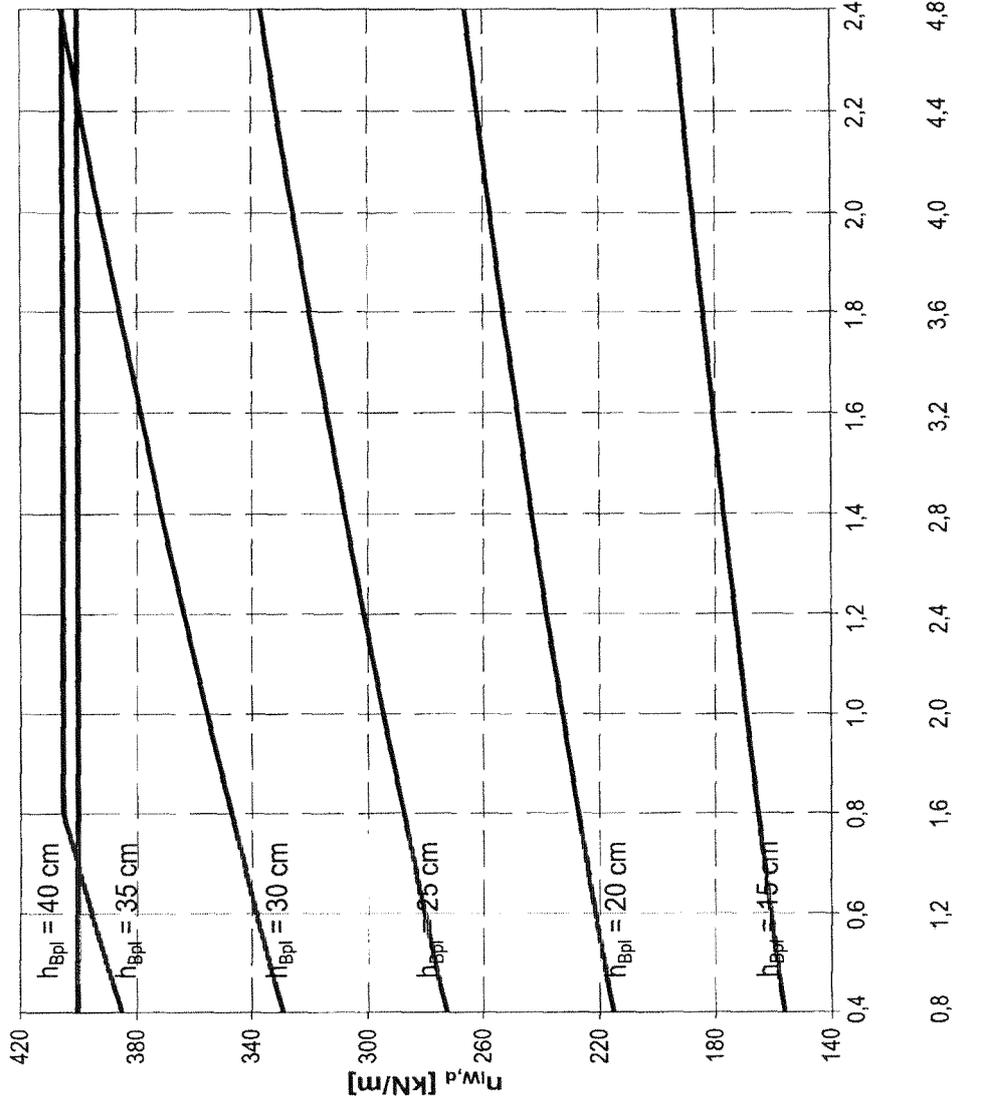

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 58 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,375\%$ ;  $\rho_u = 0,375\%$ ;  $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 100\text{ kN/m}^2$

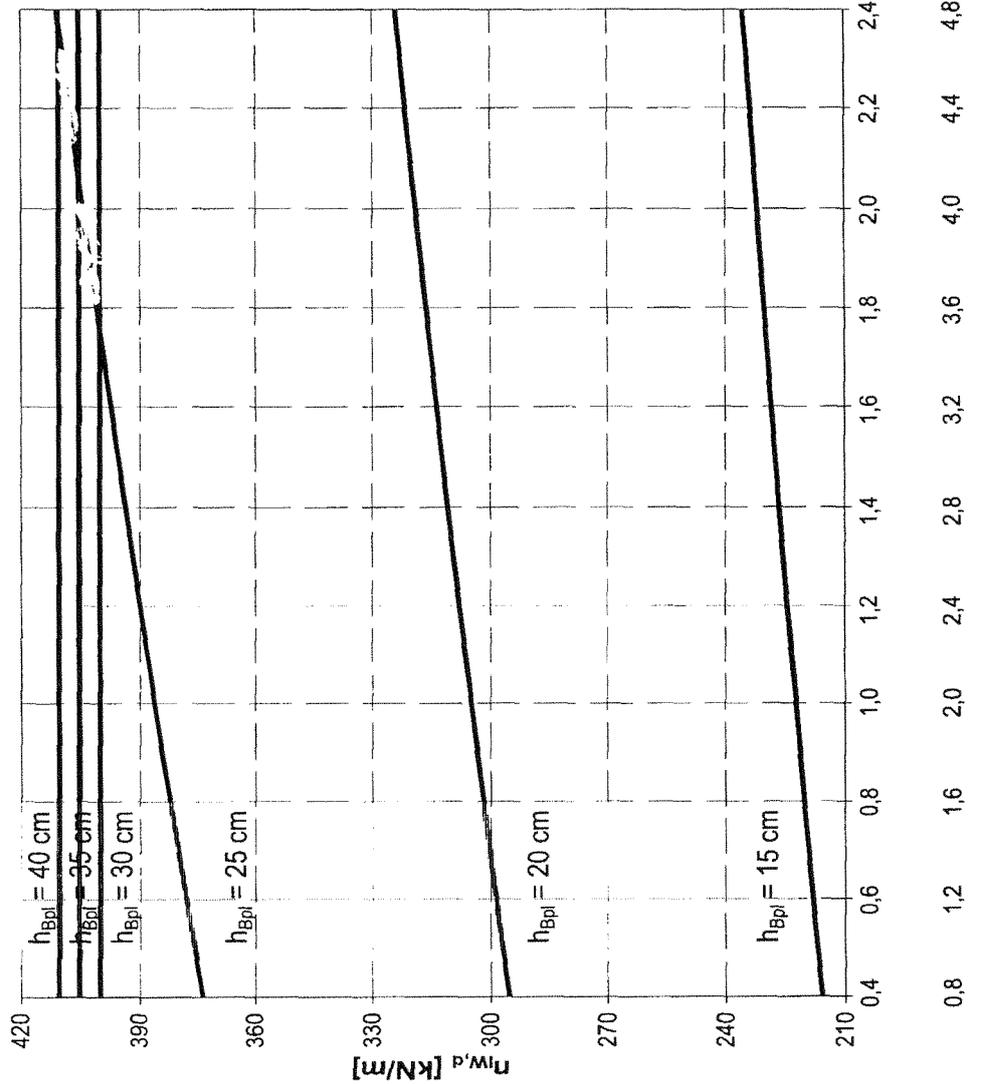

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 59 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,000\%$ ;  $\rho_u = 0,000\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 150\text{ kN/m}^2$

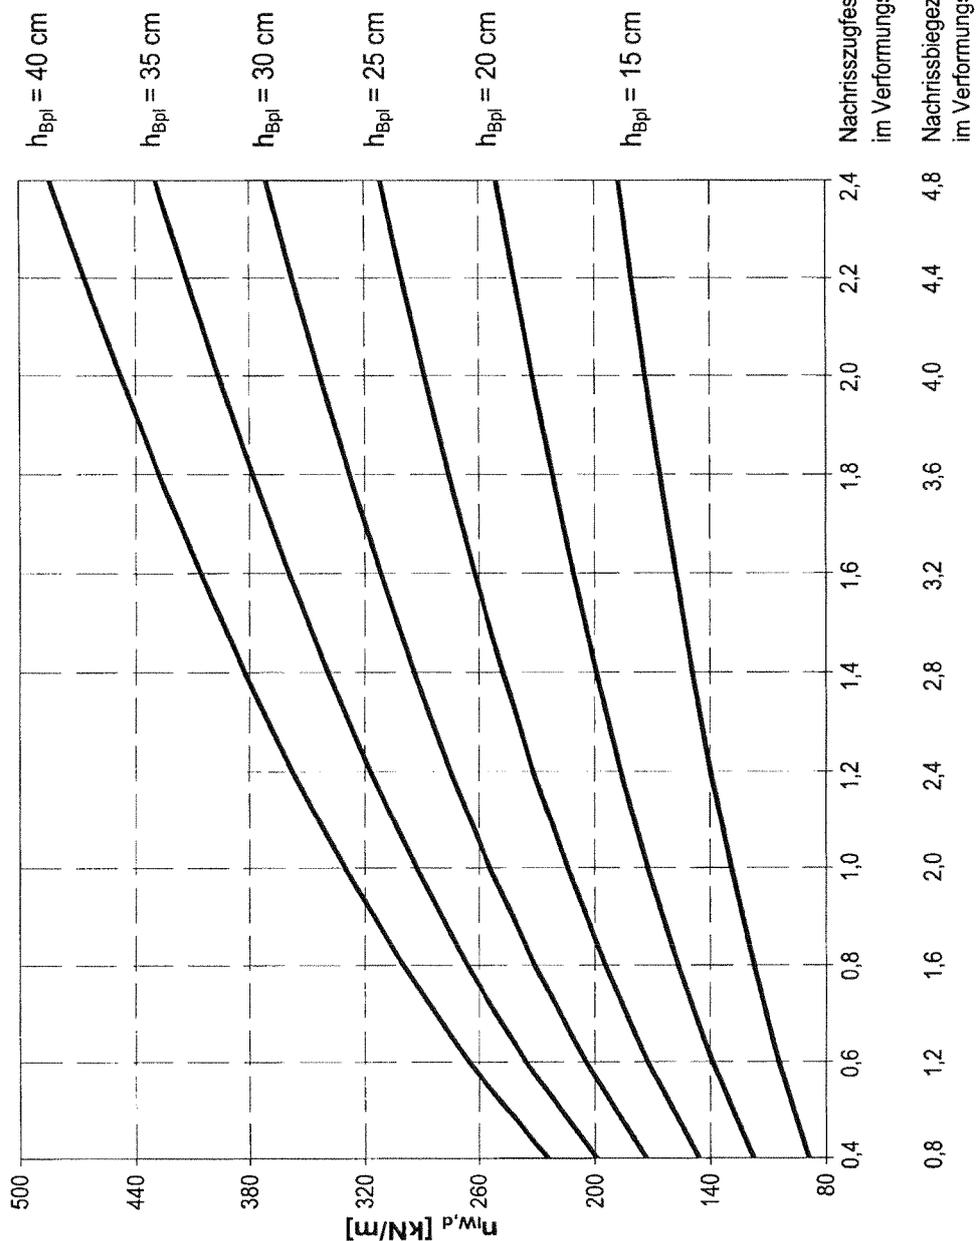

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 60 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$p_o = 0,000\%$ ;  $p_u = 0,125\%$ ;  $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 150\text{ kN/m}^2$

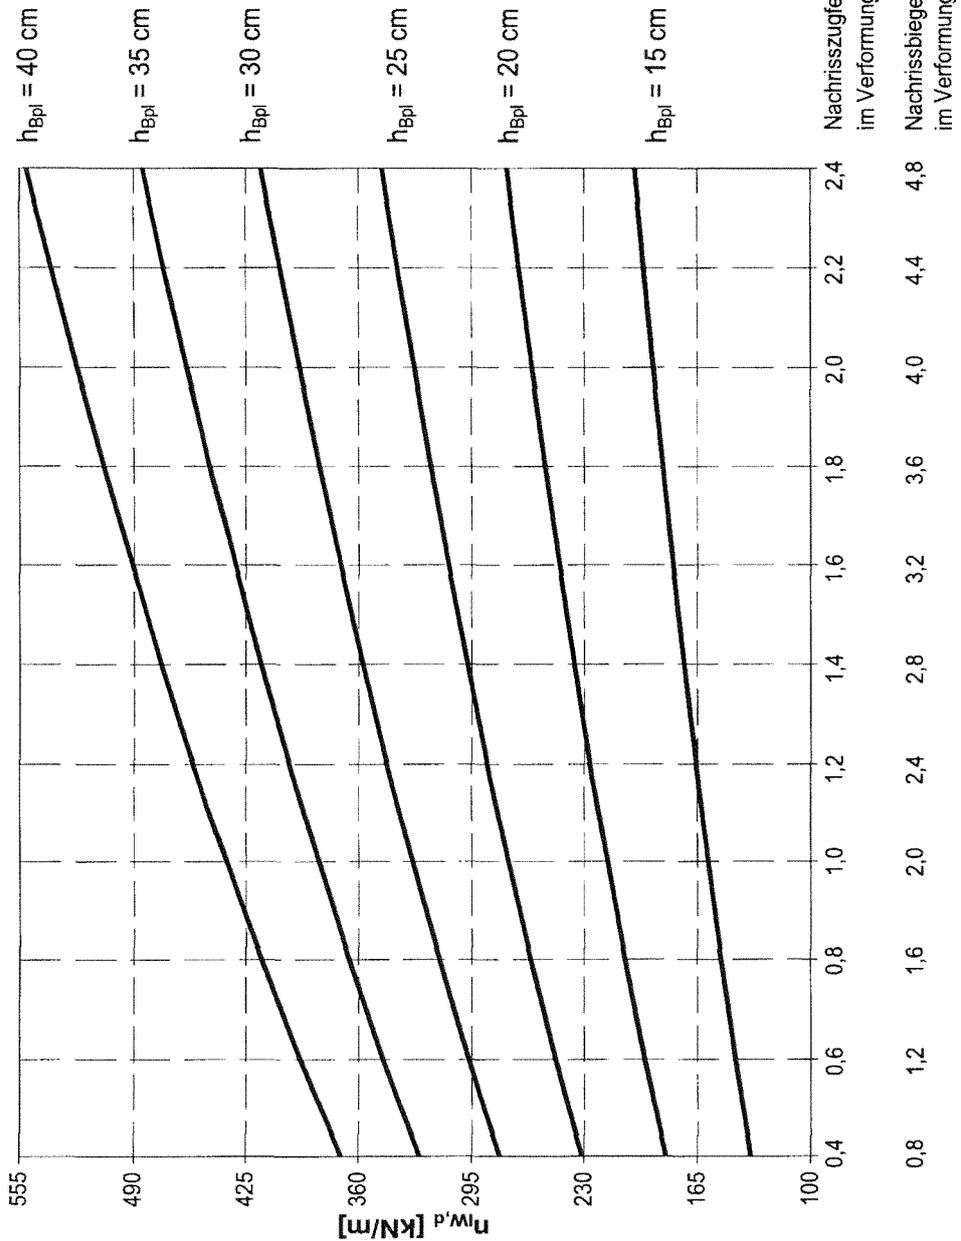

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 61 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$p_o = 0,125 \text{ %}; p_u = 0,125 \text{ %}; d_{wl} = 15 \text{ cm}; \text{zul } \sigma_0 = 150 \text{ kN/m}^2$

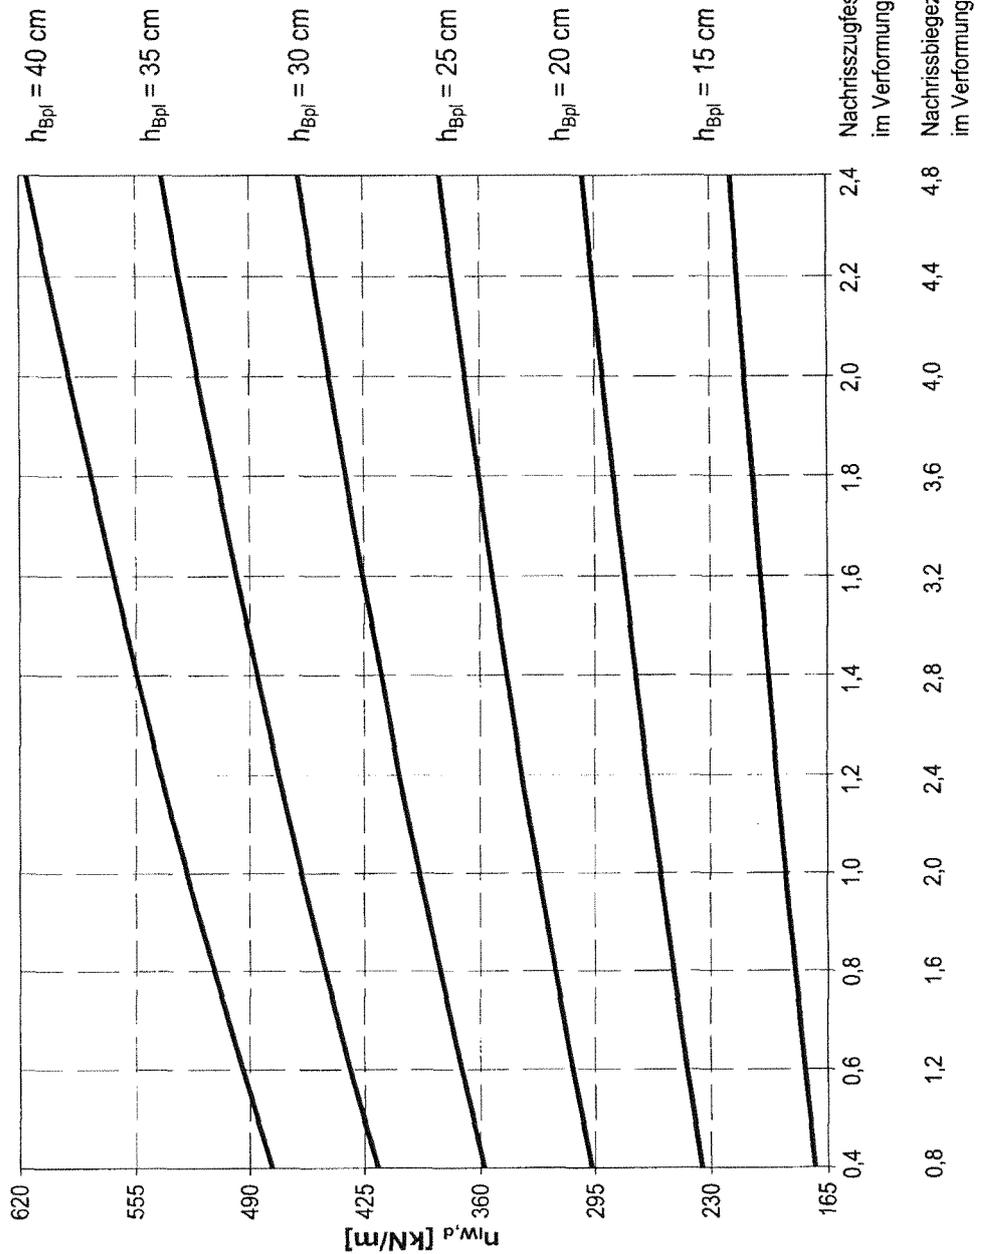

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 62 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,000\%$ ;  $\rho_u = 0,250\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 150\text{ kN/m}^2$

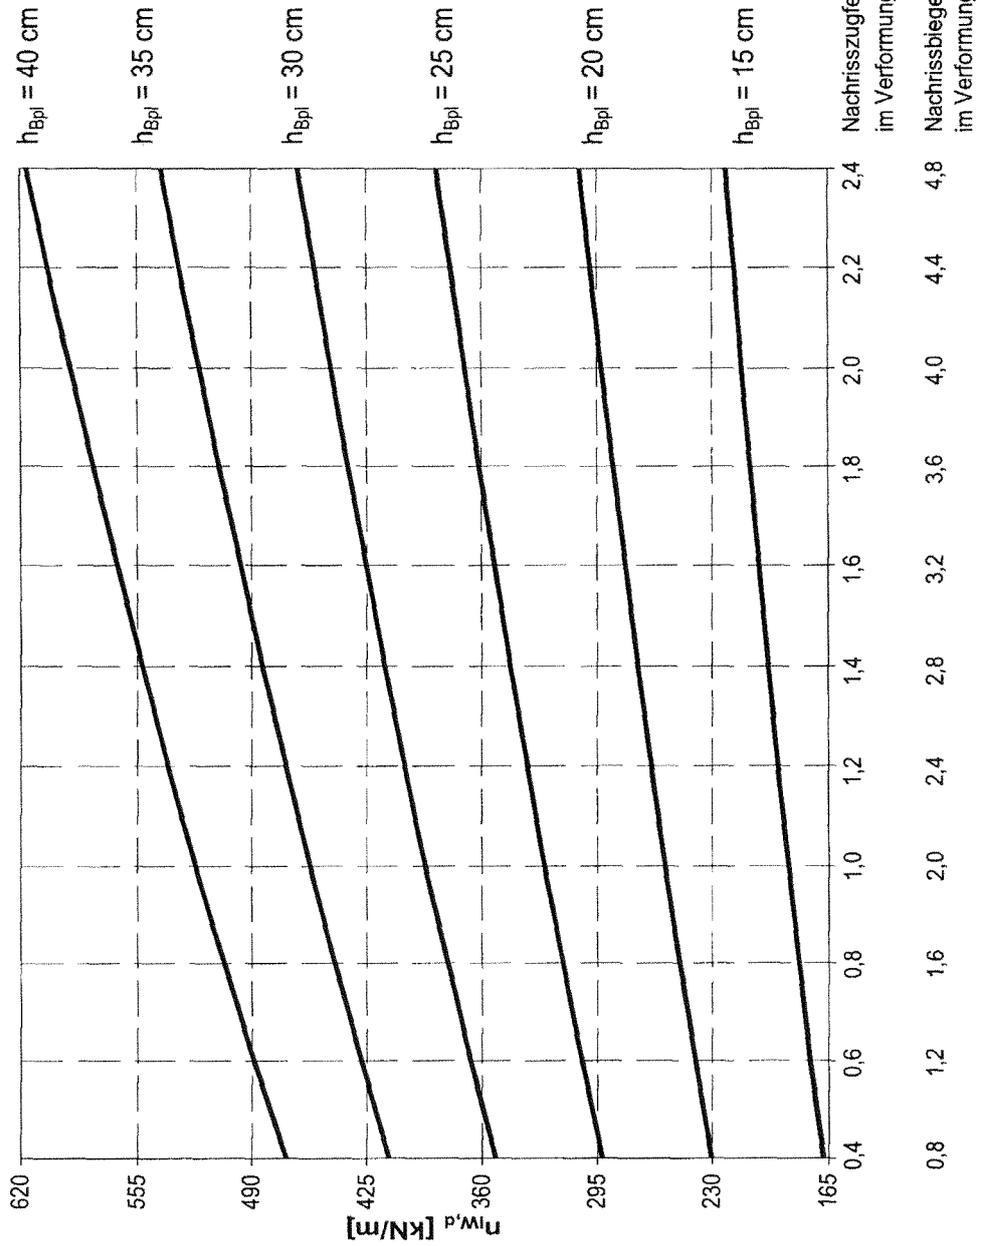

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ck,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II  
Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 63 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,250\%$ ;  $\rho_u = 0,250\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 150\text{ kN/m}^2$

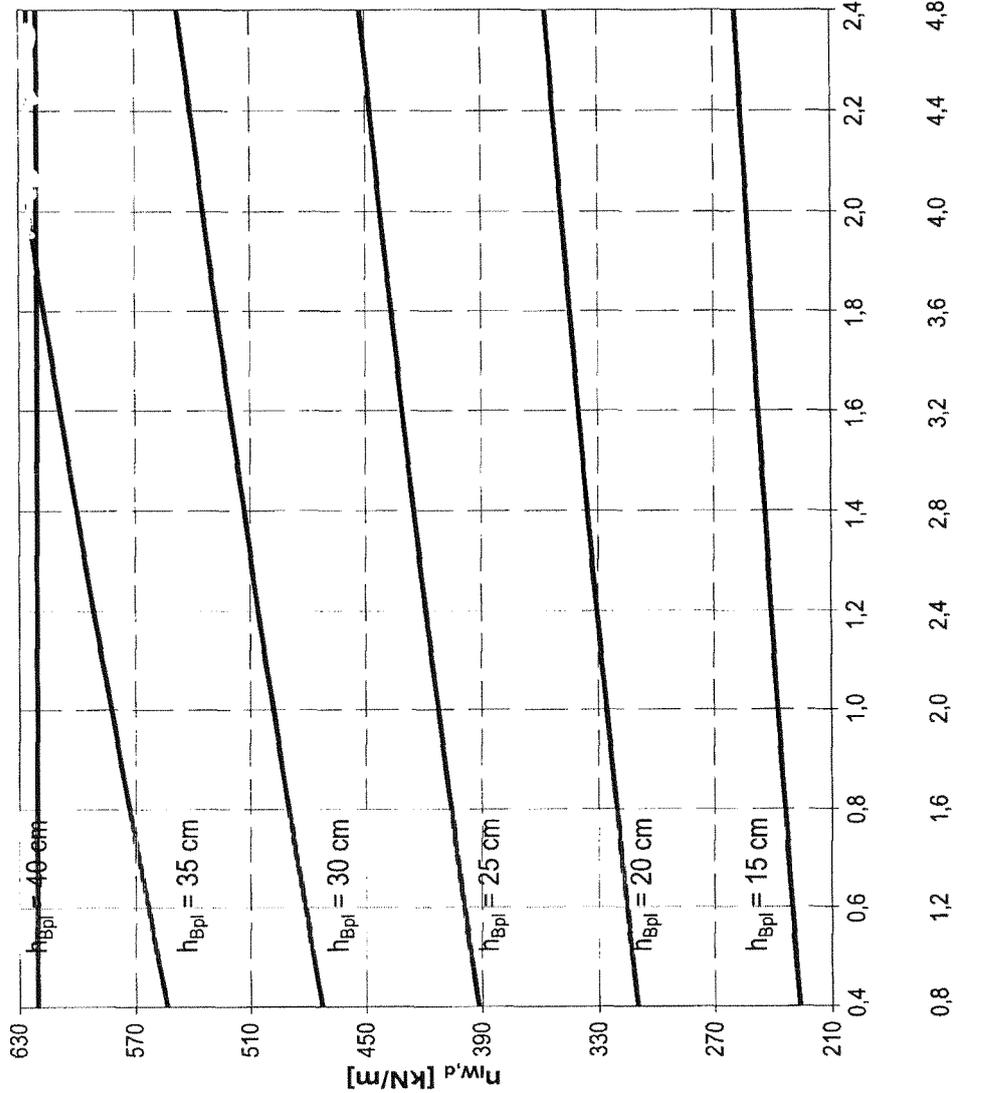

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,crk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 64 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



### Traglast von Sohlplatten, Innenwand

$\rho_o = 0,000\%$ ;  $\rho_u = 0,375\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 150\text{ kN/m}^2$

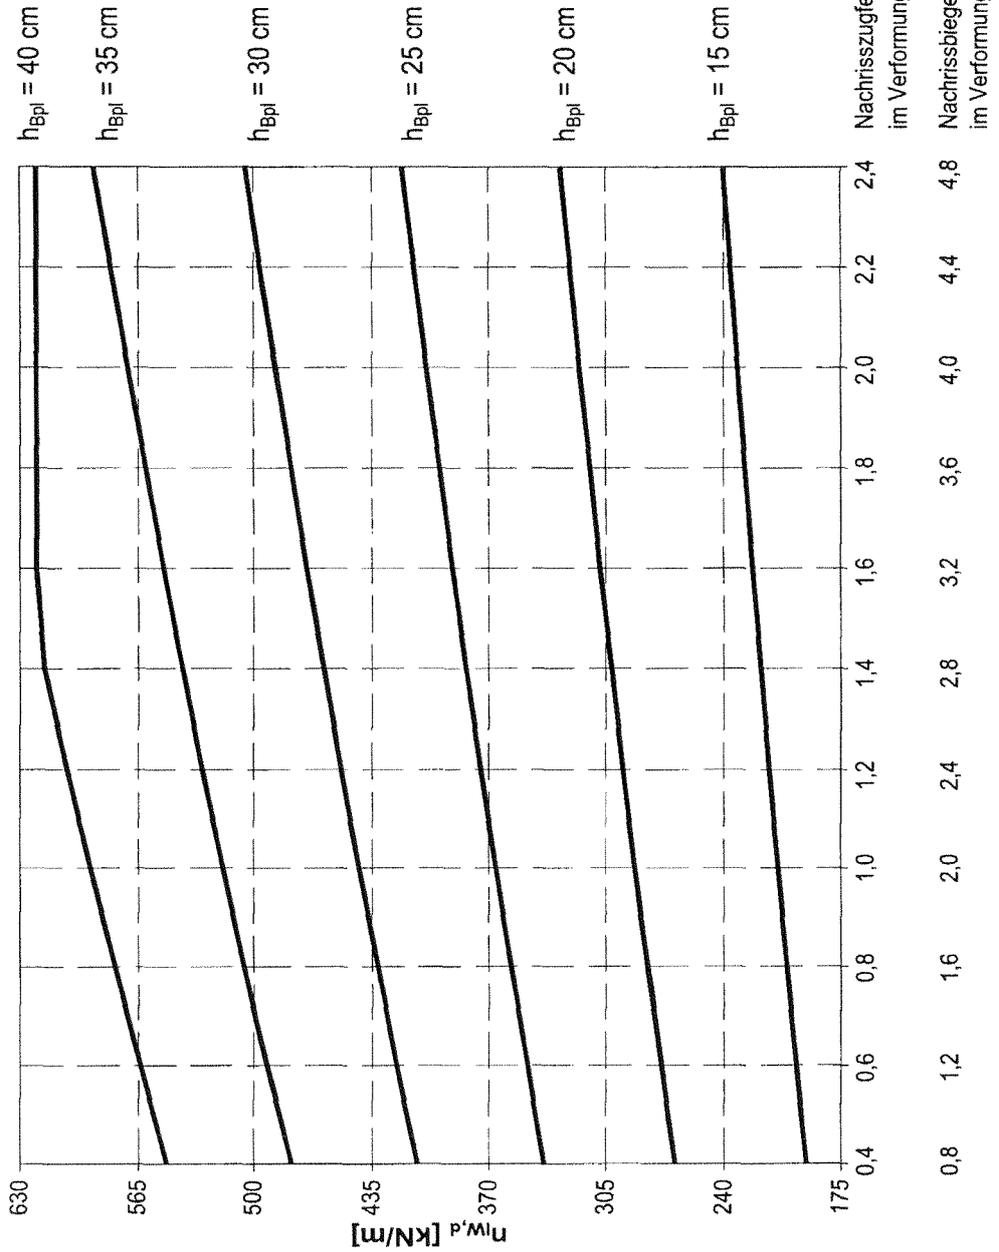

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 65 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,375 \%$ ;  $\rho_u = 0,375 \%$ ;  $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 150 \text{ kN/m}^2$

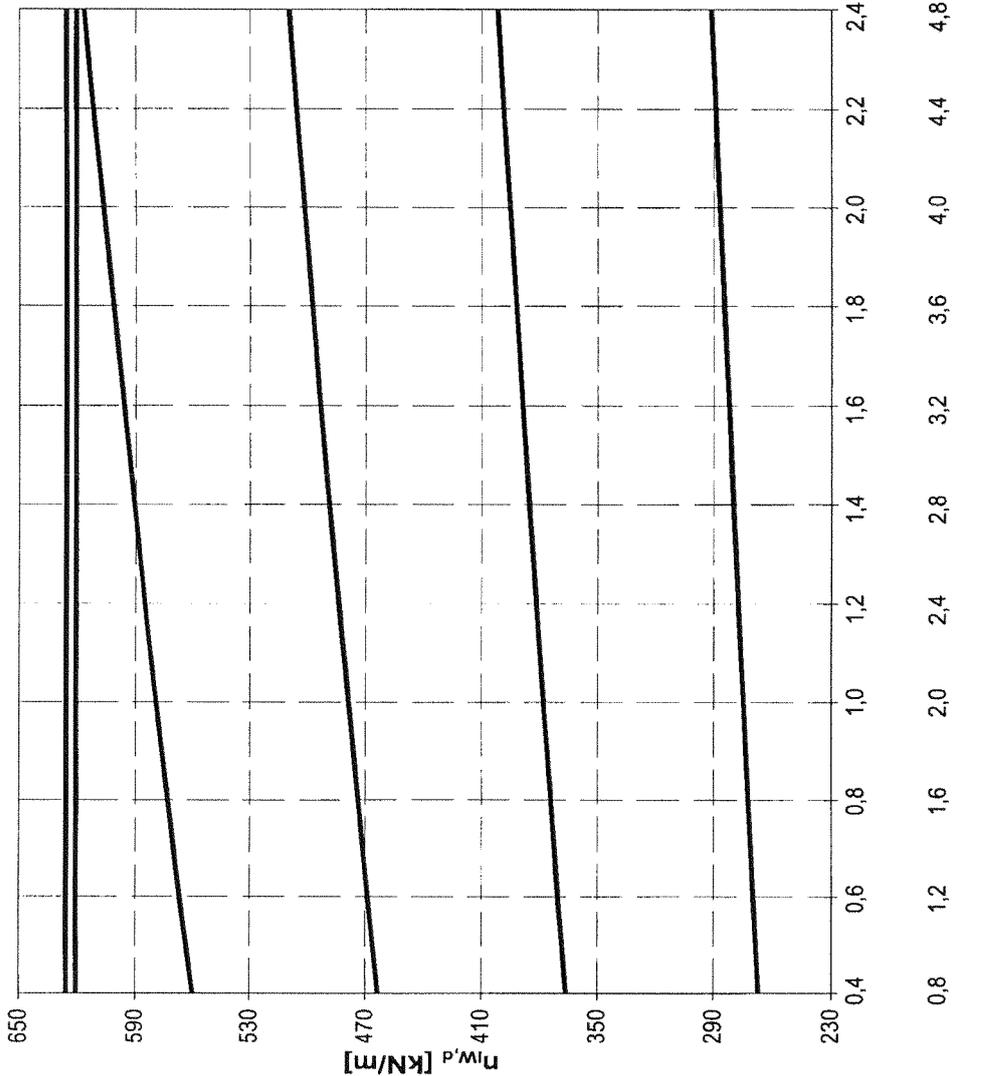

$h_{Bpl} = 40 \text{ cm}$   
 $h_{Bpl} = 35 \text{ cm}$   
 $h_{Bpl} = 30 \text{ cm}$

$h_{Bpl} = 25 \text{ cm}$

$h_{Bpl} = 20 \text{ cm}$

$h_{Bpl} = 15 \text{ cm}$

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,crk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
 im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
 im Verformungsbereich II



SCHWENK Transportbeton  
 GmbH & Co.KG  
 Hindenburgring 15  
 89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
 Sonneberger Straße 8  
 96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
 Fundamentplatte  
 aus  
 Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 66 von 87**  
 zur allgemeinen  
 bauaufsichtlichen Zulassung  
 Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,000\%$ ;  $\rho_u = 0,000\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 200\text{ kN/m}^2$

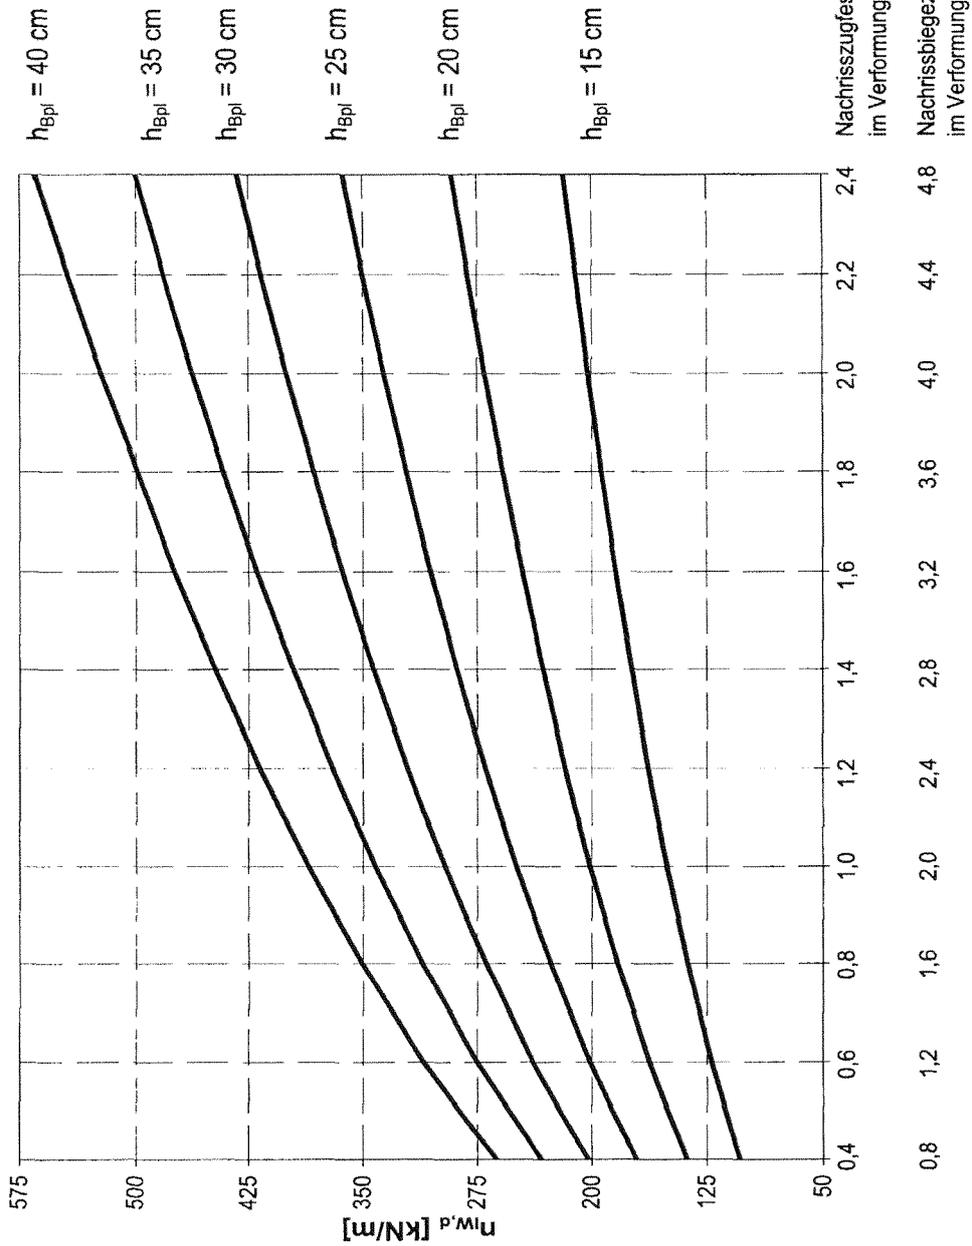

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ek,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 67 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,000\%$ ;  $\rho_u = 0,125\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 200\text{ kN/m}^2$

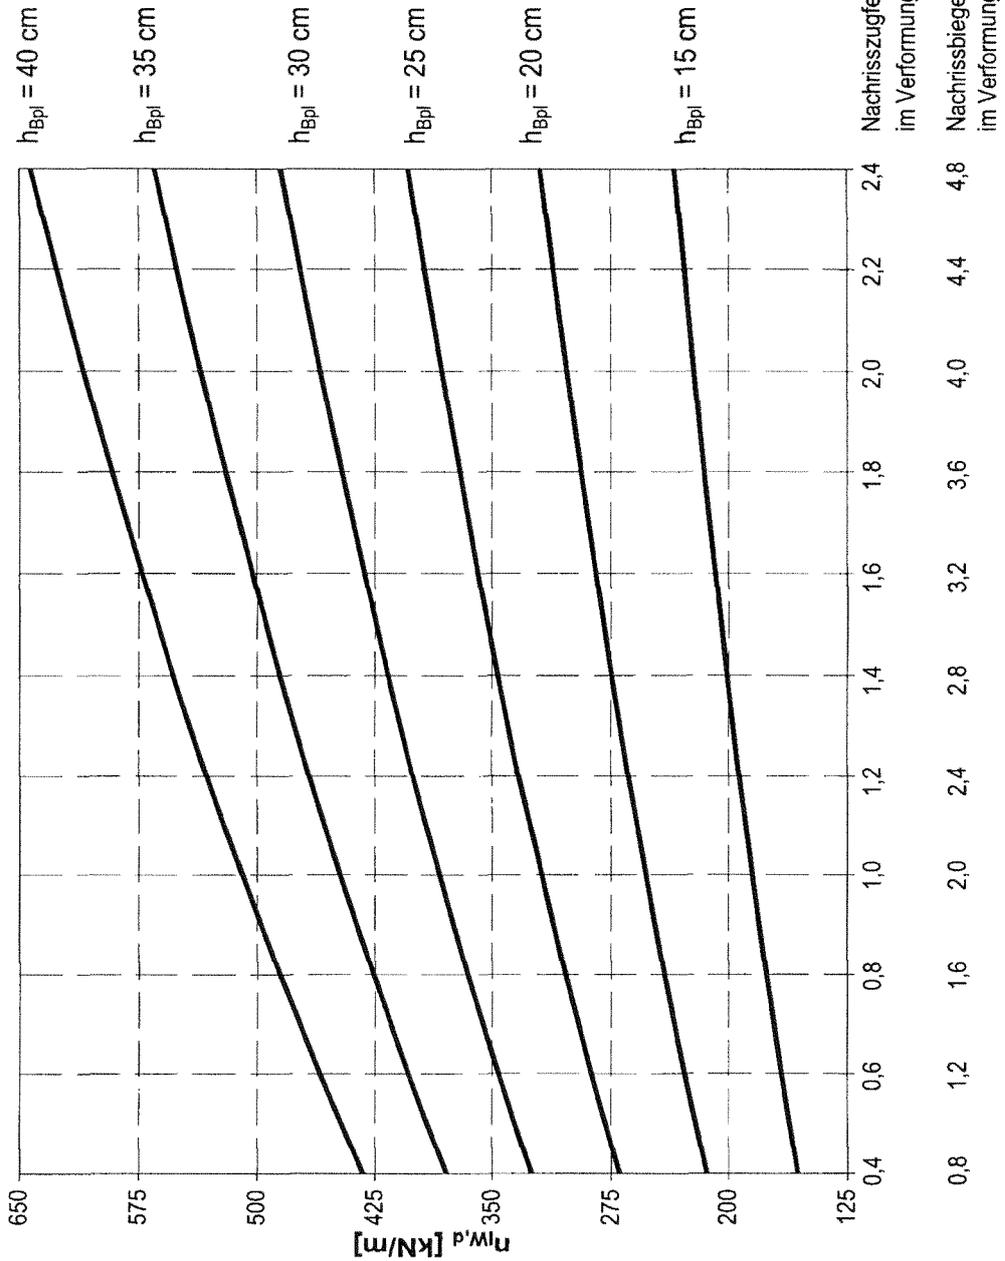

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 68 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,125\%$ ;  $\rho_u = 0,125\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 200\text{ kN/m}^2$

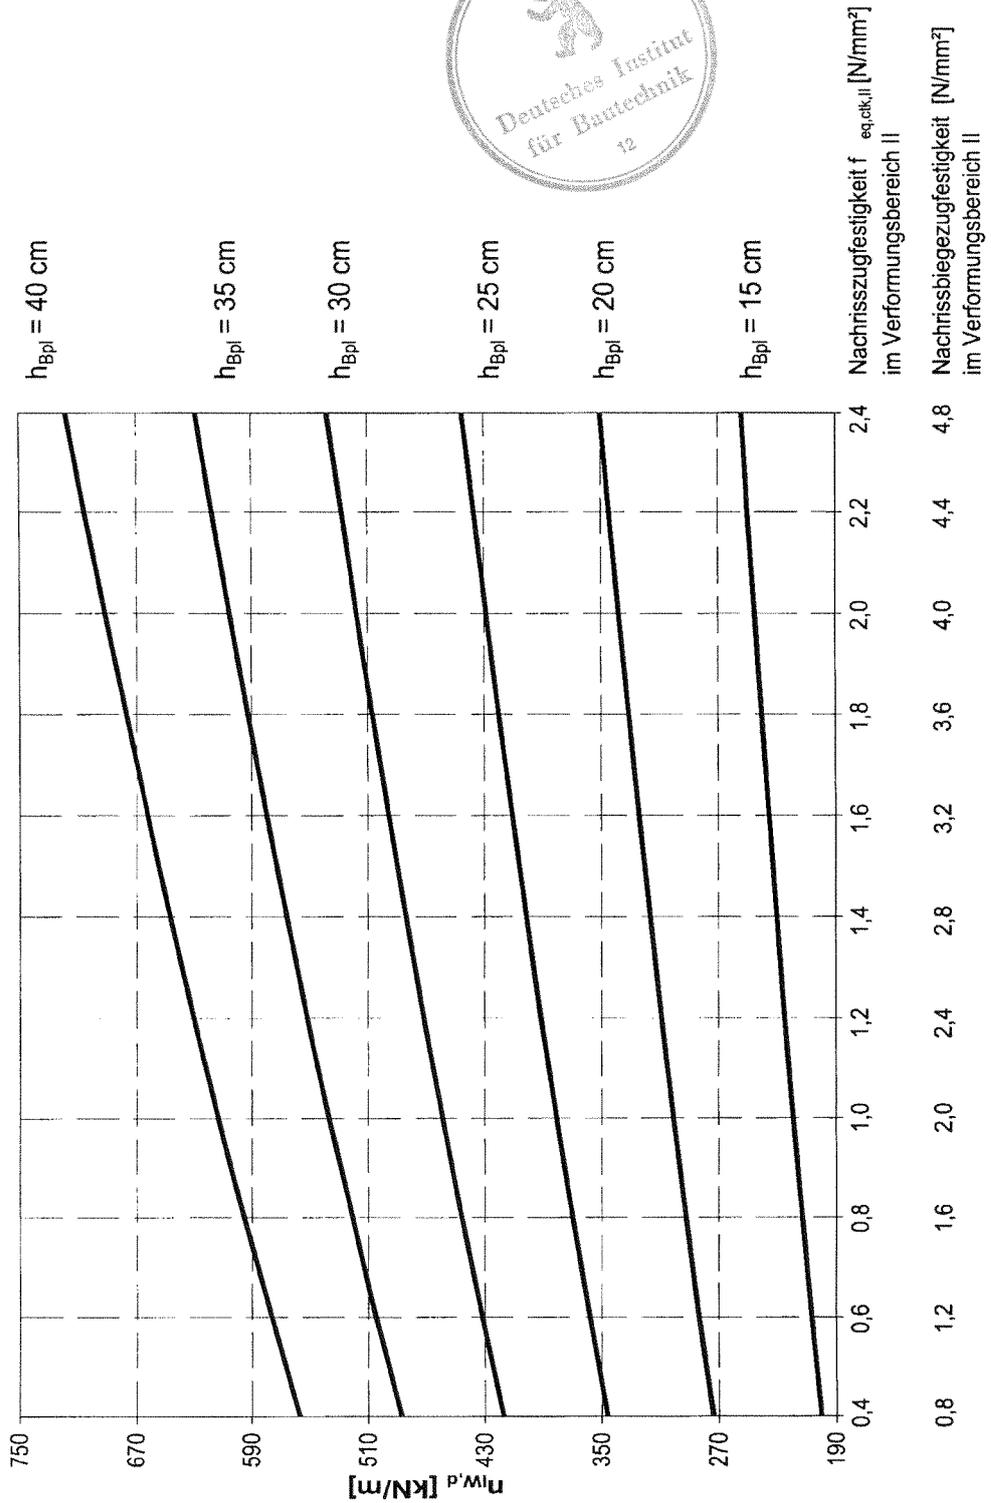

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ak,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburggring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 69 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,000\%$ ;  $\rho_u = 0,250\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ;  $z_{ul}\sigma_o = 200\text{ kN/m}^2$

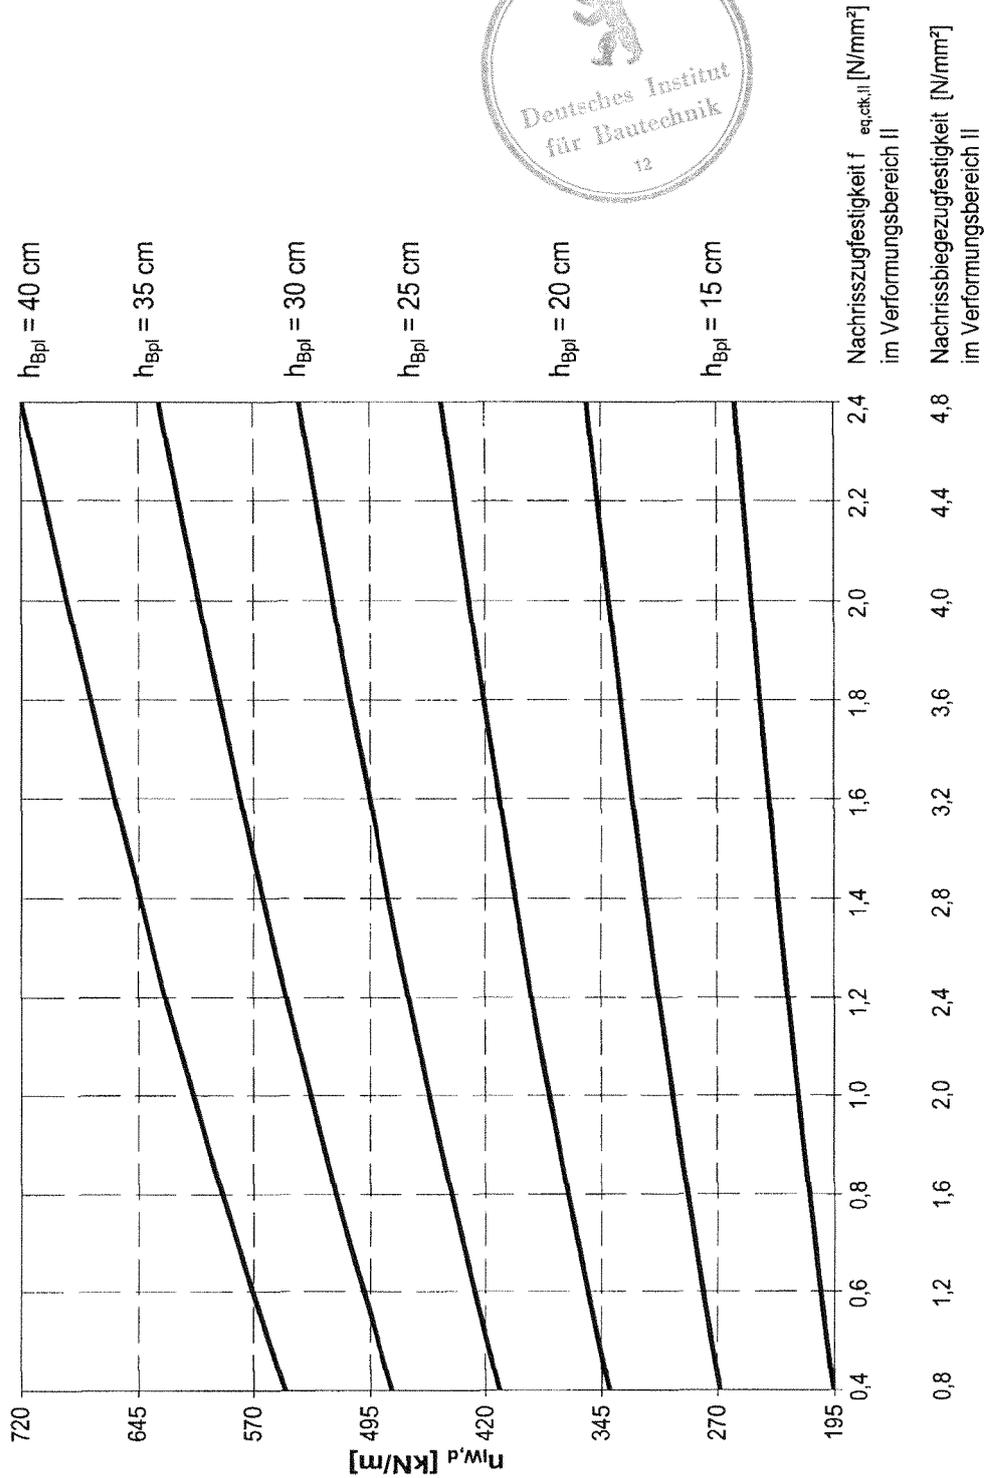

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 70 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,250 \%$ ;  $\rho_u = 0,250 \%$ ;  $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 200 \text{ kN/m}^2$

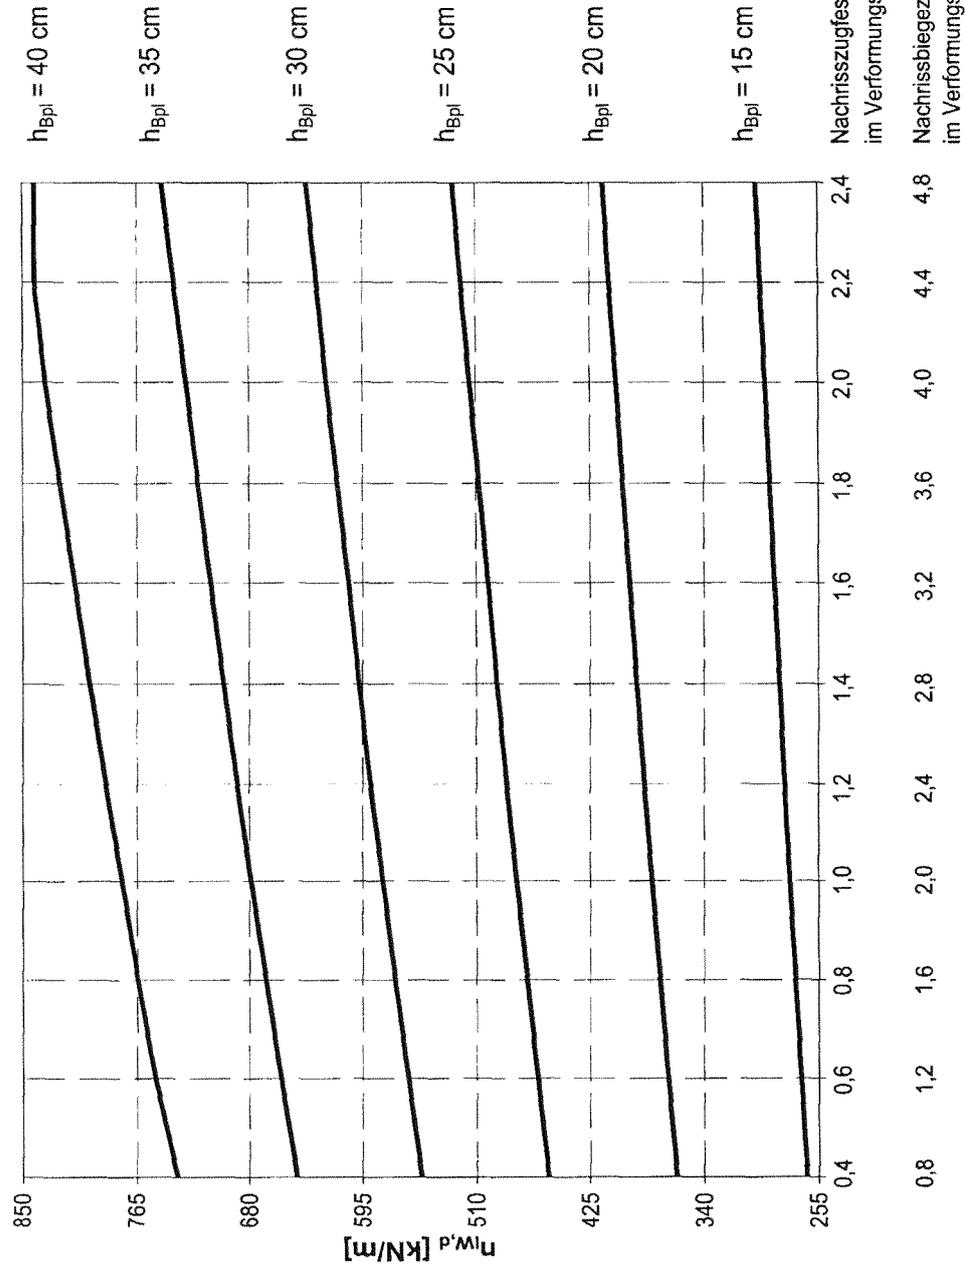

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II  
Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II


SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm  
  
BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 71 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26  
  
vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,000\%$ ;  $\rho_u = 0,375\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 200\text{ kN/m}^2$

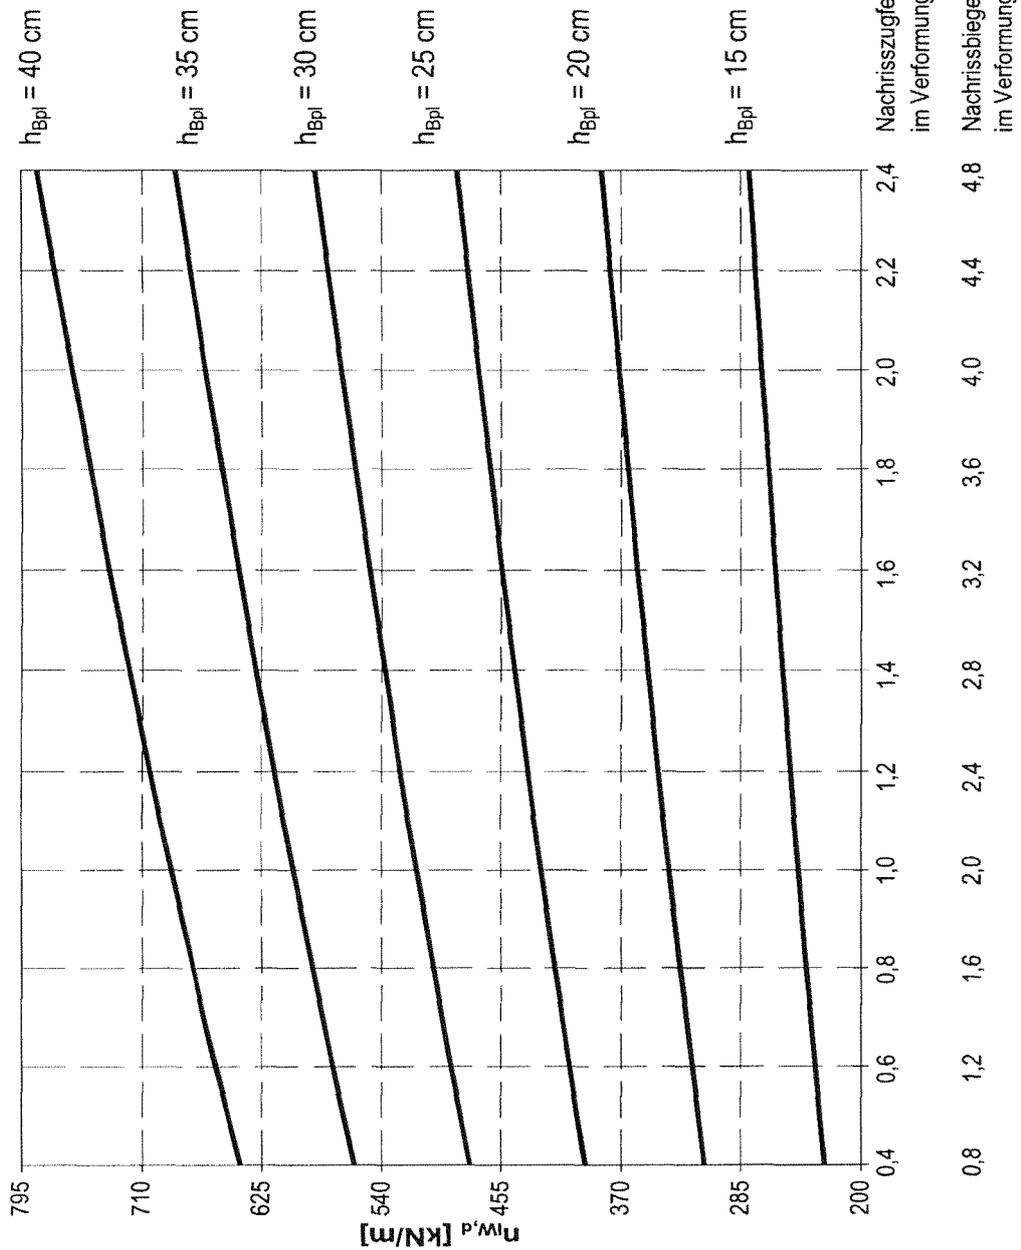

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 72 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohhlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,375\%$ ;  $\rho_u = 0,375\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 200\text{ kN/m}^2$

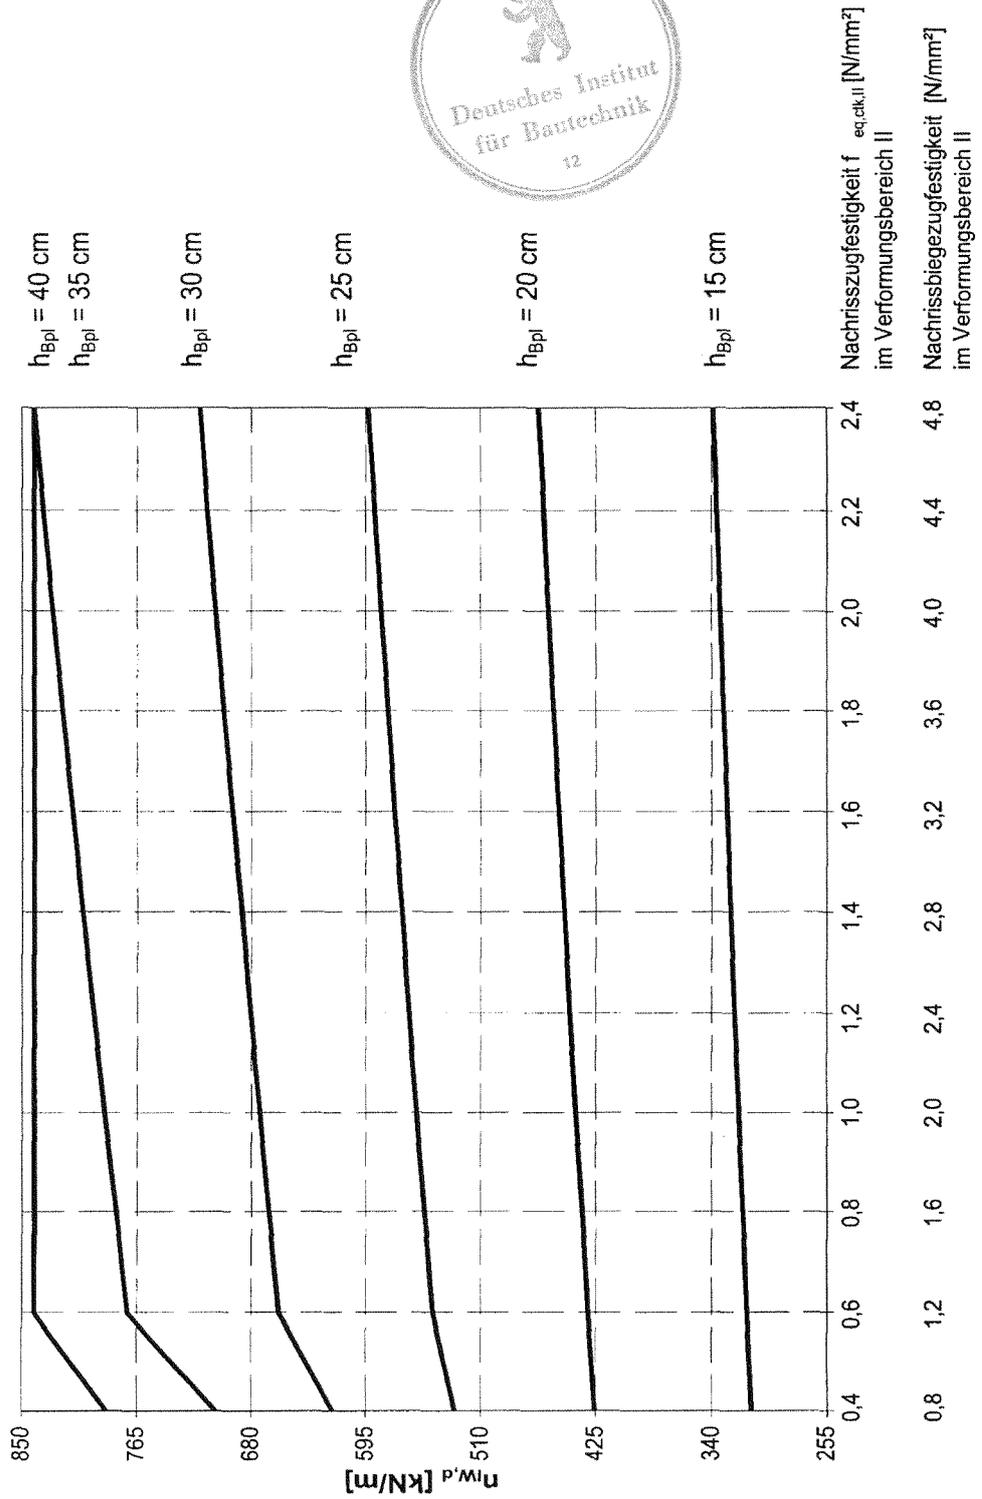

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II  
Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**


**Anlage 2, Seite 73 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,000\%$ ;  $\rho_u = 0,000\%$ ;  $d_{Wf} = 15\text{ cm}$ ;  $\text{zul } \sigma_0 = 250\text{ kN/m}^2$

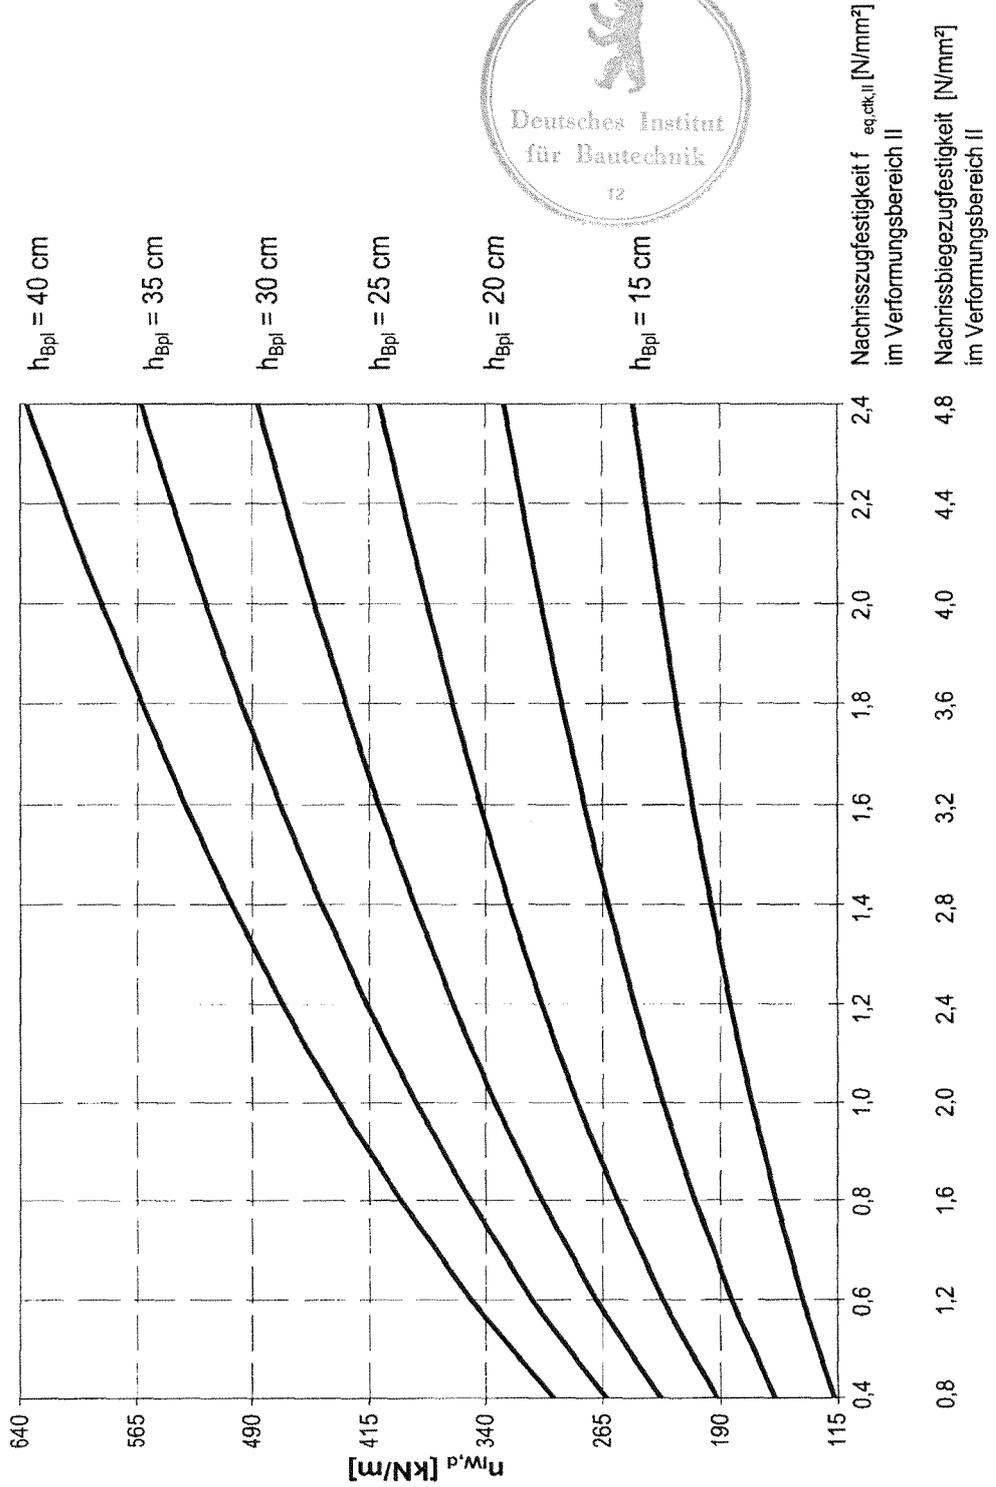

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 74 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,000\%$ ;  $\rho_u = 0,125\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ;  $\sigma_0 = 250\text{ kN/m}^2$

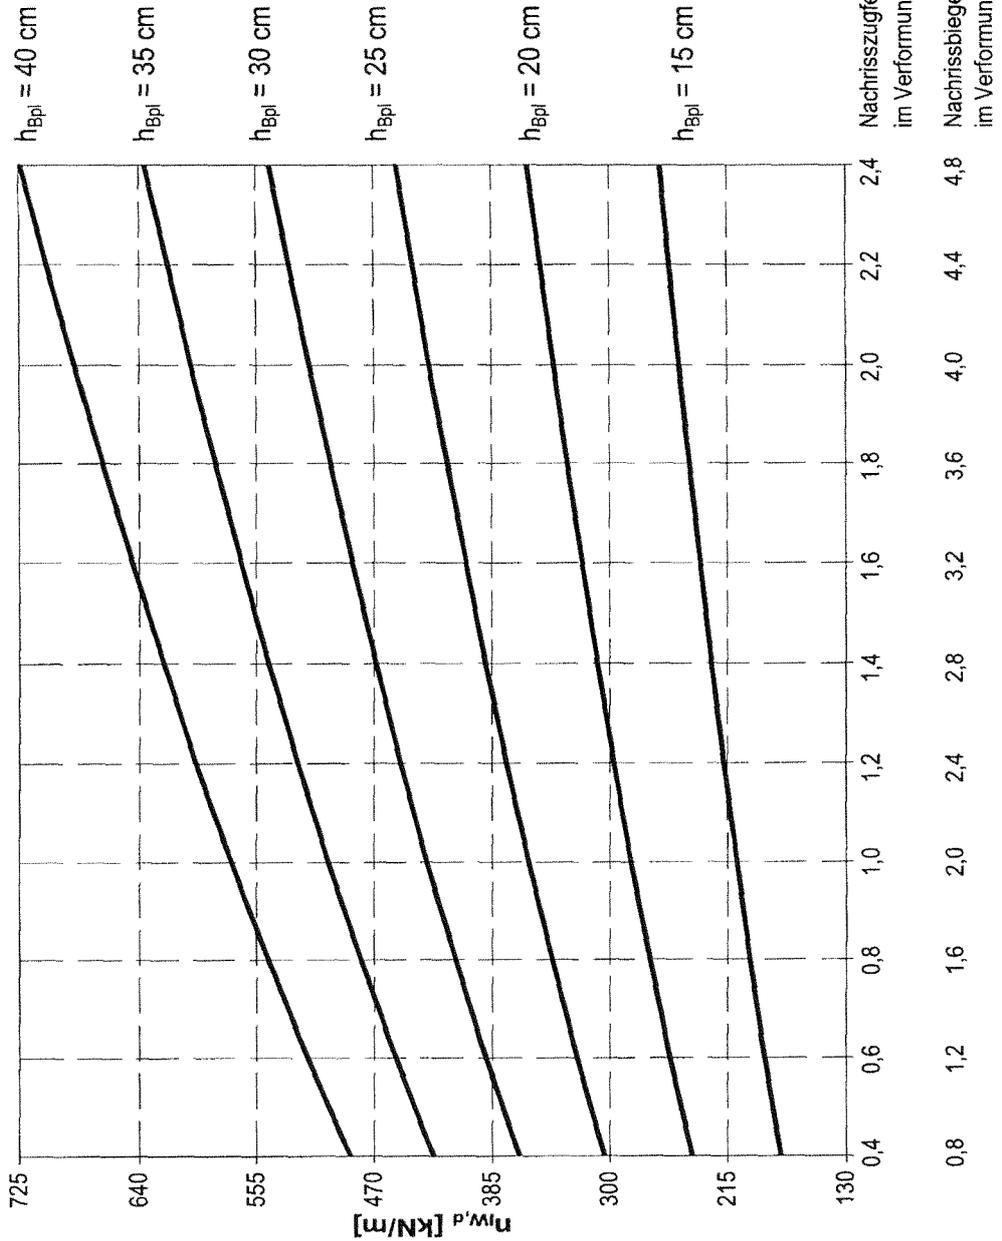

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 75 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,125\%$ ;  $\rho_u = 0,125\%$ ;  $d_{\text{Wf}} = 15 \text{ cm}$ ;  $\text{zul } \sigma_o = 250 \text{ kN/m}^2$

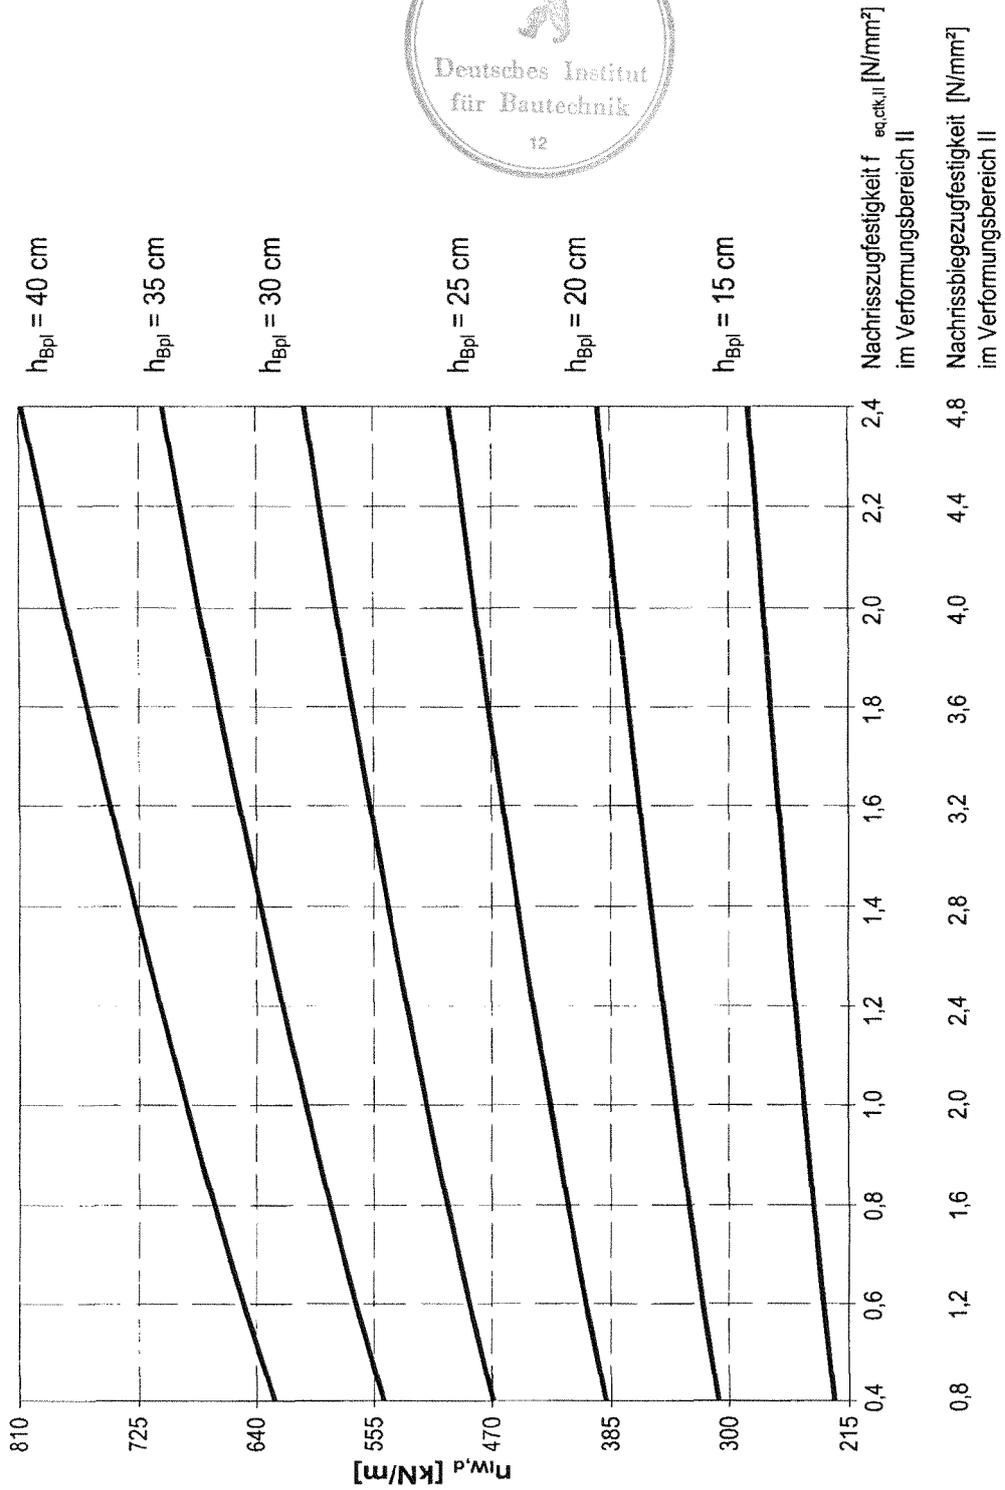

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 76 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$p_o = 0,000 \%$ ;  $p_u = 0,250 \%$ ;  $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 250 \text{ kN/m}^2$

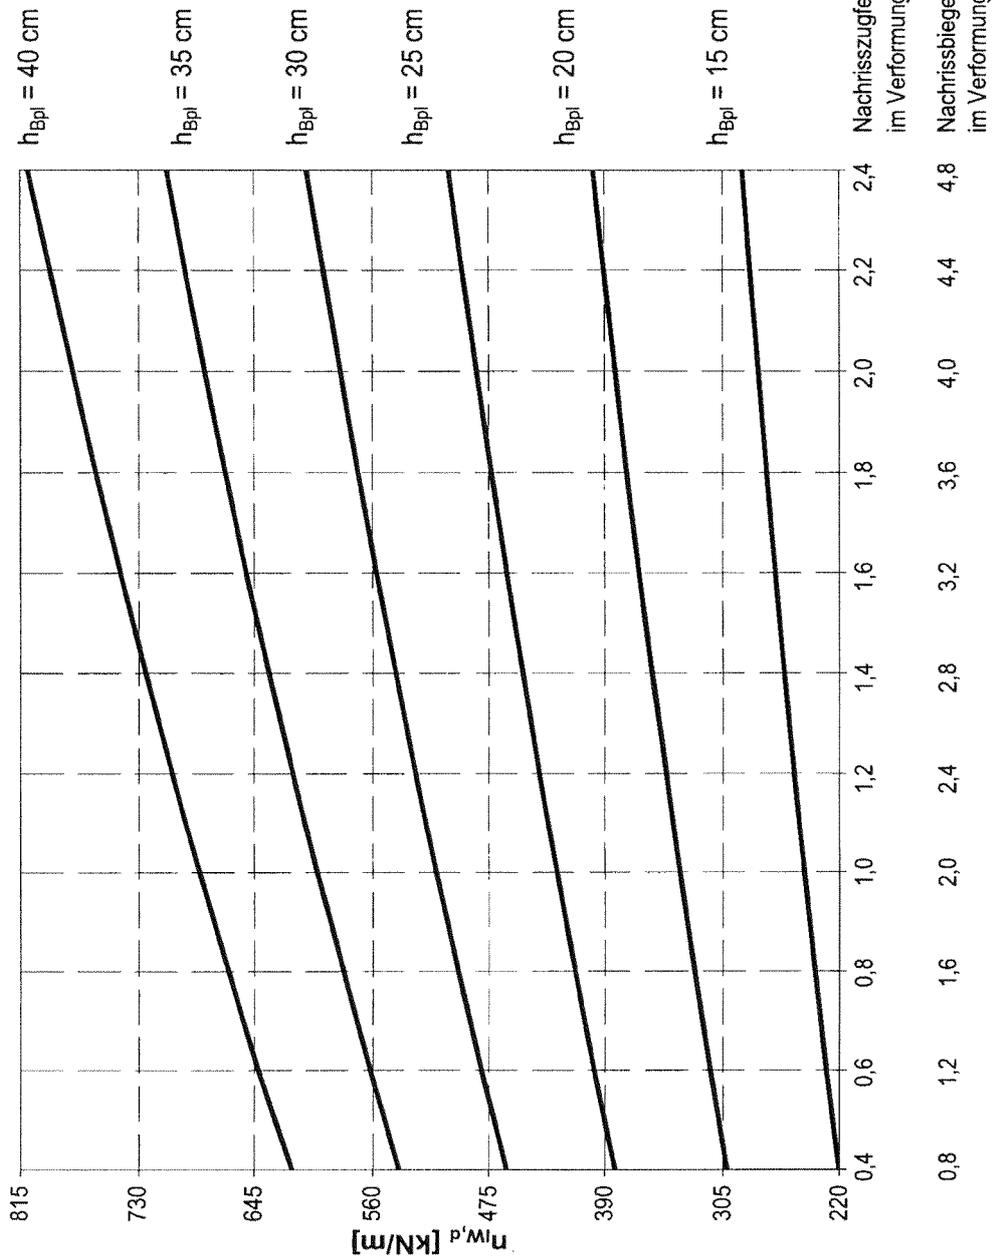

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 77 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,250\%$ ;  $\rho_u = 0,250\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 250\text{ kN/m}^2$

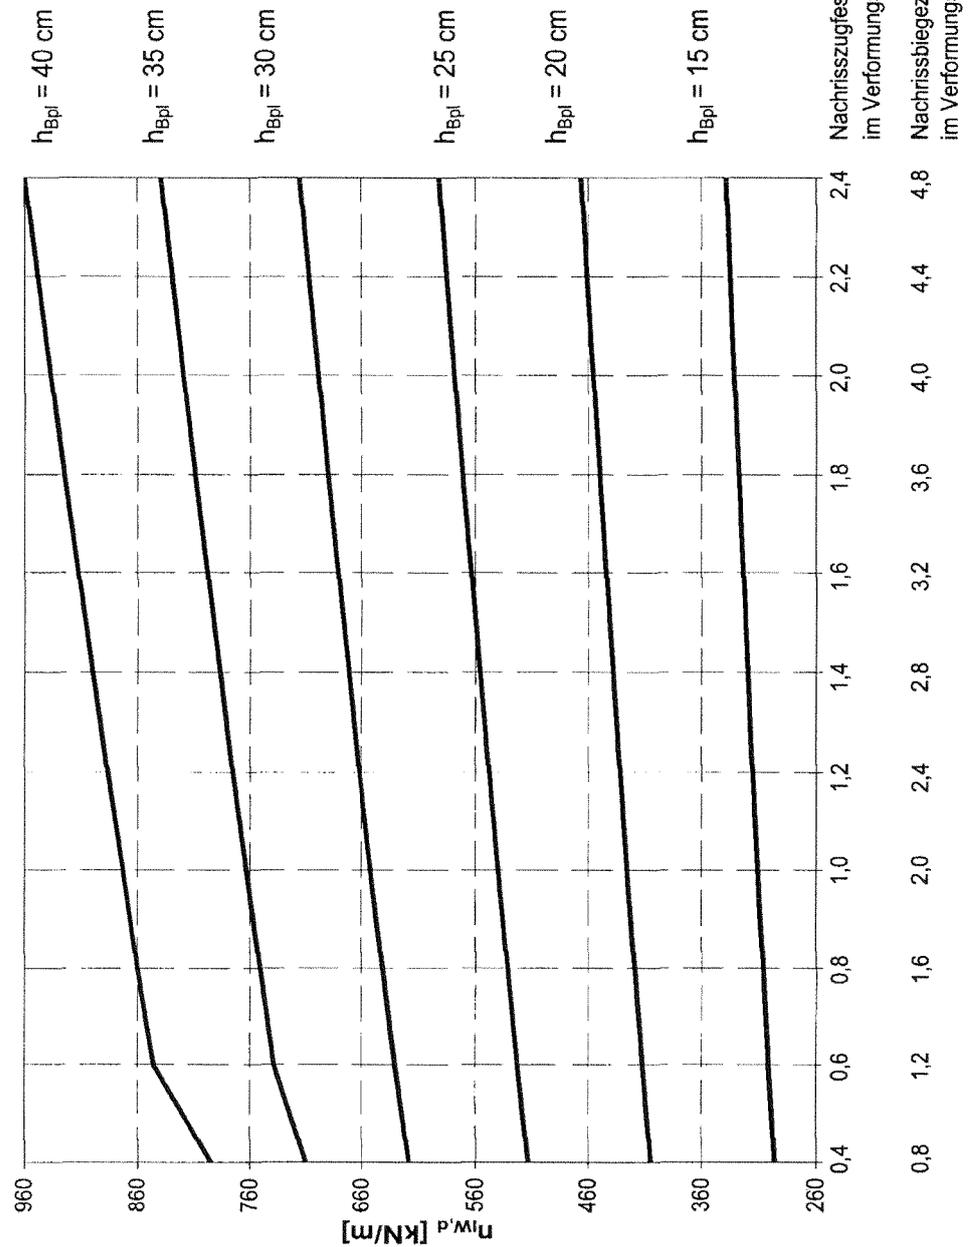

Nachrisszugfestigkeit  $f_{eq,ctk,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II  
Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II


SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm  
  
BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 78 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26  
  
vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,000\%$ ;  $\rho_u = 0,375\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 250\text{ kN/m}^2$

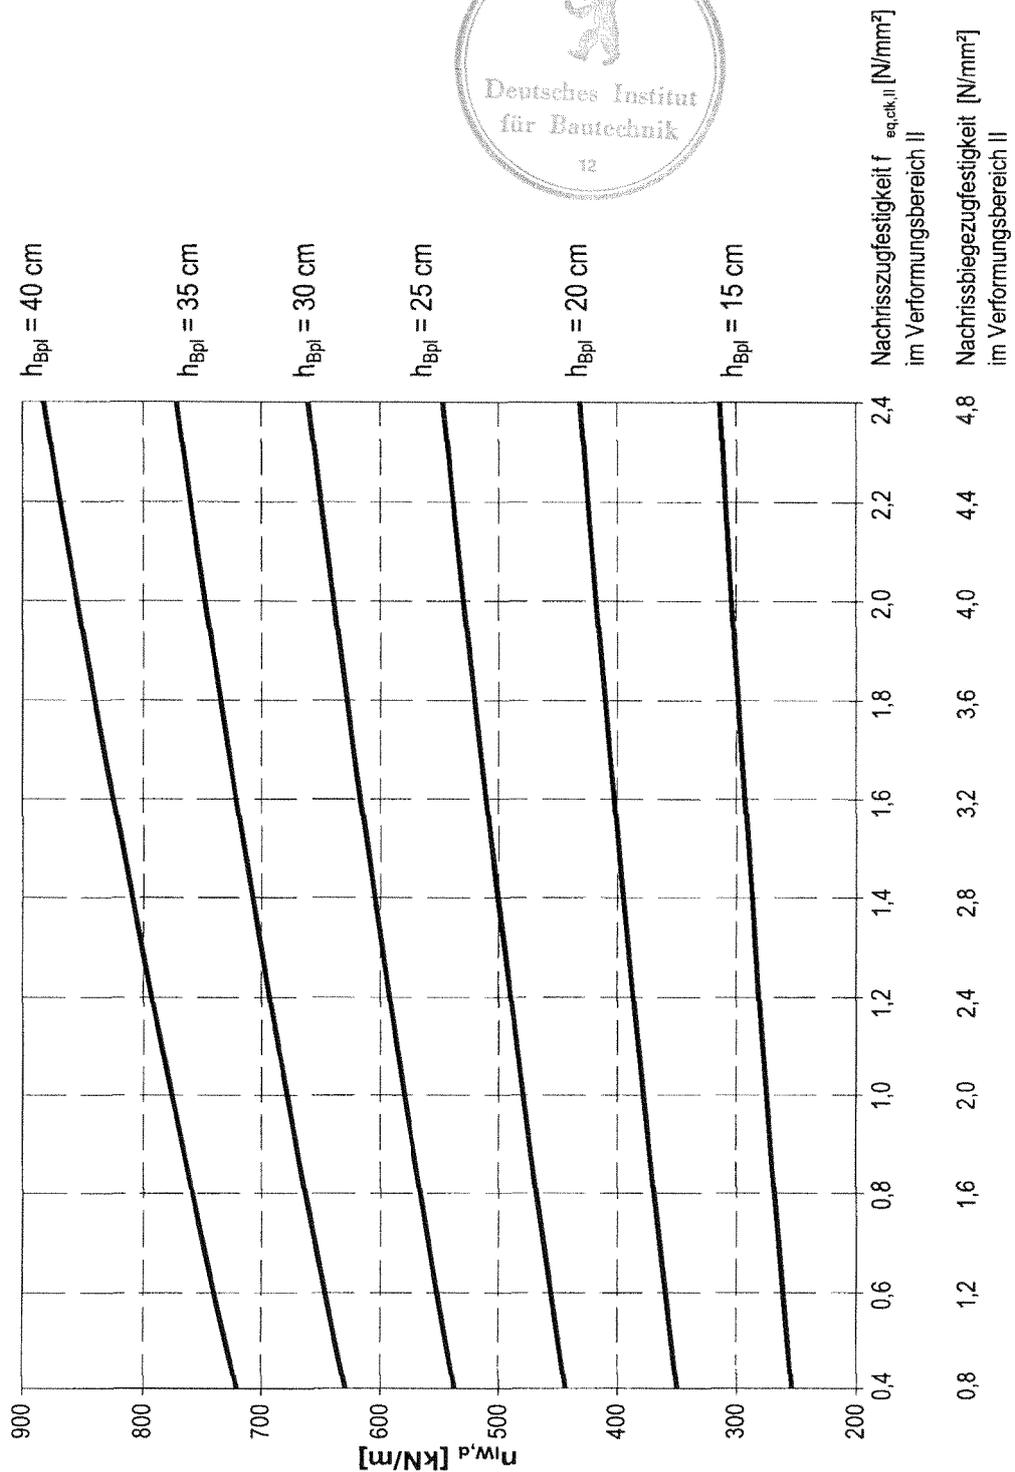

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburggring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 79 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$\rho_o = 0,375\%$ ;  $\rho_u = 0,375\%$ ;  $d_{wl} = 15\text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 250\text{ kN/m}^2$

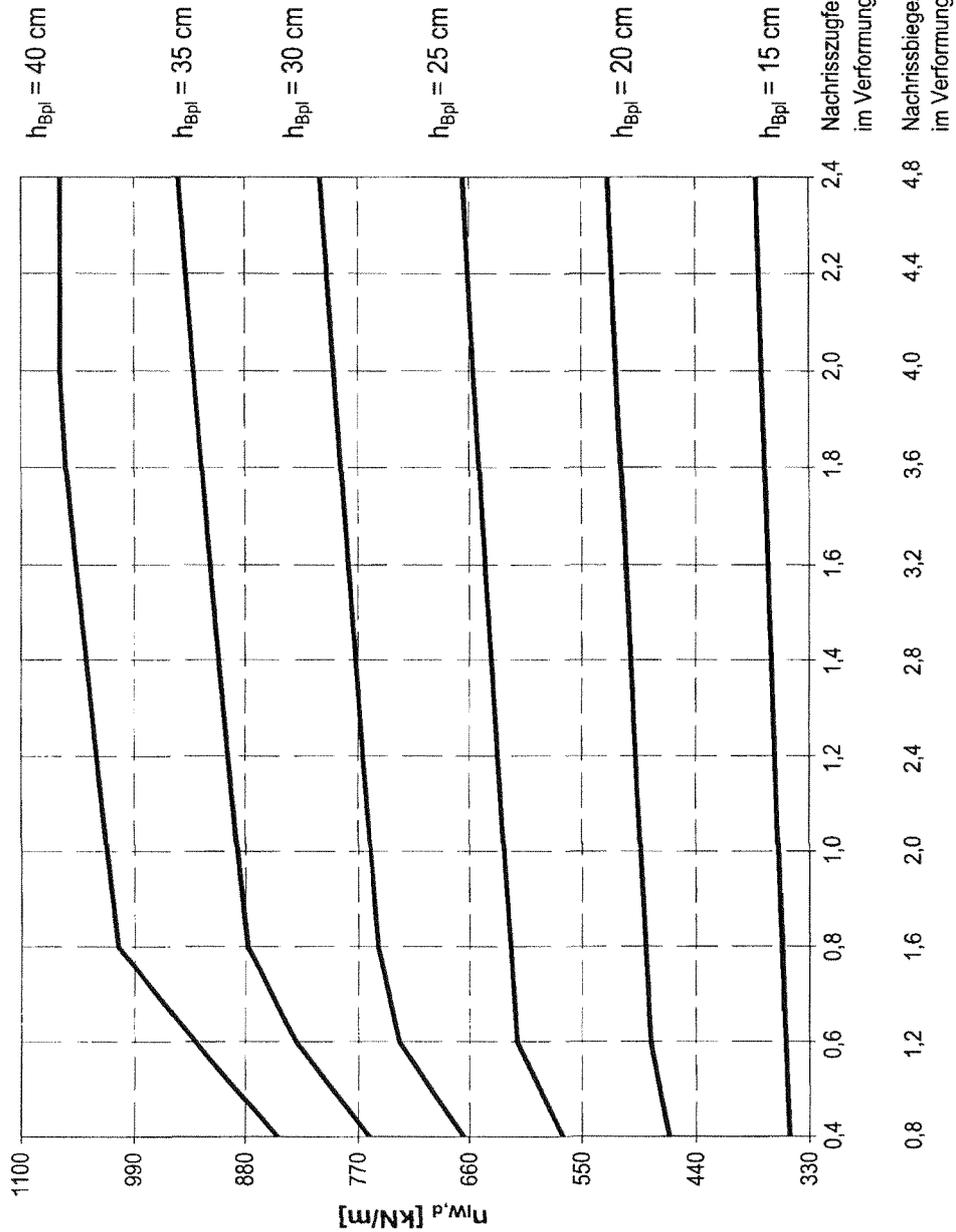

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 2, Seite 80 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Schloplatten, Innenwand**

$\rho_c = 0,000\%$ ;  $\rho_s = 0,000\%$ ;  $d_{\text{St}} = 15 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_c = 300 \text{ MN/m}^2$

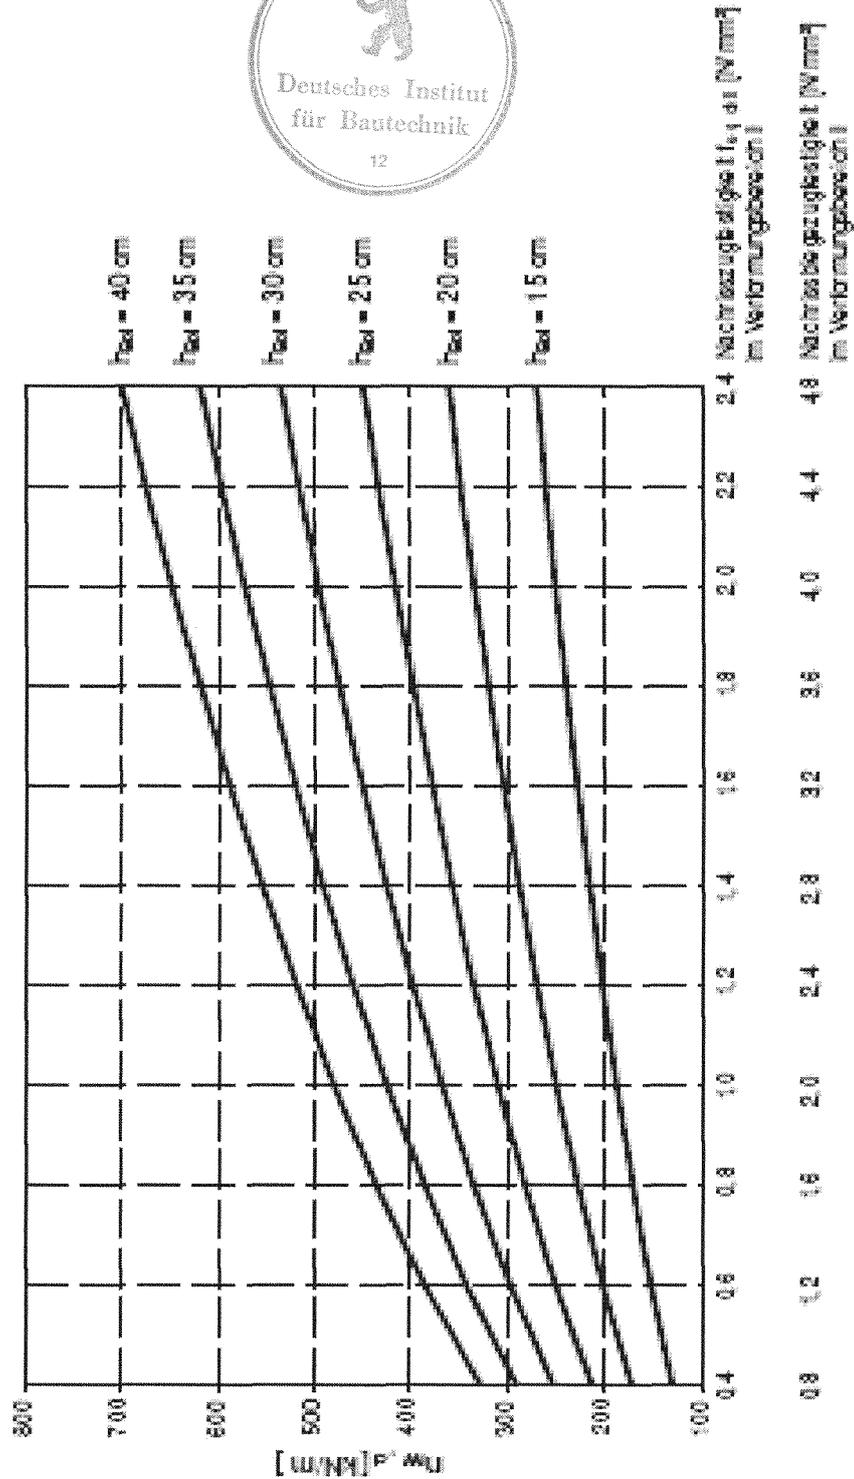

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton  
Traglastdiagramme**

**Anlage 2, Seite 81 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

### Traglast von Sohlplatten, Innenwand

$p_o = 0,000 \%$ ;  $p_u = 0,125$ ;  $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 300 \text{ kN/m}^2$ .

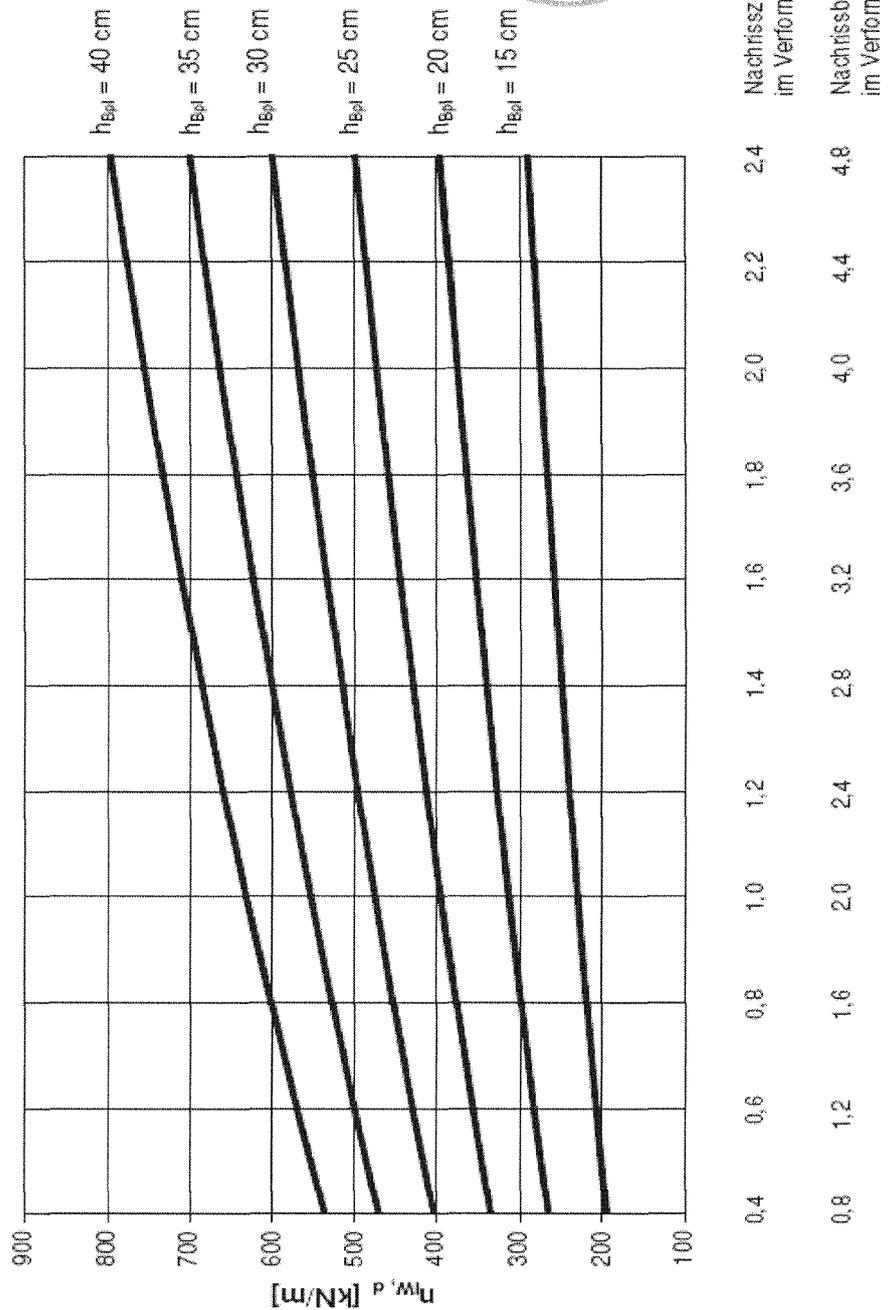

Nachrisszugfestigkeit  $f_{s,cr,II}$  [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

Nachrissbiegezugfestigkeit [N/mm<sup>2</sup>]  
im Verformungsbereich II

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburggring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton  
Traglastdiagramme**

**Anlage 2, Seite 82 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

**Traglast von Sohlplatten, Innenwand**

$p_0 = 0,125 \text{ \%}; p_u = 0,125; d_{wl} = 15 \text{ cm}; \text{zul } \sigma_0 = 300 \text{ kN/m}^2$

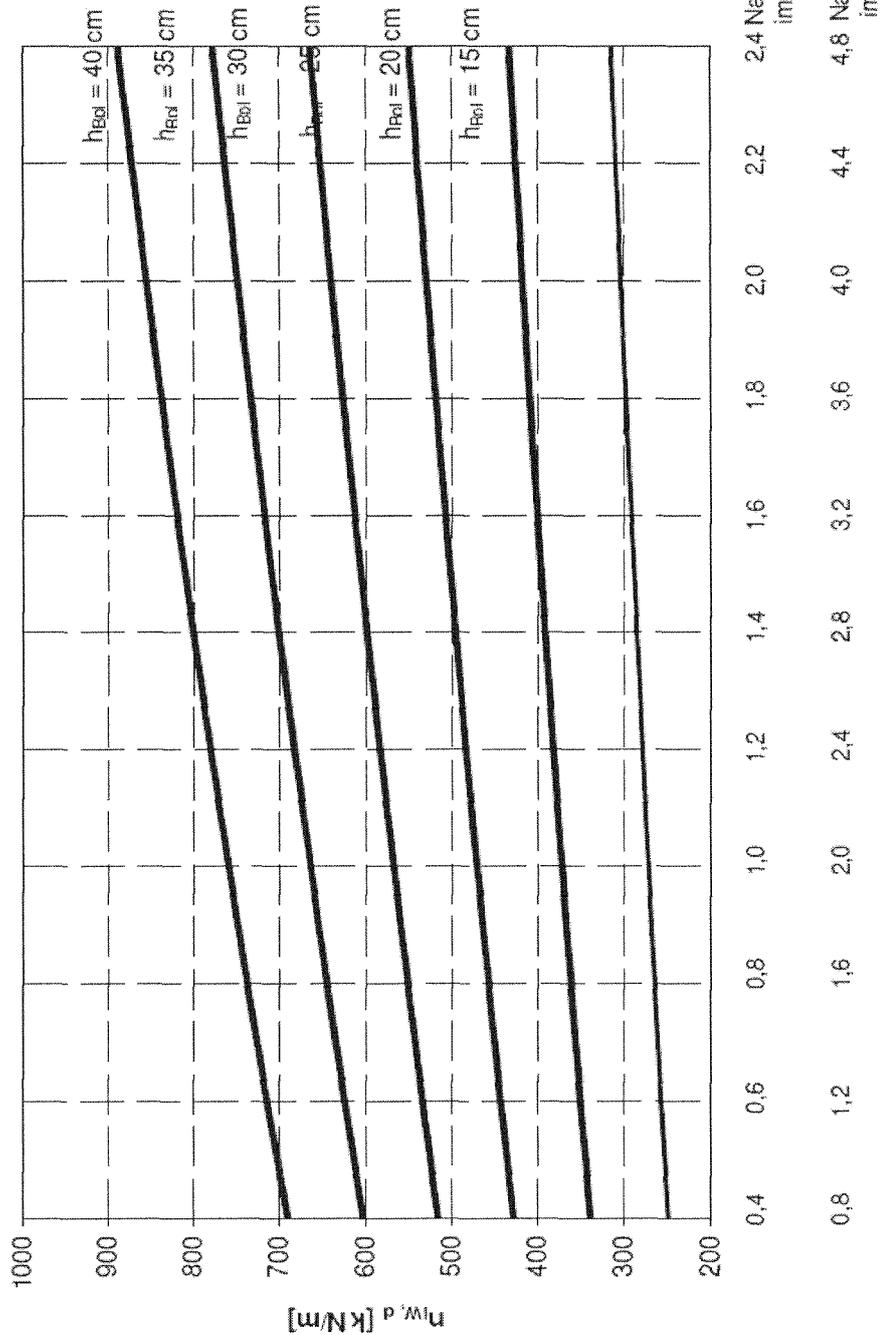

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton  
Traglastdiagramme**


**Anlage 2, Seite 83 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



### Traglast von Sohlplatten, Innenwand

$p_0 = 0,000 \text{ \%}$ ;  $p_U = 0,250$ ;  $d_{WfI} = 15 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 300 \text{ kN/m}^2$

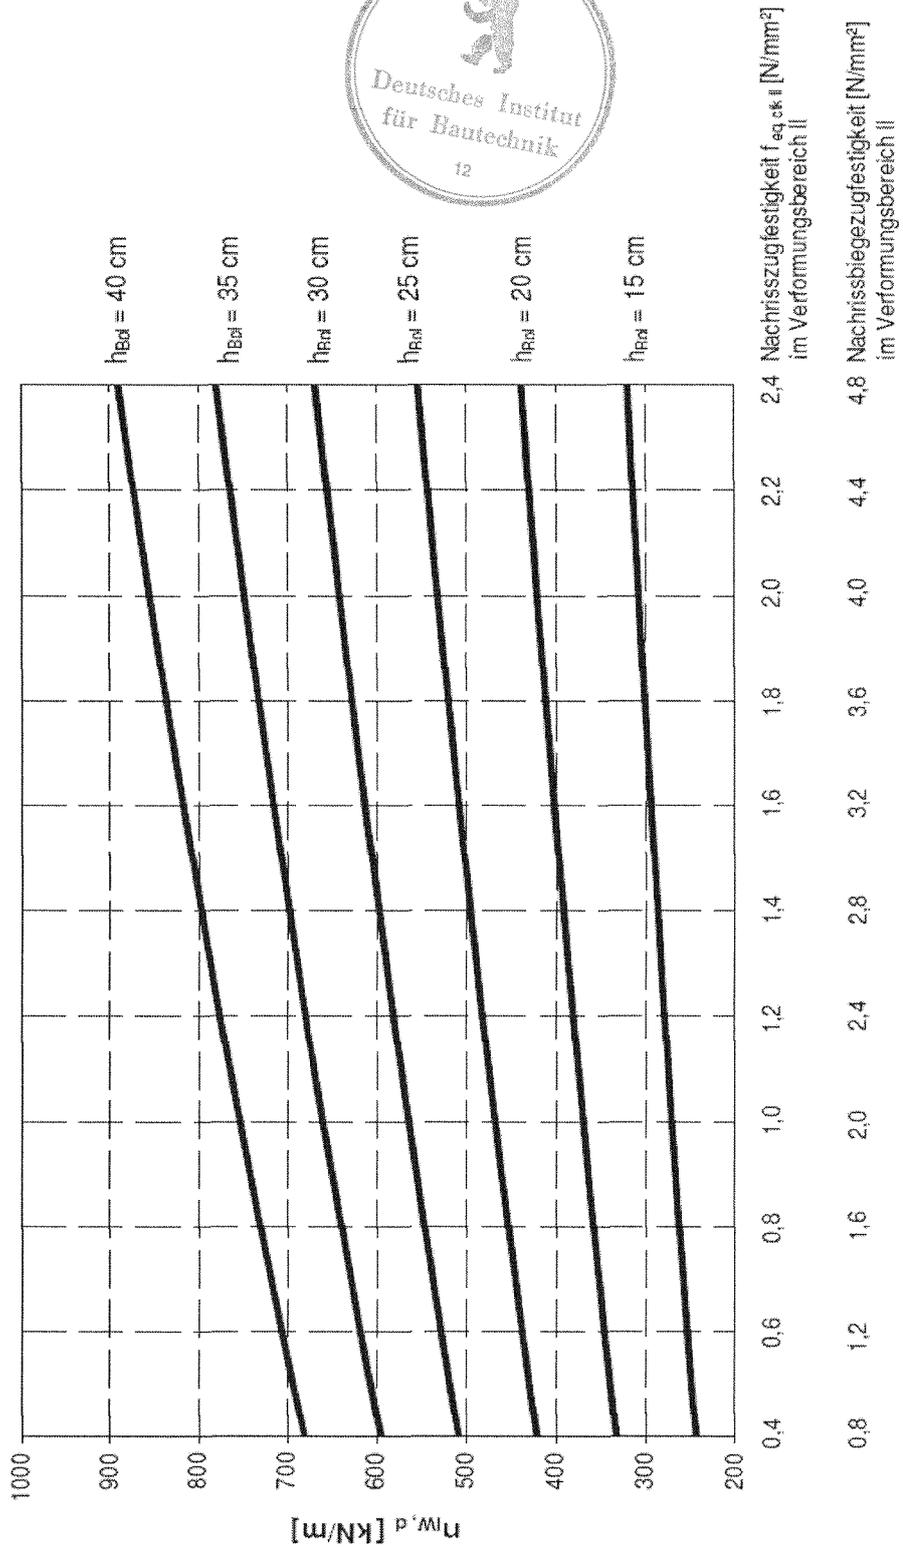

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton  
Traglastdiagramme**


**Anlage 2, Seite 84 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



### Traglast von Sohlplatten, Innenwand

$p_0 = 0,250 \%$ ;  $p_u = 0,250$ ;  $d_{WI} = 15 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 300 \text{ kN/m}^2$

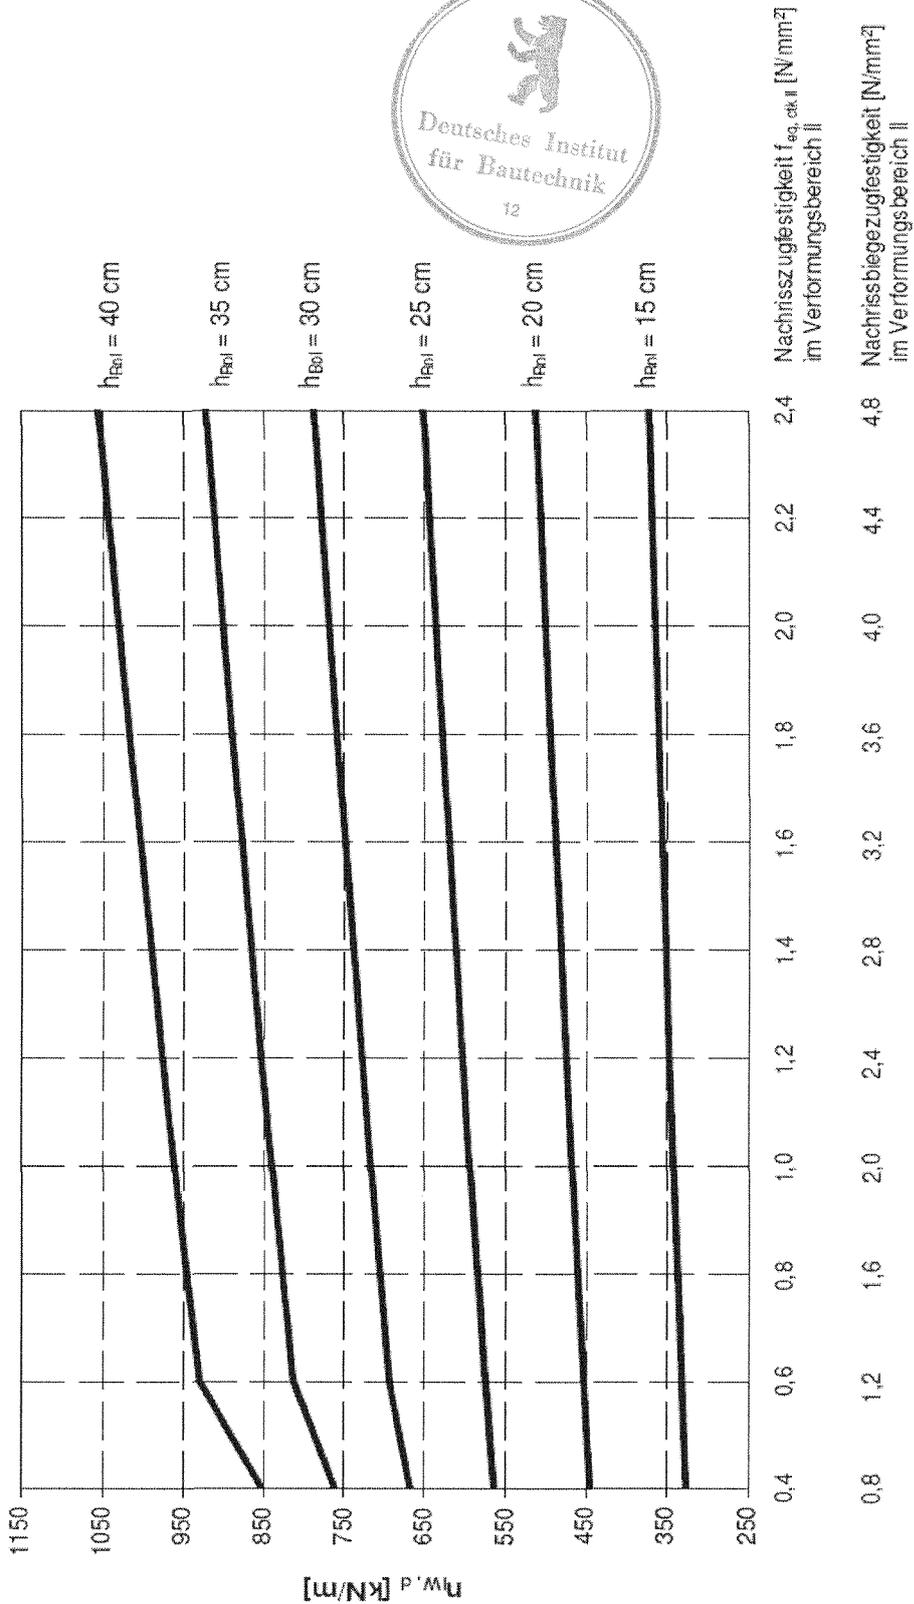

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**  
Traglastdiagramme


**Anlage 2, Seite 85 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006



### Traglast von Sohlplatten, Innenwand

$p_0 = 0,000 \text{ \%}$ ;  $p_u = 0,375$ ;  $d_{wfl} = 15 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_0 = 300 \text{ kN/m}^2$

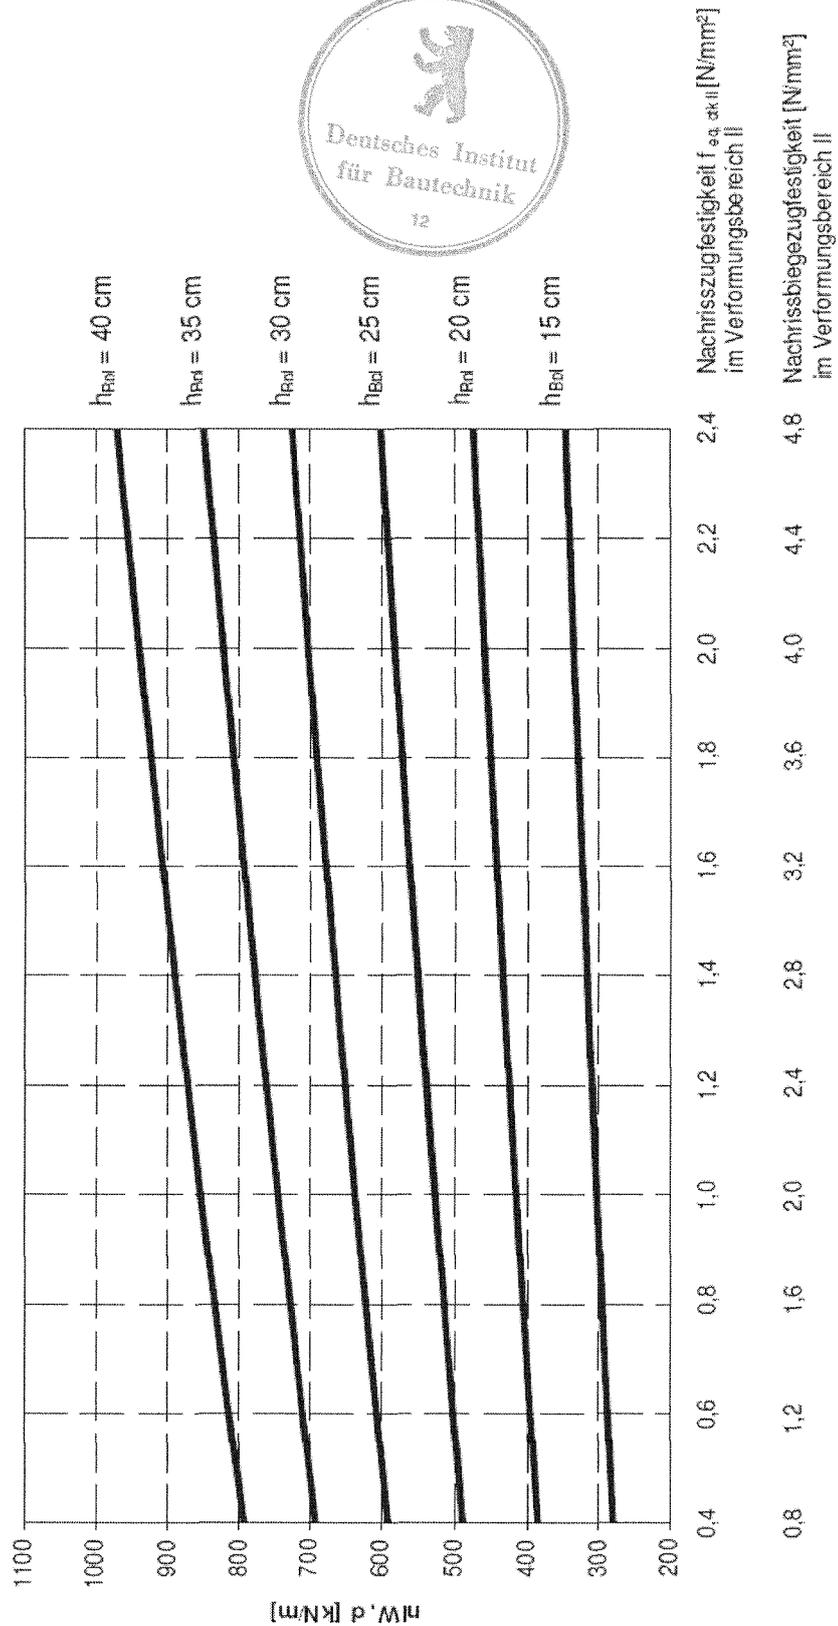

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.


**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton  
Traglastdiagramme**

**Anlage 2, Seite 86 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

### Traglast von Sohlplatten, Innenwand

$\rho_o = 0,375 \%$ ;  $\rho_{II} = 0,375$ ;  $d_{WI} = 15 \text{ cm}$ ; zul  $\sigma_o = 300 \text{ kN/m}^2$

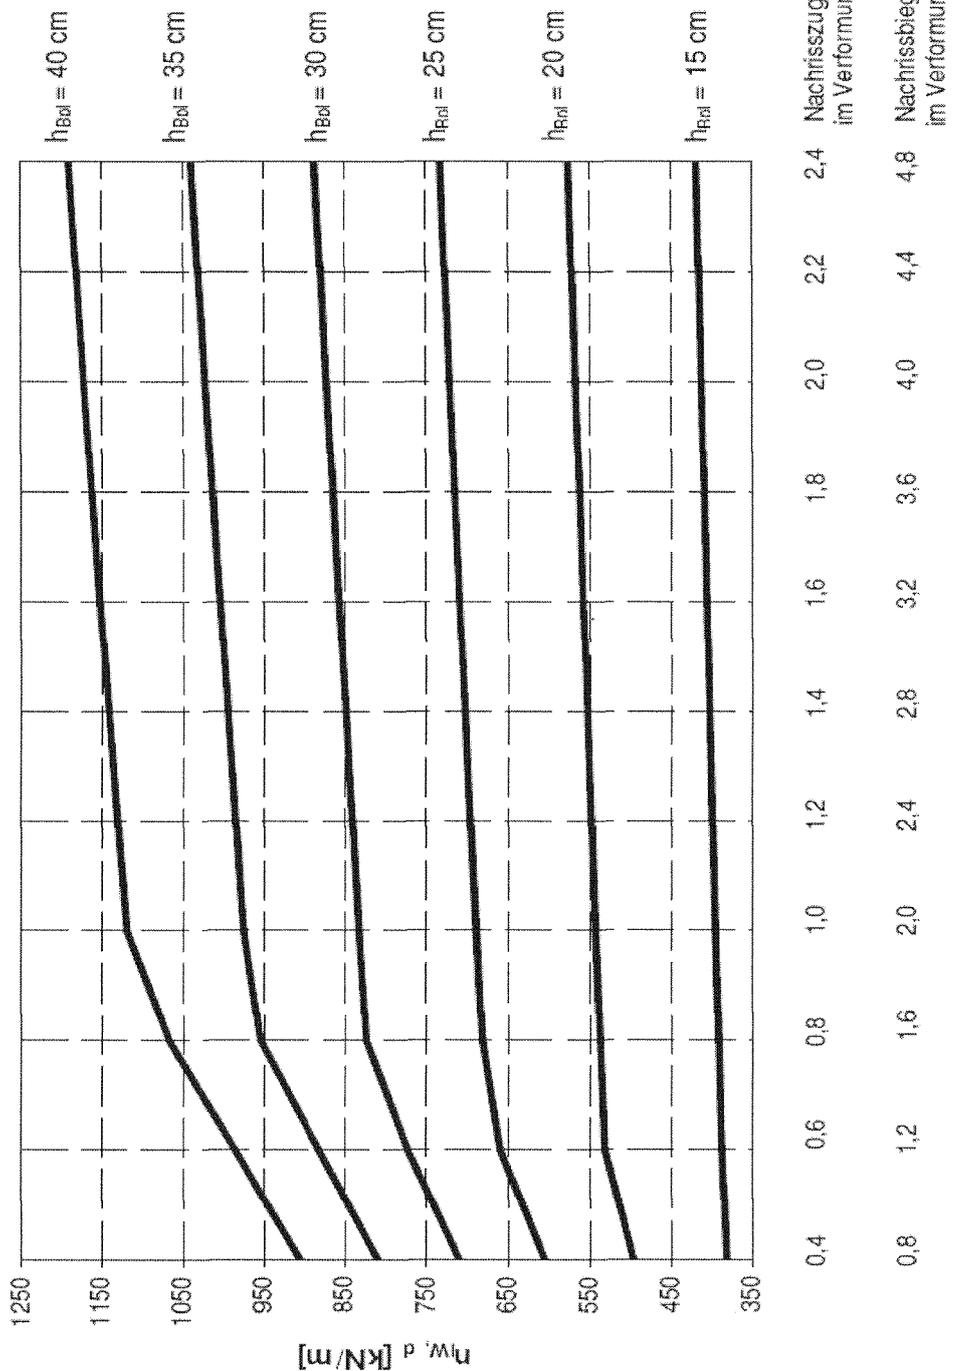

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**  
Traglastdiagramme

**Anlage 2, Seite 87 von 87**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
Nr. Z-71.3-26

vom 5. Juli 2006

<b>Lastfall</b>	<b>Seite</b>
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,125\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 50 \text{ kN/m}^2$	1
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15\text{cm}$ $\rho_o = 0,125\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 50 \text{ kN/m}^2$	2
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,250\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 50 \text{ kN/m}^2$	3
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15\text{cm}$ $\rho_o = 0,250\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 50 \text{ kN/m}^2$	4
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,375\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 50 \text{ kN/m}^2$	5
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15\text{cm}$ $\rho_o = 0,375\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 50 \text{ kN/m}^2$	6
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,000\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 100 \text{ kN/m}^2$	7
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15\text{cm}$ $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,000\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 100 \text{ kN/m}^2$	8
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,125\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 100 \text{ kN/m}^2$	9
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15\text{cm}$ $\rho_o = 0,125\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 100 \text{ kN/m}^2$	10
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,250\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 100 \text{ kN/m}^2$	11
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15\text{cm}$ $\rho_o = 0,250\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 100 \text{ kN/m}^2$	12
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,375\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 100 \text{ kN/m}^2$	13
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15\text{cm}$ $\rho_o = 0,375\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 100 \text{ kN/m}^2$	14
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,000\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 150 \text{ kN/m}^2$	15
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15\text{cm}$ $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,000\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 150 \text{ kN/m}^2$	16
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,125\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 150 \text{ kN/m}^2$	17
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15\text{cm}$ $\rho_o = 0,125\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 150 \text{ kN/m}^2$	18
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,250\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 150 \text{ kN/m}^2$	19
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15\text{cm}$ $\rho_o = 0,250\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 150 \text{ kN/m}^2$	20
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,375\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 150 \text{ kN/m}^2$	21
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15\text{cm}$ $\rho_o = 0,375\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 150 \text{ kN/m}^2$	22

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co. KG  
Hindenburggring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Inhaltsverzeichnis zur  
Anlage 2**

**Anlage 3, Seite 1 von 4**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
**Nr. Z-71.3--26**

vom 5. Juli 2006

Lastfall	Seite	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,000\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 200 \text{ kN/m}^2$	23	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15 \text{ cm}$ $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,000\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 200 \text{ kN/m}^2$	24	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,125\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 200 \text{ kN/m}^2$	25	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15 \text{ cm}$ $\rho_o = 0,125\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 200 \text{ kN/m}^2$	26	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,250\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 200 \text{ kN/m}^2$	27	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15 \text{ cm}$ $\rho_o = 0,250\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 200 \text{ kN/m}^2$	28	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,375\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 200 \text{ kN/m}^2$	29	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15 \text{ cm}$ $\rho_o = 0,375\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 200 \text{ kN/m}^2$	30	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,000\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 250 \text{ kN/m}^2$	31	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15 \text{ cm}$ $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,000\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 250 \text{ kN/m}^2$	32	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,125\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 250 \text{ kN/m}^2$	33	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15 \text{ cm}$ $\rho_o = 0,125\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 250 \text{ kN/m}^2$	34	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,250\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 250 \text{ kN/m}^2$	35	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15 \text{ cm}$ $\rho_o = 0,250\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 250 \text{ kN/m}^2$	36	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,375\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 250 \text{ kN/m}^2$	37	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15 \text{ cm}$ $\rho_o = 0,375\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 250 \text{ kN/m}^2$	38	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,000\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 300 \text{ kN/m}^2$	39	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15 \text{ cm}$ $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,000\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 300 \text{ kN/m}^2$	40	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,125\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 300 \text{ kN/m}^2$	41	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15 \text{ cm}$ $\rho_o = 0,125\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 300 \text{ kN/m}^2$	42	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,250\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 300 \text{ kN/m}^2$	43	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15 \text{ cm}$ $\rho_o = 0,250\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 300 \text{ kN/m}^2$	44	
Traglast von Sohlplatten, Außenwand ohne Überstand $\rho_o = 0,375\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{WA} = 24 \text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 300 \text{ kN/m}^2$	45	
<p>SCHWENK Transportbeton GmbH &amp; Co. KG Hindenburgring 15 89077 Ulm</p> <p>BAUMBACH Metall GmbH Sonneberger Straße 8 96528 Effelder/Thür.</p>	<p><b>Schwenk – Baumbach – Fundamentplatte aus Stahlfaserbeton</b></p> <p><b>Inhaltsverzeichnis zur Anlage 2</b></p>	<p><b>Anlage 3, Seite 2 von 4</b> zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung <b>Nr. Z-71.3--26</b></p> <p>vom 5. Juli 2006</p>

<b>Lastfall</b>	<b>Seite</b>
Traglast von Sohlplatten, Außenwand mit Überstand $\ddot{u} = 15\text{cm}$ $\rho_o = 0,375\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{WA} = 24\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 300\text{ kN/m}^2$	46
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 50\text{ kN/m}^2$	47
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,125\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 50\text{ kN/m}^2$	48
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 50\text{ kN/m}^2$	49
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,250\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 50\text{ kN/m}^2$	50
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 50\text{ kN/m}^2$	51
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,375\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 50\text{ kN/m}^2$	52
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,000\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 100\text{ kN/m}^2$	53
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 100\text{ kN/m}^2$	54
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,125\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 100\text{ kN/m}^2$	55
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 100\text{ kN/m}^2$	56
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,250\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 100\text{ kN/m}^2$	57
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 100\text{ kN/m}^2$	58
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,375\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 100\text{ kN/m}^2$	59
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,000\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 150\text{ kN/m}^2$	60
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 150\text{ kN/m}^2$	61
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,125\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 150\text{ kN/m}^2$	62
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 150\text{ kN/m}^2$	63
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,250\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 150\text{ kN/m}^2$	64
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 150\text{ kN/m}^2$	65
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,375\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 150\text{ kN/m}^2$	66
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,000\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 200\text{ kN/m}^2$	67
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{WI} = 15\text{ cm}$ ; <b>zul</b> $\sigma_o = 200\text{ kN/m}^2$	68

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co. KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Inhaltsverzeichnis zur  
Anlage 2**


**Anlage 3, Seite 3 von 4**  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
**Nr. Z-71.3--26**

vom 5. Juli 2006

Lastfall	Seite	
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,125\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; $zul_{\sigma_o} = 200 \text{ kN/m}^2$	69	
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; $zul_{\sigma_o} = 200 \text{ kN/m}^2$	70	
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,250\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; $zul_{\sigma_o} = 200 \text{ kN/m}^2$	71	
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; $zul_{\sigma_o} = 200 \text{ kN/m}^2$	72	
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,375\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; $zul_{\sigma_o} = 200 \text{ kN/m}^2$	73	
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,000\%$ ; $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; $zul_{\sigma_o} = 250 \text{ kN/m}^2$	74	
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; $zul_{\sigma_o} = 250 \text{ kN/m}^2$	75	
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,125\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; $zul_{\sigma_o} = 250 \text{ kN/m}^2$	76	
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; $zul_{\sigma_o} = 250 \text{ kN/m}^2$	77	
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,250\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; $zul_{\sigma_o} = 250 \text{ kN/m}^2$	78	
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; $zul_{\sigma_o} = 250 \text{ kN/m}^2$	79	
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,375\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; $zul_{\sigma_o} = 250 \text{ kN/m}^2$	80	
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,000\%$ ; $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; $zul_{\sigma_o} = 300 \text{ kN/m}^2$	81	
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; $zul_{\sigma_o} = 300 \text{ kN/m}^2$	82	
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,125\%$ ; $\rho_u = 0,125\%$ ; $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; $zul_{\sigma_o} = 300 \text{ kN/m}^2$	83	
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; $zul_{\sigma_o} = 300 \text{ kN/m}^2$	84	
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,250\%$ ; $\rho_u = 0,250\%$ ; $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; $zul_{\sigma_o} = 300 \text{ kN/m}^2$	85	
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,000\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; $zul_{\sigma_o} = 300 \text{ kN/m}^2$	86	
Traglast von Sohlplatten, Innenwand $\rho_o = 0,375\%$ ; $\rho_u = 0,375\%$ ; $d_{wl} = 15 \text{ cm}$ ; $zul_{\sigma_o} = 300 \text{ kN/m}^2$	87	
<p>SCHWENK Transportbeton GmbH &amp; Co. KG Hindenburgring 15 89077 Ulm</p> <p>BAUMBACH Metall GmbH Sonneberger Straße 8 96528 Effelder/Thür.</p>	<p><b>Schwenk – Baumbach – Fundamentplatte aus Stahlfaserbeton</b></p> <p><b>Inhaltsverzeichnis zur Anlage 2</b></p>	<p><b>Anlage 3, Seite 4 von 4</b> zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung <b>Nr. Z-71.3--26</b></p> <p>vom 5. Juli 2006</p>

# 1. Ermittlung der Biegezugfestigkeit

In Anlehnung an DIN 1048 wird die Biegezugfestigkeit  $f_{ct}^f$  mit dem in Bild 3 dargestellten Versuchsaufbau wie folgt ermittelt (vergleiche Bild 1).

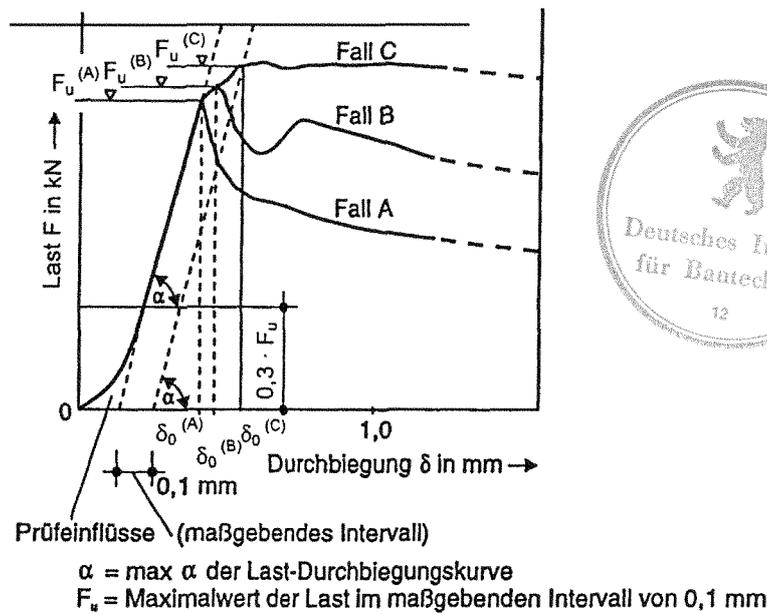

**Bild 1.** Ermittlung der für die Biegezugfestigkeit  $f_{ct,fl}^f$  maßgebenden Last  $F_u$

$$f_{ct,fl}^f = \frac{M_W}{W} = \frac{F_u \cdot l}{b \cdot d^2} \quad (1)$$

Dabei ist

$F_u$  = Maximalwert der Last nach Bild 1

$l$  = Auflagerabstand (600 mm)

$b$  = Probenbreite (150 mm)

$d$  = Probenhöhe (150 mm)

Dabei wird für die Bestimmung von  $F_u$  der Größtwert der Last innerhalb des nach Bild 1 maßgebenden Intervalls zu Grunde gelegt. Es gelten folgende Beziehungen:

für die mittlere Biegezugfestigkeit  $f_{ctm,fl}^f$  :

$$f_{ctm,fl}^f = f_{ctms,fl}^f - \frac{s_{s,fl} \cdot t_{10,(n-1)}}{\sqrt{n}} \quad (2)$$

SCHWENK Transportbeton  
 GmbH & Co.KG  
 Hindenburgring 15  
 89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
 Sonneberger Straße 8  
 96528 Effelder/Thüringen

**Schwenk-Baumbach-  
 Fundamentplatte  
 aus  
 Stahlfaserbeton**

**Anlage 4**, Seite 1 von 5  
 zur allgemeinen  
 bauaufsichtlichen Zulassung  
**Z-71.3-26**  
 vom 5. Juli 2006

mit

$$s_{s,fl} = \sqrt{\frac{\sum (f_{ctms,fl}^f - f_{ct,fl}^f)^2}{(n-1)}} \quad (3)$$

Dabei ist

- $f_{ctms,fl}^f$  = mittlere Biegezugfestigkeit der Serie in N/mm<sup>2</sup>
- $f_{ct,fl}^f$  = Einzelwert der Biegezugfestigkeit in N/mm<sup>2</sup>
- $s_{s,fl}$  = Standardabweichung der Serie nach Gleichung (3) in N/mm<sup>2</sup>
- $n$  = Anzahl der Proben
- $t_{10}$  = Wert der Student-Verteilung an der 10%-Fraktile

für den charakteristischen Wert der Biegezugfestigkeit  $f_{ctk,fl}^f$  :

$$f_{ctk,fl}^f = f_{ctm,fl}^f - 1,645 \cdot s_{m,fl} \quad (4)$$

mit

$$s_{m,fl} = s_{s,fl} \cdot \left( 1 + \frac{s_{s,fl} \cdot t_{10,(n-1)}}{f_{ctms,fl}^f \cdot \sqrt{n}} \right) \quad (5)$$



Dabei ist

- $f_{ctm,fl}^f$  = mittlere Biegezugfestigkeit in N/mm<sup>2</sup>
- $f_{ctms,fl}^f$  = mittlere Biegezugfestigkeit der Serie in N/mm<sup>2</sup>
- $s_{m,fl}$  = mittlere Standardabweichung der Grundgesamtheit in N/mm<sup>2</sup>
- $s_{s,fl}$  = Standardabweichung der Serie nach Gleichung (3) in N/mm<sup>2</sup>

## 2. Ermittlung der äquivalenten Biegezugfestigkeit

Aus der Last-Durchbiegungskurve in Bild 2 ist das maßgebende Arbeitsvermögen  $D_{fl}$  des Stahlfaserbetons zu ermitteln.

Es ergibt sich als Fläche unter der Last-Durchbiegungskurve bis zu den maßgebenden Durchbiegungswerten  $\delta_1$  bzw.  $\delta_{fl}$  und setzt sich zusammen aus den Flächenanteilen des unbewehrten Betons  $D_{fl}^c$  und dem des Fasereinflusses  $D_{fl}^f$ :

$$D_{fl} = D_{fl}^c + D_{fl}^f \quad (6)$$


SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thüringen

**Schwenk-Baumbach-  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 4**, Seite 2 von 5  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
**Z-71.3-26**  
vom 5. Juli 2006

Die Abgrenzung beider Teile kann vereinfachend durch eine Gerade zwischen dem Kurvenpunkt  $F_u$  und dem Abszissenpunkt  $(\delta_0 + 0,3 \text{ mm})$  vorgenommen werden.  $\delta_0$  ist der zu  $F_u$  gehörige Durchbiegungswert.

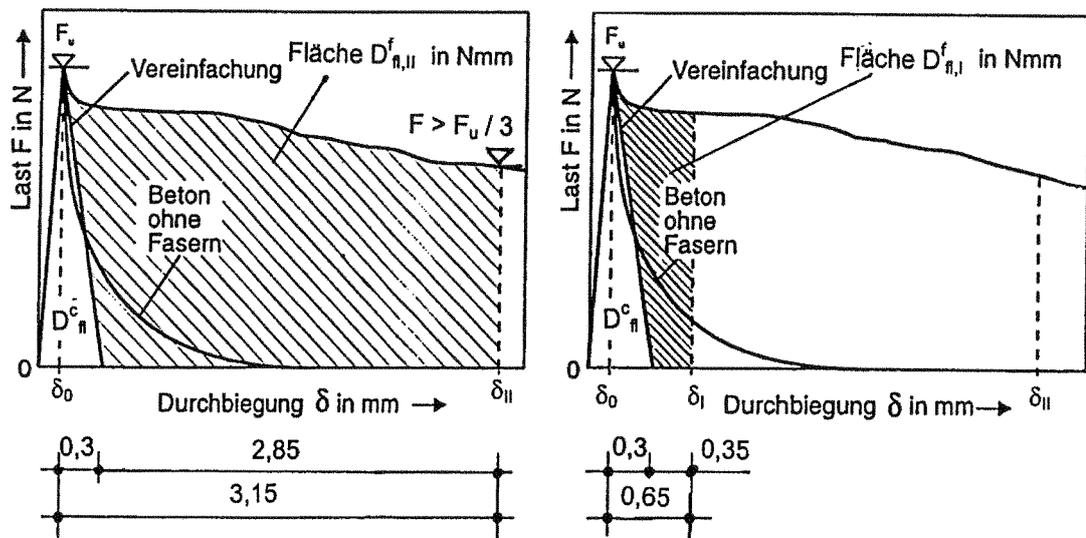

**Bild 2.** Ermittlung der äquivalenten Biegezugfestigkeiten  $f_{eq,I}$  bzw.  $f_{eq,II}$

Die maßgebenden Durchbiegungsendwerte  $\delta_I$  und  $\delta_{II}$  ergeben sich nach Bild 2 zu:

$$\text{für den Verformungsbereich I: } \delta_I = \delta_0 + 0,65 \text{ mm} \quad (7)$$

$$\text{für den Verformungsbereich II: } \delta_{II} = \delta_0 + 3,15 \text{ mm} \quad (8)$$

Zur Durchbiegung  $\delta_I$  gehörig werden ermittelt:

$$F_{eq,I} = \frac{D^f_{fl,I}}{0,5 \text{ mm}} \quad [\text{N}] \quad (9)$$

$$f_{eq,I} = \frac{F_{eq,I} \cdot l}{b \cdot d^2} \quad [\text{N/mm}^2] \quad (10)$$

$$f_{eq,I} = 1200 \frac{D^f_{fl,I}}{b \cdot d^2} \quad [\text{N/mm}^2] \quad (11)$$

Zur Durchbiegung  $\delta_{II}$  gehörig werden ermittelt:

$$F_{eq,II} = \frac{D^f_{fl,II}}{3,0 \text{ mm}} \quad [\text{N}] \quad (12)$$

$$f_{eq,II} = \frac{F_{eq,II} \cdot l}{b \cdot d^2} \quad [\text{N/mm}^2] \quad (13)$$



SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thüringen

**Schwenk-Baumbach-  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 4**, Seite 3 von 5  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
**Z-71.3-26**  
vom 5. Juli 2006

$$f_{eq,II} = 200 \frac{D_{fl,II}^f}{b \cdot d^2} \quad [N/mm^2] \quad (14)$$

Dabei ist

$D_{fl,i}^f$  bzw.  $D_{fl,II}^f$  = Beitrag der Stahlfasern zur Energieabsorptionsfähigkeit in Nmm  
(siehe Bild 2)

b = Breite des definierten Probekörpers in mm

d = Höhe des definierten Probekörpers in mm

Der Mindestwert der mittleren äquivalenten Biegezugfestigkeit in Abhängigkeit von der Probenanzahl darf nach folgenden Verfahren ermittelt werden:

$$f_{eqm,i} = f_{eqms,i} - \frac{s_{s,i} \cdot t_{10,(n-1)}}{\sqrt{n}} \quad (15)$$

mit

$$s_{s,i} = \sqrt{\frac{\sum (f_{eqms,i} - f_{eq,i})^2}{(n-1)}} \quad \text{für eine Probenanzahl } n \geq 3 \quad (16)$$



mindestens jedoch  $s_{s,i} \geq 0,5$  für eine Probenanzahl  $3 \leq n \leq 5$ : (17)

Dabei ist

$f_{eqm,i}$  = mittlere äquivalente Biegezugfestigkeit der Grundgesamtheit für den Verformungsbereich i

$f_{eqms,i}$  = mittlere äquivalente Biegezugfestigkeit der Serie für den Verformungsbereich i

$f_{eq,i}$  = Einzelwert der äquivalenten Biegezugfestigkeit der Prüfkörper der Serie für den Verformungsbereich i

$s_{s,i}$  = Standardabweichung der Serie für den Verformungsbereich i nach Gleichungen (16) bzw. (17)

n = Anzahl der Proben der Serie

$t_{10,(n-1)}$  = Wert der Student-Verteilung an der 10%-Fraktile ( $t_{10}$  ist abhängig von der Probenanzahl – einige Werte sind nachfolgend angegeben)

n	3	4	5	6	8	10	12	15	20	25	30	$\infty$
$t_{10,(n-1)}$	1,89	1,64	1,53	1,48	1,42	1,38	1,36	1,34	1,33	1,32	1,31	1,28

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thüringen

**Schwenk-Baumbach-  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 4**, Seite 4 von 5  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
**Z-71.3-26**  
vom 5. Juli 2006

Aus den mittleren äquivalenten Biegezugfestigkeiten  $f_{eqm,i}$  mit  $i = I$  für den Nachweis der Gebrauchstauglichkeit und  $i = II$  für den Nachweis der Tragfähigkeit ermitteln sich die charakteristischen Werte wie folgt:

Charakteristischer Wert der äquivalenten Biegezugfestigkeit der Grundgesamtheit  $f_{eqk,i}$  :

$$f_{eqk,i} = f_{eqm,i} - 1,645 \cdot s_{m,i} \quad (18)$$

mit

$$s_{m,i} = s_{s,i} \cdot \left( 1 + \frac{s_{s,i} \cdot t_{10,(n-1)}}{f_{eqms,i} \cdot \sqrt{n}} \right) \quad (19)$$

Dabei ist

$s_{m,i}$  = mittlere Standardabweichung der Grundgesamtheit

$s_{s,i}$  = Standardabweichung der Serie

Aus den äquivalenten Biegezugfestigkeiten (Nachrissbiegezugfestigkeiten) ermitteln sich die entsprechenden äquivalenten zentrischen Zugfestigkeiten (Nachrisszugfestigkeiten) zu:

$$f_{eq,ctm,I}^f = 0,45 \cdot f_{eqm,I} \quad (20)$$

$$f_{eq,ctm,II}^f = 0,37 \cdot f_{eqm,II} \quad (21)$$


sowie

$$f_{eq,ctk,I}^f = 0,45 \cdot f_{eqk,I} \quad (22)$$

$$f_{eq,ctk,II}^f = 0,37 \cdot f_{eqk,II} \quad (23)$$



### 3. Messvorrichtung und Abmessungen des Probekörpers

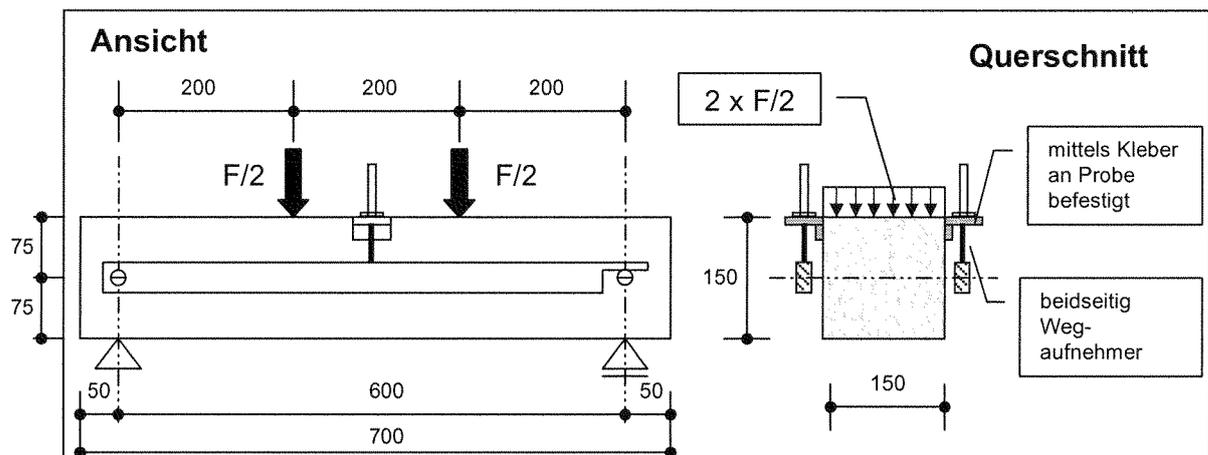

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburgring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thüringen

**Schwenk-Baumbach-  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**

**Anlage 4**, Seite 5 von 5  
zur allgemeinen  
bauaufsichtlichen Zulassung  
**Z-71.3-26**  
vom 5. Juli 2006

1	2	3	4
Gegenstand der Prüfung	Prüfung	Anforderungen	Häufigkeit
Frischbeton 	Konsistenz-Sichtprüfung	Einhalten der auf Grund der Erstprüfung festgelegten Konsistenz	Jede Mischung sowie jede Anlieferung
Festbeton	Druckfestigkeit nach DIN 1045-3, Abschnitt A2	Nachweis der Druckfestigkeit	nach Überwachungsklasse 2
Frischbeton	Nachweis der gleichbleibenden Zusammensetzung (Auswaschversuch).	Fasergehalt *) entsprechend der Anforderung der Bemessung, jedoch mindestens 20 kg/m <sup>3</sup>	jede Anlieferung
Festbeton	Nachrisszugfestigkeit und äquivalente Biegezugfestigkeit	vgl. Anlage 4 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung	mindestens 1 Serie Biegezugbalken (3 Stück) je 6 Produktionstage bzw. je 500 m <sup>3</sup> je Betonsorte
Betonsortenverzeichnis, Mischanweisung, Lieferschein, Fahrzeugverzeichnis	Nach DIN 1045-3	entsprechend DIN 1045-3:	für Überwachungsklasse 2

\*) Prüfung des Stahlfasergehaltes

Es ist der Fasergehalt durch Probeentnahme und Auswaschen der Proben zu überprüfen. Das Volumen jeder einzelnen Probe darf 15 l nicht unterschreiten. Die Abweichung vom Sollwert des Stahlfasergehalts darf bei den Einzelproben 15% und bei der Summe der Einzelproben 5% nicht überschreiten.

45384.06

SCHWENK Transportbeton  
GmbH & Co.KG  
Hindenburggring 15  
89077 Ulm

BAUMBACH Metall GmbH  
Sonneberger Straße 8  
96528 Effelder/Thür.

**Schwenk – Baumbach –  
Fundamentplatte  
aus  
Stahlfaserbeton**  
Ergänzende Prüfungen zur  
Produktionskontrolle

**Anlage 5**  
zur allgemeinen bauaufsichtlichen  
Zulassung  
Nr. Z-71.3-26  
vom 5. Juli 2006