

10829 Berlin, 2. Mai 2006
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-317
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: II 21.1-1.9.1-65/05

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer:

Z-9.1-65

Antragsteller:

GH-Baubeschläge GmbH
Hinterm Schloß 8-10
32549 Bad Oeynhausen

Zulassungsgegenstand:

GH-Balkenschuhe Typ GH 04 und
GH-Balkenschuhe Typ GH 05
als Holzverbindungsmitel

Geltungsdauer bis:

30. April 2011

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst neun Seiten und fünf Anlagen.



I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

GH-Balkenschuhe der Typen GH 04 und GH 05 sind Holzverbindungsmittel aus 2 mm oder 2,5 mm dickem verzinktem oder nichtrostendem Stahlblech nach Abschnitt 2.1, z. B. gemäß Anlage 1. Sie dienen der Verbindung von Holzbauteilen (Haupt- und Nebenträger) aus Brettschichtholz oder aus Vollholz.

1.2 Anwendungsbereich

Die Balkenschuhe dürfen als Holzverbindungsmittel für tragende Holzkonstruktionen angewendet werden, die nach den Normen DIN 1052-1:1988-04 - Holzbauwerke; Berechnung und Ausführung - und DIN 1052-2:1988-04 - Holzbauwerke; Mechanische Verbindungen - bemessen und auszuführen sind, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Die Bemessung darf auch nach DIN 1052:2004-08, Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken – Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregeln für den Hochbau – oder DIN V ENV 1995-1-1:1994-06 - Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken; Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln, Bemessungsregeln für den Hochbau -, in Verbindung mit dem Nationalen Anwendungsdokument "Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1995-1-1", Ausgabe Februar 1995, erfolgen.

Die Balkenschuhe dürfen nur für Auflageranschlüsse von Voll- und Brettschichtholzbauteilen bei Tragwerken verwendet werden, die vorwiegend ruhend belastet sind (siehe DIN 1055-3). Sie dürfen nur für Balkenschuhanschlüsse an verdrehungssteife oder gegen Verdrehen ausreichend gesicherte Hauptträger verwendet werden.

Holzbauteile aus Vollholz müssen aus Nadelholz mindestens der Sortierklasse S 10 sein.

Das Brettschichtholz muss den Anforderungen der Norm DIN 1052 entsprechen.

Für den Anwendungsbereich der Balkenschuhe je nach den Umweltbedingungen gilt bei Balkenschuhen aus verzinktem Stahlblech die Norm DIN 1052, bei Balkenschuhen aus nichtrostendem Stahlblech die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-30.3-6.

2 Bestimmungen für die GH-Balkenschuhe

2.1 Eigenschaften

2.1.1 Die Balkenschuhe sind aus Stahl der Sorte S 250 GD+Z oder S 280 GD+Z nach DIN EN 10326:2004-09 herzustellen, der vor dem Stanzen der Löcher folgende mechanische Eigenschaften haben muss:

S250GD+Z:

Streckgrenze $R_{eH} \geq 250 \text{ N/mm}^2$.

Zugfestigkeit $R_m \geq 330 \text{ N/mm}^2$,

Bruchdehnung $A_{80} \geq 19 \%$.

S280GD+Z:

Streckgrenze $R_{eH} \geq 280 \text{ N/mm}^2$.

Zugfestigkeit $R_m \geq 360 \text{ N/mm}^2$,

Bruchdehnung $A_{80} \geq 18 \%$.

Die Balkenschuhe müssen den Korrosionsschutz nach DIN 1052 haben.



2.1.2 Die Balkenschuhe dürfen auch aus nichtrostendem Stahl der Werkstoff-Nr. 1.4301, 1.4401, 1.4541 oder 1.4571 nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6 hergestellt werden, jedoch mit einer 0,2 %-Dehngrenze von mindestens $R_{p0,2} = 240 \text{ N/mm}^2$.

2.1.3 Die Balkenschuhe müssen bezüglich der Form, der Maße und der zulässigen Abweichungen den Anlagen 1 bis 3 entsprechen. Die Blechdicke muss für die Stahlsorte S 250 GD+Z $2,0 \text{ mm} \pm 0,14 \text{ mm}$ bzw. $2,5 \text{ mm} \pm 0,16 \text{ mm}$ (nur GH 05) und für die Stahlsorte S 280 GD+Z $2,0 \text{ mm} \pm 0,17 \text{ mm}$ bzw. $2,5 \text{ mm} \pm 0,19 \text{ mm}$ (nur GH 05) betragen.

Die Abweichung der Nagellochabstände untereinander und vom Rand darf höchstens $\pm 0,5 \text{ mm}$ betragen. Die großen Löcher müssen gemäß Anlagen 1 bis 3 angeordnet sein, wobei zwischen Lochrand (Rand der großen Löcher) und Nagellochrand an keiner Stelle ein Abstand von $2,0 \text{ mm}$ unterschritten werden darf. Der Durchmesser der großen Löcher darf $13,0 \text{ mm}$ nicht überschreiten.

2.2 Verpackung und Kennzeichnung

Die Verpackung der Balkenschuhe und der Lieferschein müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Darüber hinaus müssen die Verpackungen und der Lieferschein folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes
(bei Balkenschuhen aus nichtrostendem Stahl ist die Werkstoffnummer hinzuzufügen)
- Herstellwerk

Die Balkenschuhe müssen mit dem Herstellerkennzeichen "GH" und der Zulassungsnummer versehen sein.

2.3 Übereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Balkenschuhe mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Balkenschuhe nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikates und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Balkenschuhe eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die folgenden Prüfungen durchzuführen:



- Abmessungen der Balkenschuhe gemäß Anlagen 1 bis 3
- Stahlgüte
- Korrosionsschutz
- Bleche aus nichtrostendem Stahl sind mit Lieferschein entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6, Bleche nach DIN EN 10326 sind mindestens mit Werkszeugnis "2.2" nach DIN EN 10204 zu beziehen, anhand des Lieferscheins bzw. der Prüfbescheinigung ist die Einhaltung der Anforderungen nach Abschnitt 2.1.1 bzw. 2.1.2 zu überprüfen.

Einzelheiten der werkseigenen Produktionskontrolle sind im Überwachungsvertrag zu regeln.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Balkenschuhe durchzuführen und können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen für die Bemessung

3.1 Allgemeines

Für die Bemessung von Holzkonstruktionen unter Verwendung der GH-Balkenschuhe gilt die Norm DIN 1052, soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.

Die Bemessung darf unter Berücksichtigung der entsprechenden nachstehenden Bestimmungen auch nach DIN V ENV 1995-1-1:1994-06 (in Verbindung mit der Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1995-1-1, Ausgaben Februar 1995) erfolgen.



Beim einseitigen Anschluss von Balkenschuhen muss das Versatzmoment

$M_V = F_N \cdot (B_H/2 + 30 \text{ mm})$, durch das der Hauptträger auf Torsion beansprucht wird, beim Nachweis des Hauptträgers berücksichtigt werden, soweit nicht durch konstruktive Maßnahmen ein Verdrehen verhindert wird. Dies gilt auch für zweiseitige Anschlüsse, bei denen sich die Auflagerkräfte F_N einander gegenüberliegender Nebenträger um mehr als 20 % unterscheiden.

Wird das Verdrehen durch konstruktive Maßnahmen verhindert, so ist nachzuweisen, dass die Kräfte aus dem Versatzmoment durch die Aussteifungskonstruktion aufgenommen und abgeleitet werden können.

Bei der Verwendung von Schrauben nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-9.1-375 ist als zulässige Belastung bzw. als Bemessungswert der Tragfähigkeit des Balkenschuhs der sich für Sondernägeln $d_n = 4,0 \text{ mm}$ ergebende Wert nach Gleichung (1) bzw. (5) in Rechnung zu stellen. Der Querkzugnachweis ist unter Berücksichtigung der Einschraubtiefe der Schrauben, maximal 48 mm, anstelle der Einbindetiefe der Sondernägeln zu führen.

3.2 Bemessung nach DIN 1052:1988-04

3.2.1 Für die Balkenschuh-Verbindung ist nachzuweisen, dass die zu übertragende Anschlusskraft (Auflagerkraft des Nebenträgers) die zulässigen Belastungen nach Abschnitt 3.2.2 Gleichung (1) und Gleichung (2) nicht überschreitet und die Bedingung (3) erfüllt ist. Außerdem ist nachzuweisen, dass die im Hauptträger Querkzug erzeugende Komponente der Anschlusskraft den zulässigen Wert nach Abschnitt 3.2.3 Gleichung (4) nicht überschreitet.

Bei Balkenschuhen darf nur bei Ausnagelung aller Nagellöcher (Vollausnagelung) und nur, wenn auf den Anlagen 1 bis 3 ein Formfaktor c (siehe Abschnitt 3.2.2) angegeben ist, ein Lastabtrag rechtwinklig zu ihrer Symmetrieachse in Rechnung gestellt werden.

3.2.2 Die zulässige Belastung des Balkenschuhes beträgt:

a) bei Beanspruchung in Richtung seiner Symmetrieachse

$$\text{zul } F_1 = n_N \cdot \text{zul } N_1 \quad (1)$$

b) bei Beanspruchung rechtwinklig zu seiner Symmetrieachse

$$\text{zul } F_2 = c \cdot \text{zul } F_1 \cdot H/H_N \quad (2)$$

In den Gleichungen (1) und (2) bedeuten:

n_N = Anzahl der Nägel im Nebenträger, bei Teilausnagelung dürfen nur die in den Anlagen 1 bis 3 entsprechend gekennzeichneten Nägel im Nebenträger als tragend in Rechnung gestellt werden

zul N_1 = zulässige Nagelbelastung rechtwinklig zur Nagelachse (Abscheren) nach DIN 1052-2:1988-04, wobei ein eventuelles Vorbohren der Nagellöcher im Nebenträger nicht in Rechnung gestellt werden darf (siehe auch Abschnitt 4.4)

H = Höhe des Balkenschuhes (siehe Anlagen 1 bis 3)

H_N = Nebenträgerhöhe (siehe Anlage 4)

c = Formfaktor nach den Anlagen 1 bis 3

Bei gleichzeitiger Beanspruchung des Balkenschuhes in Richtung seiner Symmetrieachse und rechtwinklig dazu ist nachzuweisen, dass

$$\left(\frac{F_1}{\text{zul } F_1} \right)^2 + \left(\frac{F_2}{\text{zul } F_2} \right)^2 \leq 1 \quad (3)$$

ist. Hierin sind F_1 und F_2 die Bemessungswerte der Lastanteile parallel bzw. rechtwinklig zur Symmetrieachse des Balkenschuhs.



3.2.3 Die im Hauptträger Querzug erzeugende Komponente F_{ZL} der Anschlusskraft darf den Wert

$$\text{zul } F_{ZL} = 0,04 \cdot A_W \cdot f \text{ (kN)} \quad (4)$$

nicht überschreiten, wenn kein genauere Nachweis geführt wird.

Hierin bedeuten:

$$A_W = w \cdot s$$

w = gegenseitiger Abstand der äußersten Nagelreihen im Hauptträger in cm

s = Einbindetiefe (siehe Anlage 4) in cm; anrechenbare Einbindetiefe $\leq 12d_n$ mit d_n als Nageldurchmesser

f = Geometriefaktor für Queranschlüsse nach Anlage 5 in Abhängigkeit von a/H_H

a = Abstand der obersten Nagelreihe vom beanspruchten Trägerrand (siehe Anlage 4)

H_H = Höhe des Hauptträgers (siehe Anlage 4)

Für $a/H_H > 0,7$ darf dieser Nachweis entfallen.

3.3 Bemessung nach DIN 1052:2004-08 oder DIN V ENV 1995-1-1:1994-06

3.3.1 Für die Balkenschuh-Verbindung ist nachzuweisen, dass der Bemessungswert der zu übertragenden Anschlusskraft (Auflagerkraft des Nebenträgers) den Bemessungswert der Tragfähigkeit des Balkenschuhs nach Abschnitt 3.3.2 Gleichungen (5) und (6) nicht überschreitet und die Gleichung (7) erfüllt ist. Für den Nachweis der Querzugtragfähigkeit des Hauptträgers gilt Abschnitt 3.3.3.

Bei Balkenschuhen darf nur bei Ausnagelung aller Nagellöcher (Vollausnagelung) und nur, wenn auf den Anlagen 1 bis 3 ein Formfaktor c (siehe Abschnitt 3.3.2) angegeben ist, ein Lastabtrag rechtwinklig zu ihrer Symmetrieachse in Rechnung gestellt werden.

3.3.2 Der Bemessungswert der Tragfähigkeit des Balkenschuhs beträgt:

a) bei Beanspruchung in Richtung der Symmetrieachse des Balkenschuhs

$$R_{0,d} = n_N \cdot R_d \quad (5)$$

In der Gleichung bedeuten:

n_N = Anzahl der Nägel im Nebenträger, bei Teilausnagelung dürfen nur die in den Anlagen 1 bis 3 entsprechend gekennzeichneten Nägel im Nebenträger als tragend in Rechnung gestellt werden

R_d = Bemessungswert der Tragfähigkeit je Nagel für einschnittige Stahlblech-Holzverbindungen mit dicken Stahlblechen, wobei ein eventuelles Vorbohren der Nagellöcher im Nebenträger nicht in Rechnung gestellt werden darf (siehe auch Abschnitt 4.4)

Eine Erhöhung der Tragfähigkeit der Nägel nach DIN 1052:2004-08 Abschnitt 12.5.4 Absatz (3) wird ausgeschlossen.

b) bei Beanspruchung rechtwinklig zur Symmetrieachse des Balkenschuhs

$$R_{90,d} = c \cdot R_{0,d} \cdot H / H_N \quad (6)$$

In der Gleichung bedeuten:

H = Balkenschuhhöhe

H_N = Nebenträgerhöhe

c = Formfaktor nach den Anlagen 1 bis 3



Bei gleichzeitiger Beanspruchung des Balkenschuhs in Richtung seiner Symmetrieachse und rechtwinklig dazu ist nachzuweisen, dass

$$\left(\frac{F_{0,d}}{R_{0,d}}\right)^2 + \left(\frac{F_{90,d}}{R_{90,d}}\right)^2 \leq 1 \quad (7)$$

ist. Hierin sind $F_{0,d}$ und $F_{90,d}$ die Bemessungswerte der Lastanteile parallel bzw. rechtwinklig zur Symmetrieachse des Balkenschuhs.

3.3.3 Der Nachweis der Aufnahme der Quertzugbeanspruchung durch den Hauptträger ist einschließlich des Nachweises erforderlicher Verstärkungen nach DIN 1052:2004-08 zu führen.

3.4 Brandschutz

Werden Anforderungen an den Feuerwiderstand der Holzkonstruktion gestellt, zu deren Herstellung die Balkenschuhe verwendet werden, ist die Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 dieser Verbindungen zwischen Holzbauteilen nachzuweisen.

4 Bestimmungen für die Ausführung

4.1 Die Balkenschuhe und die damit verbundenen Holzbauteile sind entsprechend Anlage 4 anzuordnen.

Zwischen dem Stirnende des Nebenträgers und dem Hauptträger bzw. der Zwischenschicht darf ein Zwischenraum von höchstens 3 mm sein (siehe Anlage 4).


Der Balkenschuh darf über eine Zwischenschicht aus folgenden Holzwerkstoffplatten angeschlossen werden:

- Faserplatten nach DIN EN 13986 (DIN EN 622-2 und 622-3) und DIN V 20000-1 oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Mindestrohdichte 650 kg/m³
- OSB-Platten (Oriented Strand Board) des Typs OSB/3 und OSB/4 nach DIN EN 13986 (DIN EN 300) und DIN V 20000-1 oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Kunstharzgebundene Spanplatten nach DIN EN 13986 (DIN EN 312) und DIN V 20000-1 oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Sperrholz nach DIN EN 13986 (DIN EN 636) und DIN V 20000-1 oder nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- Gipsfaserplatten nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Der Wert für die charakteristische Lochleibungsfestigkeit der Holzwerkstoffplatten muss mindestens den Wert für Vollholz aus Nadelholz Sortierklasse S10 haben. Für den Wert der Druckfestigkeit bei Plattenbeanspruchung der Holzwerkstoffplatten ist mindestens der Wert der Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser für Vollholz aus Nadelholz der Sortierklasse S10 einzuhalten. Wird der Balkenschuh über eine Zwischenschicht an den Hauptträger angeschlossen, muss die Nagellänge so gewählt werden, dass die profilierte Länge des Schafts im Hauptträger hinter der Zwischenschicht nicht kleiner ist als beim direkten Anschluss des Balkenschuhs an den Hauptträger mit den den einzelnen Balkenschuhen in den Anlagen zugeordneten Nagellängen.

Zusätzlich ist die Zwischenschicht kraftschlüssig an den Hauptträger anzuschließen. Die zulässige Belastung bzw. der Bemessungswert der Tragfähigkeit dieses Anschlusses muss für jeden Balkenschuh mindestens gleich der zulässigen Belastung bzw. dem Bemessungswert der Tragfähigkeit des Balkenschuhs sein.

4.2 Die Breite B_N der Nebenträger muss dem Balkenschuhmaß B (siehe Anlagen 1 bis 3) entsprechen. Der Nebenträger darf beim Einbau nicht schmaler als $B - 3$ mm sein. Seine Höhe H_N muss mindestens so groß sein, dass der Mindestrandabstand des obersten Nagels im Nebenträgeranschluss rechtwinklig zur Faser von $5 d_n = 20$ mm nicht unterschritten wird. Die Höhe des Nebenträgers H_N darf $1,5 \times H$ (Balkenschuhmaß H siehe Anlagen 1 bis 3) nur überschreiten, wenn seine Kippsicherheit nachgewiesen wird.



Die Breite B_H des Hauptträgers (siehe Anlage 4) muss bei beidseitiger Anordnung von Balkenschuhen mindestens $B_H = 2 \times s + 4$ mm betragen (s = Nageleinbindetiefe), bei einseitiger Anordnung mindestens der Einbindetiefe der Nägel entsprechen. Die Höhe H_H des Hauptträgers (siehe Anlage 4) muss unter Berücksichtigung des Mindeststrandabstandes des obersten Nagels festgelegt werden.

- 4.3 Die Balkenschuhe dürfen nur mit Sondernägeln nach DIN 1052-2: 1988-04, Abschnitt 6.1, Absatz 4 der Tragfähigkeitsklasse III bzw. nach DIN 1052:2004-08, Abschnitt 12.8 Absatz (5) der Tragfähigkeitsklasse 3 mit den den einzelnen Balkenschuhen zugeordneten Nagelgrößen ($d_n \times l_n$) nach Anlage 1 und 3 verwendet werden, deren Eignung für "Nagelverbindungen mit Stahlblechen und Stahlteilen" nachgewiesen ist (siehe DIN 1052-2:1988-04, Abschnitt 7 sowie Anhänge A und C bzw. DIN 1052:2004-08, Abschnitt 12.2.3 und 12.5 sowie Anhang C1); die Sondernägel müssen über mindestens 70 % der Nagellänge profiliert sein.

Für Balkenschuhe aus nichtrostendem Stahl nach Abschnitt 2.1.2 dürfen nur Nägel aus nichtrostendem Stahl verwendet werden. Für Balkenschuhe aus verzinktem Stahlblech dürfen keine Nägel aus nichtrostendem Stahl verwendet werden.

- 4.4 Die Ausnagelung der Balkenschuhe muss nach einer der beiden folgenden Varianten erfolgen:
- Bei Vollausrägung sind alle vorhandenen Nagellöcher des jeweiligen Balkenschuhs auszunageln.
 - Bei Teilausrägung sind mindestens die in den Anlagen 1 bis 3 entsprechend gekennzeichneten Nagellöcher auszunageln (nicht zulässig bei Beanspruchung rechtwinklig zur Symmetrieachse des jeweiligen Balkenschuhs (s. Abschnitt 3.2.1, letzter Satz)).

Die großen Löcher mit dem Durchmesser $\leq 13,0$ mm der Balkenschuhe nach den Anlagen 1 und 2 dürfen nicht mit Verbindungsmitteln versehen werden.

Für das Vorbohren von Nagellöchern bei Sondernägeln gilt DIN 1052. Abweichend davon dürfen Nagellöcher im Hauptträger jedoch nicht vorgebohrt werden.


- 4.5 Die Balkenschuhe aus verzinktem Stahlblech dürfen auch mit Schrauben nach der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-9.1-375 unter Beachtung der erforderlichen Einschraubtiefen versehen werden. Die Schrauben sind hierbei entsprechend Abschnitt 4.4 anzuordnen, sie sind ohne Vorbohren einzudrehen. Bei Anordnung von Zwischenschichten gilt Abschnitt 4.1 entsprechend.
- 4.6 Wird der Nachweis nach Abschnitt 3.2.3 (Querzugbeanspruchung des Hauptträgers beim Nachweis nach DIN 1052:1988-04) maßgebend, so muss der Achsabstand der Balkenschuhe mindestens $A + 200$ mm (Balkenschuhmaß A siehe Anlagen 1 bis 3) und der Achsabstand des Balkenschuhs vom Trägerende mindestens $(A + 300 \text{ mm})/2$ betragen.

Henning

Beglaubigt



ABMESSUNGEN GH-BALKENSCHUHE TYP GH04 / GH 04 kombi

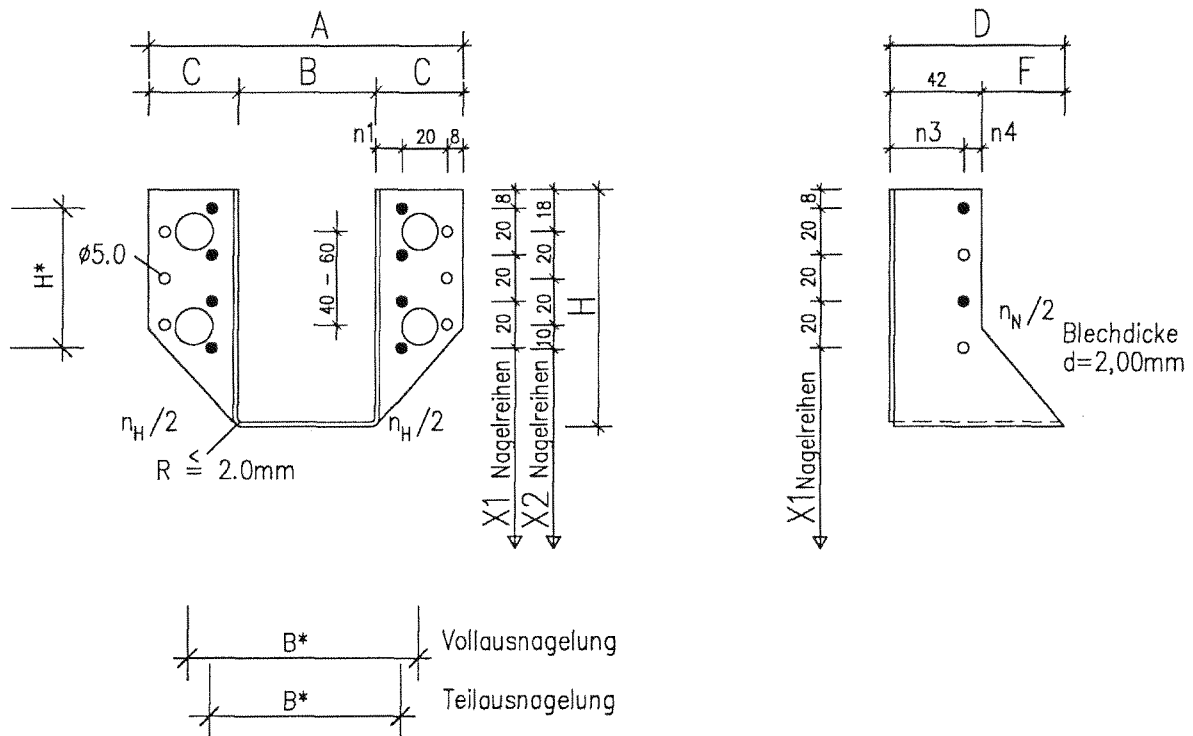

• bei Teilausnagelung

B x H [mm] [mm]	A [mm]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	X1	X2	n1 [mm]	n3 [mm]	n4 [mm]	Nägels [mm] [mm]	NAGELANZAHL		w [cm]	c	H* [mm]	B* [mm]	Teilausnagelung		w [cm]	B* [mm]
											nH	nN					nH	nN		
80 x 100	158	39	80	38	4	3	11	34	8	4.0/50	14	8	14.2	0.4	60	119	8	4	10.2	102
80 x 140	158	39	80	38	6	5	11	34	8	4.0/50	22	12	14.2	0.4	100	120	12	6	10.2	102
100 x 120	184	42	80	38	5	4	14	33	9	4.0/50-75	18	10	16.8	0.4	80	146	10	6	12.8	128
100 x 160	184	42	81	39	7	6	14	32	10	4.0/50-75	26	14	16.8	0.4	120	146	14	8	12.8	128
120 x 140	204	42	81	39	6	5	14	32	10	4.0/50-75	22	12	18.8	0.4	100	166	12	6	14.8	148
120 x 180	204	42	80	38	8	7	14	32	10	4.0/50-75	30	16	18.8	0.4	140	167	16	8	14.8	148
140 x 160	224	42	80	38	7	6	14	32	10	4.0/50-75	26	14	20.8	0.4	120	186	14	8	16.8	168

Darf auch ohne große Bohrungen gefertigt werden.




GH
Baubeschläge GmbH
Hinterm Schloss 8-10
32549 Bad Oeynhausen
Tel 05731/7580-0
Fax 05731/7580-90
65_DAA1_09-2005 21.09.05 CC

Abmessungen GH Balkenschuhe
Typ GH 04

Anlage 1
zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-9.1-65 vom
2. Mai 2006

ABMESSUNGEN GH-BALKENSCHUHE

TYP GH05/kombi

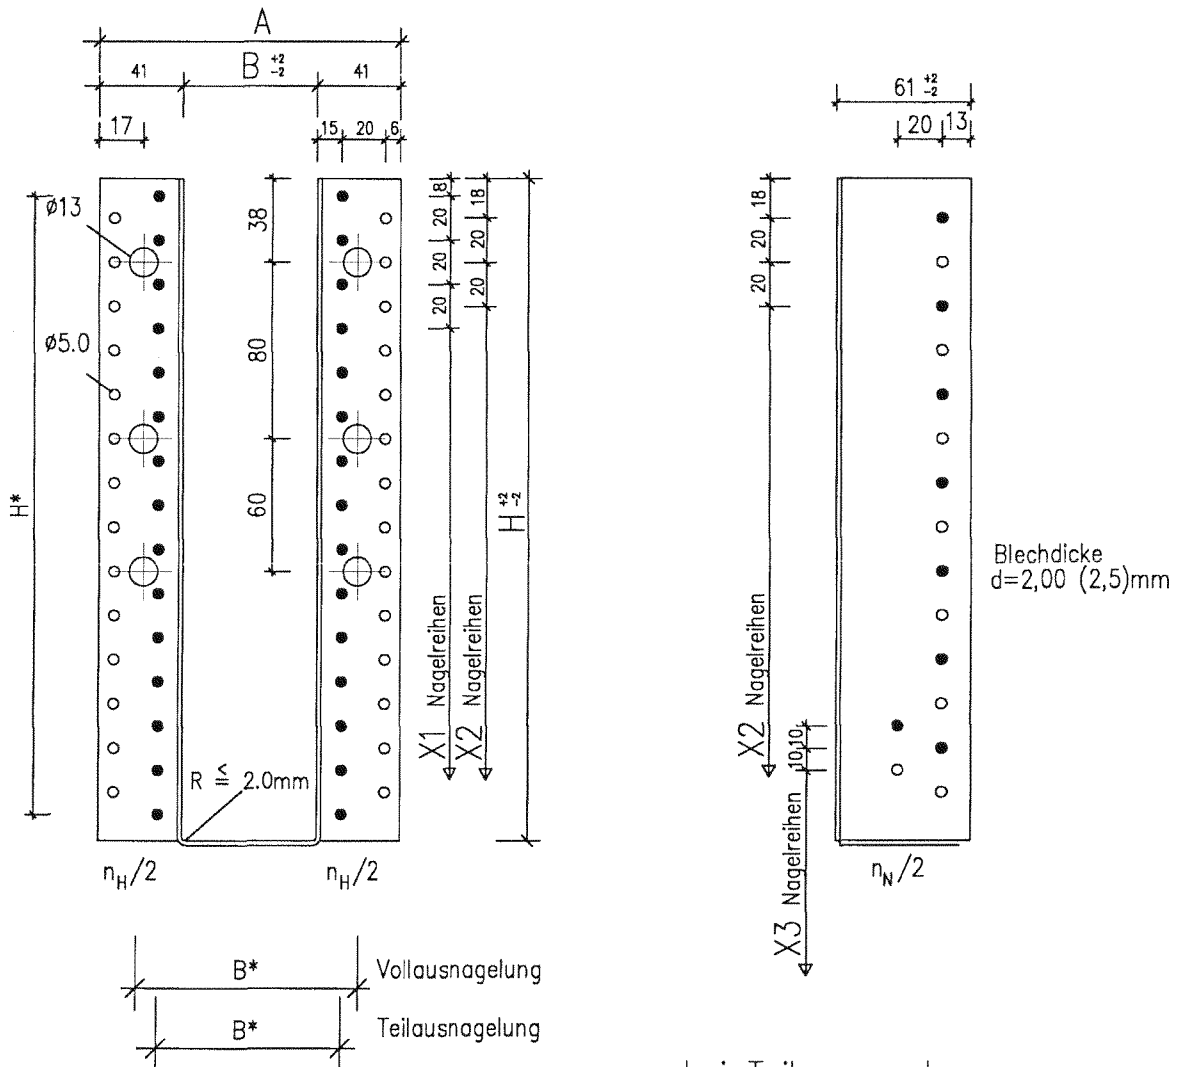

- bei Teilausnagelung

Tabelle der Abmessungen siehe Anlage 3



Die Balkenschuhe dürfen auch ohne 13mm Bohrungen ausgeführt werden.

GH
Baubeschläge GmbH
Hinterm Schloss 8-10
32549 Bad Oeynhausen
Tel 05731/7580-0
Fax 05731/7580-90
65_05A2_09-2005 21.09.05 CC

Abmessungen GH Balkenschuhe
Typ GH 05/kombi

Anlage 2
zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-9.1-65 vom
2. Mai 2006

SONDERABMESSUNGEN GH-BALKENSCHUHE

Typ GH 05 / GH 05 kombi

Breitenintervall B [mm]	d [mm]	Nägel [mm] [mm]	w [mm]	Teilausnagelung
				w [mm]
100 - 139	2,0	4.0/50-75	B+70	B+30
140 - 159	2,5	4.0/50-75	B+70	B+30
160 - 200	2,5	4.0/60-75	B+70	B+30

Höhenintervall H [mm]	X1	X2	X3	NAGELANZAHL		Teilausnagelung	
				NAGELANZAHL		NAGELANZAHL	
				n _H	n _N	n _H	n _N
200 - 214	10	9	2	38	22	20	12
215 - 234	11	10	3	42	26	22	14
235 - 254	12	11	4	46	30	24	16
255 - 274	13	12	4	50	32	26	16
275 - 294	14	13	4	54	34	28	18
295 - 314	15	14	4	58	36	30	18
315 - 320	16	15	4	62	38	32	20

2-achsige Beanspruchung:

Bei 2-achsiger Beanspruchung muß folgendes Verhältnis eingehalten werden:

$$B/H \geq 0,60 \text{ und } H \leq 280 \text{ mm} \quad \text{dann ist} \quad c = 0,40$$






 Hinterm Schloß 8-10
 32549 Bad Oeynhausen
 Tel 05731/7580-0
 Fax 05731/7580-90
 Baubeschläge GmbH
 65_05A3_01/2006 20.01.06 CC

Abmessungen GH Balkenschuhe
Typ GH 05 und GH 05 kombi

Anlage 3
zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-9.1-65 vom
2. Mai 2006

Abmessungen am Balkenschuhanschluß

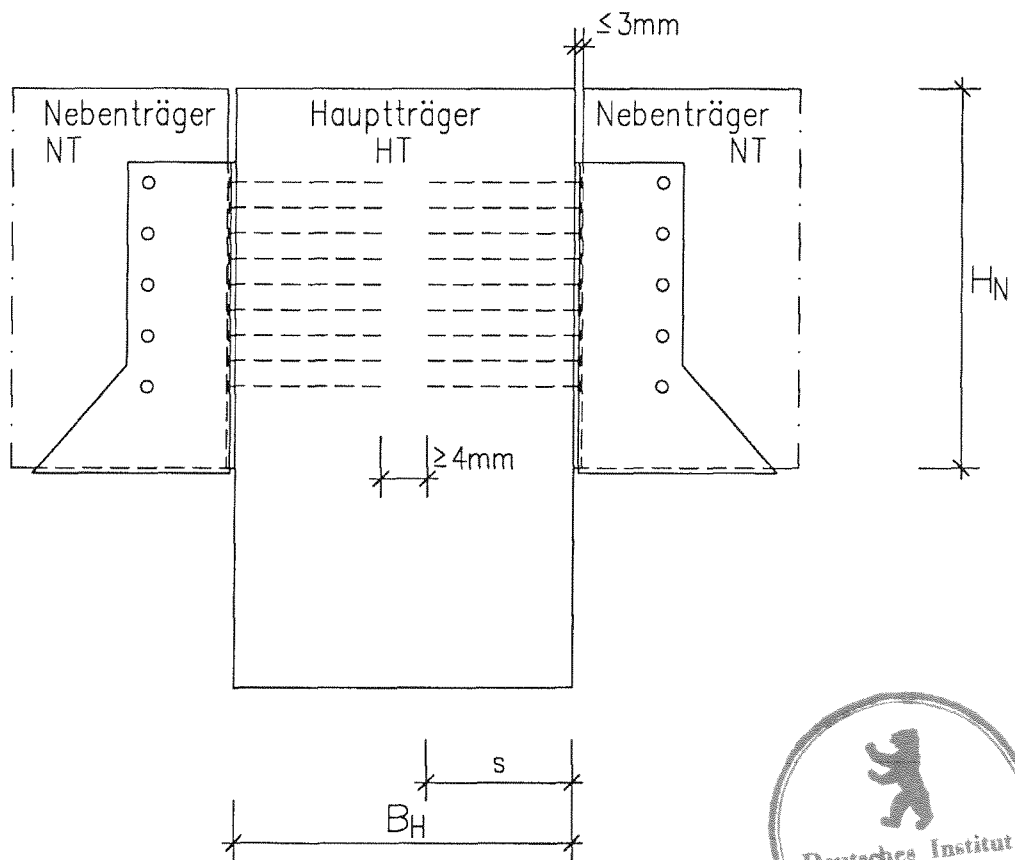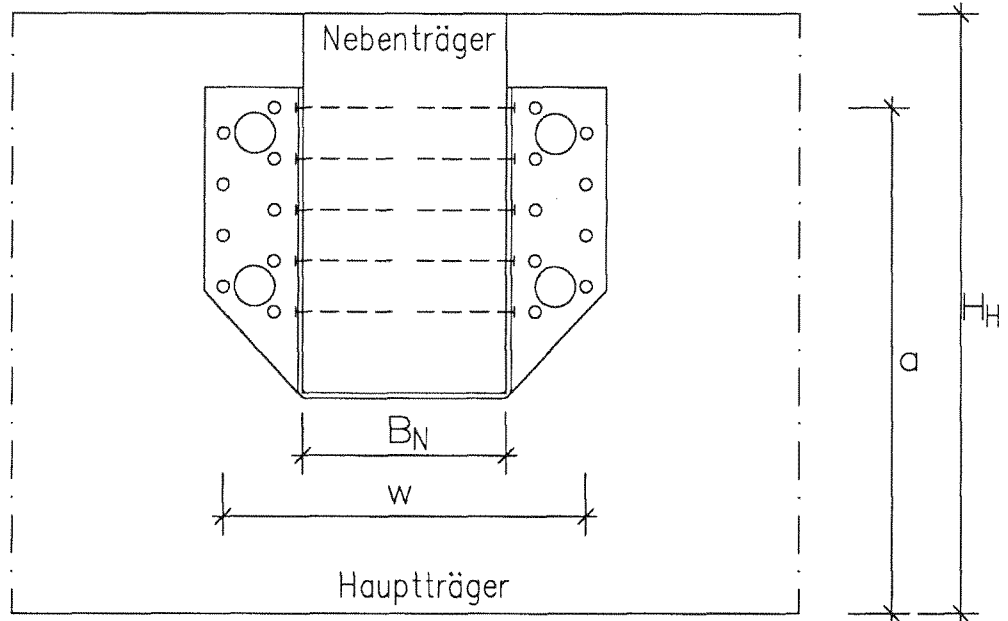

Hinterm Schloss 8-10
32549 Bad Oeynhausen
Tel 05731/7580-0
Fax 05731/7580-90

Baubeschläge GmbH


65_0544_09-2005 23.09.05 CC

Abmessungen am
Balkenschuhanschluß

Anlage 4

zur allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung Z-9.1-65 vom
2. Mai 2006

Abhängigkeit des f – Wertes vom Verhältnis $\frac{a}{H_H}$

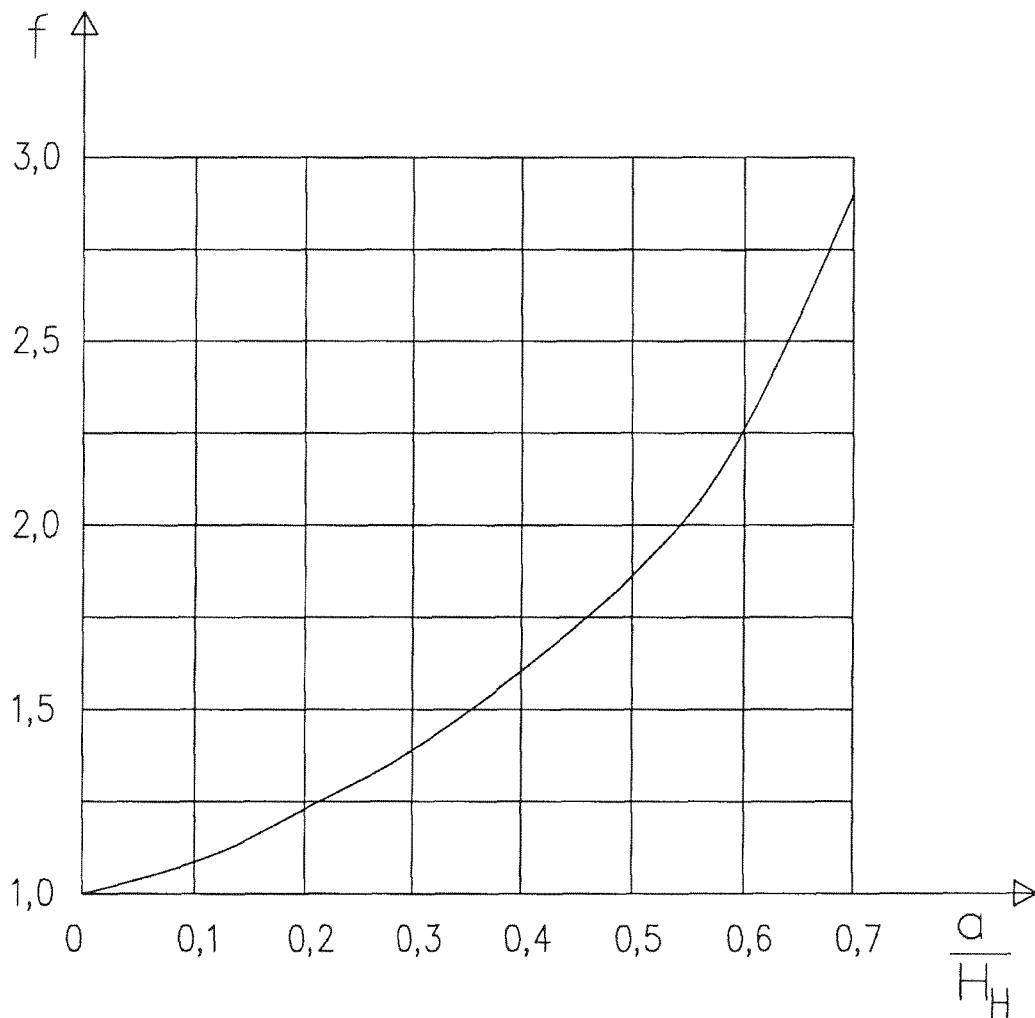


 Hinterm Schloss 8-10
 32549 Bad Oeynhausen
 Tel 05731/7580-0
 Fax 05731/7580-90
Baubeschläge GmbH
65_fA5_09-2006 23.09.06 CC

Geometriefaktor f

Anlage 5
 zur allgemeinen bauaufsichtlichen
 Zulassung Z-9.1-65 vom
 2. Mai 2006