

10829 Berlin, 30. März 2007
Kolonnenstraße 30 L
Telefon: 030 78730-363
Telefax: 030 78730-320
GeschZ.: I 1-1.15.7-7/05

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsnummer:

Z-15.7-238

Antragsteller:

Halfen GmbH
Abt. Forschung und Entwicklung
Liebigstraße 14
40764 Langenfeld

Zulassungsgegenstand:

Halfen Iso Element nach DIN 1045-1

Geltungsdauer bis:

31. Dezember 2010

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen. *

Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zwölf Seiten und 14 Anlagen.



* Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom 20. Dezember 2005. Der Gegenstand ist erstmals am 29. Mai 2000 unter der Nummer Z-15.7-170 allgemein bauaufsichtlich/baurechtlich zugelassen worden.

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

Der Plattenanschluss Halfen-Iso-Element ist ein tragendes Verbindungselement mit wärmedämmender Funktion zwischen plattenartigen Bauteilen aus Normalbeton, deren Dicke zwischen 16 und 28 cm liegt. Er besteht aus einer 60 bis 80 mm dicken Dämmschicht aus Polystyrol-Hartschaum und aus einem statisch wirksamen Stabwerk aus Stahlstäben. Dieses Stabwerk besteht im Bereich der Dämmfuge und dem angrenzenden Beton aus Stahl mit erhöhtem Korrosionswiderstand.

Das Halfen-Iso-Element wird als tragendes Verbindungselement zum Anschluss für Platten aus Stahlbeton nach DIN 1045-1:2001-07 mit einer Mindestfestigkeitsklasse von C 20/25 und einer Rohdichte zwischen 2000 kg/m³ und 2600 kg/m³ unter vorwiegend ruhender Belastung verwendet.

Die Kräfte werden durch Verbund bzw. Flächenpressung an die angrenzenden Bauteile übertragen.

Die Verbindungselemente werden in verschiedene Typen unterteilt (siehe z. B. Anlage 1).

Die Typen HIT-BX, HIT-BX±Q, HIT-BF, HIT-BF±Q, HIT-BD und HIT-BDR dienen zur Übertragung von Biegemomenten und Querkräften, wobei die Typen HIT-BD, HIT-BDR, HIT-BX±Q und HIT-BF±Q sowohl positive als auch negative Querkräfte und die Typen HIT-BD und HIT-BDR zusätzlich sowohl positive als auch negative Momente übertragen können.

Die Typen HIT-VT, HIT-BQ und HIT-±BQ dienen ausschließlich zur Übertragung von Querkräften, wobei die Typen HIT-VT und HIT-BQ als Querkraftanschluss für den gelenkigen Anschluss von Balkonplatten mit Stützensauflagerung geeignet sind und der Typ ±BQ sowohl negative als auch positive Querkräfte übertragen kann.

Die Plattenanschlüsse bestehen aus Zug- und Druckstäben zur Aufnahme der Biegemomente und Diagonalstäben bzw. beim Typ HIT-VT senkrecht in der Dämmschicht stehenden Stäbe zur Weiterleitung der Querkräfte.

Das Verhältnis von Höhe zu Breite der angeschlossenen Bauteile sollte den Wert 1/3 nicht überschreiten, wenn kein gesonderter Nachweis zur Aufnahme der auftretenden Querspannungen geführt wird.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Abmessungen, Bauart und Lage der Stäbe im Bereich der Dämmfuge

Die Verbindungselemente Halfen-Iso-Element müssen den Anlagen 1 bis 8 entsprechen.

Im betonfreien Bereich dürfen die Stäbe keine Krümmung aufweisen. Der Anfangspunkt der Innenkrümmung muss von der freien Betonfläche in Stabrichtung gemessen mindestens 2 d_s entfernt liegen.

Die Zugstäbe bestehen

- aus einer Kombination von zwei Betonstählen gleichen Durchmessers 8 bis 16 mm, die mit einer Verbindungsmuffe aus nichtrostendem Stahl miteinander verpresst werden. Die Verbindungsmuffe besteht aus einem geschweißten Rohr, das im Bereich der Dämmfuge flachgepresst wird und beidseitig der Dämmfuge in den angrenzenden Beton einbindet,



- aus Betonstahlstäben mit Durchmesser 10 mm, die mit einem nichtrostenden Betonstahlstab mit Hilfe des Halfen Bewehrungsanschlusses Typ HBS-05-S gemäß allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-1.5-189 miteinander verschraubt sind,
- aus Betonstahlstäben mit Durchmesser 8 bis 20 mm, die mit einem nichtrostenden Betonstahl (BSt 500 NR nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Material-Nr. 1.4571) gleichen Durchmessers durch Abbrennstumpfschweißen miteinander verbunden werden.

Beim Halfen-Iso-Element HIT-BD sind die horizontalen Druckstäbe wie die horizontalen Zugstäbe ausgebildet. Die Zug- und Druckstäbe müssen dabei einen Durchmesser von 10 mm haben.

Beim Halfen-Iso-Element HIT-BDR dürfen die Durchmesser der durch die Dämmschicht führenden Druckstäbe den Durchmesser der Zugstäbe nicht überschreiten.

Stäbe mit einem Durchmesser von mehr als 16 mm sind in Platten einer Bauteildicke von weniger als 24 cm nicht zu verwenden.

Die unter 45° geneigten Diagonalstäbe bzw. beim HIT-VT senkrecht zur Dämmschicht stehenden Stäbe, mit Durchmesser 6 bis 12 mm, für den Typ HIT-BDR bis 14 mm, bestehen vollständig aus nichtrostendem Betonrippenstahl BSt 500 NR oder alternativ einem Abschnitt aus nichtrostendem Betonrippenstahl, der an einem oder beiden Enden mit Betonstahl BSt 500 S gleichen Durchmessers durch Abbrennstumpfschweißen kraftschlüssig verbunden ist.

Zugstäbe, Querkraft- und Druckstäbe aus gerippten oder glatten Stahlstäben bestehen im Bereich der Dämmfuge und im unmittelbar daran angrenzenden Bereich auf einer Länge von mindestens 10 cm aus Stahl mit erhöhtem Korrosionswiderstand.

Die Doppelkopf-Drucklager bestehen aus nichtrostendem Rundstahl mit beidseitig aufgestauchten Köpfen

2.1.2 Werkstoffe

Es sind folgende Werkstoffe zu verwenden:

Zugstab: geschweißtes Rohr Werkstoff-Nr. 1.4401/1.4404/1.4571 der Festigkeitsklasse S 460 nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-30.3-6 für die Verbindungsmuffe und Betonstahl BSt 500 S nach DIN 488

oder

im Bereich der Dämmfuge und angrenzendem Beton nichtrostender Betonrippenstahl BSt 500 NR nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mit der Werkstoff-Nr. 1.4571

oder

nichtrostender Stabstahl Werkstoff 1.4571 der Festigkeitsklasse S 460 nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-30.3-6 und besonderen Eigenschaften gemäß Datenblatt, das beim DIBt und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegt ist.

Querkraftstab: nichtrostender Betonrippenstahl BSt 500 NR $d_s = 6-12$ mm nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mit der Werkstoff-Nr. 1.4571, beim Halfen-Iso-Element HIT-BDR bis $d_s = 14$ mm.

Druckstab: Doppelkopfanker aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4404 oder 1.4571 nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Nr. Z-30.3-6 und $R_{p0,2} \geq 600$ N/mm²

oder

wie Zugstab (geschweißtes Rohr Werkstoff-Nr. 1.4401/1.4404/1.4571) und BSt 500 S

oder





nichtrostender Betonrippenstahl BSt 500 NR d_s 10-20 mm nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mit der Werkstoff-Nr. 1.4571 oder alternativ Rundstahl nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mit der Werkstoff-Nr. 1.4571 mit den mechanischen Eigenschaften gemäß Datenblatt, dass beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt ist.

Polystyrol-Hartschaum nach DIN EN 13163:2001-10 mit einer Dicke von 60 bis 80 mm und der Baustoffklasse DIN 4102-B1

Brandschutzplatten: zementgebundene, witterungsbeständige Brandschutzplatten der Baustoffklasse DIN 4102-A1 nach DIN 4102-1:1998-05, z. B. Aestuver.

Der Beton der anschließenden Bauteile muss mindestens C 20/25, bei Außenbauteilen mindestens C 25/30 entsprechen.

2.1.3 Doppelkopf-Drucklager

Das Doppelkopf-Drucklager nach Anlage 2, Abb. 13 muss bei der Prüfung nach der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Prüfvorschrift eine charakteristische Druckkraft von mindestens 55,0 kN aufweisen.

2.1.4 Verbindungsmuffe

Die Verbindungsmuffe für Stabdurchmesser von 10 mm muss bei einer Prüfung nach der beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Prüfvorschrift eine charakteristische Druckkraft von mindestens 42,3 kN aufweisen.

2.1.5 Brandverhalten

Mit dem Halfen-Iso-Element ist eine Einstufung der Gesamtkonstruktion in eine Feuerwiderstandsklasse F 90 gewährleistet, sofern die folgenden Randbedingungen eingehalten werden:

- Die an das Halfen-Iso-Element angrenzenden Bereiche müssen ebenfalls die Anforderungen der DIN 4102-4:2002-03 in Verbindung mit DIN 4102-22:2004-11 für die Feuerwiderstandsklasse F 90 erfüllen.
- Das Halfen-Iso-Element ist an seiner Ober- und Unterseite durch in Abschnitt 2.1.2 beschriebene Brandschutzplatten ($t = 15$ mm) der Baustoffklasse A1 vollflächig zu bekleiden. Hierbei sind die Brandschutzplatten im Bereich von planmäßigen Zugbeanspruchungen mit einem seitlichen Überstand von 10 mm gegenüber dem Dämmstoffkörper auszuführen (siehe Anlage 8, Abbildungen 35 und 38).

Die Betonüberdeckung der aus nichtrostendem Betonstahl bestehenden Querkraftstäbe (Diagonalstäbe) darf generell für alle HIT-Typen auf bis zu 25 mm reduziert werden. Für diese Stäbe darf als charakteristische Festigkeit jedoch nur $0,5 \cdot f_{yk}$ in Rechnung gestellt werden.

Die erforderliche Betondeckung nach DIN 1045-1 ist einzuhalten.

Sind die Einbaubedingungen Halfen - Iso -Elementes nach Anlage 12, Abb.36 gegeben, so ist eine Einstufung der Gesamtkonstruktion in die Feuerwiderstandsklasse F30 gegeben, wenn die an das Halfen-Iso-Element angrenzenden Bereiche ebenfalls die Anforderungen der DIN 4102-4:2002-03 in Verbindung mit DIN 4102-22:2004-11 für die Feuerwiderstandsklasse F 30 erfüllen.

2.1.6 Wärmeschutz

Für die Beurteilung des Wärmeschutzes sind folgende Nachweise zu führen:

a) Beurteilung der Tauwassergefahr (Unterschreitung der Tauwassertemperatur)

Es ist der rechnerische Nachweis nach DIN 4108-2:2003-07, Abschnitt 6.2 zu führen. Es ist der Temperaturfaktor an der ungünstigsten Stelle für die Mindestanforderung von $f_{Rsi} \geq 0,7$ und $\theta_{si} \geq 12,6$ entsprechend DIN EN ISO 10211-2:2001-06 nachgewiesen.

b) Berücksichtigung des erhöhten Transmissionswärmeverlustes nach DIN V 4108-6:2003-06

Der Plattenanschluss darf, wenn kein genauere Nachweis geführt wird, als thermisch getrennte Konstruktion im Sinne von DIN 4108 Bbl 2:2004-01 angesehen werden. Es darf daher mit einem pauschalen spezifischen Wärmebrückenzuschlag von $\Delta U_{WB} = 0,05 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ für die gesamte Umfassungsfläche gerechnet werden.

2.1.7 Dauerhaftigkeit und Korrosionsschutz

Die Anforderungen an die Dauerhaftigkeit werden in DIN 1045-1, Abschnitt 6 festgelegt. Die Mindestbetonfestigkeitsklassen sowie die Mindestbetondeckung in Abhängigkeit von den jeweiligen Umweltbedingungen sind entsprechend DIN 1045-1 einzuhalten. Der Korrosionsschutz wird durch Einhaltung der Betondeckung der bauseitigen Bewehrung nach DIN 1045-1 und Verwendung der Werkstoffe nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gewährleistet.

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

Die Herstellung der Verbindungselemente hat werksseitig zu erfolgen.

Die Verbindung zwischen Muffe und Betonstahl entsteht durch hydraulisches Anpressen des Rohres aus nichtrostendem Stahl auf die gerippte Oberfläche des Betonstabstahles und muss mit dem dafür vom Antragsteller entwickelten Spezialwerkzeug hergestellt werden. Der vorschriftsmäßige Sitz der Muffe muss durch geeignete Maßnahmen bei der Produktion sichergestellt sein.

Die Muffenstöße dürfen nur von eingewiesenem Personal hergestellt werden.

Die beidseitigen Köpfe der Doppelkopfkanker sind im Herstellwerk aufzustauchen.

Für die Schweißverbindungen gelten die Festlegungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6 in Verbindung mit DIN 4099-1 und -2.

2.2.2 Verpackung und Kennzeichnung

Jede Verpackungseinheit der Plattenanschlüsse Halfen-Iso-Element muss vom Hersteller dauerhaft und deutlich lesbar, z.B. mittels Aufkleber mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 "Übereinstimmungsnachweis" erfüllt sind.

Zusätzlich muss die Kennzeichnung mindestens folgende Angaben enthalten:

- Die Zulassungsnummer (Z-15.7-238)
- Typenbezeichnung
- Wärmeleitfähigkeitsgruppe des Wärmedämmstoffes nach DIN V 4108-4:2004-07

An jedem einzelnen Plattenanschluss müssen eindeutige Angaben zum Einbau der Plattenanschlüsse und der Anschlussbewehrung angebracht werden. Der Hersteller hat jeder Lieferung eine Einbauanleitung beizufügen.

2.3 Übereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Verbindungselemente mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Bauprodukts nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einzuschalten.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.



2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen einschließen:

- Überprüfung des Ausgangsmaterials und der Bestandteile:
Für den Plattenanschluss Halfen-Iso-Element dürfen nur Baustoffe verwendet werden, für die entsprechend den geltenden Normen und Zulassungen der Nachweis der Übereinstimmung geführt wurde und die entsprechend gekennzeichnet sind.
- Nachweise und Prüfungen, die am fertigen Bauprodukt durchzuführen sind:
Die Abmessungen der Plattenanschlüsse Halfen-Iso-Element und die Ausführung und Nachbehandlung der Schweißverbindungen sind an jedem Teil zu überprüfen.
- Prüfungen gemäß Prüfplan zu dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Dieser Prüfplan ist beim DIBt und bei der fremdüberwachenden Stelle hinterlegt.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und soweit zutreffend Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.

Die Fremdüberwachung ist von einer für das Zulassungsgebiet "Kaltgeformte Bleche/Profile aus Baustahl im Hochbau" anerkannten Überwachungsstelle durchzuführen.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Halfen-Iso-Elemente durchzuführen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle. Es sind die Prüfungen nach Abschnitt 2.3.2 und dem beim DIBt und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegten Prüfplan zu dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durchzuführen. Die Probenzahl ist so zu wählen, dass statistische Aussagen möglich sind.



Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.



3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

3.1 Entwurf

Mit den Plattenanschlüssen dürfen je nach Typ Biegemomente und/oder Querkräfte übertragen werden. Die Mindestfestigkeitsklasse der zu verbindenden Stahlbetonbauteile aus Normalbeton ist C 20/25, bei Außenbauteilen C 25/30. Die angeschlossene Platte ist durch Fugen zu unterteilen, die zur Minderung der Temperaturbeanspruchung entsprechend Abschnitt 4 angeordnet werden. Im Folgenden wird auf DIN 1045-1 in der Ausgabe von Juli 2001 Bezug genommen.

Die in der Platte auftretenden Beanspruchungen werden über die Zug- und Druckglieder in der Fuge lokal übertragen und über einen Krafteinleitungsbereich in die angeschlossenen Platten weitergeleitet. Der statische Nachweis für die Weiterleitung der übertragenen Kräfte ist zu führen. Die Abweichungen vom Dehnungszustand einer baugleichen Platte ohne Dämmfuge sind durch Einhaltung der Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung auf den Fugenbereich sowie die anschließenden Ränder begrenzt. Der maximale Abstand der Zugbewehrung nach DIN 1045-1, Abschnitt 13.3.2 (4) ist einzuhalten. Es sind mindestens vier Zug-, Querkraft- und Druckstäbe pro Meter Länge der angeschlossenen Platte anzuordnen. Der Achsabstand der Druckstäbe sollte den der Zugbewehrung nicht überschreiten. In Einzelfällen darf der Abstand auch bei dünneren Decken bis zu 30 cm betragen, wenn sichergestellt ist, dass pro Meter je vier Druck- und Zugstäbe angeordnet sind. Im Abstand h vom Fugenrand darf dann der ungestörte Dehnungszustand angenommen werden.

Veränderliche Momente und Querkräfte entlang eines angeschlossenen Randes sind bei der Bemessung zu berücksichtigen.

Die Plattenanschlüsse sind zur lokal begrenzten Aufnahme von Torsionsmomenten, die zur Herstellung des Gleichgewichts erforderlich sind, nicht geeignet.

Kleine Normalkräfte aus Zwang in den Gurtstäben, wie sie am Ende der Linienlager z. B. neben freien Rändern oder Dehnfugen auftreten, dürfen rechnerisch vernachlässigt werden. Zwangsnormalkräfte in Richtung der Stäbe der Plattenanschlüsse müssen ausgeschlossen werden (Beispiel siehe Anlage 11, Bild 33).

3.2 Bemessung

3.2.1 Allgemeines

Der statische Nachweis ist für jeden Einzelfall zu erbringen. Dabei dürfen auch typengeprüfte Bemessungstabellen verwendet werden.

Bei der Ermittlung der Schnittgrößen und der Anordnung der Bewehrung sind die Fachwerkmodelle nach den Anlagen 10 und 11 zugrunde zu legen. Zur Bemessung des Fachwerks sind die Schnittgrößen M_{Ed} und V_{Ed} in der Bemessungslinie anzusetzen. Es darf mit $z = z_{\text{Fachwerk}}$ gerechnet werden. Die Grundsätze für die Bemessung von Stabwerken nach DIN 1045-1:2001-07, Abschnitt 10.6 sind anzuwenden. Die Berechnung der Schnittgrößen darf nur durch linear-elastische Verfahren erfolgen. Verfahren mit Umlagerung der Schnittgrößen, der Plastizitätstheorie und nichtlineare Verfahren dürfen nicht verwendet werden.

Im Bereich der Dämmschicht ist das Stabwerk nach den Bestimmungen von DIN 18800, ergänzt durch die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-30.3-6 sowie den Festlegungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachzuweisen. Im Einleitungsbereich der Stäbe in den Beton beidseitig der Dämmschicht und in dem daran anschließenden Stahlbetonbereich gilt DIN 1045-1, ergänzt durch die in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung enthaltenen Festlegungen.

Die Druck- und Zugstäbe sowie die Querkraftstäbe sind für die aus den Fachwerkmodellen berechneten Kräfte zu bemessen. Für die Zugstäbe mit Muffenverbindung ist der Betonstahlquerschnitt maßgeblich.

Die in der Dämmschicht erforderliche Querkraftbewehrung bestimmt nicht die Mindestplattendicke nach DIN 1045-1, Abschnitt 13.3.1.

Die vereinfachte Annahme einer starren Auflagerung des stützenden Bauteils ist nur zulässig, wenn die Steifigkeitsverhältnisse von angeschlossenem und stützendem Bauteil durch diese Annahme ausreichend genau beschrieben werden. Ansonsten sind die linear veränderlichen Momente und Querkräfte entlang des Plattenrandes zu berücksichtigen (s. Abschnitt 3.1)

An der Stirnfläche, die der Dämmung der anzubindenden Bauteile zugewandt ist, ist eine Aufhängebewehrung anzuordnen, die für die gesamte einwirkende Querkraft V_{Ed} zu bemessen ist, wobei die Randeinfassung nach Abschnitt 4.2 angerechnet werden darf.

3.2.2 Besondere Festlegungen im Bereich der Dämmfuge und im Einleitungsbereich für die Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

3.2.2.1 Nachweis der Druckglieder

Das Doppelkopf-Drucklager darf mit einer charakteristischen Druckkraft von 55 kN beansprucht werden.

Die Einleitung der Druckspannungen in den Beton hinter den Doppelkopf-Drucklagern ist als Teilflächenbelastung in Anlehnung an DIN 1045-1, Gleichung (116) bei Ansatz einer Kreisfläche A_{c0} mit dem Kopfdurchmesser d_k und einer rechteckigen Projektionsfläche A_{c1} mit einer maximalen Seitenlänge von $3d_k$ nachzuweisen. Die Überlagerung benachbarter Lastausbreitungsflächen ist zu berücksichtigen. Es ist nachzuweisen, dass die auftretenden horizontalen Spaltzugkräfte aufgenommen werden können (z. B. durch Bewehrung).

Die Verpressmuffe darf für einen Stab mit $d_s = 10$ mm mit einer charakteristischen Druckkraft von maximal 42,3 kN beansprucht werden.

Werden die Druckstäbe aus Betonstahl BSt 500 NR oder Rundstahl mit der Festigkeitsklasse S460 ausgeführt, so sind bei der Bemessung die Werte der Tabelle 1 zugrunde zu legen:

Tabelle 1: Für den Nachweis der Druckstäbe zu verwendenden Streckgrenzen und Teilsicherheitsbeiwerte

Stab aus:	Rechenwert der charakteristischen Streckgrenze in N/mm^2	Teilsicherheitsbeiwert γ_M
BSt 500 NR	355	1,15
Rundstahl S 460	355	1,10

Für den Stabilitätsnachweis der Druckstäbe aus B St 500 NR oder Rundstahl mit der Festigkeitsklasse S460 ist eine beidseitige Einspannung sowie eine freie Knicklänge gleich der Breite der Dämmfuge (betonfreier Bereich) plus $2d_s$ anzusetzen.

3.2.2.2 Nachweis der Zugstäbe

Der Nachweis ist entsprechend der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6 zu führen. Dabei sind für die Bemessung die Festigkeiten nach Tabelle 2 zugrunde zu legen.



Tabelle 2: Für den Nachweis der Zugstäbe zu verwendenden Streckgrenzen

Stab aus:	Bemessungswert der Streckgrenze in N/mm ²
BSt 500 NR	435
Rundstahl S 460 gemäß Datenblatt ¹	435



3.2.2.3 Begrenzung der Querkrafttragfähigkeit im Bereich der Dämmfuge

Die Bemessung für die vorhandene Querkraft erfolgt gemäß DIN 1045-1 für Platten.¹² Am Plattenrand im Bereich der Dämmfuge darf der Bemessungswert der Querkraft V_{Ed} nicht $0,3 V_{Rd,max}$ überschreiten. Dabei ist $V_{Rd,max}$ nach DIN 1045-1:2001-07, Gleichung (76) für $\theta = 45^\circ$ und $\alpha = 90^\circ$ zu bestimmen. Als Hebelarm ist der ungünstigere Wert von $z = 0,9 \cdot d$ bzw. $z = d - c_{nom} - 30 \text{ mm}$ anzusetzen (siehe Abschnitt 10.3.4 (2) von DIN 1045-1:2001-07).

Zum Nachweis der ausreichenden Verankerung evtl. erforderlicher Querkraftbewehrung in der Druckzone der Platte ist der innere Hebelarm auf den Wert $z = d - c_{nom} - 30 \text{ mm}$ zu begrenzen.

3.2.2.4 Nachweis der Ermüdung infolge Temperaturdifferenz

Spannungsnachweise und Betriebsfestigkeitsnachweise (Ermüdung) für Normalkräfte und Stabbiegung infolge Verformung durch Temperaturdifferenzen der zu verbindenden Bauteile im Sinne von Abschnitt 3.3.6 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-30.3-6 brauchen nicht geführt zu werden. Diese Nachweise gelten als im Rahmen des Zulassungsverfahrens erbracht, indem die Fugenabstände in den außenliegenden Bauteilen nach Abschnitt 4.1 begrenzt wurden.

3.2.2.5 Festlegungen für die Nachweise im Kräfteinleitungsbereich der Betonbauteile

Für den Nachweis der Querkrafttragfähigkeit der ungestörten Platten gilt DIN 1045-1, Abschnitt 10.3. Insbesondere für den Bemessungswert der Querkrafttragfähigkeit der Platten ohne Querkraftbewehrung $V_{Rd,ct}$ wird eine gleichmäßig über die Betondruckzone verteilte Querkraft zugrunde gelegt. Daher sind die Elemente mit möglichst gleichmäßigem Abstand einzubauen.

Pro Meter dürfen nicht weniger als vier Zug- und Druckglieder und Querkraftstäbe angeordnet werden und einzelne Abstände 300 mm nicht überschreiten.

3.2.2.6 Verankerungslängen und Übergreifungsstöße der durch die Wärmdämmschicht führenden Stäbe

Die Zugstäbe sind mit den Zugstäben der angrenzenden Platten zu stoßen. Die Querkraftstäbe sind wie Zugstäbe möglichst mit ihren geraden Schenkeln in den Platten zu verankern. Beim HIT-±BQ ist die Zugbewehrung mit den Querkraftstäben zu stoßen.

In der Zugzone sind die Querkraftstäbe mit $l_s = 1,3 l_{b,net} \geq 1,3 l_{b,min}$ nach Gleichung (141) von DIN 1045-1:2001-07 mit der Zugbewehrung der anzuschließenden Platte zu übergreifen, sofern sich nicht nach Gleichung (144) von DIN 1045-1 höhere Werte ergeben. Die Querkraftstäbe sind in der Druckzone mindestens mit $l_s = l_{b,net}$ nach DIN 1045-1 zu verankern. In den Fällen, in denen Querkraftstäbe und Druckstäbe nicht in einer Ebene verlegt werden, ist die Verankerungslänge für Querkraftstäbe auch in der Druckzone wie in der Zugzone zu bestimmen.

Die Druckstäbe sind mindestens mit $l_s = l_{b,net}$ nach DIN 1045-1 in den Platten zu verankern.

Bei Typen, die ausschließlich Querkräfte übertragen, ist die Zugbewehrung der anzuschließenden Platte an der Stirnseite mittels Haken in der Druckzone zu verankern. Alternativ können an jedem Querkraftstab Steckbügel oder allgemein bauaufsichtlich zugelassene Gitterträger nach Anlage 13 und 14 angeordnet werden. Bei Verwendung von Gitterträgern muss die Zugbewehrung über den Gitterträgeruntergurten liegen.

¹ Dieses ist beim DIBt und bei der fremdüberwachenden Stelle hinterlegt.

Zur Aufnahme der entstehenden Querkzugkräfte ist zusätzlich zur Querbewehrung gemäß DIN 1045-1, Abschnitt 12.6.3 im Überlappungsbereich der Stäbe eine Querbewehrung gemäß Abschnitt 12.8.3 anzuordnen und am Querschnittsrand zu verankern.

Im Bereich der HIT-Elemente ist eine Staffelung der Zugbewehrung nicht zulässig.

3.2.3 Besondere Festlegungen im Bereich der Dämmfuge und im Einleitungsbereich für die Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

3.2.3.1 Begrenzung der Rissbreiten

Es gilt DIN 1045-1, Abschnitt 11.2.1. An der Stirnseite der Fugen sowie im Kräfteinleitungsbereich braucht ein zusätzlicher Nachweis nicht geführt zu werden, wenn die Regelungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung eingehalten werden.

3.2.3.2 Begrenzung der Verformungen

Bei der Berechnung der Durchbiegung sind die elastischen und plastischen Verformungen sowie die Temperaturdehnungen des Plattenanschlusses zu berücksichtigen.

Der Nachweis der Verformungen erfolgt unter der quasi-ständigen Einwirkungskombination.

Wenn kein genauere Nachweis erfolgt, können die lokalen Verschiebungsanteile aus der Zugbanddehnung Δl_t und Druckgurtdehnung Δl_d ermittelt werden.

Der Drehwinkel in der Fuge beträgt dann $(\Delta l_t - \Delta l_d)/z$ (vergleiche Anlage 11, Bild 34).

Für l_t ist die Länge der Muffe plus der 10fache Durchmesser des angeschlossenen Stabes zu berücksichtigen, für l_d die Länge des Doppelkopfansers, beim Typ BD die Länge der Muffe, und für Druckstäbe aus Betonstahl die Breite der Dämmfuge.

4 Bestimmungen für die Ausführung

4.1 Achs- und Fugenabstände

Der Achsabstand der Zug- und Druckstäbe vom freien Rand bzw. der Dehnungsfuge muss mindestens 5 cm, der Achsabstand der Querkraftstäbe 10 cm betragen, darf aber nicht größer als die Hälfte des zulässigen Maximalabstandes der Stäbe untereinander sein.

In den außenliegenden Betonbauteilen sind rechtwinklig zur Dämmschicht Dehnfugen zur Begrenzung der Beanspruchung aus Temperatur einzubauen. Der Fugenabstand ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 3: Zulässige Fugenabstände in m

Dicke der Dämmfuge (mm)	Stabdurchmesser (mm)					
	8	10	12	14	16	20
Zugstab- und Druckstäbe aus Betonstahl (Typ BDR)						
60	6,9			6,3	5,6	5,1
80	11,3			10,1	9,2	8,0
Alle anderen Typen						
60			6,9			
80			11,3			

4.2 Bauliche Durchbildung

Die Mindestbetondeckung nach DIN 1045-1 ist einzuhalten. Dies gilt für die Zugstäbe, die Querbewehrung oder eine vorhandene Montagebewehrung. Die Bewehrung der an die Plattenanschlüsse anschließenden Betonkonstruktionen ist unter Berücksichtigung der erforderlichen Betondeckung nach DIN 1045-1 bis an die Dämmschicht heranzuführen.



Die Querstäbe der oberen Anschlussbewehrung müssen in der Regel auf den Längsstäben der Plattenanschlüsse liegen. Hiervon darf abgewichen werden, wenn der Einbau der Querstäbe unter den jeweils vorliegenden Baustellenbedingungen auch direkt unter den Längsstäben der Plattenanschlüsse möglich ist und kontrolliert wird, z. B. durch den Fachbauleiter. Die erforderlichen Montageschritte hierzu müssen in der Einbauanleitung beschrieben sein.

Die Stirnflächen der anzubindenden Bauteile müssen eine Randeinfassung nach DIN 1045-1 erhalten. An den Stirnflächen parallel zur Dämmfuge sind mindestens Steckbügel $d_s \geq 6 \text{ mm}$, $s \leq 25 \text{ cm}$ und je 2 Längsstäbe $d_s \geq 8 \text{ mm}$ anzuordnen.

Die Steckbügel der Randeinfassung an den parallel zu den Plattenanschlüssen verlaufenden Bauteilseiten müssen bei den Typen HIT-BX und HIT-BF die Zugstäbe und beim Typ HIT-BD Zug- und Druckstäbe übergreifen.

Bei den Typen HIT-BQ und HIT-±BQ darf die erforderliche Zugbewehrung im Bereich des Halfen-Iso-ElementTs nicht gestaffelt werden. An der Stirnseite der Platte ist sie mittels Haken in der Druckzone zu verankern. Alternativ können an jedem Querkraftstab Steckbügel angeordnet werden.

4.3 Hinweise zur Verwendung bei Anforderungen an den Brandschutz

Bei Verwendung der Elemente zur Verbindung von Bauteilen, an welche Anforderungen hinsichtlich der Feuerwiderstandsklasse (bis maximal F90-AB) gestellt werden, sind die Bedingungen nach Abschnitt 2.1.5 einzuhalten. Die Brandschutzplatten sind dabei unter Beachtung der Regelungen in den jeweiligen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. Prüfzeugnissen zu verwenden.

Breitschaft



Abb. 1:
Halfen - Iso - Element Typ HIT-BX

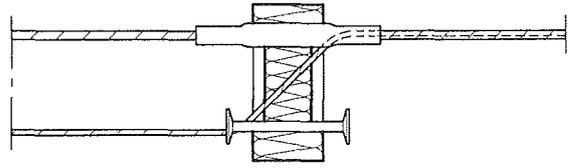


Abb. 2:
Halfen - Iso - Element Typ HIT-BX-±Q

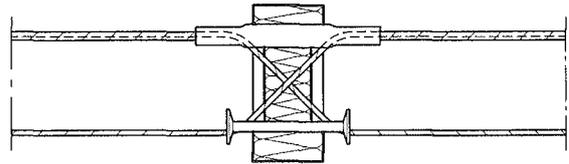


Abb. 3:
Halfen - Iso - Element Typ HIT-BF


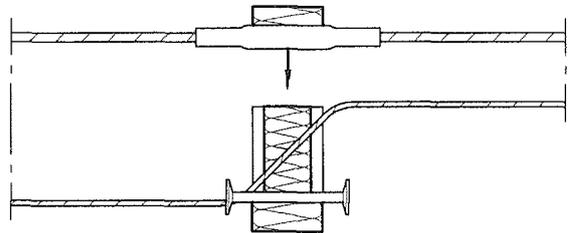


Abb. 4:
Halfen - Iso - Element Typ HIT-BF-±Q

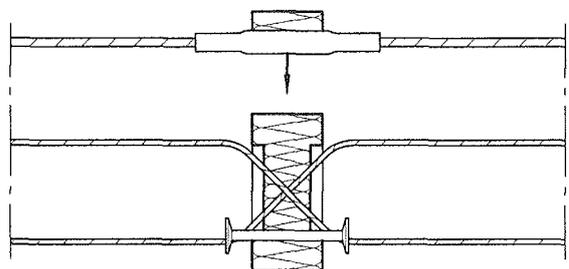

Halfen GmbH

Liebigstraße 14
 D - 40 764 Langenfeld / Rhld.
 Telefon + 49 - (0) 2173 - 970 (0)
 Fax + 49 - (0) 2173 - 970 (420)

Halfen - Iso - Element

Plattenanschlüsse

Anlage 1

zur allgemeinen
 bauaufsichtlichen Zulassung
Z - 15.7 - 238
 vom 30. März 2007

Abb. 5:
Halfen - Iso - Element Typ HIT-BQ

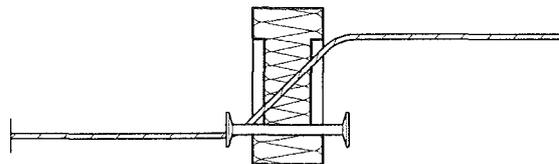


Abb. 6:
Halfen - Iso - Element Typ HIT-±BQ

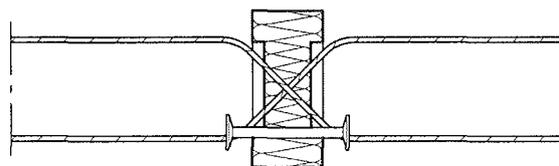


Abb. 7:
Halfen - Iso - Element Typ HIT-VT


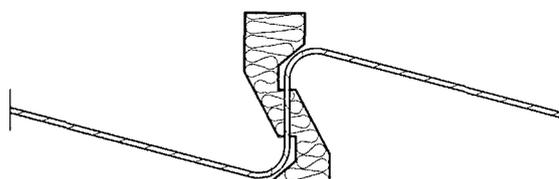


Abb. 8:
**Halfen - Iso - Element Typ HIT-BD
 und Typ HIT-BDR ¹⁾**



¹⁾ Beim Typ HIT-BDR bestehen alle Stäbe ausschließlich aus Rundstahl

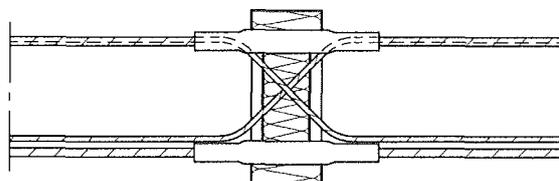

Halfen GmbH


Liebigstraße 14
 D - 40 764 Langenfeld / Rhld.
 Telefon + 49 - (0) 2173 - 970 (0)
 Fax + 49 - (0) 2173 - 970 (420)

Halfen - Iso - Element

Plattenanschlüsse

Anlage 2

zur allgemeinen
 bauaufsichtlichen Zulassung
Z - 15.7 - 238
 vom 30. März 2007

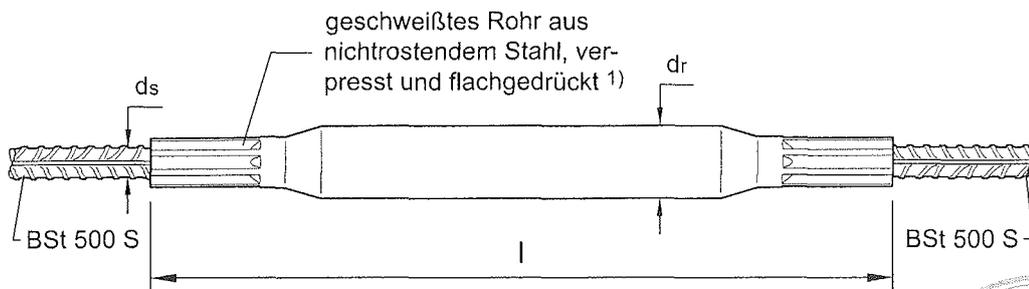


Tab. 1: Abmessungen des Zugstabes mit Verpressmuffe [mm] ²⁾

ds	8	10	12	14	16
dr	20	23	29	38	43
l	210	210	210	250	280



Abb. 9: Zugstab mit Verpressmuffe

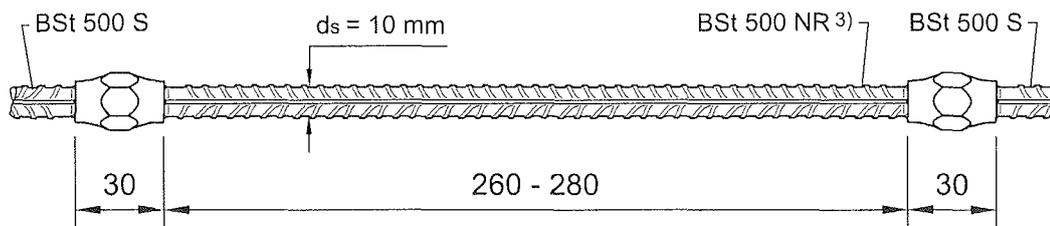

Ausführung der Stabgewinde sowie der 6KT-Muffe gemäß bauaufsichtl. Zulassung Nr. Z-1.5-189 des DIBt

Abb. 10: Zugstab mit Schraubverbindung HBS-05-S-10

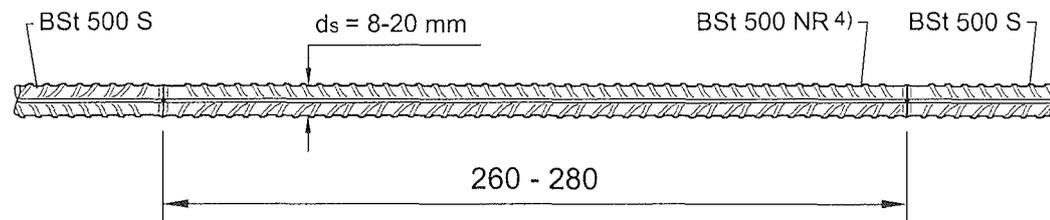


Abb. 11: Zugstab mit geschweißten Stößen

Alternative Ausführung verkürztes Doppelkopf-Drucklager

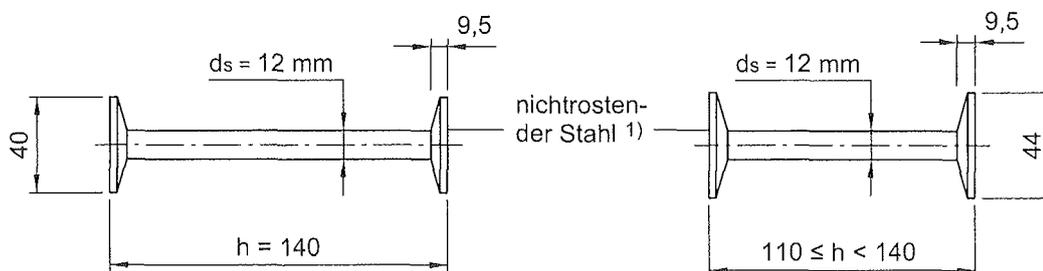


Abb. 12: Doppelkopf-Drucklager ²⁾ aus nichtrostendem Stahl

- 1) Kennwerte des verwendeten Materials s. Abschnitt 2.1.2 2) Feinabm. u. Tol. sind beim DIBt hinterlegt
 3) BSt 500 NR m. bauaufs. Zul. d. DIBt o. glatter Rundst. A4 (1.4571) m. $R_{p0,2} \geq 500$ u. $R_m \geq 550$ N/mm²
 4) wie 3) jedoch WSt. 1.4401 / 1.4404 / 1.4571 m. $R_{p0,2} \geq 500$ N/mm² u. $R_m \geq 550$ N/mm²

Halfen GmbH

Liebigstraße 14
 D - 40 764 Langenfeld / Rhld.
 Telefon + 49 - (0) 2173 - 970 (0)
 Fax + 49 - (0) 2173 - 970 (420)

Halfen - Iso - Element

Komponenten

Anlage 3

zur allgemeinen
 bauaufsichtlichen Zulassung
Z - 15.7 - 238
 vom 30. März 2007

Halfen - Iso - Element Typ HIT-BX, HIT-BX-±Q und HIT-BF

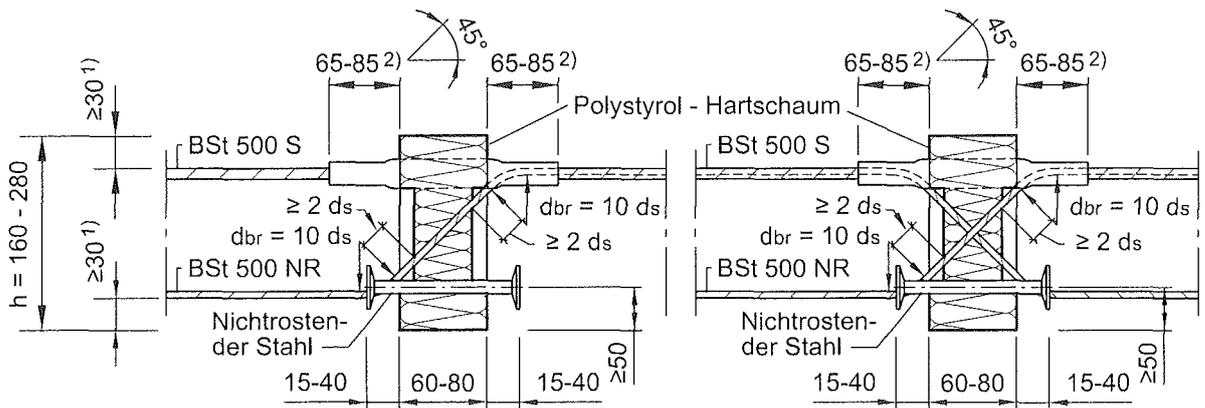


Abb. 13: Typ HIT-BX

Abb. 14: Typ HIT-BX-±Q

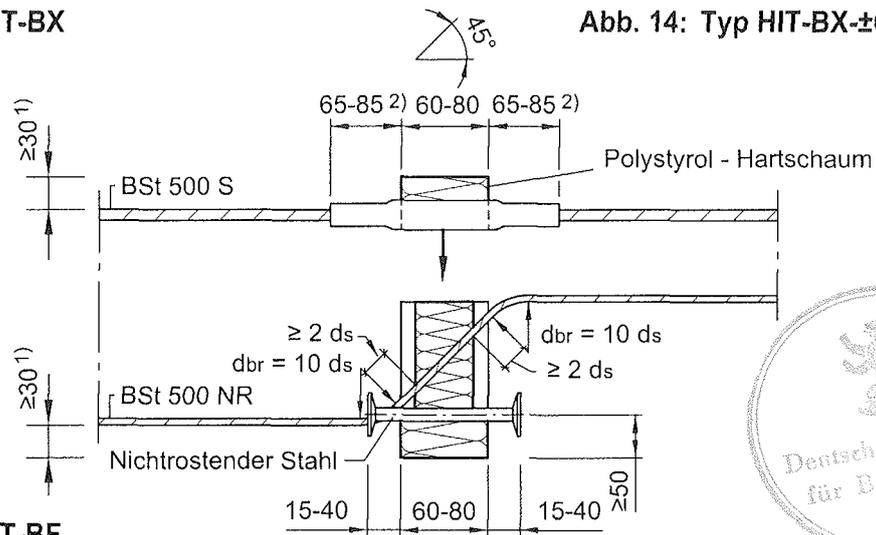


Abb. 15: Typ HIT-BF

Montagestäbe dürfen nicht im Bereich der Zugstabmuffen angeschweißt werden.
Zur Berücksichtigung der Montagestäbe bei der Krafteinleitung s. Abschnitt 3.2.3.

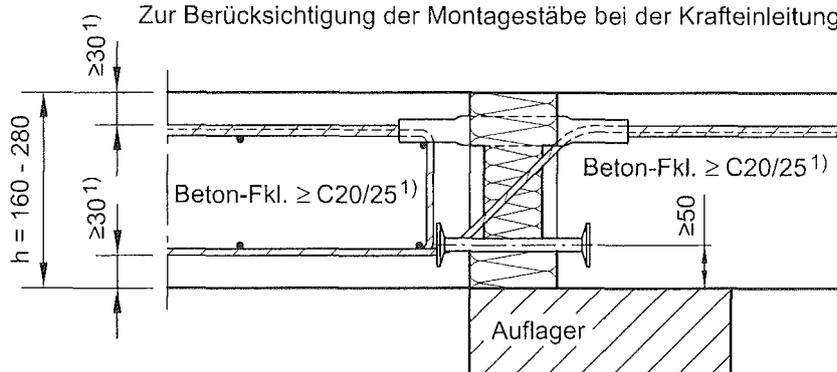


Abb. 16: Beispiel Halfen - Iso - Element Typ HIT-BX mit Aufhängebewehrung

1) Für die Mindestbetonfestigkeit und die Mindestbetondeckung gelten außerdem die Vorgaben der DIN 1045-1:2001-07, Abschnitt 6

2) Bei Zugstäben gemäß Abb. 10 und 11 beträgt der Überstand 100 mm.

Halfen GmbH

Liebigstraße 14
D - 40 764 Langenfeld / Rhld.
Telefon + 49 - (0) 2173 - 970 (0)
Fax + 49 - (0) 2173 - 970 (420)

Halfen - Iso - Element

Typ HIT- BX
Typ HIT- BX - ±Q
Typ HIT- BF

Anlage 4

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z - 15.7 - 238
vom 30. März 2007

Halfen - Iso - Element Typ HIT-BF-±Q

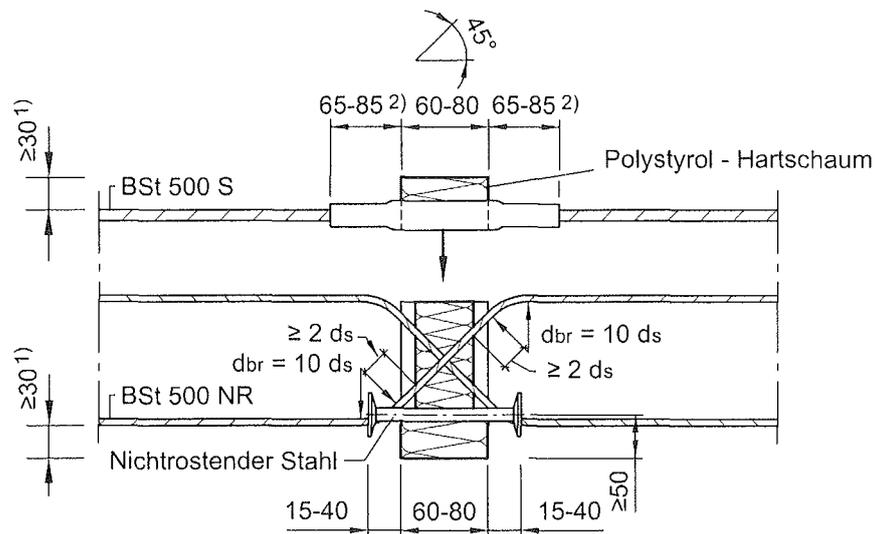


Abb. 17: Typ HIT-BF-±Q

Montagestäbe dürfen nicht im Bereich der Zugstabmuffen angeschweißt werden.
Zur Berücksichtigung der Montagestäbe bei der Krafteinleitung s. Abschnitt 3.2.3.

- 1) Für die Mindestbetonfestigkeit und die Mindestbetondeckung gelten außerdem die Vorgaben der DIN 1045-1:2001-07, Abschnitt 6
- 2) Bei Zugstäben gemäß Abb. 10 und 11 beträgt der Überstand 100 mm.



Halfen GmbH

Liebigstraße 14
D - 40 764 Langenfeld / Rhld.
Telefon + 49 - (0) 2173 - 970 (0)
Fax + 49 - (0) 2173 - 970 (420)

Halfen - Iso - Element

Typ HIT- BF - ±Q

Anlage 5

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z - 15.7 - 238
vom 30. März 2007

Halfen - Iso - Element Typ HIT-BQ

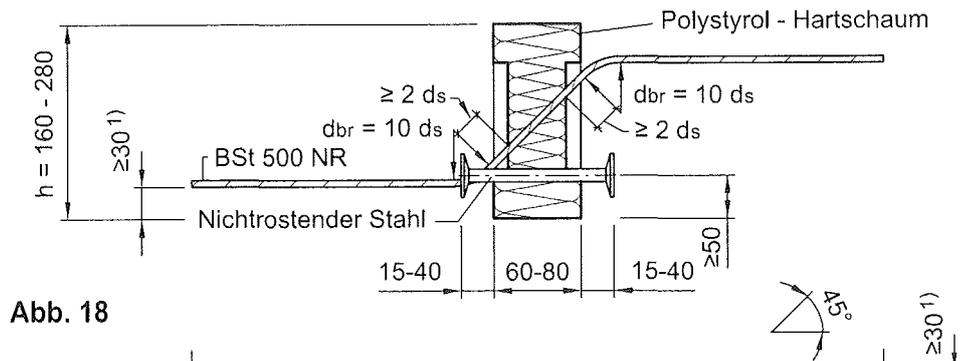


Abb. 18

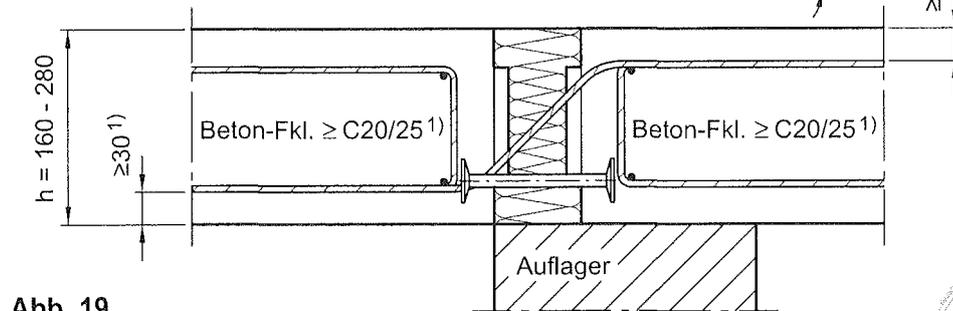


Abb. 19

Halfen - Iso - Element Typ HIT-±BQ

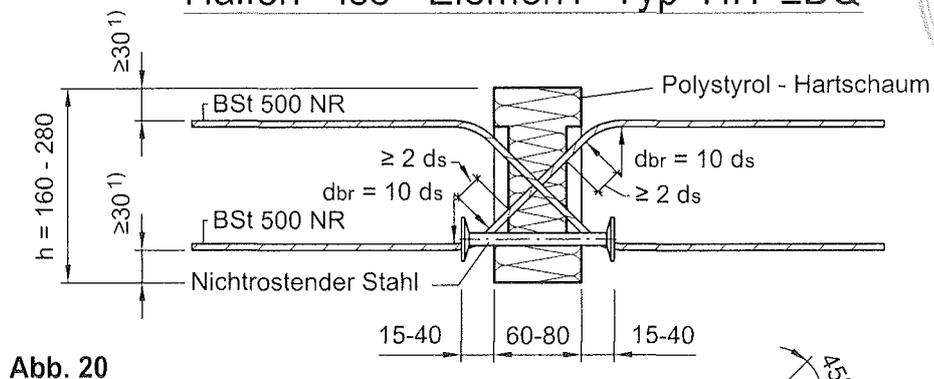


Abb. 20

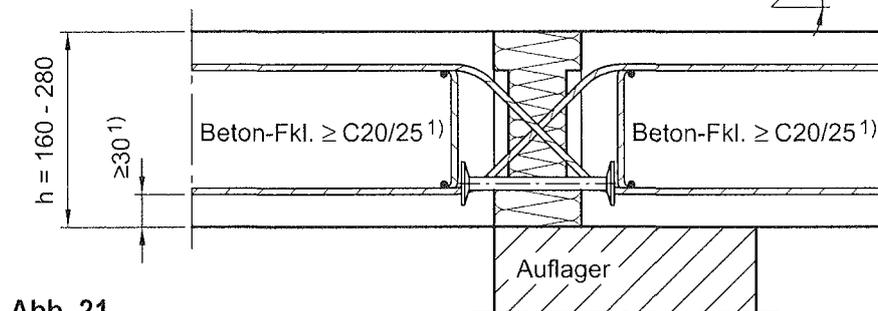


Abb. 21

Montagestäbe dürfen nicht im Bereich der Zugstabmuffen angeschweißt werden.

1) Für die Mindestbetonfestigkeit und die Mindestbetondeckung gelten außerdem die Vorgaben der DIN 1045-1:2001-07, Abschnitt 6



Halfen GmbH

Liebigstraße 14
D - 40 764 Langenfeld / Rhld.
Telefon + 49 - (0) 2173 - 970 (0)
Fax + 49 - (0) 2173 - 970 (420)

Halfen - Iso - Element

Typ HIT- BQ
Typ HIT-±BQ

Anlage 6

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z - 15.7 - 238
vom 30. März 2007

Halfen - Iso - Element Typ HIT-VT

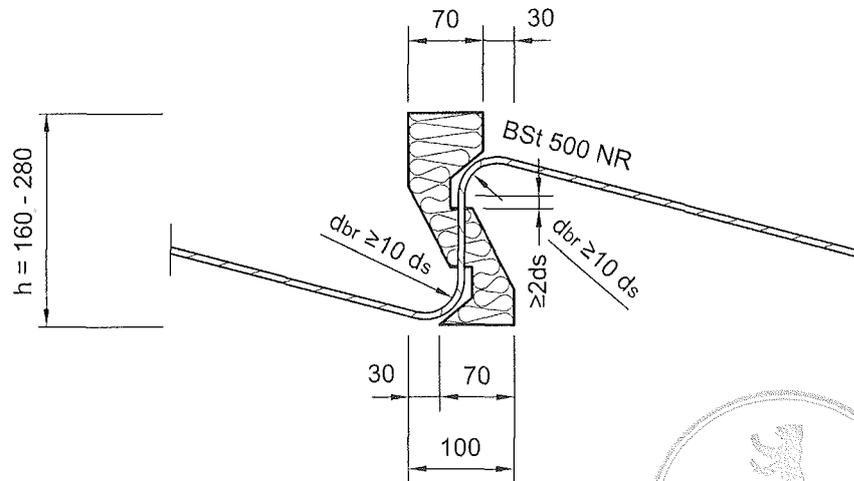


Abb. 22 Halfen-Iso-Element Typ HIT-VT

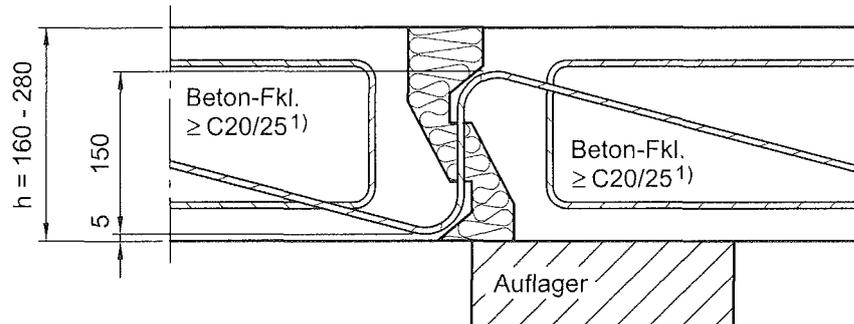


Abb. 23 Halfen-Iso-Element Typ HIT-VT mit Aufhängebewehrung

1) Für die Mindestbetonfestigkeit und die Mindestbetondeckung gelten außerdem die Vorgaben der DIN 1045-1:2001-07, Abschnitt 6
 Querkraftstab besteht durchgehend aus BS 500 NR

<p>Halfen GmbH Liebigstraße 14 D - 40 764 Langenfeld / Rhld. Telefon + 49 - (0) 2173 - 970 (0) Fax + 49 - (0) 2173 - 970 (420)</p>	<p>Halfen - Iso - Element Typ HIT-VT</p>	<p>Anlage 7 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z - 15.7 - 238 vom 30. März 2007</p>
---	---	--

Halfen - Iso - Element Typ HIT-BD und HIT-BDR

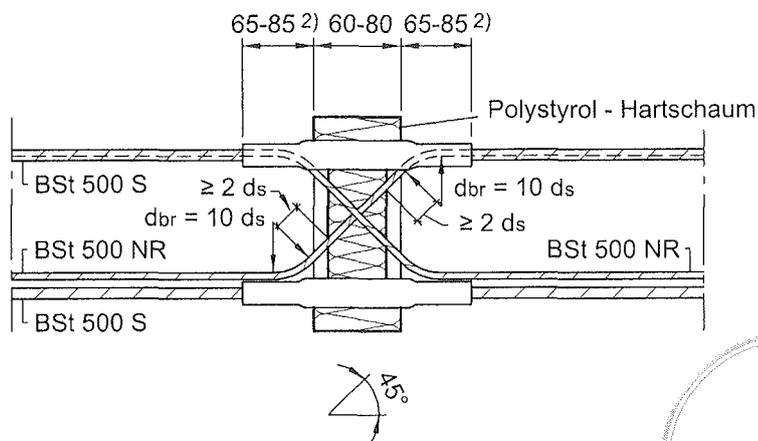


Abb. 24

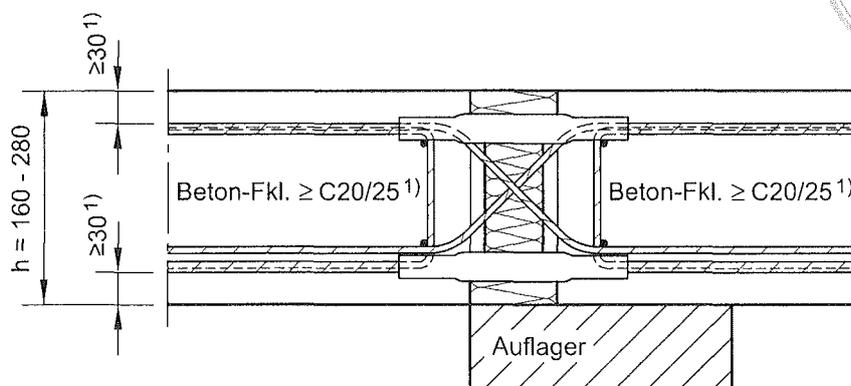



Abb. 25

Beim Typ HIT-BD dürfen Zugstäbe mit Verpressmuffen mit Nenndurchmesser 10 mm zur Druckübertragung verwendet werden (s. Darstellung). Beim Typ HIT-BDR dürfen Zugstäbe mit geschweißten Stößen oder Zugstäbe mit Schraubverbindung HBS-05-S-10 zur Druckübertragung verwendet werden.

Montagestäbe dürfen nicht im Bereich der Zugstabmuffen angeschweißt werden.

1) Für die Mindestbetonfestigkeit und die Mindestbetondeckung gelten außerdem die Vorgaben der DIN 1045-1:2001-07, Abschnitt 6

2) Bei Zugstäben gemäß Abb. 7 und 8 beträgt der Überstand 100 mm.



Halfen GmbH

Liebigstraße 14
D - 40 764 Langenfeld / Rhld.
Telefon + 49 - (0) 2173 - 970 (0)
Fax + 49 - (0) 2173 - 970 (420)

Halfen - Iso - Element

Typ HIT-BD
Typ HIT-BDR

Anlage 8

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z - 15.7 - 238
vom 30. März 2007

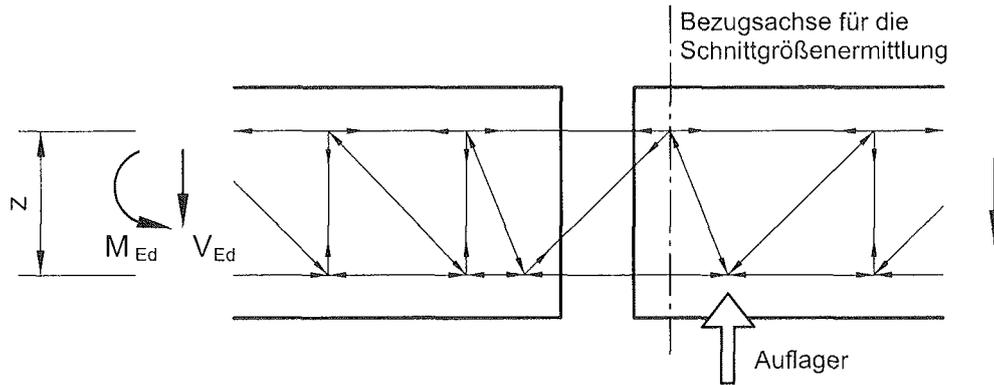


Abb. 26: Typ HIT-BX, HIT-BX-±Q, HIT-BF

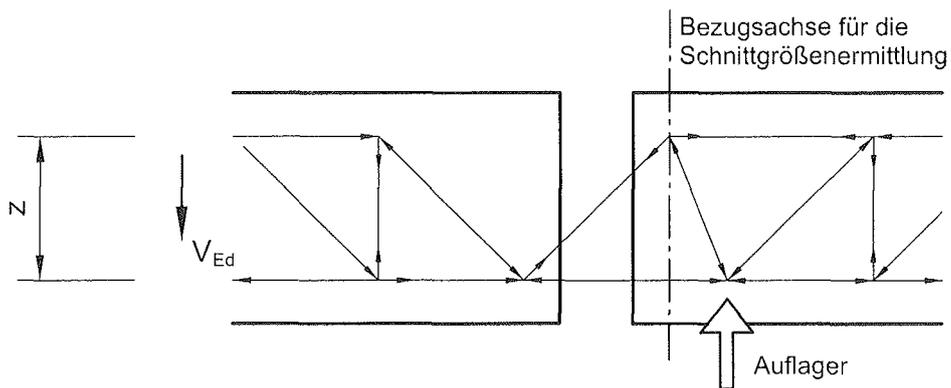


Abb. 27: Typ HIT-BQ, HIT-±BQ

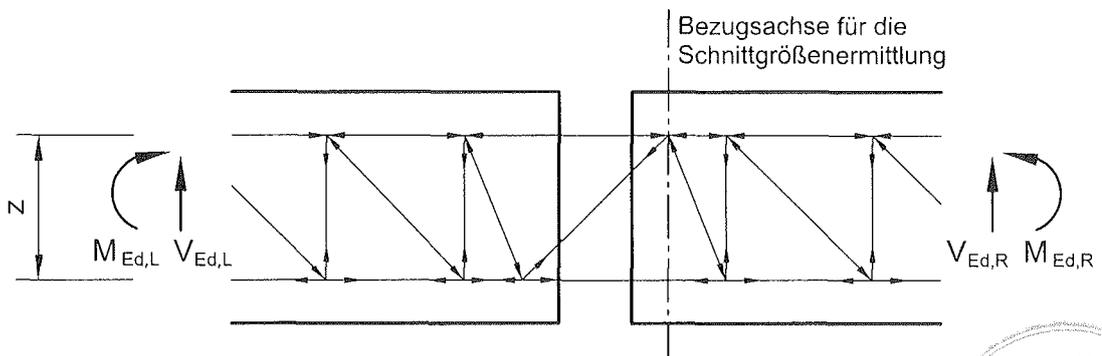


Abb. 28: Typ HIT-BD, HIT-BDR ($V_{Ed,L} < V_{Ed,R}$)



Halfen GmbH

Liebigstraße 14
D - 40 764 Langenfeld / Rhld.
Telefon + 49 - (0) 2173 - 970 (0)
Fax + 49 - (0) 2173 - 970 (420)

Halfen - Iso - Element

Fachwerkmodelle

Anlage 9

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z - 15.7 - 238
vom 30. März 2007

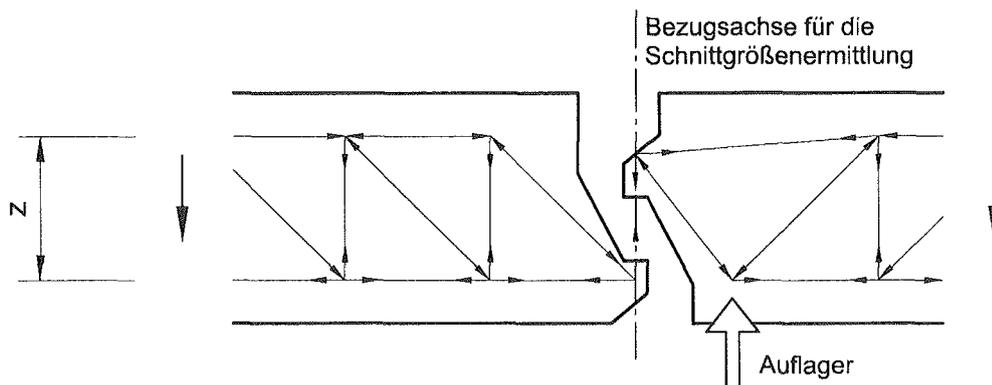


Abb. 29: Typ HIT-VT



<p>Halfen GmbH Liebigstraße 14 D - 40 764 Langenfeld / Rhld. Telefon + 49 - (0) 2173 - 970 (0) Fax + 49 - (0) 2173 - 970 (420)</p>	<p>Halfen - Iso - Element Fachwerkmodell</p>	<p>Anlage 10 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z - 15.7 - 238 vom 30. März 2007</p>
---	---	---

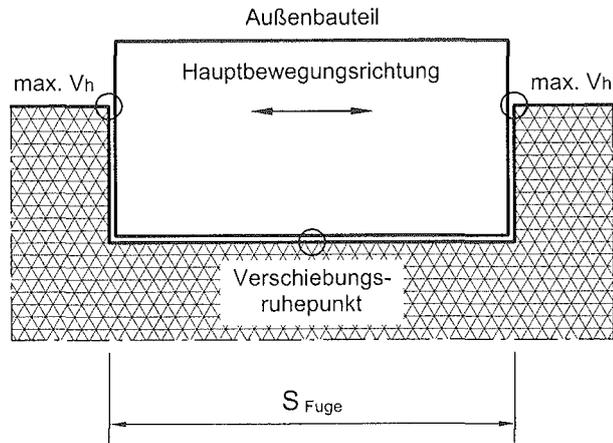


Abb. 30: Einbausituation mit Lagerung an gegenüberliegenden Rändern

Zugbanddehnung: $\Delta l_t = \epsilon_t \times l_t$
 Druckgurtdehnung: $\Delta l_d = \epsilon_d \times l_d$
 Drehwinkel in der Fuge: $\alpha_{Fuge} = \frac{\epsilon_t \times l_t - \epsilon_d \times l_d}{Z}$

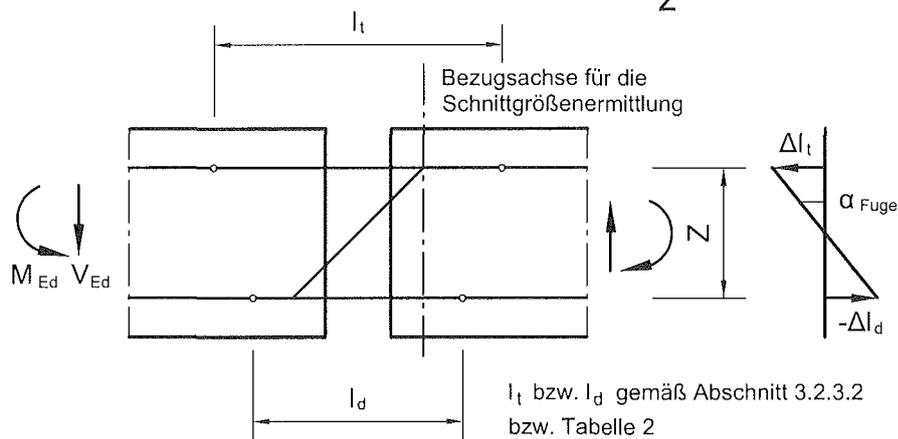


Abb. 31: Modell für die Ermittlung der Biegeverformung in der Fuge

Tab. 2: Effektive Längen und Dehnsteifigkeiten der Zug- / Druckstäbe

d_s	[mm]	8	10	12	14	16	20
Zugstab mit Verpressmuffe							
EA	[MN]	10,923	18,572	25,534	35,119	45,064	
l_t	[mm]	370	410	450	530	600	
Druckstab mit Verpressmuffe							
EA	[MN]	6,576	10,910	13,470	18,854	23,617	
l_d	[mm]	210	210	210	250	280	
Zugstab / Druckstab mit BSt 500 NR							
EA	[MN]	8,545	13,352 ¹⁾	19,227	26,169	34,181	53,407
$l_t = l_d$	[mm]	240	280 ¹⁾	320	360	400	480
Zugstab / Druckstab mit Rundstahl S460							
EA	[MN]	8,545	13,352 ¹⁾	19,227	26,169	34,181	53,407
$l_t = l_d$	[mm]	440	480 ¹⁾	520	560	600	680

¹⁾ für Stabverbindung mit HBS-05

Halfen GmbH

Liebigstraße 14
 D - 40 764 Langenfeld / Rhld.
 Telefon + 49 - (0) 2173 - 970 (0)
 Fax + 49 - (0) 2173 - 970 (420)

Halfen - Iso - Element


Darstellung Einbausituation

Anlage 11

zur allgemeinen
 bauaufsichtlichen Zulassung
Z - 15.7 - 238
 vom 30. März 2007

Abb. 32


HIT-BX
HIT-BF
(F90)

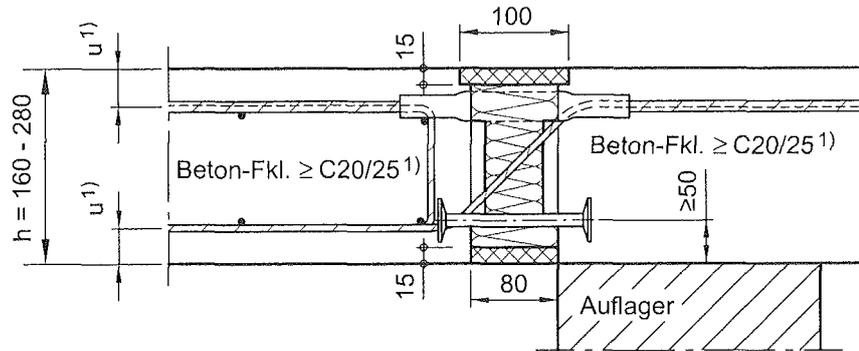

Gilt analog für HIT-BX-±Q, HIT-BF-±Q, HIT-BQ, HIT-±BQ, HIT-BD und HIT-BDR (F90)

Abb. 33

HIT-BX
HIT-BF
HIT-VT
(F30)

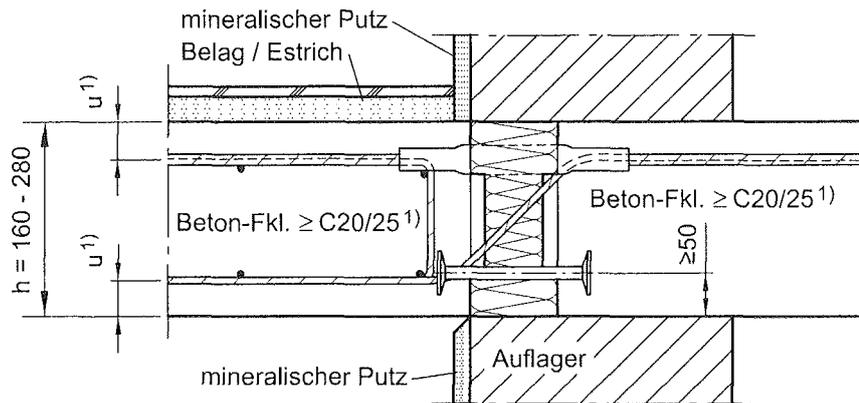


Gilt analog für HIT-BX-±Q, HIT-BF-±Q, HIT-BQ, HIT-±BQ, HIT-BD und HIT-BDR (F30)

Abb. 34

HIT-BD
HIT-BDR
(F90)

Abb. 35

HIT-VT
(F30 / F90)

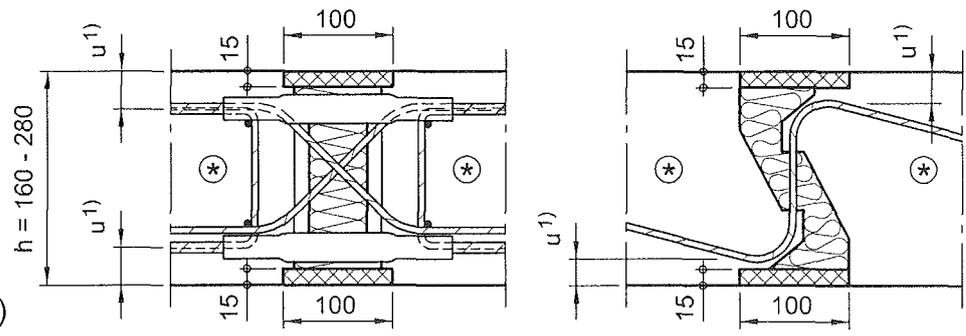

(*) Beton-Fkl. ≥ C20/25¹⁾

Abb. 34 gilt analog für HIT-BX, HIT-BX-±Q, HIT-BF, HIT-BF-±Q, HIT-BQ, HIT-±BQ (F90)

1) u = Achsabstand der Bewehrung nach DIN 4102-4:2004-3, Abschnitt 3.4. Für unbedeckte Betonplatten gilt u ≥ 35 mm.

Für die Mindestbetonfestigkeit und die Mindestbetondeckung gelten außerdem die Vorgaben der DIN 1045-1:2001-07, Abschnitt 6

Halfen GmbH

Liebigstraße 14
D - 40 764 Langenfeld / Rhld.
Telefon + 49 - (0) 2173 - 970 (0)
Fax + 49 - (0) 2173 - 970 (420)

Halfen - Iso - Element

Feuerwiderstandsklasse
F30 / F90

Anlage 12

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z - 15.7 - 238
vom 30. März 2007



Halfen - Iso - Element Typ HIT-BQ

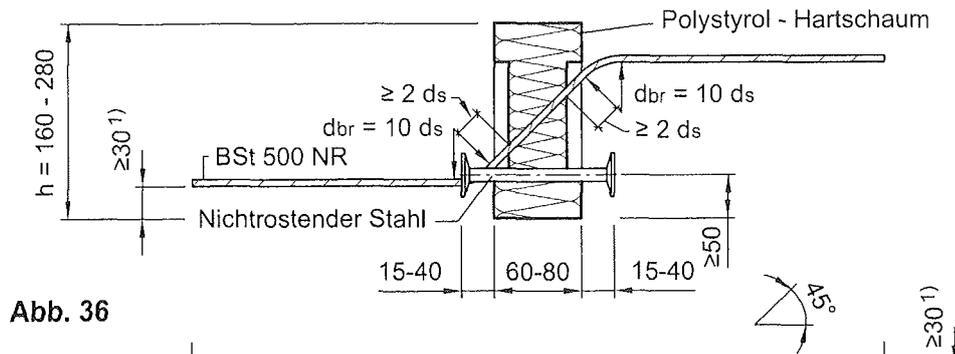


Abb. 36

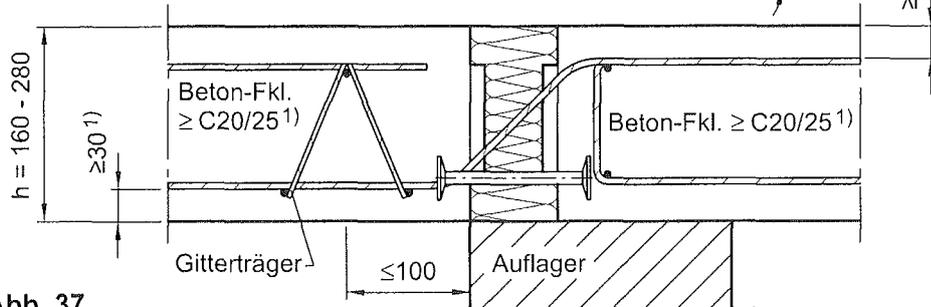


Abb. 37

Halfen - Iso - Element Typ HIT-±BQ

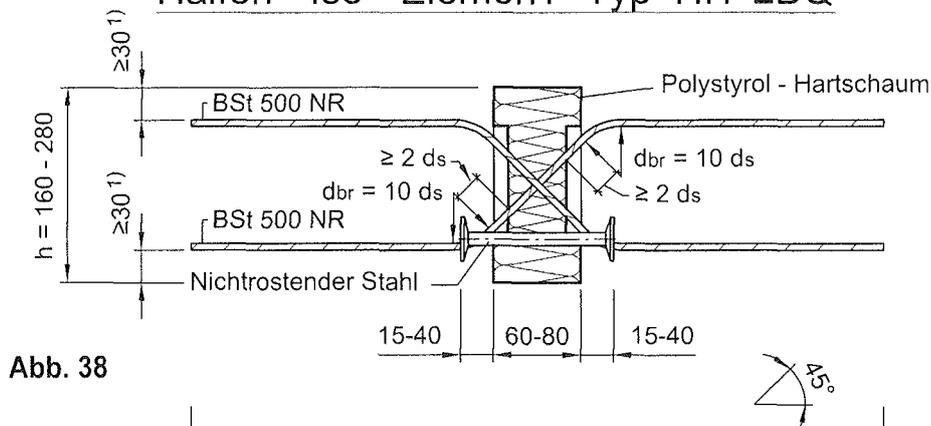


Abb. 38

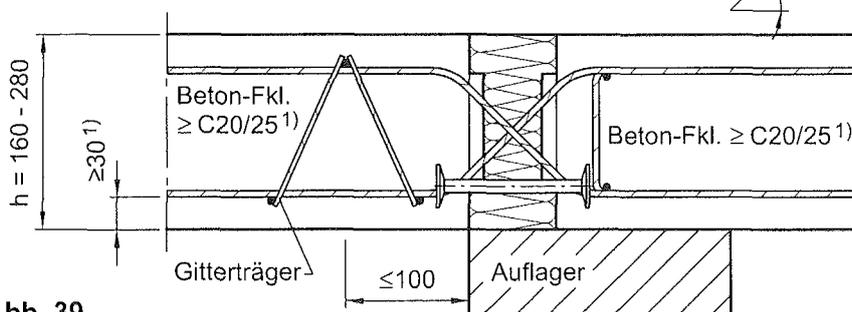


Abb. 39

Montagestäbe dürfen nicht im Bereich der Zugstabmuffen angeschweißt werden.

1) Für die Mindestbetonfestigkeit und die Mindestbetondeckung gelten außerdem die Vorgaben der DIN 1045-1:2001-07, Abschnitt 6



Halfen GmbH

Liebigstraße 14
D - 40 764 Langenfeld / Rhld.
Telefon + 49 - (0) 2173 - 970 (0)
Fax + 49 - (0) 2173 - 970 (420)

Halfen - Iso - Element

Typ HIT- BQ, -±BQ
Einbauvariante mit Gitterträger

Anlage 13

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z - 15.7 - 238
vom 30. März 2007

Halfen - Iso - Element Typ HIT-VT mit Gitterträger

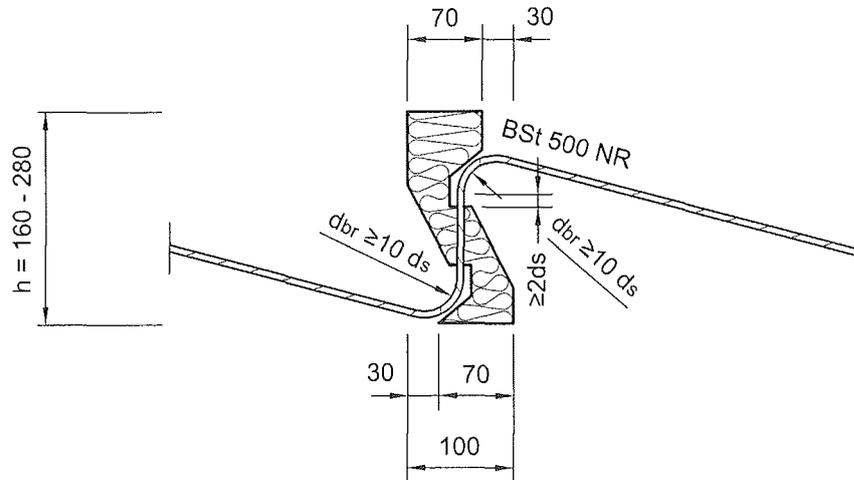


Abb. 40 Halfen-Iso-Element Typ HIT-VT

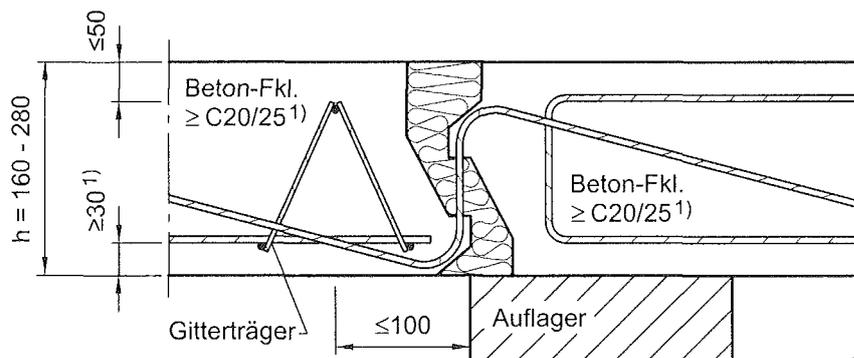


Abb. 41 Halfen-Iso-Element Typ HIT-VT mit Gitterträger

1) Für die Mindestbetonfestigkeit und die Mindestbetondeckung gelten außerdem die Vorgaben der DIN 1045-1:2001-07, Abschnitt 6



Halfen GmbH

Liebigstraße 14
D - 40 764 Langenfeld / Rhld.
Telefon + 49 - (0) 2173 - 970 (0)
Fax + 49 - (0) 2173 - 970 (420)

Halfen - Iso - Element

Typ HIT - VT

Einbauvariante mit Gitterträger

Anlage 14

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung
Z - 15.7 - 238
vom 30. März 2007