

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Deutsches Institut für Bautechnik
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten
Bautechnisches Prüfamt

Mitglied der Europäischen Organisation für
Technische Zulassungen EOTA und der Europäischen Union
für das Agrément im Bauwesen UEAtc

Tel.: +49 30 78730-0
Fax: +49 30 78730-320
E-Mail: dibt@dibt.de

Datum: 31. Dezember 2009 Geschäftszeichen:
I 12-1.12.3-12/09

Zulassungsnummer:

Z-12.3-36

Geltungsdauer bis:

31. Dezember 2014

Antragsteller:

NEDRI Spanstaal BV

Groot Egtenrayseweg 13, 5928 PA Venlo-Blerick, NIEDERLANDE

Zulassungsgegenstand:

Spannstahlilitzen St 1570/1770
aus sieben kaltgezogenen, glatten Einzeldrähten
Nennendurchmesser: 6,9-9,3-11,0-12,5-12,9-15,3 und 15,7 mm
und ein Korrosionsschutzsystem für die
Nennendurchmesser: 12,5 bis 15,7 mm



Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich ~~zugelassen~~.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst sieben Seiten und neun Anlagen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
Nr. Z-12.3-36 vom 21. Januar 2008. Der Gegenstand ist erstmals am 1. August 1977 allgemein
bauaufsichtlich zugelassen worden.

I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.



II. BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

(1) Zulassungsgegenstand sind Spannstahlilitzen St 1570/1770 aus sieben kaltgezogenen, glatten Einzeldrähten mit kreisförmigem Querschnitt. Die Litzendurchmesser betragen 6,9-9,3-11,0-12,5-12,9-15,3 und 15,7 mm (siehe Anlage 1).

(2) Die Zulassung gilt außerdem für das für die Nenndurchmesser 12,5, 12,9, 15,3 und 15,7 mm im Spannstahlwerk aufgebrachte Korrosionsschutzsystem (Korrosionsschutzmasse "NONTRIBOS MP-2" oder "Multifak 142" und einem einfachen bzw. doppelten PE-Mantel, Hersteller BASF, Typ "Lupolen 5021 D schwarz" oder Hersteller SABIC, Typ "Vestoleen A 5061R 1000", Handelsname NEDRIMONO bzw. NEDRIMONO-2 für den äußeren Mantel).

1.2 Anwendungsbereich

(1) Spannstahlilitzen St 1570/1770 dürfen verwendet werden zum Vorspannen von Spannbeton nach DIN 1045-1¹ / DIN Fachbericht 102² sowie zur Herstellung von Erd- und Felsankern nach DIN 4125³. Es dürfen jedoch nur die Regeln ein und derselben Norm angewendet werden.

(2) Das zum Vorspannen angewandte Spannverfahren bedarf zum Nachweis seiner Verwendbarkeit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder einer Zustimmung im Einzelfall durch die zuständige oberste Bauaufsichtsbehörde.

(3) Zum Vorspannen von Bauteilen im sofortigen Verbund (Spannen im Spannbett) dürfen nach DIN 1045-1¹ Litzen mit den Durchmessern 6,9, 9,3, 11,0, 12,5 und 12,9 mm eingesetzt werden. Dafür ist keine Spannverfahrenzulassung notwendig.

2 Bestimmungen für die Spannstahlilitzen St 1570/1770

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.1.1 Abmessungen und Metergewicht

(1) Die Nenndurchmesser, -querschnitte und -gewichte pro laufenden Meter (lfdm) sowie die jeweiligen Toleranzen sind in Anlage 1 angegeben.

(2) Die sich aus den Toleranzen ergebenden Werte sind als 5%-Quantilen der Grundgesamtheit definiert. Die Produktion ist so einzustellen, dass bei durchmesserweiser Betrachtung die mittlere Querschnittsfläche \bar{A}_p nicht kleiner als der Nennquerschnitt ist.

(3) Die Querschnittsfläche A_p wird mittels Wägung ermittelt, wobei die Rohdichte des Litzendrahtes mit 7,81 g/cm³ anzunehmen ist.

2.1.2 Mechanische Eigenschaften

(1) Die Anforderungen an die mechanischen Eigenschaften der Spannstahlilitze St 1570/1770 sind in Anlage 2, Tabelle 2 und die Spannungs-Dehnungslinie in Anlage 3, Bild 1 angegeben.

(2) Die Werte der Tabelle 2 sind definiert als 5%-Quantilen der Grundgesamtheit; zudem dürfen diese bei den Merkmalen Dehngrenze $R_{p0,1}$ und $R_{p0,2}$, Zugfestigkeit R_m und Gesamtdehnung bei Höchstkraft A_{gt} um höchstens 5 % unterschritten werden.

(3) Die 95%-Quantile der Zugfestigkeit einer Fertigungsmenge (Schmelze oder Herstelllos) darf die Nennzugfestigkeit $R_m = 1770 \text{ N/mm}^2$ um höchstens 12 % überschreiten.

(4) Für Querschnitte $A_p \geq 93 \text{ mm}^2$ (Litzen $\varnothing \geq 12,5 \text{ mm}$) ist die Querdruckempfindlichkeit durch den Umlenkzugversuch nach DIN EN ISO 15630-3⁴, Abschnitt 11 nachzuweisen. Der Abfall der Tragfähigkeit darf nicht mehr als 28 % betragen.

(5) Die Prüfwerte der Relaxation dürfen bei einer Prüftemperatur von 20 °C die in Anlage 2 Tabelle 3 angegebenen Werte um höchstens 10 % überschreiten.

(6) Die der Bestätigung der Wöhlerlinie nach DIN 1045-1¹ zu Grunde liegenden Prüfergebnisse sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.

2.1.3 Zusammensetzung

Spannstahllitzen nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung besitzen folgende charakteristische chemische Zusammensetzung (die detaillierte Zusammensetzung ist beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt):

Massen % der Begleitelemente			
C	Si	Mn	P und S
0,70 - 0,90	0,15 - 0,30	0,60 - 0,90	≤ 0,035

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.2.1 Herstellung

(1) Das Ausgangsmaterial der Spannstahllitzen wird als Sauerstoffblas- oder Elektro Stahl erschmolzen. Die durch Kaltziehen hergestellten Einzeldrähte werden zu Litzen verseilt. Die fertige Litze erfährt eine Wärmebehandlung mit dem Ziel, eine niedrige Relaxation zu erhalten. Die Herstellbedingungen sind so einzuhalten, wie sie beim Deutschen Institut für Bautechnik und der fremdüberwachenden Stelle hinterlegt sind.

(2) Fertigungstechnisch bedingte Schweißstellen müssen entfernt werden. Ist zur Fertigung besonders langer Litzen das Schweißen einzelner Drähte unumgänglich, so hat dies vor dem gesamten Ziehvorgang zu erfolgen. In der fertigen Litze müssen Schweißstellen mindestens das Zehnfache der Schlaglänge voneinander entfernt sein.

(3) Das Korrosionsschutzsystem bestehend aus der Korrosionsschutzmasse "NONTRIBOS MP-2" oder "Multifak 142" und einem einfachen bzw. doppelten PE Mantel, Typ "Lupolen 5021 D schwarz" des Herstellers BASF oder Typ "Vestoleen A 5061R 1000" des Herstellers SABIC, ist im Spannstahlwerk aufzubringen. Die Anforderungen an die Korrosionsschutzmasse und die PE-Mäntel sind den Anlagen 4 bis 9 und ggf. ETAG 013:2002 "Post-tensioning kits for Prestressing of Structures", Annex C.1 und C.4 zu entnehmen¹. Die Korrosionsschutzmassen müssen mit denen von den Herstellern beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten übereinstimmen.

(4) Nachträgliches Richten der Spannstahllitzen ist nicht zulässig.

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung

(1) Spannstahllitzen dürfen in Ringen gewickelt geliefert werden, solange dabei die 0,9fache Streckgrenze $R_{p0,1}$ des einzelnen Drahtes nicht überschritten wird.

(2) In Ringen gewickelte Spannstahllitzen müssen sich gerade abwickeln lassen.

(3) Spannstahllitzen dürfen nur in geschlossenen Transportbehältnissen (z. B. Container, LKW mit Planen) oder durch geeignete Verpackung vor Feuchtigkeit geschützt befördert werden.

(4) Transportbehältnisse und Lagerräume für die Spannstahllitzen müssen trocken und frei sein von korrosionsfördernden Stoffen (z. B. Chloriden, Nitraten, Säuren).

(5) Während des Transports und der Lagerung ist sorgfältig darauf zu achten, dass die Spannstahllitzen weder mechanisch beschädigt noch verschmutzt werden.

2.2.3 Kennzeichnung

(1) Die in Ringform gewickelten oder bereits in Konfektionslängen geschnittenen und gebündelten Spannstahllitzen müssen mit einem mindestens 60 x 120 mm großen, witterungsbeständigen und gegen mechanische Beschädigungen unempfindlichen Anhängeschild mit folgender Aufschrift versehen sein:



Herstellwerk: ...	<u>Vorsicht empfindlicher Spannstahl!</u>
Spannstahllitzen nach Zul.-Nr. Z-12.3-36	Trocken und vor Korrosion geschützt lagern!
Sorte: St 1570/1770 - glatte Einzeldrähte	Nicht beschädigen, nicht verschmutzen!
Litzendurchmesser: ... mm	
Schmelze-Nr. ...	
Korrosionsschutzmittel:	NONTRIBOS MP-2" oder MULTIFAK 142 ja/nein
PE-Mantel (einfach/zweifach):	
Mindestdicke des PE-Mantels bzw. der PE-Mäntel: 1,5 mm	BASF, Typ Lupolen 5021 D schwarz oder SABIC, Typ Vestoleen A 5061R 1000
Auftrags-Nr. ...	
Datum der Lieferung: ...	Bitte aufbewahren und bei Beanstandung einschicken!

(2) Bei nicht korrosionsgeschützten Litzen entfallen die diesbezüglichen Angaben auf dem Anhängeschild.

(3) Das Lieferzeugnis der Spannstahllitzen bzw. der mit einem Korrosionsschutzsystem versehenen Spannstahllitzen muss die gleichen Angaben enthalten wie das Anhängeschild nach 2.2.3 (1) und muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Das Ü-Zeichen ist außerdem auf dem Anhängeschild aufzubringen. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 (Übereinstimmungsnachweis) erfüllt sind.

2.3 Übereinstimmungsnachweis

2.3.1 Allgemeines

(1) Die Bestätigung der Übereinstimmung der Spannstahllitzen bzw. der mit einem Korrosionsschutzsystem versehenen Spannstahllitzen mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Spannstahllitzen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der Spannstahllitzen eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwachungsstelle einschließlich Produktprüfung einzuschalten.

(3) Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

(5) Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass das von ihm hergestellte Bauprodukt den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entspricht.



(2) Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die Maßnahmen umfassen, wie sie in der "Richtlinie für Zulassungs- und Überwachungsprüfungen für Spannstähle"⁵, des Deutschen Instituts für Bautechnik festgelegt sind.

Die Überwachung der Korrosionsschutzmasse und der PE-Mäntel erfolgt nach Anlage 9.

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und gemäß den in der Richtlinie genannten Kriterien auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung

(1) In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.

(2) Im Rahmen der Fremdüberwachung sind Prüfungen nach den im Abschnitt 2.3.2 (2) genannten Grundsätzen durchzuführen. Es müssen auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung

3.1 Mechanische Eigenschaften

(1) Als Rechenwert für den Elastizitätsmodul von Spannstahlilitzen ist $E_p = 195.000 \text{ N/mm}^2$ anzunehmen.

(2) Der charakteristische Wert der Streckgrenze ist mit $f_{p0,1k}$ (entspricht $R_{p0,1} = 1500 \text{ N/mm}^2$) anzunehmen.

3.2 Zeitabhängige Spannungsverluste (Relaxation) der Spannstahlilitzen

3.2.1 Temperatureinfluss

Die Rechenwerte für die Relaxation der Spannstahlilitzen sind Anlage 2 Tabelle 3 zu entnehmen. Diese Spannungsverluste gelten für Temperaturen, die in Bauteilen klimabedingt auftreten. Für andere Temperaturen mit Ausnahme des in Abschnitt 3.2.2 geregelten Anwendungsfalles sind die Relaxationswerte besonders zu bestimmen.



3.2.2 Relaxationswerte bei Wärmebehandlung

Werden Spannbetonfertigteile unter einer Spannbettvorspannung von $0,8 \cdot R_{p0,1}$ bzw. $0,65 \cdot R_m$ und bei Temperaturen bis zu $+80 \text{ °C}$ wärmebehandelt ($\sim 8\text{h}$), so kann der Relaxationsverlust $\Delta R_{z,t}$ mit 4 % angesetzt werden. In diesem Fall darf angenommen werden, dass die gesamte Relaxation während der Wärmebehandlung auftritt und alle späteren Spannungsverluste unter Normaltemperatur bereits vorweggenommen worden sind.

3.3 Verbundverhalten

(1) Für die Verankerung bei sofortigem Verbund gilt DIN 1045-1¹ Abschnitt 8.7.6. Für Litzen mit $A_p > 100 \text{ mm}^2$ (Nenndurchmesser 15,3 und 15,7 mm) ist eine Anwendung für sofortigen Verbund nach dieser Zulassung nicht möglich.

(2) Zur Bestimmung der Übertragungslänge bei Vorspannung im sofortigen Verbund für die Litzen mit Nenndurchmesser 9,3 bis 12,9 mm bei ungerissenem Beton im Verankerungsbereich gelten die Werte nach DIN 1045-1¹, Tabelle 7, Spalte 1. Der Verankerungsbereich darf als ungerissen angesehen werden, wenn im Grenzzustand der Tragfähigkeit die Betonzugspannungen unter Berücksichtigung der maßgebenden Vorspannkraft die Betonzugfestigkeit $f_{ctk;0,05}$ nicht überschreiten.

3.4 Nachweis der Ermüdung

Für den Nachweis gegen Ermüdung ist die Wöhlerlinie nach DIN 1045-1¹, Abschnitt 10.8 Bild 52 mit den Parametern nach Tabelle 17 anzunehmen.

4 Bestimmungen für die Ausführung

(1) Es gelten die Bestimmungen von DIN 1045-3⁶, DIN 1045-4⁷ bzw. DIN 4125³.

(2) Hinsichtlich der Behandlung und des Schutzes der Spannstahllitzen an der Anwendungsstelle sind die maßgebenden Bestimmungen (z. B. Normen, Richtlinien) zu beachten. Die Spannstahllitzen müssen auch während der Verarbeitung bis zur Herstellung des endgültigen Schutzes (z. B. Verpressen mit Zementmörtel) gegen Korrosion und mechanische Beschädigung geschützt sein.

(3) Beschädigte Spannstahllitzen dürfen nicht verwendet werden.

(4) Spannstahllitzen dürfen nicht geschweißt werden.


(5) Nachträgliches Richten der Spannstahllitzen ist nicht zulässig.

Häusler



1	DIN 1045-1:2001-07	Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 1: Bemessung und Konstruktion
2	DIN Fachbericht 102:2003-03	Betonbrücken
3	DIN 4125:1990-11	Verpressanker, Kurzzeitanker und Daueranker, Bemessung, Ausführung und Prüfung
4	DIN EN ISO 15630-3:2002-08	Stähle für die Bewehrung und das Vorspannen von Beton - Prüfverfahren - Teil 3: Spannstähle (ISO 15630-3:2002), Deutsche Fassung EN ISO 15630-3:2002
5	"Richtlinie für Zulassungs- und Überwachungsprüfungen für Spannstähle", Fassung 2004, DIBt	
6	DIN 1045-3:2001-07	Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3: Bauausführung
7	DIN 1045-4:2001-07	Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 4: Ergänzende Regeln für die Herstellung und die Konformität von Fertigteilen

Abmessungen und Gewichte

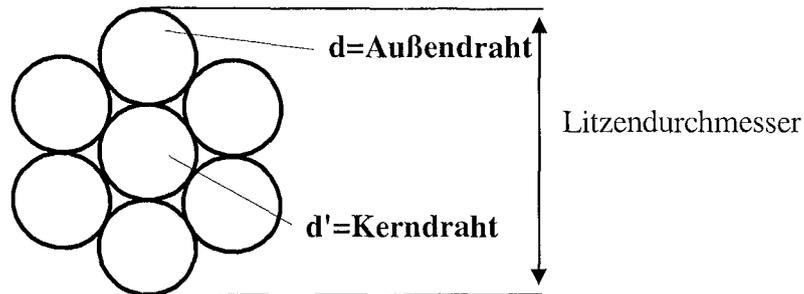

d = Außendrahtdurchmesser

$d' \geq d \cdot 1,03$ = Kerndrahtdurchmesser

Schlaglänge : 12 bis 18 - fache des Litzendurchmessers

Tabelle 1: Durchmesser, Querschnitt, Gewicht und Toleranz.

1	2	4	5	6	7	8	9
Festigkeits Klasse	Litze			Einzeldraht Durchmesser			
	Nenn Durchmesser $\approx 3 \cdot d$	Nennquer- schnitt A_p	Toleranz	Nenn- gewicht	Aussen	Kern	Toleranz
N/mm ²	mm	mm ²	%	g/m	mm	mm	mm
1570 / 1770	6,9	29	-2 / +4	226,5	2,29	2,38	-0,03 / +0,04
	9,3	52		406,1	3,06	3,18	-0,03 / +0,04
	11,0	70		546,7	3,56	3,70	-0,03 / +0,04
	12,5	93		726,3	4,10	4,25	-0,03 / +0,04
	12,9	100		781,0	4,25	4,40	-0,04 / +0,06
	15,3	140		1093	5,00	5,20	-0,04 / +0,06
	15,7	150		1172	5,20	5,40	-0,04 / +0,06

NEDRI Spanstaal BV



SPANNSTAHLITZEN:
St 1570/1770 aus
7 kaltgezogenen glatten
Einzeldrähten

Abmessungen, Gewichte
und Toleranzen

Anlage 1

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-12.3-36

vom 31. Dezember 2009



Tabelle 2: Festigkeits- und Verformungseigenschaften			Quantilwert p ¹⁾ [%]
1	Stahlsorte	St 1570 / 1770	-
2	Relaxationsklasse	sehr niedrig	-
3	Elastizitätsgrenze R _{p0,01} [N/mm ²]	1350	5
4	Streckgrenze R _{p0,1} [N/mm ²]	1500	5
5	Streckgrenze R _{p0,2} [N/mm ²]	1570	5
6	Zugfestigkeit R _m [N/mm ²]	1770	5
7	Gesamt Dehnung bei Höchst Kraft A _{gt} [%]	> 3,5 %	5
8	Biegezahlen am Einzeldraht [n] Dorndurchmesser nach DIN 51211:1978-09	3	5

¹⁾ Quantile für eine statistische Wahrscheinlichkeit von $w=1-\alpha = 0,95$ (einseitig)

²⁾ Bemessungswert $f_{p0,1k}$ siehe Abschnitt 3.1 (2)

³⁾ Bruchwahrscheinlichkeit

Tabelle 3: Rechenwerte für Spannungsverluste $\Delta R_{z,t}$ in % der Anfangsspannung R_i

sehr niedriger Relaxation							
Zeitspanne nach dem Vorspannen in Stunden							
R/R _m	1	10	200	1000	5000	5 · 10 ⁵	10 ⁶
0,45	unter 1%						
0,50	"						
0,55	"					1,0	1,2
0,60	"				1,2	2,5	2,8
0,65	"			1,3	2,0	4,5	5,0
0,70	"		1,0	2,0	3,0	6,5	7,0
0,75	"	1,2	2,5	3,0	4,5	9,0	10,0
0,80	1,0	2,0	4,0	5,0	6,5	13,0	14,0

NEDRI Spanstaal BV



SPANNSTAHLITZEN:
St 1570/1770 aus
7 kaltgezogenen glatten
Einzeldrähten

Mechanische Eigenschaften,
Relaxationswerte

Anlage 2

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-12.3-36

vom 31. Dezember 2009



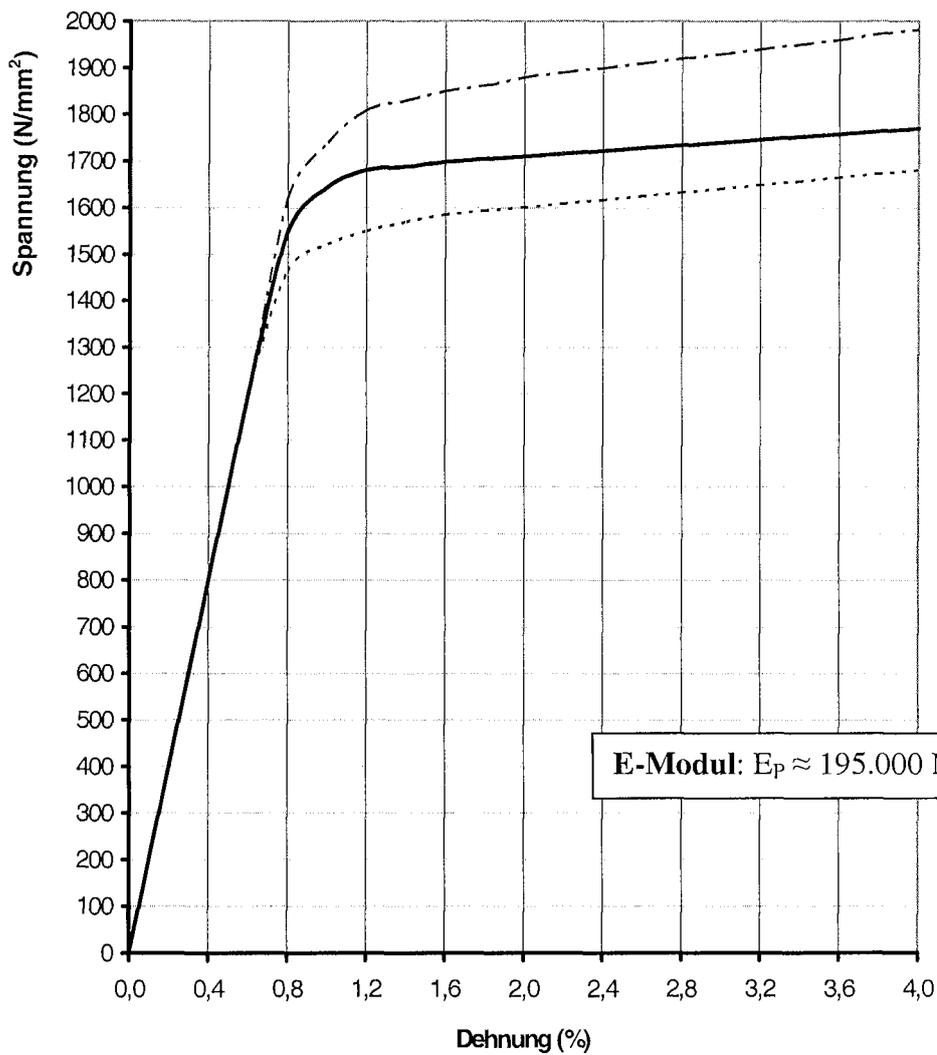


Bild 1: Spannung-Dehnungs Linie; die gestrichelten Linien zeigen die Grenzen an, innerhalb der die Linie verlaufen muss.

NEDRI Spanstaal BV



SPANNSTAHLITZEN:
St 1570/1770 aus
7 kaltgezogenen glatten
Einzeldrähten

Spannungs-Dehnungs Linie

Anlage 3
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-12.3-36

vom 31. Dezember 2009



Bezeichnung: **NONTRIBOS MP-2**
 Zusammensetzung: Naturfarbendes, Kalziumverseiftes Komplexfett auf Mineralölbasis, mit Korrosionsschutzadditiven und hoher Oxidationsstabilität

Tabelle 4: Die physikalischen und mechanischen Eigenschaften des Fettes

Eigenschaften	Meßmethoden	Einheit	Soll-Wert) ⁺
Grundölanteil	DIN 51816-1:1989-11	Gew. %	80-85	1
Grundölviskosität bei 40°C	DIN 51562-1:1999-01	mm ² /s	> 46	1
Tropfpunkt	DIN 51801-2:1980-12	°C	> 100	1+2
Walkpenetration 60 DT/0,1 mm	DIN ISO 2137:1997-08	0,1 mm	280-300	1+2
Ölabscheidung 7 Tg. 40°C	DIN 51817:1998-04	%-Masse	< 1%	1
Verhalten gegen Wasser bei 20 °C bei 60 °C	DIN 51807-1:1979-4	0 1	Vollkommen beständig Praktisch Beständig	1
Korrosions-Schutzverhalten	DIN 51802:1990-04	--	Korrosionsgrad = 0	1
Oxidationsstabilität	DIN 51808:1978-01	Bar	< 0,1	1
Gesamtschwefel	DIN EN 41: 1976-10	%-Masse	< 0,15	1
Gehalt an: Sulfite Sulfate Sulfide Nitrite Nitrate Chloride	Mikroanalytisch	%-Masse	< 0,005 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.005	1
Gleitförderverhalten	Shell-Deléman Rheometer		Leicht förderbar, gutes Gleitförderverhalten	1

)⁺ 1 = Garantierte Eigenschaftswerte des Herstellers
 1+2 = Werkseigene Produktionskontrolle und Fremdüberwachung

NEDRI Spanstaal BV



SPANNSTAHLITZEN:
 St 1570/1770 aus
 7 kaltgezogenen glatten
 Einzeldrähten
 Korrosionsschutzmittel

Anlage 4
 zur allgemeinen
 bauaufsichtlichen Zulassung

Z-12.3-36

vom 31. Dezember 2009



Bezeichnung : **MULTIFAK 142**

Zusammensetzung: Lithium verseiftes Fett auf Mineralölbasis, mit
Zusätzen für gute Oxydationsstabilität und guten Korrosionsschutz.

Tabelle 5: Die physikalischen und mechanischen Eigenschaften des Fettes

Eigenschaften	Meßmethoden	Einheit	Soll-Wert) ⁺
Metallbasis	Atomabsorption	--	Lithium	1
Grundölanteil	DIN 51816-1:1989-11	Gew. %	85-90	1
Grundölviskosität bei 40°C	DIN 51562-1:1999-01	mm ² /s	115-125	1
Tropfpunkt	DIN 51801-2:1980-12	°C	> 170	1+2
Walkpenetration 60 Dt	DIN ISO 2137:1997-08	0,1 mm	250-300	1+2
Ölabscheidung 7 Tg. 40°C	DIN 51817:1998-04	%-Masse	Max. 10	1
Korrosions-Schutzverhalten	DIN 51802:1990-04	--	Grad = 0	1
Oxidationsstabilität	DIN 51808:1978-01	Bar	Max. 0,5	1
Gesamtschwefel	DIN EN 41: 1976-10	%-Masse	Max. 0,3	1
Natriumnitrit		%-Masse	Max. 2%	1

)⁺ 1 = Garantierte Eigenschaftswerte des Herstellers
1+2 = Werkseigene Produktionskontrolle und Fremdüberwachung

NEDRI Spanstaal BV



SPANNSTAHLITZEN:
St 1570/1770 aus
7 kaltgezogenen glatten
Einzeldrähten

Korrosionsschutzmittel

Anlage 5
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-12.3-36

vom 31. Dezember 2009



DIN 16776 - PE - P - 45 - 005 - CB für ummantelte Litzen:

Bezeichnung : **Lupolen 5021 D Schwarz**
 Hersteller : **BASF**

Tabelle 6: Die physikalischen und mechanischen Eigenschaften des PE

Eigenschaften	Meßmethoden	Einheit	Soll-Wert) ⁺
Dichte 23° C	DIN 53479:1991-10	g/cm ³	0,947-0,950	1
Dichte Rohr	DIN 53479:1991-10	g/cm ³	0,940-0,950	1+2
Schmelzindex MFI 190/2,16	DIN 53735:1988-02	g/10 Minuten	0,15-0,25	1+2
Viskositätszahl J	DIN EN ISO 1628	cm ³ /g	255	1
Vicat A	DIN 53460:1976-12	°C	> 120	1
Vicat B	DIN 53460:1976-12	°C	> 70	1
Schlagzähigkeit (Charpy)	DIN 53453:1975-05	mJ/mm ²	ohne Bruch	1
Schlagzugzähigkeit	DIN 53448:1987-05	mJ/mm ²	> 120	1
Schubmodul	DIN 53445:1986-08	N/mm ²	700	1
Streckspannung Preßpl.	DIN 53455:1981-08	N/mm ²	23-27	1
Kugeldruckhärte H 132/30	DIN 53456:1973-01	N/mm ²	43-48	1
Shore-D-Härte	DIN 53505: 2000-08	--	58-62	1
Rußgehalt	ISO 6964-12: 1986-12	%	> 2	1
GKR-Richtlinie R1.3.2 Abschnitt 3.1.1.3 Homogenität, Ausgabe: 1987-06				1+2

)⁺ 1 = Garantierte Eigenschaftswerte des Herstellers
 1+2 = Werkseigene Produktionskontrolle und Fremdüberwachung

NEDRI Spanstaal BV



SPANNSTAHLITZEN:
 St 1570/1770 aus
 7 kaltgezogenen glatten
 Einzeldrähten

 PE-Mantel

Anlage 6

zur allgemeinen
 bauaufsichtlichen Zulassung

Z-12.3-36

vom 31. Dezember 2009



Spezifikation der Formmasse aus Polyethylen der Werkstoffklasse PE 80 nach
DIN EN ISO 1872-1: 1999-10 für ummantelte Litzen:

Bezeichnung : **Vestolen A 5061R schwarz 10000** (Zulassungsnummer Z-40.25-341)
Hersteller : SABIC

Tabelle 7: Die physikalischen und mechanischen Eigenschaften des PE

Eigenschaften	Meßmethoden	Einheit	Soll-Wert) ⁺
Dichte 23° C	DIN EN ISO 1183: 2004-05	g/cm ³	0,952-0,960	1
Dichte Rohr	DIN 53479:1979-07	g/cm ³	0,940-0,959	1+2
Schmelzindex MFI 190/5	DIN EN ISO 1133: 2000-02	g/10 Minuten	0,4 - 0,6	1+2
Schmelzindex MFI 190/2,16	DIN EN ISO 1133: 2000-02	g/10 Minuten	< 0,1	1+2
Vicat-Erweichungstemp. bei 50 N	DIN EN ISO 306: 2000-07	°C	70	1
Kerbschlagzähigkeit (Charpy) bei 23 °C bei -30 °C	DIN EN ISO 179-1: 1997-03	kJ/m ³	23 8,6	1
Oxidations-Induktionszeit bei 210 °C	DIN EN ISO 728: 1997-03	min	≥ 20	1
Wärmeformbeständigkeitstemp. bei 1,80MPa bei 0,45 MPa	DIN EN ISO 75-2: 1996-03	°C	42 70	1
Streckspannung	DIN EN ISO 527-2: 1996-07	N/mm ²	23	1
Streckdehnung	DIN EN ISO 527-2: 1996-07	%	9	1
E-Modul (Zug)	DIN EN ISO 527-2: 1996-07	MPa	1000	1
Eindruckhärte Shore-D	DIN EN ISO 868: 2003-10	-	59	1
Rußgehalt	ISO 6964: 1986-12	%	> 2	1
Rußverteilung	ISO 18553: 2002-03	Note	≤ 3	1
Langzeitschweissfaktor	DVS-Richtl. 2203-4:1997-07	-	> 0,8	
GKR-Richtlinie R1.3.2 Abschnitt 3.1.1.3 Homogenität, Ausgabe: 1987-06				1+2

)⁺ 1 = Garantierte Eigenschaftswerte des Herstellers
1+2 = Werkseigene Produktionskontrolle und Fremdüberwachung

NEDRI Spanstaal BV



SPANNSTAHLITZEN:
St 1570/1770 aus
7 kaltgezogenen glatten
Einzeldrähten

PE-Mantel

Anlage 7

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-12.3-36

vom 31. Dezember 2009



Tabelle 8: Die Mindestdicke des Mantels, Mindestgewicht des Fettes und Maximale Ausziehungskraft für „NEDRIMONO“.

1	2	3	4	5
Nenndurchmesser Litze	Mindestdicke ¹⁾ des PE Mantels	Mindestgewicht des Korrosionsschutzmittels	Maximale Ausziehungskraft ³⁾ an einer 1 m langen Probe bei 20°C) ⁺
(mm)	(mm)	(g/m)	(N)	-
12,5	1,5	35	50	1+2
12,9	1,5	40	50	1+2
15,3	1,5	45	60	1+2
15,7	1,5	50	60	1+2

Tabelle 9: Die Mindestdicke der Mäntel, Mindestgewicht des Fettes und Maximale Ausziehungskraft für „NEDRIMONO-2“.

1	2	3	4	5	6
Nenndurchmesser Litze	Mindestdicke ¹⁾ des ersten PE Mantels	Mindestdicke ¹⁾ des zweiten ²⁾ PE Mantels	Mindestgewicht des Korrosionsschutzmittels	Maximale Ausziehungskraft ³⁾ an einer 1 m langen Probe bei 20°C) ⁺
(mm)	(mm)	(mm)	(g/m)	(N)	-
12,5	1,5	1,5	35	50	1+2
12,9	1,5	1,5	40	50	1+2
15,3	1,5	1,5	45	60	1+2
15,7	1,5	1,5	50	60	1+2

¹⁾ Die Mindestdicke muss größer als 1,5 mm sein, wenn dies in den jeweiligen Anwendungsbestimmungen (z.B. in allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen für Spannverfahren) gefordert wird. Das Vorhaltemaß bei der Fertigung des PE-Mantels muss so groß gewählt werden, dass die Einhaltung der erforderlichen Mindestdicke gewährleistet ist.

²⁾ Die zweite Schicht darf nicht mit der ersten Schicht verschmolzen sein. Prüfung der Verdrehbarkeit zwischen innerem und äußerem PE-Mantel: Der äußere PE-Mantel einer 50 cm langen Litzenprobe wird 10 cm vom Rand mit einem dafür geeigneten Werkzeug auf dem ganzen Umfang durchtrennt. Das abgetrennte, 10 cm lange Mantelstück muss sich ohne Kraftanstrengung von Hand verdrehen lassen.

³⁾ Während dieses Tests darf die äußere Ummantelung sich nicht von der inneren lösen.

)⁺ 1 = Werkseigene Produktionskontrolle, 2 = Fremdüberwachung

NEDRI Spanstaal BV



SPANNSTAHLITZEN:
St 1570/1770 aus
7 kaltgezogenen glatten
Einzeldrähten

Anlage 8
zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-12.3-36

vom 31. Dezember 2009



Umfang der Überwachung der Korrosionsschutzmasse und der PE-Mäntel:

In den Anlagen 4 bis 8 ist angegeben, für welche Eigenschaften eine werkseigene Produktionskontrolle (1) und für welche eine Fremdüberwachung (2) durchzuführen ist.

In den folgenden Abschnitten 1 und 2 ist für einzelne Eigenschaften der Mindestprüfumfang der werkseigenen Produktionskontrolle angegeben.

Die Fremdüberwachung hat die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle zu überprüfen. Außerdem sind durch die fremdüberwachende Stelle die Prüfwerkzeuge zu kontrollieren und Stichproben des Korrosionsschutzsystems zu nehmen und zu prüfen. Art und Umfang der stichprobenartigen Prüfungen ist von der fremdüberwachenden Stelle produktionsabhängig festzulegen. Die Prüfung der Mindestwanddicke im Rahmen der Fremdüberwachung erfolgt nach untenstehendem Abschnitt 3.

1. Ausgangsmaterialien

Der Nachweis, dass die Ausgangsmaterialien des Korrosionsschutzsystems (PE-Granulat, Korrosionsschutzmasse) den Spezifikationen der Zulassung entsprechen, ist durch Abnahmeprüfzeugnis "3.1" nach DIN EN 10204:2005-01 zu erbringen.

2. Endprodukt (ummantelte Spannstahlitze)

2.1 Korrosionsschutzmantel (PE-Mantel) :

2.1.1 An einer Probe je Ring ist zu überprüfen:

Die in Anlage 8, Tabelle 8 (Spalten 3 und 4) und Tabelle 9 (Spalten 4 und 5) aufgeführten Eigenschaften (Mindestgewicht der Korrosionsschutzmasse, maximale Ausziehkraft).

2.1.2 Am Beginn und am Ende jedes Coils ist jeweils ein 50 cm langes Litzenstück abzutrennen und der Monolithenmantel beidseitig durch einen Längsschnitt aufzutrennen. An beiden Enden der zwei Probestücke sind an den durch die Litzeneindrückungen entstandenen Vertiefungen die Mindestwanddicken mit einem Tiefenmesser (Bügelmesserschraube) oder gleichwertigem Messgerät zu bestimmen. Die Messergebnisse sind zu dokumentieren.

2.1.3 An einer Probe an jedem 20. Ring ist zu überprüfen:

Die in Anlage 6, Tabelle 6 Zeile 3, 4 und 15 sowie in Anlage 7, Tabelle 7 Zeile 3, 4 und 14 aufgeführten Eigenschaften (Dichte, Schmelzindex, Homogenität).

2.1.4 Zwei mal jährlich ist die Russverteilung zu überprüfen.

2.2 Korrosionsschutzmasse

An einer Probe je Ring ist zu überprüfen:

- Die vorhandene Menge der Korrosionsschutzmasse
- Nach Augenschein ist zu prüfen, ob die Korrosionsschutzmasse die Zwickel der Litze ausgefüllt hat.

An einer Probe an jedem 20. Ring ist zu überprüfen:

- Die in Anlage 4, Tabelle 4 Zeile 4 und 5 und Anlage 5, Tabelle 5 Zeile 5 und 6 aufgeführten Eigenschaften (Tropfpunkt und Walkpenetration der Korrosionsschutzmasse)

3. Prüfung der Mindestwanddicke

Im Rahmen der Fremdüberwachung sind bei jedem Überwachungstermin an mindestens fünf Litzencoils 50 cm lange Litzenstücke abzutrennen und die Messungen nach 2.1.2 durchzuführen.

NEDRI Spanstaal BV



SPANNSTAHLITZEN:

St 1570/1770 aus
7 kaltgezogenen glatten
Einzeldrähten

Überwachung PE-Mantel
und
Korrosionsschutzmasse

Anlage 9

zur allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung

Z-12.3-36

vom 31. Dezember 2009

