

## Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

### Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

#### Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern  
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts  
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

11.02.2016

Geschäftszeichen:

III 33-1.6.5-18/15

#### Zulassungsnummer:

**Z-6.5-2166**

#### Geltungsdauer

vom: **11. Februar 2016**

bis: **1. März 2017**

#### Antragsteller:

**ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH**

Bildstockstraße 20

72458 Albstadt

#### Zulassungsgegenstand:

**Feststellanlage "ASSA ABLOY ..."**

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst 15 Seiten und eine Anlage.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung  
Nr. Z-6.5-2166 vom 31. Juli 2012.

## I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

## II BESONDERE BESTIMMUNGEN

### 1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

#### 1.1 Zulassungsgegenstand

##### 1.1.1 Allgemeines

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Errichtung der Feststallanlage, "ASSA ABLOY..." genannt, und ihre Anwendung für Feuerschutzabschlüsse, Rauchschutzabschlüsse und andere Abschlüsse, die die bauordnungsrechtliche Anforderung "selbstschließend" erfüllen, im Folgenden Abschlüsse genannt.

Die Feststallanlage muss aus der Auslösevorrichtung mit Brandmelder, der Energieversorgung, der Feststellvorrichtung und ggf. den zusätzlichen Brandmeldern bestehen. Sie ist geeignet, die Funktion von Schließmitteln kontrolliert unwirksam zu machen. Beim Ansprechen der zugehörigen Auslösevorrichtung im Fall eines Alarmes (Brand), einer Störung oder durch Handauslösung werden offen gehaltene Abschlüsse selbsttätig durch die Schließmittel geschlossen.

##### 1.1.2 Ausführungsvarianten

In Abhängigkeit von der Ausführungsvariante der Feststellvorrichtung werden die Feststallanlagen-Typen

- "ASSA ABLOY RZ100",
- "ASSA ABLOY G-S",
- "ASSA ABLOY G-CO-S",
- "ASSA ABLOY G-CO-S1"
- "ASSA ABLOY DC700G-FMS",
- "ASSA ABLOY DC700G-FMS-K",
- "ASSA ABLOY DC700G-CO-FMS",
- "ASSA ABLOY G-CO-CS" und
- "ASSA ABLOY G-CO-CS1"

unterschieden.

1.1.2.1 Für die Feststallanlage "ASSA ABLOY RZ100" muss als Auslösevorrichtung mit Brandmelder das Gerät "ORS 141 A"<sup>1</sup> und als Energieversorgung das Gerät "1003DC24-0.4"<sup>1</sup> verwendet werden. Diese Geräte sind in dem Gehäuse "RZ100" zu einer Baueinheit zusammengefasst. Zusätzlich können bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 1.1.3 eingesetzt werden. Als Feststellvorrichtung sind die Geräte nach Abschnitt 2.1.5 zu verwenden. Die Energieversorgung muss die Auslösevorrichtung mit Brandmelder, ggf. die zusätzlichen Brandmelder nach Abschnitt 1.1.3 und die Feststellvorrichtung nach Abschnitt 2.1.5 versorgen.

1.1.2.2 Für die Feststallanlage "ASSA ABLOY G-S" muss als Auslösevorrichtung mit Brandmelder das Gerät "ORS 141 A"<sup>1</sup>, als Energieversorgung das Gerät "1003DC24-0.4"<sup>1</sup> und als Feststellvorrichtung die Gleitschiene mit integrierter Feststellvorrichtung "G-E" oder "G-E/N"<sup>1</sup> verwendet werden. Diese Geräte sind in dem Gehäuse "G-S" zu einer Baueinheit zusammengefasst. Alternativ darf der Elektro-Haftmagnet Typ "830-3"<sup>1</sup>, "830-5"<sup>1</sup>, "830-8"<sup>1</sup> oder "830-12"<sup>1</sup> als externe Feststellvorrichtung verwendet werden, wenn die in der Gleitschiene integrierte Feststellvorrichtung nicht verwendet wird. Zusätzlich können bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 1.1.3 eingesetzt werden. Die Energieversorgung muss die Auslösevorrichtung mit Brandmelder, die Feststellvorrichtung und ggf. die zusätzlichen Brandmelder nach Abschnitt 1.1.3 versorgen.

1

Hersteller: Firma ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH

**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung****Nr. Z-6.5-2166****Seite 4 von 15 | 11. Februar 2016**

- 1.1.2.3 Für die Feststellanlage "ASSA ABLOY G-CO-S" muss als Auslösevorrichtung mit Brandmelder das Gerät "ORS 141 A"<sup>1</sup>, als Energieversorgung das Gerät "1003DC24-0.4"<sup>1</sup> und als Feststellvorrichtung die Gleitschiene mit integrierter Feststellvorrichtung und Schließfolge-  
reglung "G-CO-E"<sup>1</sup> oder "G-CO-E/N"<sup>1</sup> verwendet werden. Diese Geräte sind in dem Gehäuse "G-CO-S" zu einer Baueinheit zusammengefasst. Alternativ darf am Gang-  
und/oder Standflügel der Elektro-Haftmagnet Typ "830-3"<sup>1</sup>, "830-5"<sup>1</sup>, "830-8"<sup>1</sup> oder "830-12"<sup>1</sup> als externe Feststellvorrichtung verwendet werden, wenn die in der Gleitschiene integrierte  
Feststellvorrichtung nicht verwendet wird. Zusätzlich können bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 1.1.3 eingesetzt werden. Die Energieversorgung muss die Auslösevorrichtung mit  
Brandmelder, die Feststellvorrichtung und ggf. die zusätzlichen Brandmelder nach Abschnitt 1.1.3 versorgen.
- 1.1.2.4 Für die Feststellanlage "ASSA ABLOY G-CO-S1" muss als Auslösevorrichtung mit Brand-  
melder das Gerät "ORS 141 A"<sup>1</sup>, als Energieversorgung das Gerät "1003DC24-0.4"<sup>1</sup> und als  
Feststellvorrichtung die Gleitschiene mit integrierter Feststellvorrichtung und Schließfolge-  
reglung "G-CO-E1"<sup>1</sup> oder "G-CO-E1/N"<sup>1</sup> verwendet werden. Diese Geräte sind in dem  
Gehäuse "G-CO-S1" zu einer Baueinheit zusammengefasst. Alternativ darf am Gang-  
und/oder Standflügel der Elektro-Haftmagnet Typ "830-3"<sup>1</sup>, "830-5"<sup>1</sup>, "830-8"<sup>1</sup> oder "830-12"<sup>1</sup>  
als externe Feststellvorrichtung verwendet werden, wenn die in der Gleitschiene integrierte  
Feststellvorrichtung nicht verwendet wird. Zusätzlich können bis zu zwei Brandmelder nach  
Abschnitt 1.1.3 eingesetzt werden. Die Energieversorgung muss die Auslösevorrichtung mit  
Brandmelder, die Feststellvorrichtung und ggf. die zusätzlichen Brandmelder nach  
Abschnitt 1.1.3 versorgen.
- 1.1.2.5 Für die Feststellanlage "ASSA ABLOY DC700G-FMS" muss als Auslösevorrichtung mit  
Brandmelder das Gerät "ORS 141 A"<sup>1</sup>, als Energieversorgung das Gerät "1003DC24-0.4"<sup>1</sup>,  
als zusätzliche Feststellvorrichtung die Gleitschiene mit integrierter Feststellvorrichtung  
"G-E"<sup>1</sup> oder "G-E/N"<sup>1</sup> - die in dem Gehäuse "G-FMS" zu einer Baueinheit zusammengefasst  
sind - und als permanente Feststellvorrichtung ein Türschließer mit elektrisch betriebener  
Feststellvorrichtung "DC700G-FM"<sup>1</sup> (Freilauftürschließer) verwendet werden. Alternativ darf  
der Elektro-Haftmagnet Typ "830-3"<sup>1</sup>, "830-5"<sup>1</sup>, "830-8"<sup>1</sup> oder "830-12"<sup>1</sup> als externe  
Feststellvorrichtung verwendet werden, wenn die in der Gleitschiene integrierte  
Feststellvorrichtung nicht verwendet wird. Zusätzlich können bis zu zwei Brandmelder nach  
Abschnitt 1.1.3 eingesetzt werden. Die Energieversorgung muss die Auslösevorrichtung mit  
Brandmelder, die Feststellvorrichtungen und ggf. die zusätzlichen Brandmelder nach  
Abschnitt 1.1.3 versorgen.
- 1.1.2.6 Für die Feststellanlage "ASSA ABLOY DC700G-FMS-K" muss als Auslösevorrichtung mit  
Brandmelder das Gerät "ORS 141 A"<sup>1</sup>, als Energieversorgung das Gerät "1003DC24-0.4"<sup>1</sup>  
und als Feststellvorrichtung der Türschließer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung  
"DC700G-FM"<sup>1</sup> (Freilauftürschließer) verwendet werden. Diese Geräte sind in dem Gehäuse  
"DC700G-FMS-K" zu einer Baueinheit zusammengefasst. Zusätzlich darf der Elektro-Haft-  
magnet Typ "830-3"<sup>1</sup>, "830-5"<sup>1</sup>, "830-8"<sup>1</sup> oder "830-12"<sup>1</sup> als externe Feststellvorrichtung  
verwendet werden. Zusätzlich können bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 1.1.3 einge-  
setzt werden. Die Energieversorgung muss die Auslösevorrichtung mit Brandmelder, die  
Feststellvorrichtungen und ggf. die zusätzlichen Brandmelder nach Abschnitt 1.1.3 versor-  
gen.
- 1.1.2.7 Für die Feststellanlage "ASSA ABLOY DC700G-CO-FMS" muss als Auslösevorrichtung mit  
Brandmelder das Gerät "ORS 141 A"<sup>1</sup>, als Energieversorgung das Gerät "1003DC24-0.4"<sup>1</sup>,  
als Schließfolgeregung die Gleitschiene "G-CO"<sup>1</sup>, alternativ als zusätzliche Feststellvorrich-  
tung für den Gang und/oder Standflügel die Gleitschiene mit integrierter Feststellvorrichtung  
und Schließfolgeregung "G-CO-E1"<sup>1</sup> oder "G-CO-E1/N"<sup>1</sup> - die in dem Gehäuse "G-CO-FMS"  
zu einer Baueinheit zusammengefasst sind – und als permanente Feststellvorrichtung der  
Türschließer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung "DC700G-FM"<sup>1</sup> (Freilauftür-  
schließer) verwendet werden. Alternativ darf am Gangflügel der Elektro-Haftmagnet Typ  
"830-3"<sup>1</sup>, "830-5"<sup>1</sup>, "830-8"<sup>1</sup> oder "830-12"<sup>1</sup> als externe Feststellvorrichtung verwendet

**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung**

Nr. Z-6.5-2166

Seite 5 von 15 | 11. Februar 2016

werden, wenn die in der Gleitschiene integrierte Feststellvorrichtung nicht verwendet wird. Zusätzlich können bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 1.1.3 eingesetzt werden. Die Energieversorgung muss die Auslösevorrichtung mit Brandmelder, die Feststellvorrichtungen und ggf. die zusätzlichen Brandmelder nach Abschnitt 1.1.3 versorgen.

1.1.2.8 Für die Feststellanlage "ASSA ABLOY G-CO-CS" muss als Auslösevorrichtung mit Brandmelder das Gerät "ORS 141 A"<sup>1</sup>, als Energieversorgung das Gerät "1003DC24-0.4"<sup>1</sup> und als Feststellvorrichtung die Gleitschiene mit integrierter Feststellvorrichtung und Schließfolge-reglung "G-CO-CE"<sup>1</sup> oder "G-CO-CE/N"<sup>1</sup> verwendet werden. Diese Geräte sind in dem Gehäuse "G-CO-CS" zu einer Baueinheit zusammengefasst. Alternativ darf am Gang- und/oder Standflügel der Elektro-Haftmagnet Typ "830-3"<sup>1</sup>, "830-5"<sup>1</sup>, "830-8"<sup>1</sup> oder "830-12"<sup>1</sup> als externe Feststellvorrichtung verwendet werden, wenn die in der Gleitschiene integrierte Feststellvorrichtung nicht verwendet wird. Zusätzlich können bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 1.1.3 eingesetzt werden. Die Energieversorgung muss die Auslösevorrichtung mit Brandmelder, die Feststellvorrichtungen und ggf. die zusätzlichen Brandmelder nach Abschnitt 1.1.3 versorgen.

1.1.2.9 Für die Feststellanlage "ASSA ABLOY G-CO-CS1" muss als Auslösevorrichtung mit Brandmelder das Gerät "ORS 141 A"<sup>1</sup>, als Energieversorgung das Gerät "1003DC24-0.4"<sup>1</sup> und als Feststellvorrichtung die Gleitschiene mit integrierter Feststellvorrichtung und Schließfolge-reglung "G-CO-CE1"<sup>1</sup> oder "G-CO-CE1/N"<sup>1</sup> verwendet werden. Diese Geräte sind in dem Gehäuse "G-CO-CS1" zu einer Baueinheit zusammengefasst. Alternativ darf am Gang- und/oder Standflügel der Elektro-Haftmagnet Typ "830-3"<sup>1</sup>, "830-5"<sup>1</sup>, "830-8"<sup>1</sup> oder "830-12"<sup>1</sup> als externe Feststellvorrichtung verwendet werden, wenn die in der Gleitschiene integrierte Feststellvorrichtung nicht verwendet wird. Zusätzlich können bis zu zwei Brandmelder nach Abschnitt 1.1.3 eingesetzt werden. Die Energieversorgung muss die Auslösevorrichtung mit Brandmelder, die Feststellvorrichtungen und ggf. die zusätzlichen Brandmelder nach Abschnitt 1.1.3 versorgen.

**1.1.3 Zusätzliche Brandmelder**

Als zusätzliche Brandmelder müssen die sog. Rauchschalter und/oder sog. Wärmeschalter nach Abschnitt 2.1.4 verwendet werden.

**1.2 Anwendungsbereich**

Die Feststellanlage ist für das Offenhalten von Feuerschutzabschlüssen, Rauchschutzabschlüssen und anderen Abschlüssen, die die bauordnungsrechtliche Anforderung "selbstschließend" erfüllen, jeweils als einflügelige und zweiflügelige Drehflügeltüren in inneren Wänden, und die im Brand- und Störfall sowie bei Handauslösung erforderlichen Steuerungsvorgänge beim Schließen geeignet.

Entsprechend der Ausführungsvariante nach Abschnitt 1.1.2 ist die Feststellanlage zum Offenhalten folgender Abschlüsse geeignet:

Abschluss Feststellanlage	Drehflügeltüren	
	einflügelig	zweiflügelig
"ASSA ABLOY RZ100"	x	x
"ASSA ABLOY G-S"	x	
"ASSA ABLOY G-CO-S"		x
"ASSA ABLOY G-CO-S1"		x
"ASSA ABLOY DC700G-FMS"	x	
"ASSA ABLOY DC700G-FMS-K"	x	
"ASSA ABLOY DC700G-CO-FMS"		x
"ASSA ABLOY G-CO-CS"		x
"ASSA ABLOY G-CO-CS1"		x

**1.2.2** Für folgende Abschlüsse darf diese Feststellanlage nicht angewendet werden:

- Abschlüsse, bei denen der Personenschutz im Fall eines Brandalarms, einer Störung oder einer Handauslösung über Steuerungsvorgänge dieser Feststellanlage gewährleistet werden muss
- Feuerschutzvorhänge
- Rauchschutzvorhänge
- Feuerschutzabschlüsse im Zuge von bahngelassenen Förderanlagen

**1.2.3** Die Erfüllung von Anforderungen an den Explosionsschutz ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Für Abschlüsse von Räumen, in denen mit einer explosionsfähigen Atmosphäre gerechnet werden muss, sind insbesondere die Anforderungen gemäß den Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie 2014/34/EU<sup>2</sup> zu beachten.

## 2 Bestimmungen für die Feststellanlage

### 2.1 Eigenschaften der Geräte

#### 2.1.1 Allgemeines

Die Geräte und Gehäuse müssen den den Zulassungsprüfungen zugrundeliegenden Geräten und Gehäusen, den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und der Anlage 1 entsprechen.

Die Geräte der Feststellanlage müssen derart zusammenwirken, dass der festgehaltene Abschluss sicher und unverzüglich freigeben wird, wenn die Auslösevorrichtung angesprochen hat.

#### 2.1.2 Ausführungsvarianten

Die Feststellanlagen werden in Abhängigkeit von der verwendeten Feststellvorrichtung in die Typen nach Abschnitt 1.1.2 unterschieden.

<sup>2</sup> 2014/34/EU

RICHTLINIE 2014/34/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen

**2.1.3 Auslösevorrichtung mit Brandmelder und Energieversorgung**

Die Auslösevorrichtung nach Abschnitt 1.1.2 muss die von den Geräten der Feststellanlage abgegebenen Signale verarbeiten und bei Erfüllung bestimmter Kriterien die angeschlossenen Feststellvorrichtungen nach Abschnitt 2.1.5 auslösen.

Als Brandmelder müssen sog. Rauchschalter vom Typ "ORS 141 A" nach Abschnitt 1.1.2 verwendet werden. Diese Rauchschalter müssen den hinterlegten Angaben<sup>3</sup> entsprechen.

Die Energieversorgung nach Abschnitt 1.1.2 muss die Auslösevorrichtung mit Brandmelder, ggf. die zusätzlichen Brandmelder nach Abschnitt 2.1.4 und die angeschlossenen Feststellvorrichtungen nach Abschnitt 2.1.5 mit einer Gleichspannung von 24 V versorgen.

Die gesamte Energieversorgung muss der Norm DIN EN 60950-1<sup>4</sup> entsprechen.

**2.1.4 Zusätzliche Brandmelder**

Als zusätzliche Brandmelder dürfen bis zu zwei zusätzliche sog. Rauchschalter und/oder sog. Wärmeschalter nach Liste 1 verwendet werden.

Die Rauchschalter und Wärmeschalter müssen den hinterlegten Angaben<sup>3</sup> entsprechen.

Für Sonderanwendungen, z. B. hohe Umgebungstemperaturen, werden abweichende Anforderungen gestellt. Der Wärmeschalter nach Liste 1 ist für diese Verwendung nicht geeignet.

Liste 1: Brandmelder

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Hersteller
<u>1. Optischer Rauchmelder</u>		
1.1	ORS 142	Hekatron
<u>2. Wärmemelder</u>		
2.1	TDS 247	Hekatron

**2.1.5 Feststellvorrichtungen**

**2.1.5.1 Allgemeines**

Die Feststellvorrichtungen nach Liste 2 (siehe Anlage 1) müssen die zum Schließen der Abschlüsse erforderliche Energie im gespeicherten Zustand halten und bei entsprechendem Signal der Auslösevorrichtung nach Abschnitt 2.1.3 oder des Handauslösetasters (siehe Abschnitt 3.3) den Abschluss zum Schließen freigeben.

Die Bestimmungen zur Energieversorgung nach Abschnitt 2.1.3 sind zu beachten. Es dürfen nur Geräte mit 24 V Gleichspannung verwendet werden.

**2.1.5.2 Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren nach DIN EN 1155<sup>5</sup>**

Als Feststellvorrichtung müssen die Elektro-Haftmagnete und die Türschließer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung nach Liste 2 (siehe Anlage 1) verwendet werden, sie müssen der Norm DIN EN 1155<sup>5</sup> entsprechen.

Die zweiflügeligen Türen müssen außerdem mit einem Schließfolgeregler nach DIN EN 1158<sup>6</sup> ausgerüstet sein.

**2.2 Herstellung und Kennzeichnung**

**2.2.1 Herstellung**

Bei der Herstellung der Geräte der Feststellanlage sind die jeweiligen Bestimmungen von Abschnitt 2.1 einzuhalten.

<sup>3</sup> Technische Daten und Konstruktionsmerkmale sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.  
<sup>4</sup> DIN EN 60950-1 Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik; Ausgabe 2006-11  
<sup>5</sup> DIN EN 1155 Elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren; Anforderungen und Prüfverfahren; Ausgabe 2003-04  
<sup>6</sup> DIN EN 1158 Schlösser und Baubeschläge, Schließfolgeregler, Anforderungen und Prüfverfahren; Ausgabe 2006-06

## 2.2.2 Kennzeichnung

### 2.2.2.1 Kennzeichnung der Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren nach DIN EN 1155<sup>5</sup>

Die Elektro-Haftmagnete für Drehflügeltüren und die Türschließer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung müssen entsprechend der Norm DIN EN 1155<sup>5</sup> gekennzeichnet sein.

### 2.2.2.2 Kennzeichnung der Geräte nach den Abschnitten 2.1.3 und 2.1.4

Die Auslösevorrichtungen mit Brandmelder, die Energieversorgungen und die zusätzlichen Brandmelder oder deren Lieferscheine oder die Anlage zum Lieferschein oder die Verpackung oder der Beipackzettel müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Folgende Angaben sind auf den Geräten oder den Lieferscheinen oder der Anlage zum Lieferschein oder der Verpackung oder dem Beipackzettel anzubringen:

- Gerätename, genaue Typenbezeichnung
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit
  - Name des Herstellers
  - Zulassungsnummer: Z-6.5-2166
  - Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Herstellungsjahr

### 2.2.2.3 Kennzeichnung der Gehäuse nach Abschnitt 1.1.2

Die Gehäuse (Baueinheit) oder der Lieferschein oder die Anlage zum Lieferschein oder die Verpackung oder der Beipackzettel muss vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Folgende Angaben sind auf dem Gehäuse oder dem Lieferschein oder der Anlage zum Lieferschein oder der Verpackung oder dem Beipackzettel anzubringen.

- Gehäuse "RZ100" für Feststellanlage "ASSA ABLOY RZ100",
- Gehäuse "G-S" für Feststellanlage "ASSA ABLOY G-S",
- Gehäuse "G-CO-S" für Feststellanlage "ASSA ABLOY G-CO-S",
- Gehäuse "G-CO-S1" für Feststellanlage "ASSA ABLOY G-CO-S1",
- Gehäuse "G-FMS" für Feststellanlage "ASSA ABLOY DC700G-FMS",
- Gehäuse "DC700G-FMS-K" für Feststellanlage "ASSA ABLOY DC700G-FMS-K",
- Gehäuse "G-CO-FMS" für Feststellanlage "ASSA ABLOY DC700G-CO-FMS",
- Gehäuse "G-CO-CS" für Feststellanlage "ASSA ABLOY G-CO-CS" oder
- Gehäuse "G-CO-CS1" für Feststellanlage "ASSA ABLOY G-CO-CS1"
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit
  - Name des Herstellers
  - Zulassungsnummer Z-6.5-2166
- Herstellwerk
- Herstellungsjahr



## 2.3 Übereinstimmungsnachweis

### 2.3.1 Allgemeines

#### 2.3.1.1 Übereinstimmungsnachweis der Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren nach DIN EN 1155<sup>5</sup>

Diese Geräte dürfen für die Feststellanlage nur verwendet werden, wenn für sie die gemäß DIN EN 1155<sup>5</sup> geforderte Konformitätsbescheinigung bzw. die in der EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) geforderte Leistungserklärung und die CE-Kennzeichnung auf Basis der entsprechenden harmonisierten Produktnorm vorliegen.

#### 2.3.1.2 Übereinstimmungsnachweis der Geräte nach den Abschnitten 2.1.3 und 2.1.4

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Auslösevorrichtungen mit Brandmelder, der Energieversorgungen und der zusätzlichen Brandmelder mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Gräteprüfungen hat der Hersteller der Geräte eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie Überwachungsstelle einzuschalten. Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Geräte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

#### 2.3.1.3 Übereinstimmungsnachweis der Gehäuse nach Abschnitt 1.1.2

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Gehäuse (Baueinheit) mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Geräte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

### 2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle der Geräte nach den Abschnitten 2.1.3, 2.1.4 und der Gehäuse nach Abschnitt 1.1.2

In jedem Herstellwerk der Auslösevorrichtungen mit Brandmelder, Energieversorgungen, der zusätzlichen Brandmelder und der Gehäuse (Baueinheit) ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Geräte und Gehäuse den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen einschließen:

Nach seiner Fertigstellung ist die einwandfreie Funktion jedes einzelnen Gerätes und Gehäuses zu überprüfen. Der Hersteller hat von den in der Fertigung befindlichen Geräten und Gehäusen bei großen Fertigungsserien an jedem Arbeitstag mindestens ein Stück, bei nicht ständig laufender Fertigung von je 50 Geräten oder Gehäusen mindestens ein Stück wahllos zu entnehmen und auf Übereinstimmung mit den Forderungen der Zulassung zu überprüfen.

Insbesondere sind die Geräte und Gehäuse auf Einhaltung der mechanischen und elektrischen Toleranzen und der zulässigen Ansprechschwellenwerte ihrer Brandmelder zu überprüfen.

**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung**

Nr. Z-6.5-2166

Seite 10 von 15 | 11. Februar 2016

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung des Geräts oder Gehäuses bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Geräts oder Gehäuses bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Geräte und Gehäuse, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden Geräten und Gehäusen ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

**2.3.3 Fremdüberwachung der Geräte nach den Abschnitten 2.1.3 und 2.1.4**

In jedem Herstellwerk der Auslösevorrichtungen mit Brandmelder, der Energieversorgungen und der zusätzlichen Brandmelder ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist jeweils eine Erstprüfung des Geräts durchzuführen; es können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahmen und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

**3 Bestimmungen für die Ausführung****3.1 Allgemeines**

Die Feststellvorrichtungen nach Liste 2 (siehe Anlage 1) dürfen nur in Verbindung mit der selbsttätigen Auslösevorrichtung mit Brandmelder und der Energieversorgung nach Abschnitt 2.1.3, sowie den ggf. zusätzlichen Brandmeldern nach Liste 1 (siehe Abschnitt 1.1.3) an die im Abschnitt 1.2 aufgeführten Abschlüssen eingebaut werden.

Brandmelder von Feststellanlagen dürfen keine weiterleitenden Alarmierungseinrichtungen (z. B. Übertragungseinrichtungen für Brandmeldungen) ansteuern.

Eine Ansteuerung über den potentialfreien Kontakt der Feststellvorrichtungen durch andere Brandmelder oder Brandmeldergruppen ist zusätzlich möglich.

**3.2 Einbauanleitung**

Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hat dafür zu sorgen, dass zu der jeweiligen Ausführungsvariante der Feststellanlage (entsprechend der eingesetzten Geräte) eine schriftliche Einbauanleitung mitgeliefert wird. Die Einbauanleitung muss so abgefasst sein, dass bei sorgfältiger Ausführung der Montage Fehler ausgeschlossen sind.

### 3.3 Handauslösung

Jede Feststellvorrichtung muss auch mittels Handauslösetaster ausgelöst werden können, ohne dass die Funktionsbereitschaft der Auslösevorrichtung beeinträchtigt wird.

Dieser Handauslösetaster muss sich in unmittelbarer Nähe des Abschlusses befinden und darf durch den festgestellten Abschluss nicht verdeckt sein. Er muss gut sichtbar und einfach zu bedienen sein.

Der Handauslösetaster muss rot sein. In Abhängigkeit von der Art des Abschlusses muss das Gehäuse eine entsprechende Aufschrift (z. B. "Tür schließen") tragen.

Die Abmessungen des Gehäuses des Handauslösetasters müssen mindestens (40 x 40) mm betragen. Das Betätigungsfeld muss mindestens einen Durchmesser von 15 mm bzw. eine Fläche von (15 x 15) mm aufweisen.

Der Abschluss muss durch ein einmaliges kurzes Drücken (maximal 500 ms) des Handauslösetasters zum Schließen freigegeben werden. Der Schließvorgang darf durch nochmaliges Drücken nicht unterbrochen werden können.

Bei Türschließern mit elektrisch betriebener Feststellung für Drehflügeltüren - nicht jedoch bei sog. Freilauftürschließern - darf der Handauslösetaster entfallen, wenn die Feststellung durch Ziehen mit geringer Kraft aufgehoben werden kann. Dies gilt auch für zweiflügelige Drehflügeltüren. Die Reihenfolge der Betätigung ist dabei beliebig. In jedem Fall muss – mit Hilfe der Schließfolgeregelung – ein korrekter Schließvorgang ausgeführt werden.

### 3.4 Freihalten der Bodenfläche

Bei Abschlüssen, die durch Feststellanlagen offen gehalten werden, muss der für den Schließvorgang erforderliche Bereich ständig freigehalten werden. Dieser Bereich muss ggf. durch Beschriftung, Fußbodenmarkierung o. Ä. deutlich gekennzeichnet sein.

Erforderlichenfalls ist durch konstruktive Maßnahmen sicherzustellen, dass Leitungen, Lagergüter oder Bauteile (z. B. Unterdecken oder deren Bestandteile) nicht in den freizuhaltenen Bereich hineinfallen können.

### 3.5 Befestigungsmittel

Die Befestigungsmittel für die Gehäuse und Geräte der Feststellanlage dürfen die Schutzfunktion der Abschlüsse nicht beeinträchtigen. Die Abschlüsse dürfen nicht durchbohrt werden.

Angaben zur Befestigung sind den bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen oder den Einbauanleitungen für den jeweiligen Abschluss zu entnehmen oder vom jeweiligen Hersteller einzuholen.

### 3.6 Installation der Brandmelder

#### 3.6.1 Auswahl des Meldertyps

Die Verwendung verschiedener Meldertypen bei der Installation einer Feststellanlage ist für die in Liste 1 aufgeführten Meldertypen möglich.

Nach den örtlichen und betrieblichen Gegebenheiten ist anhand der nachfolgenden Kriterien zu entscheiden, ob Brandmelder für die Brandkenngröße Rauch und/oder Wärme verwendet werden.

Soweit möglich, sollten für Feststellanlagen Rauchmelder verwendet werden. Für Feststellanlagen für Abschlüsse in Rettungswegen müssen Rauchmelder verwendet werden.

Die Auswahl des Meldertyps ist von der voraussichtlichen Brandentwicklung am Einsatzort abhängig:

- Ist in der Entstehungsphase des Brandes mit einem Schwelbrand zu rechnen, sollten Streulichrauchmelder eingesetzt werden. Bei der Verwendung von Streulichrauchmeldern ist zu berücksichtigen, dass dieser Meldertyp auch durch Staub ausgelöst

**Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung**

Nr. Z-6.5-2166

Seite 12 von 15 | 11. Februar 2016

werden kann. In solchen Bereichen sollten Streulichrauchmelder zur Vermeidung von Fehlalarmen nicht eingesetzt werden.

- Treten bei Arbeitsprozessen Rauch oder ähnliche Aerosole (z. B. Staub) auf, sodass die Gefahr besteht, dass Rauchmelder Fehlalarme auslösen, dann sollten Wärmemelder eingesetzt werden.

**3.6.2 Anordnung der Melder an Wandöffnungen**

Hinsichtlich der Brandmelder von Feststellanlagen für Abschlüsse in Wänden erfolgt eine Unterscheidung in Deckenmelder und Sturzmelder.

**3.6.2.1 Deckenmelder**

Deckenmelder müssen unmittelbar unterhalb der Deckenunterfläche über der lichten Rauchdurchtrittsöffnung angebracht werden. Der waagerechte Abstand der Brandmelderachse von der Wand, in der sich die zu schützende Öffnung befindet, muss dabei mindestens 0,5 m und darf höchstens 2,5 m betragen (siehe Bild 2).

Im Falle besonderer Deckensituationen (z. B. schräge Decken, Unterdecken, Galerien) sind die Brandmelder jeweils dort anzubringen, wo im Falle eines Brandes zuerst eine größere Rauchkonzentration zu erwarten ist.

Die für die Anzahl und Wahl der Brandmelder maßgebenden Höhenangaben der Decke über der Oberkante der Rauchdurchtrittsöffnungen beziehen sich ggf. auf die Höhe der Deckenunterfläche, an der die Brandmelder unter Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes anzubringen sind.

Als maßgebende Höhe "h" ist der Abstand zwischen Oberkante der Rauchdurchtrittsöffnung und der Decke anzusetzen, wo im Falle eines Brandes zuerst eine größere Rauchkonzentration zu erwarten ist (siehe Bild 1).

**3.6.2.2 Sturzmelder**

Als Sturzmelder werden die sog. Rauchscharter "ORS 141A" im jeweiligen Gehäuse nach Abschnitt 1.1.2 verwendet. Der Abstand zwischen der Oberkante des jeweiligen Gehäuses und dem darüber liegenden Bauteil muss mindestens 2,0 cm betragen. Der Abstand zwischen der Unterkante des jeweiligen Gehäuses und der Rauchdurchtrittsöffnung darf maximal 7,0 cm betragen.

**3.6.2.3 Anzahl der erforderlichen Brandmelder**

Zur Ermittlung der Anzahl der erforderlichen Brandmelder wird angenommen, dass ein Brandmelder einen Bereich erfasst, dessen Grenzen 2,0 m vom Brandmelder entfernt sind. Diese Feststellanlage kann nur an Abschlüssen verwendet werden, deren Öffnungsbreite maximal 4,0 m beträgt (siehe Tabelle 1 und Bild 3).

Ist der Abstand der Decke von der Oberkante der Rauchdurchtrittsöffnung größer als 5,0 m, dann dürfen die zugehörigen Deckenmelder durch Melder ersetzt werden, die mindestens 3,5 m über der Oberkante der Rauchdurchtrittsöffnung und an einem Kragarm an der Wand befestigt sind. Dabei muss der horizontale Abstand zwischen der Wand und der Melderachse 0,5 m betragen.

Pendelmelder und davon abweichend angeordnete Kragarmmelder sind bei der Zählung nicht zu berücksichtigen.

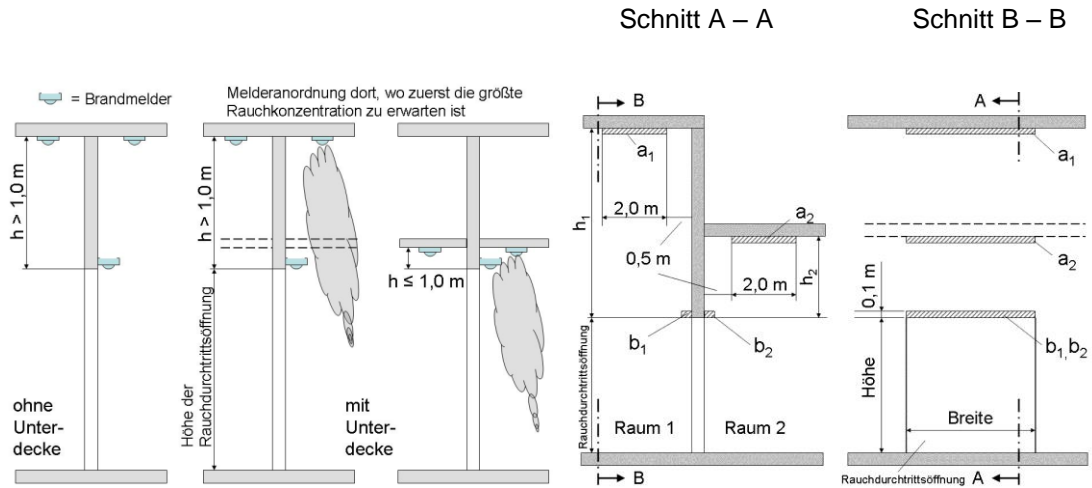


Bild 1: Maßgebende Höhe der Deckenunterfläche

Bild 2: Installationsbereiche

Tabelle 1

1)	Deckenkante über Unterkante Sturz	Installationsbereich (b = b <sub>1</sub> oder b <sub>2</sub> )	Notwendige Mindestanzahl der Melder
1	$h_1$ und/oder $h_2 > 1\text{ m}$	$a_1$ und $a_2$ und b	2 Decken- und ein Sturzmelder
2	$h_1$ und $h_2 < 1\text{ m}$	$a_1$ und $a_2$ und b	2 Decken- und ein Sturzmelder
3	Wie Zeile 2, jedoch Drehflügeltür mit lichter Breite bis 3,0 m	b	1 Sturzmelder

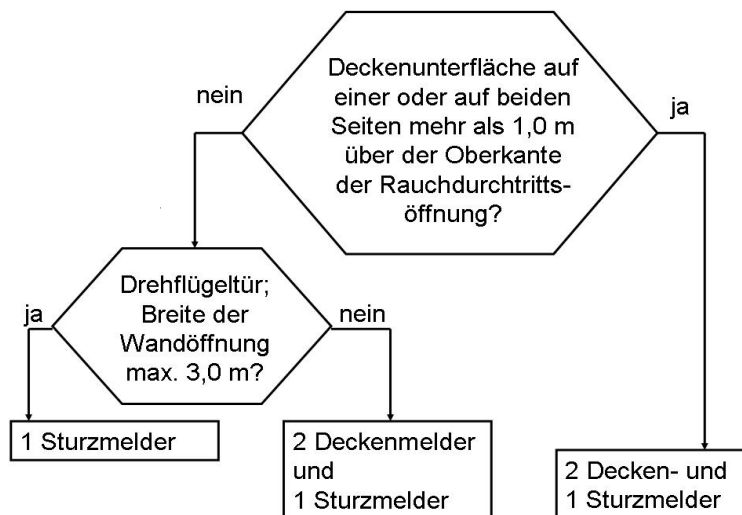


Bild 3: Entscheidungsdiagramm

### 3.7 Abnahmeprüfung

Nach dem betriebsfertigen Einbau einer Feststallanlage am Anwendungsort sind deren einwandfreie Funktion und vorschriftsmäßige Installation durch eine Abnahmeprüfung festzustellen. Auf diese Prüfung ist vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hinzuweisen. Sie ist vom Betreiber zu veranlassen.

Die Abnahmeprüfung darf nur von Fachkräften des Antragstellers dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder von ihm autorisierten Fachkräften oder von Fachkräften einer vom DIBt im Zulassungsverfahren benannten Prüfstelle durchgeführt werden.

Die Abnahmeprüfung muss mindestens die folgenden Punkte umfassen:

1. Es ist zu überprüfen, dass die eingebauten Geräte, Gehäuse und ggf. zusätzlichen Brandmelder der Feststallanlage mit den in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung angegebenen übereinstimmen.
2. Es ist zu überprüfen, dass die Kennzeichnung der eingebauten Gehäuse und ggf. zusätzlichen Brandmelder mit der in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung angegebenen Kennzeichnung übereinstimmen.
3. Das Zusammenwirken aller Geräte ist anhand der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachzuprüfen, wobei die Auslösung sowohl durch Simulation der dem Funktionsprinzip der Melder zugrunde liegenden Brandkenngröße als auch von Hand erfolgen muss.
4. Es ist zu prüfen, ob der Abschluss zum selbsttätigen Schließen freigegeben wird, wenn die Feststallanlage funktionsunfähig wird (z. B. durch Entfernen eines Melders oder durch Energieausfall).

Nach erfolgreicher Abnahmeprüfung ist vom Betreiber in unmittelbarer Nähe des Abschlusses an der Wand ein vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu lieferndes Schild in der Größe 105 mm x 52 mm mit der Aufschrift

Feststallanlage

Abnahme durch .... (Firmenzeichen sowie Monat und Jahr der Abnahme)

dauerhaft anzubringen.

Dem Betreiber ist über die erfolgreiche Abnahmeprüfung eine Bescheinigung auszustellen; sie ist durch den Betreiber aufzubewahren.

## 4 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung

### 4.1 Wartungsanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hat dafür zu sorgen, dass zu der jeweiligen Ausführungsvariante der Feststallanlage (entsprechend der eingesetzten Geräte) eine schriftliche Wartungsanleitung mitgeliefert wird. Aus der Wartungsanleitung muss ersichtlich sein, welche Arbeiten auszuführen sind, damit sichergestellt ist, dass die eingebaute Feststallanlage auch nach langer Nutzung ihre Aufgaben erfüllt.

### 4.2 Monatliche Überprüfung

Die Feststallanlage muss vom Betreiber ständig betriebsfähig gehalten und in Abständen von maximal einem Monat auf ihre einwandfreie Funktion überprüft werden.

Ergeben zwölf im Abstand von einem Monat aufeinander folgende Funktionsprüfungen keine Funktionsmängel, so braucht die Feststallanlage nur im Abstand von 3 Monaten überprüft werden. Wird bei den vierteljährlichen Funktionsprüfungen ein Funktionsmangel festgestellt, so ist umgehend die Betriebsfähigkeit wieder herzustellen und diese durch mindestens drei aufeinanderfolgende monatliche Funktionsprüfungen nachzuweisen.

Bezüglich der im Rahmen der Überprüfung durchzuführenden Maßnahmen wird auf Abschnitt 6.1, der Norm DIN 14677<sup>7</sup> verwiesen.

Diese Überprüfung darf nach entsprechender Einweisung von jedermann eigenverantwortlich durchgeführt werden; eine besondere Qualifikation ist nicht erforderlich.

Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der monatlichen Überprüfung sind aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen sind durch den Betreiber aufzubewahren.

#### 4.3 Jährliche Prüfung und Wartung

Der Betreiber ist außerdem verpflichtet, in Abständen von maximal zwölf Monaten eine Prüfung der Feststallanlage auf ordnungsgemäßes und störungsfreies Zusammenwirken aller Geräte sowie eine Wartung vorzunehmen oder vornehmen zu lassen.

Bezüglich der im Rahmen der jährlichen Prüfung und Wartung durchzuführenden Maßnahmen wird auf Abschnitt 6.1, der Norm DIN 14677<sup>7</sup> verwiesen.

Diese Prüfung und die jährliche Prüfung Wartung dürfen nur von einem Fachmann oder einer dafür ausgebildeten Person ausgeführt werden.

Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der jährlichen Prüfung und Wartung sind aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen sind durch den Betreiber aufzubewahren.

Maja Tiemann  
Referatsleiterin

Beglaubigt

<sup>7</sup> DIN 14677

Instandhaltung von elektrisch gesteuerten Feststallanlagen für Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse; Ausgabe 2011-03

**Liste 2: Feststellvorrichtungen**

1. Elektro-Haftmagnete gemäß DIN EN 1155 der Firma ASSA ABLOY  
 für einflügelige und zweiflügelige Drehflügeltüren

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Leistung P [W]
1.1	830-3	0,4
1.2	830-5	0,6
1.3	830-8	1,1
1.4	830-12	2,5
1.5	837	1,8
1.6	838	2,1
1.7	858	6,0

2. Türschließer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung gemäß DIN EN 1155  
 der Firma ASSA ABLOY für einflügelige Drehflügeltüren

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Leistung P [W]	Feststellung	Sonderfunktion
2.1	G-E	2,6	i. d. Gleitschiene	—
2.2	G-E/N	1,6	i. d. Gleitschiene	—
2.3	G 880	1,4	i. d. Gleitschiene	—
2.4	DC700G-FM	2,1	im Türschließer	Freilauftürschließer

3. Türschließer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung gemäß DIN EN 1155  
 der Firma ASSA ABLOY für zweiflügelige Drehflügeltüren

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Leistung P [W]	Feststellung / Türflügel	Sonderfunktion
3.1	G-CO-E	5,2	i. d. Gleitschiene / Gangflügel + Standflügel	Schließfolgeregung
3.2	G-CO-E/N	3,3	i. d. Gleitschiene / Gangflügel + Standflügel	Schließfolgeregung
3.3	G-CO-CE/N	3,6	i. d. Gleitschiene / Gangflügel + Standflügel	Schließfolgeregung
3.4	G-CO-E1	2,6	i. d. Gleitschiene / Gangflügel	Schließfolgeregung
3.5	G-CO-E1/N	1,6	i. d. Gleitschiene / Gangflügel	Schließfolgeregung
3.6	G-CO-CE1/N	1,8	i. d. Gleitschiene / Gangflügel	Schließfolgeregung
3.7	G 882	2,8	i. d. Gleitschiene / Gangflügel + Standflügel	Schließfolgeregung
3.8	G 884	1,4	i. d. Gleitschiene / Gangflügel	Schließfolgeregung
3.9	DC700G-CO-FM	4,3	im Türschließer / Gangflügel	Freilauftürschließer Schließfolgeregung

Feststellanlage "ASSA ABLOY ..."

Liste 2: Feststellvorrichtungen

Anlage 1