

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

Bautechnisches Prüfamt

Eine vom Bund und den Ländern
gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts
Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAO

Datum:

17.05.2016

Geschäftszeichen:

III 33-1.6.5-152/15

Zulassungsnummer:

Z-6.5-2256

Geltungsdauer

vom: **17. Mai 2016**

bis: **15. Juli 2019**

Antragsteller:

Computationics Limited (C-TEC)

Challenge Way, Martland Park
LANCASHIRE, Wigan WN5 0LD
GROSSBRITANNIEN

Zulassungsgegenstand:

Feststellanlage "CS300"

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst 13 Seiten und neun Anlagen.

DIBt

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch durch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachweise.
- 3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 4 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 5 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen.
- 6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 7 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Zulassungsgegenstand

1.1.1 Allgemeines

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Errichtung der Feststallanlage, "CS300" genannt, und ihre Anwendung für Feuerschutzabschlüsse, Rauchschutzabschlüsse und andere Abschlüsse, die die bauordnungsrechtliche Anforderung "selbstschließend" erfüllen, im Folgenden Abschlüsse genannt.

Die Feststallanlage muss aus der Auslösevorrichtung mit Energieversorgung, den Brandmeldern und der Feststellvorrichtung bestehen. Sie ist geeignet, die Funktion von Schließmitteln kontrolliert unwirksam zu machen. Beim Ansprechen der zugehörigen Auslösevorrichtung im Fall eines Alarmes (Brand), einer Störung oder durch Handauslösung werden offen gehaltene Abschlüsse selbsttätig durch die Schließmittel geschlossen.

1.1.2 Auslösevorrichtung mit Energieversorgung

Als Auslösevorrichtung muss das Gerät "BF375EN/DE" der Firma Computationics Ltd. (C-TEC), UK verwendet werden. Die Auslösevorrichtung enthält die Steuerelektronik zum Auslösen der Feststellvorrichtung.

Als Energieversorgung muss das in dem Gerät "BF375EN/DE" integrierte Netzteil verwendet werden. Die Energieversorgung muss die Auslösevorrichtung, die Brandmelder nach Abschnitt 2.1.3 und die Feststellvorrichtung nach Abschnitt 2.1.4 versorgen.

1.1.3 Brandmelder

Als Brandmelder müssen die Rauchmelder und/oder Wärmemelders nach Abschnitt 2.1.3 verwendet werden.

1.1.4 Feststellvorrichtungen

Als Feststellvorrichtung sind die Elektro-Haftmagnete, die Türschließer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung, die elektrisch betriebenen Freilauftürschließer für Drehflügeltüren, die Türschließer mit Öffnungsautomatik (Drehflügelantriebe), die Magnetbremsen, oder die Schließgeschwindigkeitsregler bzw. Laufregler mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung nach Abschnitt 2.1.4 zu verwenden.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1 Die Feststallanlage ist für das Offenhalten von Feuerschutzabschlüssen, Rauchschutzabschlüssen, und anderen Abschlüssen, die die bauordnungsrechtliche Anforderung "selbstschließend" erfüllen, jeweils als einflügelige oder zweiflügelige Drehflügeltüren, Schiebetüren und -tore, Rolltore, Falttore sowie Sektionaltore in inneren Wänden und die Ausführung der im Brand- und Störfall sowie bei Handauslösung erforderlichen Steuerungsvorgänge beim Schließen geeignet.

1.2.2 Für folgende Abschlüsse darf diese Feststallanlage nicht angewendet werden:

- Abschlüsse, bei denen der Personenschutz im Fall eines Brandalarmes, einer Störung oder einer Handauslösung über Steuerungsvorgänge dieser Feststallanlage gewährleistet werden muss
- Rauchschutzvorhänge
- Feuerschutzvorhänge
- Feuerschutzabschlüsse im Zuge von bahngelassenen Förderanlagen

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-6.5-2256

Seite 4 von 13 | 17. Mai 2016

1.2.3 Die Erfüllung von Anforderungen an den Explosionsschutz ist nicht Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. Für Abschlüsse von Räumen, in denen mit einer explosionsfähigen Atmosphäre gerechnet werden muss, sind insbesondere die Anforderungen gemäß den Bestimmungen zur Umsetzung der Richtlinie 2014/34/EU¹ zu beachten.

2 Bestimmungen für die Feststellanlage

2.1 Eigenschaften der Geräte

2.1.1 Allgemeines

Die Geräte müssen den den Zulassungsprüfungen zugrundeliegenden Geräten, den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und den Anlagen 1 bis 9 entsprechen.

Die Geräte der Feststellanlage müssen derart zusammenwirken, dass der festgehaltene Abschluss sicher und unverzüglich freigegeben wird, wenn die Auslösevorrichtung angesprochen hat.

2.1.2 Auslösevorrichtung mit Energieversorgung

Die Auslösevorrichtung nach Abschnitt 1.1.2 muss die von den Geräten dieser Feststellanlage abgegebenen Signale verarbeiten und bei Erfüllung bestimmter Kriterien die angeschlossene Feststellvorrichtung nach Abschnitt 2.1.4 auslösen.

Als Energieversorgung muss das integrierte Netzteil nach Abschnitt 1.1.2 mit einer maximalen Ausgangsleistung von 10,8 W verwendet werden.

Die Energieversorgung muss die Auslösevorrichtung, die angeschlossenen Brandmelder nach Abschnitt 2.1.3, ggf. den Funkempfänger "Radio Master Unit RMU 04" und die angeschlossene Feststellvorrichtung nach Abschnitt 2.1.4 mit einer Gleichspannung von 24 V versorgen.

Der optische Rauchmelder vom Typ "Funkrauchscharter ORS 145 F mit RMU 04" (siehe Abschnitt 2.1.3) muss über eine jährlich auszutauschende Batterie Typ "LBP 302" der Firma Hekatron Vertriebs GmbH versorgt werden.

Die Energieversorgung der Zusatzgeräte für Türschließer mit Öffnungsautomatik (Drehflügelantriebe) muss durch das Netzgerät des Drehflügelantriebs erfolgen. Es dürfen nur Geräte für 24 V DC verwendet werden.

Sofern der Abschluss mit einem motorischen Öffnungsantrieb ausgerüstet ist, muss durch die Auslösevorrichtung sichergestellt werden, dass der motorische Antrieb bei Alarm oder Störung abgeschaltet wird, der Schließvorgang des Abschlusses nicht behindert wird und die Brücke "PLK1" nicht aufgesteckt ist.

Die Auslösevorrichtung muss sich im Erfassungsbereich der Brandmelder des jeweiligen Abschlusses befinden; ggf. ist ein zusätzlicher Brandmelder zu installieren.

Die gesamte Energieversorgung muss der Norm DIN EN 60950-1² entsprechen.

2.1.3 Brandmelder

Als Brandmelder müssen Rauchmelder und/oder Wärmemelders nach Liste 1 (siehe Anlage 1) verwendet werden.

1	2014/34/EU	RICHTLINIE 2014/34/EU DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten für Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen
2	DIN EN 60950-1	Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik; Ausgabe 2006-11

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-6.5-2256

Seite 5 von 13 | 17. Mai 2016

Die Rauchmelder müssen der Norm DIN EN 54-7³ oder den hinterlegten Angaben⁴ entsprechen.

Die Wärmemelder müssen der Klasse A1R oder Klasse A1S gemäß DIN EN 54-5³ oder den hinterlegten Angaben⁴ entsprechen.

Für Sonderanwendungen, z. B. hohe Umgebungstemperaturen, werden abweichende Anforderungen gestellt. Die Wärmemelder nach Liste 1 sind für diese Verwendung nicht geeignet.

2.1.4 Feststellvorrichtungen

2.1.4.1 Allgemeines

Die Feststellvorrichtungen nach Liste 2 (siehe Anlagen 2 bis 9) müssen die zum Schließen der Abschlüsse erforderliche Energie im gespeicherten Zustand halten und bei entsprechendem Signal der Auslösevorrichtung nach Abschnitt 2.1.2 oder des Handauslösetasters (siehe Abschnitt 3.3) den Abschluss zum Schließen freigeben.

Die Bestimmungen zur Energieversorgung nach Abschnitt 2.1.2 sind zu beachten. Es dürfen nur Geräte mit 24 V Gleichspannung verwendet werden.

2.1.4.2 Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren

Als Feststellvorrichtung müssen die Elektro-Haftmagnete, die Türschließer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung, die elektrisch betriebenen Freilauftürschließer für Drehflügeltüren oder die Türschließer mit Öffnungsautomatik (Drehflügelantrieb) nach Liste 2 (siehe Anlage 2 bis 7) verwendet werden.

Die Elektro-Haftmagnete, die Türschließer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung und die elektrisch betriebenen Freilauftürschließer müssen der Norm DIN EN 1155⁵ entsprechen.

Die Türschließer mit Öffnungsautomatik (Drehflügelantrieb) müssen der Norm DIN 18263-4⁶ entsprechen. Sie müssen eine eigene Stromversorgung besitzen, die auch die erforderlichen elektrischen Türöffner und ggf. verwendete Signalgeber zum Öffnen versorgt. Die Feststellung des Drehflügelantriebs muss bei Brandalarm, Störung oder Handauslösung aufgehoben werden, die Schlossfallenentriegelung (Türöffner nach dem Arbeitsstromprinzip) in Sperrwirkung stehen und alle Signalgeber zum Öffnen der Türflügel wirkungslos geschaltet werden. Die Türschließer mit Öffnungsautomatik dürfen an ein- und zweiflügeligen Türen nur verwendet werden, wenn die Türzarge bzw. der Standflügel zweiflügeliger Türen mit einem elektrischen Türöffner zur Schlossfallenentriegelung und/oder Entriegelung eines Schnappriegels mit gefederter Falle ausgerüstet ist. Die Verwendbarkeit dieser Türöffner muss durch ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis nachgewiesen sein.

Zweiflügelige Türen müssen außerdem mit einem Schließfolgeregler nach der Norm DIN EN 1158⁷ ausgerüstet sein.

2.1.4.3 Feststellvorrichtungen für Schiebetüren und -tore, Rolltore, Falttore sowie Sektionaltore

Als Feststellvorrichtung müssen die Elektro-Haftmagnete, die Magnetbremsen oder die Schließgeschwindigkeitsregler bzw. Laufregler mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung nach Liste 2 (siehe Anlagen 2 und 3, 8 und 9) verwendet werden.

Die Elektro-Haftmagnete müssen der Norm DIN EN 1155⁵ oder den hinterlegten Angaben⁴ entsprechen.

3	DIN EN 54-1 DIN EN 54-5	Bestandteile automatischer Brandmeldeanlagen Wärmemelder; Punktförmige Melder mit einem Element mit statischer Ansprechschwelle
	DIN EN 54-7	Punktförmige Rauchmelder; Rauchmelder nach dem Streulicht, Durchlicht- oder Ionisationsprinzip
4	Technische Daten und Konstruktionsmerkmale sind beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegt.	
5	DIN EN 1155	Elektrisch betriebene Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren; Anforderungen und Prüfverfahren; Ausgabe 2003-04
6	DIN 18263-4	Türschließer mit hydraulischer Dämpfung; Türschließer mit Öffnungsautomatik (Drehflügelantrieb); Ausgabe 1997-05
7	DIN EN 1158	Schlösser und Baubeschläge, Schließfolgeregler, Anforderungen und Prüfverfahren; Ausgabe 2006-06

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-6.5-2256

Seite 6 von 13 | 17. Mai 2016

2.2 Herstellung und Kennzeichnung**2.2.1 Herstellung**

Bei der Herstellung der Geräte der Feststellanlage sind die jeweiligen Bestimmungen von Abschnitt 2.1 einzuhalten.

2.2.2 Kennzeichnung**2.2.2.1 Kennzeichnung der Brandmelder nach DIN EN 54-5³ und 54-7³**

Die Rauchmelder müssen entsprechend der Norm DIN EN 54-7³ und die Wärmemeldersonden müssen entsprechend der Norm DIN EN 54-5³ gekennzeichnet sein.

2.2.2.2 Kennzeichnung der Feststellvorrichtungen nach DIN EN 1155⁵

Die Elektro-Haftmagnete, die Türschließer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung und die elektrisch betriebenen Freilauf-Türschließer entsprechend der Norm DIN EN 1155⁵ gekennzeichnet sein.

2.2.2.3 Kennzeichnung der Türschließer mit Öffnungsautomatik (Drehflügelantrieb) nach DIN 18263-4⁶

Die Türschließer mit Öffnungsautomatik (Drehflügelantrieb) müssen entsprechend der Norm DIN 18263-4⁶ gekennzeichnet sein.

2.2.2.4 Kennzeichnung der Geräte nach den Abschnitten 2.1.2, 2.1.3 und 2.1.4

Die Auslösevorrichtungen mit Energieversorgung, die Brandmelder - ausgenommen die nach Abschnitt 2.2.2.1 - sowie die Feststellvorrichtungen - ausgenommen die nach den Abschnitten 2.2.2.2 und 2.2.2.3 - oder deren Lieferscheine oder die Anlage zu den Lieferscheinen oder die Verpackungen oder die Beipackzettel müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind.

Folgende Angaben sind auf den Geräten oder den Lieferscheinen oder der Anlage zu den Lieferscheinen oder den Verpackungen oder den Beipackzetteln anzubringen:

- Gerätename, genaue Typenzeichnung
- Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) mit
 - Name des Herstellers
 - Zulassungsnummer: Z-6.5-2256
 - Bildzeichen oder Bezeichnung der Zertifizierungsstelle
- Herstellwerk
- Herstellungsjahr

2.3 Übereinstimmungsnachweis**2.3.1 Allgemeines****2.3.1.1 Übereinstimmungsnachweis der Brandmelder nach DIN EN 54-5³ und 54-7³**

Die Geräte dürfen für die Feststellanlage nur verwendet werden, wenn für sie die gemäß DIN EN 54-5³ oder 54-7³ geforderte Konformitätsbescheinigung bzw. die in der EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) geforderte Leistungserklärung und die CE-Kennzeichnung auf Basis der entsprechenden harmonisierten Produktnorm vorliegen.

2.3.1.2 Übereinstimmungsnachweis der Feststellvorrichtungen für Drehflügeltüren nach DIN EN 1155⁵

Diese Geräte dürfen für die Feststellanlage nur verwendet werden, wenn für sie die gemäß DIN EN 1155⁵ geforderte Konformitätsbescheinigung bzw. die in der EU-Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) geforderte Leistungserklärung und die CE-Kennzeichnung auf Basis der entsprechenden harmonisierten Produktnorm vorliegen.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung**Nr. Z-6.5-2256****Seite 7 von 13 | 17. Mai 2016****2.3.1.3 Übereinstimmungsnachweis der Türschließer mit Öffnungsautomatik (Drehflügelantrieb) nach DIN 18263-4⁶**

Diese Geräte dürfen für die Feststallanlage nur verwendet werden, wenn für sie das gemäß DIN 18263-4⁶ geforderte Übereinstimmungszertifikat vorliegt.

2.3.1.4 Übereinstimmungsnachweis der Geräte nach den Abschnitten 2.1.2, 2.1.3 und 2.1.4

Die Bestätigung der Übereinstimmung der Auslösevorrichtungen mit Energieversorgung, der Brandmelder - ausgenommen die nach Abschnitt 2.2.2.1 - sowie der Feststellvorrichtungen - ausgenommen die nach den Abschnitten 2.2.2.2 und 2.2.2.3 - mit den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Übereinstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Geräteprüfungen hat der Hersteller der Geräte eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie Überwachungsstelle einzuschalten. Die Erklärung, dass ein Übereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Geräte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle der Geräte nach den Abschnitten 2.1.2, 2.1.3 und 2.1.4

In jedem Herstellwerk der Auslösevorrichtungen mit Energieversorgung, der Brandmelder - ausgenommen die nach Abschnitt 2.2.2.1 - sowie der Feststellvorrichtungen - ausgenommen die nach den Abschnitten 2.2.2.2 und 2.2.2.3 - ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Geräte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die im Folgenden aufgeführten Maßnahmen einschließen:

Nach seiner Fertigstellung ist die einwandfreie Funktion jedes einzelnen Gerätes zu überprüfen. Der Hersteller hat von den in der Fertigung befindlichen Geräten bei großen Fertigungsserien an jedem Arbeitstag mindestens ein Stück, bei nicht ständig laufender Fertigung von je 50 Geräten mindestens ein Stück wahllos zu entnehmen und auf Übereinstimmung mit den Forderungen der Zulassung zu überprüfen.

Insbesondere sind die Geräte auf Einhaltung der mechanischen und elektrischen Toleranzen und der zulässigen Ansprechschwellenwerte ihrer Brandmelder zu überprüfen.

Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Bezeichnung der Geräte bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile
- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung der Geräte bzw. des Ausgangsmaterials oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Geräte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen.

2.3.3 Fremdüberwachung der Geräte nach den Abschnitten 2.1.2, 2.1.3 und 2.1.4

In jedem Herstellwerk der Auslösevorrichtungen mit Energieversorgung, der Brandmelder - ausgenommen die nach Abschnitt 2.2.2.1 - sowie der Feststellvorrichtungen - ausgenommen die nach den Abschnitten 2.2.2.2 und 2.2.2.3 - ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüberwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.

Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Geräte durchzuführen, und es können auch Proben für Stichprobenprüfungen entnommen werden. Die Probenahmen und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.

Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen für die Ausführung

3.1 Allgemeines

Die Feststellvorrichtungen nach Liste 2 (siehe Anlagen 2 bis 9) dürfen nur in Verbindung mit der selbsttätigen Auslösevorrichtung mit Energieversorgung nach Abschnitt 2.1.2 und den angeschlossenen Brandmeldern nach Liste 1 (siehe Anlage 1) an den in Abschnitt 1.2 aufgeführten Abschlüssen eingebaut werden.

Brandmelder von Feststellanlagen dürfen keine weiterleitenden Alarmierungseinrichtungen (z. B. Übertragungseinrichtungen für Brandmeldungen) ansteuern.

Eine Ansteuerung über den potentialfreien Kontakt der Feststellvorrichtungen durch andere Brandmelder oder Brandmeldergruppen ist zusätzlich möglich.

3.2 Einbauanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hat dafür zu sorgen, dass zu der jeweiligen Feststellanlage (entsprechend der eingesetzten Geräte) eine schriftliche Einbauanleitung mitgeliefert wird. Die Einbauanleitung muss so abgefasst sein, dass bei sorgfältiger Ausführung der Montage Fehler ausgeschlossen sind.

In der Einbauanleitung sind die getrennte Leitungsführung entsprechend Abschnitt 3.7 und der Hinweis, dass die Brücken "PLK1" und "PLK2" nicht zeitgleich eingesetzt werden dürfen zu berücksichtigen.

3.3 Handauslösung

Jede Feststellvorrichtung muss auch mittels Handauslösetaster ausgelöst werden können, ohne dass die Funktionsbereitschaft der Auslösevorrichtung beeinträchtigt wird.

Dieser Handauslösetaster muss sich in unmittelbarer Nähe des Abschlusses befinden und darf durch den festgestellten Abschluss nicht verdeckt sein. Er muss gut sichtbar und einfach zu bedienen sein.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-6.5-2256

Seite 9 von 13 | 17. Mai 2016

Der Handauslösetaster muss rot sein. In Abhängigkeit von der Art des Abschlusses muss das Gehäuse eine entsprechende Aufschrift (z. B. "Feuerschutzabschluss schließen") tragen.

Die Abmessungen des Gehäuses des Handauslösetasters müssen mindestens (40 x 40) mm betragen. Das Betätigungsfeld muss mindestens einen Durchmesser von 15 mm bzw. eine Fläche von (15 x 15) mm aufweisen.

Der Abschluss muss durch ein einmaliges kurzes Drücken (maximal 500 ms) des Handauslösetasters zum Schließen freigegeben werden. Der Schließvorgang darf durch nochmaliges Drücken nicht unterbrochen werden können.

Bei Türschließern mit elektrisch betriebener Feststellung für Drehflügeltüren - nicht jedoch bei sog. Freilauftürschließern - darf der Handauslösetaster entfallen, wenn die Feststellung durch Ziehen mit geringer Kraft aufgehoben werden kann. Dies gilt auch für:

- zweiflügelige Drehflügeltüren, die Reihenfolge der Betätigung ist dabei beliebig. In jedem Fall muss - mit Hilfe der Schließfolgeregelung - ein korrekter Schließvorgang ausgeführt werden.
- Türschließer mit Öffnungsautomatik (Drehflügelantriebe) nach DIN 18263-4⁶, wenn die Anforderungen nach Abschnitt 2.1.4.3 eingehalten werden.

3.4 Freihalten der Bodenfläche

Bei Abschlüssen, die durch Feststellanlagen offen gehalten werden, muss der für den Schließvorgang erforderliche Bereich ständig freigehalten werden. Dieser Bereich muss ggf. durch Beschriftung, Fußbodenmarkierung o. Ä. deutlich gekennzeichnet sein.

Erforderlichenfalls ist durch konstruktive Maßnahmen sicherzustellen, dass Leitungen, Lagergüter oder Bauteile (z. B. Unterdecken oder deren Bestandteile) nicht in den freizuhaltenden Bereich hineinfallen können.

3.5 Befestigungsmittel

Die Befestigungsmittel für die Geräte der Feststellanlage dürfen die Schutzfunktion der Abschlüsse nicht beeinträchtigen. Die Abschlüsse dürfen nicht durchbohrt werden.

Angaben zur Befestigung sind den bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweisen oder den Einbauanleitungen für den jeweiligen Abschluss zu entnehmen oder vom jeweiligen Hersteller einzuholen.

3.6 Installation der Brandmelder**3.6.1 Auswahl des Meldertyps**

Die Verwendung verschiedener Meldertypen bei der Installation einer Feststellanlage ist für die in Liste 1 aufgeführten Meldertypen - entsprechend der jeweiligen Funktions- und Sockelkompatibilität (siehe Einbauanleitung) - möglich.

Nach den örtlichen und betrieblichen Gegebenheiten ist anhand der nachfolgenden Kriterien zu entscheiden, ob Brandmelder für die Brandkenngröße Rauch und/oder Wärme verwendet werden.

Soweit möglich, sollten für Feststellanlagen Rauchmelder verwendet werden. Für Feststellanlagen für Abschlüsse in Rettungswegen müssen Rauchmelder verwendet werden.

Die Auswahl des Brandmeldertyps ist von der voraussichtlichen Brandentwicklung am Einsatzort abhängig:

- Ist in der Entstehungsphase des Brandes mit einem Schwelbrand zu rechnen, sollten Streulichrauchmelder eingesetzt werden. Bei der Verwendung von Streulichrauchmeldern ist zu berücksichtigen, dass dieser Meldertyp auch durch Staub ausgelöst werden kann. In solchen Bereichen sollten Streulichrauchmelder zur Vermeidung von Fehlalarmen nicht eingesetzt werden.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-6.5-2256

Seite 10 von 13 | 17. Mai 2016

- Treten bei Arbeitsprozessen Rauch oder ähnliche Aerosole (z. B. Staub) auf, so dass die Gefahr besteht, dass Rauchmelder Fehlalarme auslösen, dann sollten Wärmemelder eingesetzt werden.

3.6.2 Anordnung der Melder an Wandöffnungen

Hinsichtlich der Brandmelder von Feststellanlagen für Abschlüsse in Wänden erfolgt eine Unterscheidung in Deckenmelder und Sturzmelder.

3.6.2.1 Deckenmelder

Deckenmelder müssen unmittelbar unterhalb der Deckenunterfläche über der Rauchdurchtrittsöffnung angebracht werden. Der waagerechte Abstand der Brandmelderachse von der Wand, in der sich die zu schützende Öffnung befindet, muss dabei mindestens 0,5 m und darf höchstens 2,5 m betragen (siehe Bild 2).

Im Falle besonderer Deckensituationen (z. B. schräge Decken, Unterdecken, Galerien) sind die Brandmelder jeweils dort anzubringen, wo im Falle eines Brandes zuerst eine größere Rauchkonzentration zu erwarten ist.

Die für die Anzahl und Wahl der Brandmelder maßgebenden Höhenangaben der Decke über der Oberkante der Rauchdurchtrittsöffnung beziehen sich ggf. auf die Höhe der Deckenunterfläche, an der die Brandmelder unter Berücksichtigung dieses Gesichtspunktes anzubringen sind.

Als maßgebende Höhe "h" ist der Abstand zwischen Oberkante der Rauchdurchtrittsöffnung und der Decke anzusetzen, wo im Falle eines Brandes zuerst eine größere Rauchkonzentration zu erwarten ist (siehe Bild 1).

3.6.2.2 Sturzmelder

Sturzmelder müssen mit ihrer Halterung unmittelbar an der Wand (Abstand der Melderachse von der Wand kleiner Durchmesser des Meldersockels) über der Rauchdurchtrittsöffnung, höchstens 0,1 m über der Rauchdurchtrittsöffnung, angebracht werden, wobei die Befestigungsfläche des Melders maßgebend ist.

3.6.2.3 Anzahl der erforderlichen Brandmelder

Zur Ermittlung der Anzahl der erforderlichen Brandmelder wird angenommen, dass ein Brandmelder einen Bereich erfasst, dessen Grenzen 2,0 m vom Brandmelder entfernt sind. Bei Öffnungsbreiten über 4,0 m sind daher weitere Brandmelder bzw. -paare erforderlich, um die gesamte Öffnungsbreite zu erfassen.

Im Regelfalle müssen in den beiden an die Rauchdurchtrittsöffnung angrenzenden Räumen mindestens je ein Deckenmelder - also ein Melderpaar - und über der Oberkante der Rauchdurchtrittsöffnung an einer Seite des Sturzes mindestens ein Sturzmelder angebracht werden.

Liegt die Deckenunterfläche auf beiden Seiten der Rauchdurchtrittsöffnung nicht mehr als 1,0 m über der Oberkante der Rauchdurchtrittsöffnung, so kann der Sturzmelder entfallen.

Alternativ darf bei Drehflügeltüren, deren Rauchdurchtrittsöffnung nicht breiter als 3,0 m ist, anstelle der zwei Deckenmelder ein Sturzmelder angebracht werden.

Ist der Abstand der Decke von der Oberkante der Rauchdurchtrittsöffnung größer als 5,0 m, dann dürfen die zugehörigen Deckenmelder durch Melder ersetzt werden, die mindestens 3,5 m über der Oberkante der Rauchdurchtrittsöffnung und an einem Kragarm an der Wand befestigt sind. Dabei muss der horizontale Abstand zwischen der Wand und der Melderachse 0,5 m betragen.

Pendelmelder und davon abweichend angeordnete Kragarmmelder sind bei der Zählung nicht zu berücksichtigen.

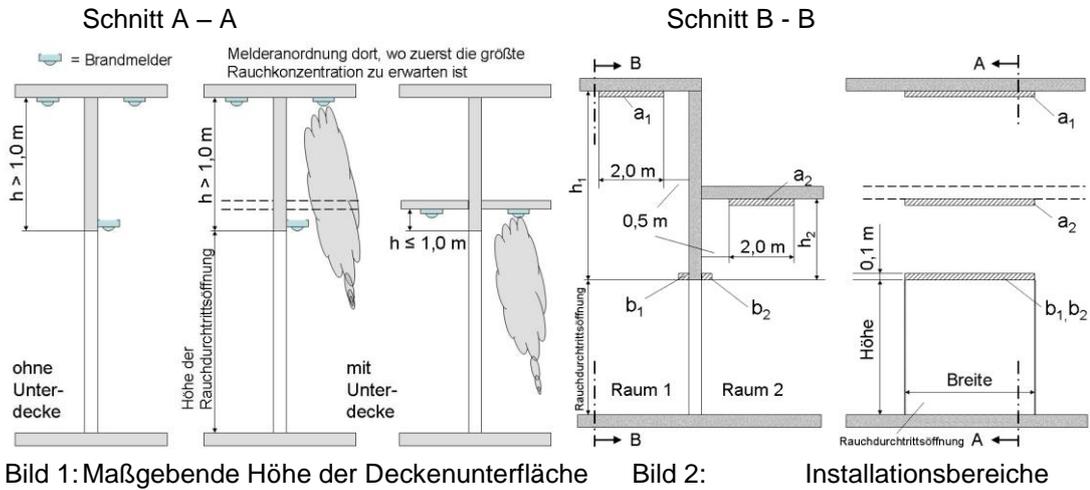


Bild 1: Maßgebende Höhe der Deckenunterfläche

Bild 2:

Installationsbereiche

Tabelle 1

	Deckenunterfläche über Unterkante Sturz	Installationsbereich ($b = b_1$ oder b_2)	Notwendige Mindestanzahl der Melder*
1	h_1 und/oder $h_2 > 1 \text{ m}$	a_1 und a_2 und b	2 Decken- und ein Sturzmelder
2	h_1 und $h_2 < 1 \text{ m}$	a_1 und a_2	2 Deckenmelder
3	wie Zeile 2, jedoch Drehflügeltür mit lichter Breite bis 3,0 m	a_1 und a_2	2 Deckenmelder
		b	1 Sturzmelder

* In Abhängigkeit von der Breite der Rauchdurchtrittsöffnung kann in den Fällen der Zeilen 1 und 2 eine größere Anzahl Melder erforderlich sein.

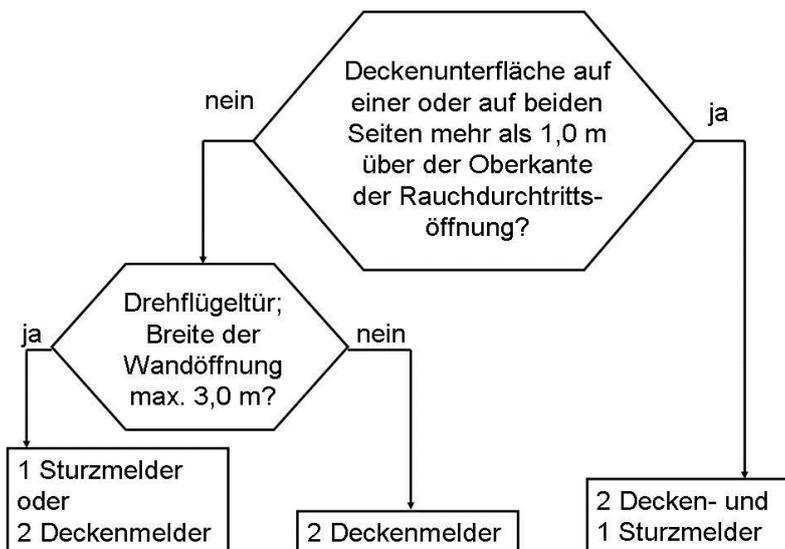


Bild 3: Entscheidungsdiagramm

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-6.5-2256

Seite 12 von 13 | 17. Mai 2016

3.6.3 Rauchschalter ORS 142 W

Der Brandmelder "Rauchschalter ORS 142 W" (s. Liste 1, lfd. Nr. 1.2) darf nur als Sturzmelder verwendet werden.

3.6.4 Zusätzlicher Brandmelder entsprechend Abschnitt 2.1.2

Wenn sich die Auslösevorrichtung mit Energieversorgung nicht im Erfassungsbereich der Brandmelder des jeweiligen Abschlusses befindet, muss ein zusätzlicher Brandmelder installiert werden.

Der zusätzlich installierte Brandmelder

- muss ein Melder der Feststallanlage sein (d. h., der Melder und seine Zuleitung werden durch die Auslösevorrichtung überwacht) und
- darf maximal 5,0 m oberhalb des Gehäuses oder im Gehäuse (nur Wärmemelder Klasse A1) des betreffenden Gerätes der Feststallanlage installiert werden.

3.7 Elektrische Installation der Feststallanlage

Zur Vermeidung von Störungen durch Kurzschluss (unbeabsichtigte leitende Verbindung) der Auslösekontakte ist eine getrennte Leitungsführung der Anschlussleitung eines externen Resettasters erforderlich.

Ist diese Leitung vollständig in einem Kabelschutzrohr oder Kabelkanal verlegt, ist eine getrennte Leitungsführung nicht erforderlich.

3.8 Abnahmeprüfung

Nach dem betriebsfertigen Einbau einer Feststallanlage am Anwendungsort sind deren einwandfreie Funktion und vorschriftsmäßige Installation durch eine Abnahmeprüfung festzustellen. Auf diese Prüfung ist vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hinzuweisen. Sie ist vom Betreiber zu veranlassen.

Die Abnahmeprüfung für Feststallanlagen an Abschlüssen darf nur von Fachkräften des Antragstellers dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder von ihm autorisierten Fachkräften oder von Fachkräften einer vom DIBt im Zulassungsverfahren benannten Prüfstelle durchgeführt werden.

Die Abnahmeprüfung muss mindestens die folgenden Punkte umfassen:

1. Es ist zu überprüfen, dass die eingebauten Geräte der Feststallanlage mit den in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung angegebenen Geräten übereinstimmen.
2. Es ist zu überprüfen, dass die Kennzeichnung der eingebauten Geräte mit der in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung angegebenen Kennzeichnung übereinstimmen.
3. Das Zusammenwirken aller Geräte ist anhand der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nachzuprüfen, wobei die Auslösung sowohl durch Simulation der dem Funktionsprinzip der Melder zugrunde liegenden Brandkenngröße als auch von Hand erfolgen muss.
4. Es ist zu prüfen, ob der Abschluss zum selbsttätigen Schließen freigegeben wird, wenn die Feststallanlage funktionsunfähig wird (z. B. durch Entfernen eines Melders oder durch Energieausfall).

Nach erfolgreicher Abnahmeprüfung ist vom Betreiber in unmittelbarer Nähe des Abschlusses an der Wand ein vom Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu lieferndes Schild in der Größe 105 mm x 52 mm mit der Aufschrift

Feststallanlage

Abnahme durch (Firmenzeichen sowie Monat und Jahr der Abnahme)

dauerhaft anzubringen.

Dem Betreiber ist über die erfolgreiche Abnahmeprüfung eine Bescheinigung auszustellen; sie ist durch den Betreiber aufzubewahren.

4 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung

4.1 Wartungsanleitung

Der Antragsteller dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung hat dafür zu sorgen, dass zu der jeweiligen Ausführungsvariante der Feststellanlage (entsprechend der eingesetzten Geräte) eine schriftliche Wartungsanleitung mitgeliefert wird. Aus der Wartungsanleitung muss ersichtlich sein, welche Arbeiten auszuführen sind, damit sichergestellt ist, dass die eingebaute Feststellanlage auch nach langer Nutzung ihre Aufgaben erfüllt.

4.2 Monatliche Überprüfung

Die Feststellanlage muss vom Betreiber ständig betriebsfähig gehalten und in Abständen von maximal einem Monat auf ihre einwandfreie Funktion überprüft werden.

Ergeben zwölf im Abstand von einem Monat aufeinander folgende Funktionsprüfungen keine Funktionsmängel, so braucht die Feststellanlage nur im Abstand von drei Monaten überprüft werden. Wird bei den vierteljährlichen Funktionsprüfungen ein Funktionsmangel festgestellt, so ist umgehend die Betriebsfähigkeit wieder herzustellen und diese durch mindestens drei aufeinanderfolgende monatliche Funktionsprüfungen nachzuweisen.

Bezüglich der im Rahmen der Überprüfung durchzuführenden Maßnahmen wird auf Abschnitt 6.1 der Norm DIN 14677⁸ verwiesen.

Diese Überprüfung darf nach entsprechender Einweisung von jedermann eigenverantwortlich durchgeführt werden; eine besondere Qualifikation ist nicht erforderlich.

Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der monatlichen bzw. vierteljährlichen Überprüfung sind aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen sind durch den Betreiber aufzubewahren.

4.3 Jährliche Prüfung und Wartung

Der Betreiber ist außerdem verpflichtet, in Abständen von maximal zwölf Monaten eine Prüfung der Feststellanlage auf ordnungsgemäßes und störungsfreies Zusammenwirken aller Geräte sowie eine Wartung vorzunehmen oder vornehmen zu lassen.

Bezüglich der im Rahmen der jährlichen Prüfung und Wartung durchzuführenden Maßnahmen wird auf Abschnitt 6.1 der Norm DIN 14677⁸ verwiesen.

Diese jährliche Prüfung und Wartung darf nur von einem Fachmann oder einer dafür ausgebildeten Person ausgeführt werden.

Umfang, Ergebnis und Zeitpunkt der jährlichen Prüfung und Wartung sind aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen sind durch den Betreiber aufzubewahren.

4.4 Austausch der Batterie

Zusätzlich zur üblichen Wartung der Feststellanlage sind die im optischen Rauchmelder "Funkrauchschalter ORS 145 F" eingebaute Batterie jährlich gegen neue auszutauschen (s. Abschnitt 2.1.2).

Maja Tiemann
Referatsleiterin

Beglaubigt

⁸ DIN 14677

Instandhaltung von elektrisch gesteuerten Feststellanlagen für Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse; Ausgabe 2011-03

Liste 1: Brandmelder

1. Optische Rauchmelder

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Hersteller	DIN EN 54
1.1	ORS 142 mit Sockel 143	Hekatron	Angaben hinterlegt
1.2	ORS 142 W	Hekatron	Angaben hinterlegt
1.3	ORS 142 Ex	Hekatron	Angaben hinterlegt
1.4	ORS 145 F mit RMU 04	Hekatron	Angaben hinterlegt
1.5	55000-317 Serie S65 mit Sockel 45681-200	Apollo	Teil 7
1.6	ORB-OH-12001-APO Serie ORBIS mit Sockel ORB-MB-00001-APO	Apollo	Teil 7
1.7	ORB-OP-13001-APO Serie ORBIS mit Sockel ORB-MB-00001-APO	Apollo	Teil 7
1.8	CT 3000 O mit Sockel C4408	Detectomat	Teil 7
1.9	C4414 mit Sockel C4408	C-TEC	Teil 7
1.10	C4416 mit Sockel C4408	C-TEC	Teil 7
1.11	SLV-E3 mit Sockel YBN-R6	Hochiki	Teil 7
1.12	SD-851 E mit Sockel B401	Notifier	Teil 7
1.13	SD-851 TE mit Sockel B401	Notifier	Teil 7

2. Wärmemelder

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Hersteller	DIN EN 54
2.1	TDS 247 mit Sockel 143	Hekatron	Angaben hinterlegt
2.2	55000-122 Serie S65 mit Sockel 45681-200	Apollo	Teil 5, Klasse A1R
2.3	ORB-HT-11001-APO Serie ORBIS mit Sockel ORB-MB-00001-APO	Apollo	Teil 5, Klasse A1R
2.4	ORB-HT-41001-MAR Serie ORBIS mit Sockel ORB-MB-00001-MAR	Apollo	Teil 5, Klasse A1R
2.5	C4403A1R mit Sockel C4408	C-TEC	Teil 5, Klasse A1R
2.6	DJF-AE3 mit Sockel YBN-R6	Hochiki	Teil 5, Klasse A1S
2.7	FD-851 RE mit Sockel B401	Notifier	Teil 5, Klasse A1R

Feststellanlage "CS300"

Liste 1: Brandmelder

Anlage 1

Liste 2: Feststellvorrichtungen

1. Elektro-Haftmagnete

Elektro-Haftmagnete gemäß DIN EN 1155 für die Verwendung an
 einflügeligen und zweiflügeligen Drehflügeltüren sowie Schiebetüren und -toren

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Hersteller	Leistung P [W]
1.1	GT 48 R	Kendrion	1,6
1.2	GT 50 R	Kendrion	1,5
1.3	GT 60 R	Kendrion	1,6
1.4	GT 63 R	Kendrion	1,5
1.5	GT 70 R	Kendrion	1,5
1.6	GD 4.10	Dictator	1,4
1.7	GD 5.10	Dictator	1,6
1.8	GD 6.10	Dictator	1,6
1.9	GD 6.13	Dictator	1,9
1.10	GD 7.10	Dictator	1,7
1.11	GD 50 LC	Dictator	1,6
1.12	GD 50 Ex	Dictator	1,6
1.13	GD 70 Ex	Dictator	1,7
1.14	830-3-20-00 F90	Assa Abloy	0,5
1.15	830-5-20-00 F90	Assa Abloy	0,6
1.16	830-8-20-00 F90	Assa Abloy	1,1
1.17	830-12-20-00 F90	Assa Abloy	2,6
1.18	837	Assa Abloy	1,8
1.19	838	Assa Abloy	2,1
1.20	858	Assa Abloy	6,0
1.21	THM 413	Hekatron	1,5
1.22	THM 433	Hekatron	1,5
1.23	THM 439/185	Hekatron	1,5
1.24	THM 439/335	Hekatron	1,5
1.25	THM 439/485	Hekatron	1,5
1.26	THM 440	Hekatron	1,5
1.27	EM 500 G	DORMA	1,5
1.28	EM 500 U	DORMA	1,5
1.29	EM 500 A	DORMA	1,5
1.30	EM 500 H	DORMA	1,5

Feststellanlage "CS300"

Liste 2: Feststellvorrichtungen

Anlage 2

Liste 2: Feststellvorrichtungen

2. Elektro-Haftmagnete

Elektro-Haftmagnete gemäß hinterlegten Angaben für die Verwendung an
 Schiebetüren und -toren

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Hersteller	Leistung P [W]
2.1	GT 40 R	Kendrion	1,8
2.2	GT 42 R 0xx.xx	Kendrion	1,5
2.3	GT 50 R/58	Kendrion	3,8
2.4	GT 50 R 050.01 Ex	Kendrion	3,0
2.5	GT 60 R 0xx.xx	Kendrion	2,1
2.6	GT 63 R	Kendrion	1,5
2.7	GT 70 R	Kendrion	1,5
2.8	GT 70 R 050.01 Ex	Kendrion	3,0
2.9	THM 425	Hekatron	1,6
2.10	THM 425/1	Hekatron	1,5
2.11	THM 433/1	Hekatron	1,5
2.12	THM 441	Hekatron	7,8
2.14	THM 442	Hekatron	1,5
2.15	THM 433	Hekatron	1,5
2.16	THM 444	Hekatron	7,8
2.17	THM 445 EX	Hekatron	3,0

Feststellanlage "CS300"

Liste 2: Feststellvorrichtungen

Anlage 3

Liste 2: Feststellvorrichtungen

3. Türschließer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung und elektrisch betriebene Freilauftürschließer für einflügelige Drehflügeltüren gemäß DIN EN 1155

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Hersteller	Leistung P [W]	Feststellung	Sonderfunktion
3.1	TS 73 EMF	Dorma	2,0	im Türschließer	—
3.2	TS 93 EMF	Dorma	1,4	i.d. Gleitschiene	—
3.3	TS 99 FL	Dorma	2,0	im Türschließer	Freilauftürschließer
3.4	BTS 80 EMB	Dorma	2,3	im Türschließer	—
3.5	BTS 80 FLB	Dorma	2,3	im Türschließer	Freilauftürschließer
3.6	ITS 96 FL	Dorma	3,0	im Türschließer	Freilauftürschließer
3.7	ITS 96 EMF	Dorma	1,4	i.d. Gleitschiene	—
3.8	G EMF	Dorma	1,4	i.d. Gleitschiene	—
3.9	G 96 EMF	Dorma	1,4	i.d. Gleitschiene	—
3.10	TS 550 E	Geze	2,8	im Türschließer	—
3.11	TS 550 E-G	Geze	2,8	im Türschließer	—
3.12	TS 550 NV-E	Geze	1,0	im Türschließer	—
3.13	TS 3000 V	Geze	2,4	i.d. Gleitschiene	—
3.14	TS 3000 V BG	Geze	2,4	i.d. Gleitschiene	—
3.15	TS 3000 EN3	Geze	2,4	i.d. Gleitschiene	—
3.16	TS 3000 EN3 BG	Geze	2,4	i.d. Gleitschiene	—
3.17	TS 4000 E	Geze	1,0	im Türschließer	—
3.18	TS 4000 E-FS	Geze	1,0	im Türschließer	Freilauftürschließer
3.19	TS 5000 E	Geze	2,4	i.d. Gleitschiene	—
3.20	TS 5000 E BG	Geze	2,4	i.d. Gleitschiene	—
3.21	TS 5000 E-FS	Geze	2,2	im Türschließer	Freilauftürschließer
3.22	TS 5000 L-E	Geze	2,4	i.d. Gleitschiene	—
3.23	TS 5000 L-E BG	Geze	2,4	i.d. Gleitschiene	—
3.24	Boxer E Gr. 2-4	Geze	2,4	i.d. Gleitschiene	—
3.25	Boxer E Gr. 3-6	Geze	2,4	i.d. Gleitschiene	—
3.26	Boxer EFS EN4	Geze	1,9	im Türschließer	Freilauftürschließer
3.27	E-Gleitschiene	Geze	2,4	i.d. Gleitschiene	—
3.28	E-Gleitschiene BG	Geze	2,4	i.d. Gleitschiene	—

Feststellanlage "CS300"

Liste 2: Feststellvorrichtungen

Anlage 4

Liste 2: Feststellvorrichtungen

Fortsetzung: 3. Türschließer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung und elektrisch betriebene Freilaufüberschließer für einflügelige Drehflügeltüren gemäß DIN EN 1155

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Hersteller	Leistung P [W]	Feststellung	Sonderfunktion
3.29	UTS 85 FE	Gretsch Unitas	1,0	im Türschließer	—
3.30	UTS 85 FL	Gretsch Unitas	1,0	im Türschließer	Freilaufüberschließer
3.31	OTS 730 FE	Gretsch Unitas	1,6	i.d. Gleitschiene	—
3.32	FTS 63	ESB Schulte	1,5	Haftmagnet	Freilaufüberschließer
3.33	ECO EF EN 3-6	ECO	1,1	i.d. Gleitschiene	—
3.34	ECO EF BG EN 3-5	ECO	1,1	i.d. Gleitschiene	—
3.35	ECO EF EN 3-5	ECO	1,8	i.d. Gleitschiene	—
3.36	ECO ITS EF EN 3-5	ECO	1,8	i.d. Gleitschiene	—
3.37	G-E	ASSA ABLOY	2,6	i.d. Gleitschiene	—
3.37	G-E/N	ASSA ABLOY	1,7	i.d. Gleitschiene	—
3.39	G 880	ASSA ABLOY	1,4	i.d. Gleitschiene	—

4. Türschließer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung und elektrisch betriebene Freilaufüberschließer für zweiflügelige Drehflügeltüren gemäß DIN EN 1155

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Hersteller	Leistung P [W]	festgestellte Türflügel
4.1	BTS80EMB / BTS 80 F / BTS 80 BSR	Dorma	2,3	Standflügel ¹
4.2	BTS80EMB / BTS 80 EMB / BTS 80 BSR	Dorma	2 x 2,3	Gangflügel + Standflügel
4.3	BTS80FLB / BTS 80 F / BTS80BSR	Dorma	2,3	Gangflügel (Freilauf)
4.4	TS 93 GSR-EMF 1	Dorma	1,4	Standflügel ¹
4.5	TS 93 GSR-EMF 2	Dorma	2 x 1,4	Gangflügel + Standflügel
4.6	TS 93 GSR-EMF 2/BG	Dorma	2 x 1,4	Gangflügel + Standflügel
4.7	TS 93 GSR-EMF 1G	Dorma	1,4	Gangflügel
4.8	ITS 96 GSR-EMF	Dorma	2 x 1,4	Gangflügel + Standflügel
4.9	ITS 96 GSR-EMF 1	Dorma	1,4	Standflügel ¹
4.10	G 96 GSR-EMF	Dorma	2 x 1,4	Gangflügel + Standflügel
4.11	G 96 GSR-EMF 1	Dorma	1,4	Standflügel ¹
4.12	GSR-EMF 1	Dorma	1,4	Standflügel ¹
4.13	GSR-EMF 1 G	Dorma	1,4	Gangflügel
4.14	GSR-EMF 2	Dorma	2 x 1,4	Gangflügel + Standflügel
4.15	GSR-EMF 2/BG	Dorma	2 x 1,4	Gangflügel + Standflügel

¹ Bei festgestelltem Standflügel wird über die entsprechende Schließfolgeregelung der Gangflügel offen gehalten.

Feststellanlage "CS300"

Liste 2: Feststellvorrichtungen

Anlage 5

Liste 2: Feststellvorrichtungen

Fortsetzung: 4. Türschließer mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung und elektrisch betriebene Freilauftürschließer für zweiflüglige Drehflügeltüren gemäß DIN EN 1155

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Hersteller	Leistung P [W]	festgestellte Türflügel
4.16	TS 550 E-IS	Geze	2,8	Gangflügel + Standflügel
4.17	TS 550 E-IS-G	Geze	2,8	Gangflügel + Standflügel
4.18	TS 3000 V	Geze	2 x 2,4	Gangflügel + Standflügel
4.19	TS 3000 V	Geze	2,4	Gangflügel
4.20	TS 3000 V BG	Geze	2 x 2,4	Gangflügel + Standflügel
4.21	TS 3000 EN 3	Geze	2 x 2,4	Gangflügel + Standflügel
4.22	TS 3000 EN 3	Geze	2 x 2,4	Gangflügel
4.23	TS 3000 EN 3 BG	Geze	2 x 2,4	Gangflügel + Standflügel
4.24	TS 4000 E-IS	Geze	2 x 1,0	Gangflügel + Standflügel
4.25	TS 5000 E-ISM	Geze	2 x 2,4	Gangflügel + Standflügel
4.26	TS 5000 E-ISM/G	Geze	2,4	Gangflügel
4.27	TS 5000 E-ISM/BG	Geze	2 x 2,4	Gangflügel + Standflügel
4.28	TS 5000 L-E-ISM	Geze	2 x 2,4	Gangflügel + Standflügel
4.29	TS 5000 L-E-ISM/G	Geze	2,4	Gangflügel
4.30	TS 5000 L-E-ISM/BG	Geze	2 x 2,4	Gangflügel + Standflügel
4.31	Boxer E-ISM Gr. 2-4	Geze	2 x 2,4	Gangflügel + Standflügel
4.32	Boxer E-ISM Gr. 3-6	Geze	2 x 2,4	Gangflügel + Standflügel
4.33	Boxer ISM-EFS Gr. 2-4	Geze	2,4	Gangflügel (Freilauf)
4.34	E-ISM-Gleitschiene	Geze	2 x 2,4	Gangflügel + Standflügel
4.35	E-ISM/G-Gleitschiene	Geze	2,4	Gangflügel
4.36	E-ISM-Gleitschiene BG	Geze	2 x 2,4	Gangflügel + Standflügel
4.37	ISM-EFS-Gleitschiene	Geze	2 x 2,4	Gangflügel + Standflügel
4.38	OTS 730 FE SRI	GU	2 x 1,6	Gangflügel + Standflügel
4.39	UTS 85 FE SRI	GU	1,0	Gangflügel + Standflügel
4.40	UTS 85 FL SRI	GU	1,0	Gangflügel (Freilauf)
4.41	ECO SR-EF 1S	ECO	1,1	Standflügel
4.42	ECO SR-EF 1S BG	ECO	1,1	Standflügel
4.43	ECO SR-EF 1G	ECO	1,1	Gangflügel
4.44	ECO SR-EF 1G BG	ECO	1,1	Gangflügel
4.45	ECO SR-EF 2	ECO	2 x 1,1	Gangflügel + Standflügel
4.46	ECO SR-EF 2 BG	ECO	2 x 1,1	Gangflügel + Standflügel
4.47	G-CO-E	ASSA ABLOY	2 x 2,6	Gangflügel + Standflügel
4.48	G-CO-E1	ASSA ABLOY	2,6	Gangflügel
4.49	G-CO-E/N	ASSA ABLOY	2,6	Gangflügel + Standflügel
4.50	G-CO-E1/N	ASSA ABLOY	2,6	Gangflügel
4.51	G882	ASSA ABLOY	2 x 1,4	Gangflügel + Standflügel
4.52	G884	ASSA ABLOY	1,4	Gangflügel

Feststellanlage "CS300"

Liste 2: Feststellvorrichtungen

Anlage 6

Liste 2: Feststellvorrichtungen

5. Türschließer mit Öffnungsautomatik (Drehflügelantrieb) gemäß DIN 18263-4

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Hersteller	Leistung P [W]
5.1	ED 100	Dorma	—
5.2	ED 250	Dorma	—
5.3	TSA 160 NT-F	Geze	1,2
5.4	TSA 160 NT-F EN7	Geze	1,2
5.5	TSA 160 NT-F-IS	Geze	1,2
5.6	TSA 160 NT-F-IS-TS	Geze	1,2
5.7	Slimdrive EMD-F	Geze	0,6
5.8	Slimdrive EMD-F-IS	Geze	0,6
5.9	PowerSwing	ASSA ABLOY	—
5.10	DFA 127	Record	—
5.11	FD 20-F	Gilgen Door	0,1

Feststellanlage "CS300"

Liste 2: Feststellvorrichtungen

Anlage 7

Liste 2: Feststellvorrichtungen

6. Schließgeschwindigkeitsregler mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung
 für Feuerschutztore

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Hersteller	Leistung P [W]	Feststellvorrichtung	Öffnungshilfe
6.1	SB 2.2.0	Linnig	4,9	01.024.2	-
6.2	SB 2.2.1	Linnig	4,9	01.024.2	-
6.3	SB 2.2.2	Linnig	4,9	01.024.2	-
6.4	SB 2.2.3	Linnig	4,9	01.024.2	-
6.5	SB 2.3.0	Linnig	4,9	01.024.2	Haspelkette
6.6	SB 2.3.1	Linnig	4,9	01.024.2	Haspelkette
6.7	SB 2.3.2	Linnig	4,9	01.024.2	Haspelkette
6.8	SB 2.3.3	Linnig	4,9	01.024.2	Haspelkette
6.9	SB 2.4.1.0	Linnig	4,9 + 2,4	01.128.2 mit EL 0108	E-Motor
6.10	SB 2.4.1.1	Linnig	4,9 + 2,4	01.128.2 mit EL 0108	E-Motor
6.11	SB 2.4.1.2	Linnig	4,9 + 2,4	01.128.2 mit EL 0108	E-Motor
6.12	SB 2.4.1.3	Linnig	4,9 + 2,4	01.128.2 mit EL 0108	E-Motor
6.13	SB 2.4.2.1	Linnig	4,9 + 2,4	01.128.2 mit EL 0108	E-Motor
6.14	SB 2.4.4.1	Linnig	4,9 + 2,4	01.128.2 mit EL 0108	E-Motor
6.15	SB 3.3.0	Linnig	2,15	01.148.2	-
6.16	SB 3.3.1	Linnig	2,15	01.148.2	-
6.17	SB 3.3.2	Linnig	2,15	01.148.2	-
6.18	SB 3.3.3	Linnig	2,15	01.148.2	-
6.19	SB 3.3.4	Linnig	2,15	01.148.2	-
6.20	SB 4.1.2.0	Linnig	4,9 + 2,4	01.128.2 mit EL 0108	E-Motor
6.21	SB 4.1.2.1	Linnig	4,9 + 2,4	01.128.2 mit EL 0108	E-Motor
6.22	SB 4.1.2.2	Linnig	4,9 + 2,4	01.128.2 mit EL 0108	E-Motor
6.23	SB 4.1.2.3	Linnig	4,9 + 2,4	01.128.2 mit EL 0108	E-Motor
6.24	SB 4.1.2.4	Linnig	4,9 + 2,4	01.128.2 mit EL 0108	E-Motor
6.25	Dictamat 560	Dictator	2,15	2,15	01.148.2
6.26	Dictamat 570	Dictator	2,15	2,15	01.148.2
6.27	Dictamat 650	Dictator	2,15	2,15	01.148.2

Feststellanlage "CS300"

Liste 2: Feststellvorrichtungen

Anlage 8

Liste 2: Feststellvorrichtungen

7. Laufregler mit elektrisch betriebener Feststellvorrichtung
 für Feuerschutztore

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Hersteller	Leistung P [W]	Feststellvorrichtung	Öffnungshilfe
7.1	ATS 100-3-F	Schnetz	3,0	mit LR 36-K-F	-
7.2	ATS 200-8-F	Schnetz	3,0	mit LR 36-K-F	-
7.3	ATS 100-3-MOF ¹	Schnetz	-	06.02.120 mit LR 36-K	E-Motor
7.4	ATS 200-8-MOF ¹	Schnetz	-	06.02.120 mit LR 36-K	E-Motor
7.5	ATS 300-MOF ¹	Schnetz	-	06.02.120 mit LR 36-K	E-Motor
7.6	ATS 400-MOF ¹	Schnetz	-	06.02.120 mit LR 36-K	E-Motor
7.7	ATS 600-MOF ¹	Schnetz	-	06.02.120 mit LR 36-K	E-Motor
7.8	ATS 900-MOF ¹	Schnetz	-	06.02.120 mit LR 36-K	E-Motor
7.9	ATS 100-3-MOF-SVR ¹	Schnetz	-	06.02.120 mit LR 36-K	E-Motor
7.10	ATS 200-8-MOF-SVR ¹	Schnetz	-	06.02.120 mit LR 36-K	E-Motor
7.11	ATS 300-MOF-SVR ¹	Schnetz	-	06.02.120 mit LR 36-K	E-Motor
7.12	ATS 400-MOF-SVR ¹	Schnetz	-	06.02.120 mit LR 36-K	E-Motor
7.13	ATS 600-MOF-SVR ¹	Schnetz	-	06.02.120 mit LR 36-K	E-Motor
7.14	ATS 900-MOF-SVR ¹	Schnetz	-	06.02.120 mit LR 36-K	E-Motor
7.15	ATS 100-3-MOFE-SVR ¹	Schnetz	-	06.02.120 mit LR 36-K	E-Motor
7.16	ATS 200-8-MOFE-SVR ¹	Schnetz	-	06.02.120 mit LR 36-K	E-Motor
7.17	ATS 300-MOFE-SVR ¹	Schnetz	-	06.02.120 mit LR 36-K	E-Motor
7.18	ATS 400-MOFE-SVR ¹	Schnetz	-	06.02.120 mit LR 36-K	E-Motor
7.19	ATS 900-MOFE-SVR ¹	Schnetz	-	06.02.120 mit LR 36-K	E-Motor

¹ In Verbindung mit der entsprechenden Steuerplatine

8. Magnetbremse

lfd. Nr.	Typenbezeichnung	Hersteller	Leistung P [W]
8.1	B 02.02.130-0817	KEB	6,0

Feststellanlage "CS300"

Liste 2 Feststellvorrichtungen

Anlage 9