

**Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung/
Allgemeine
Bauartgenehmigung**

Eine vom Bund und den Ländern gemeinsam
getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

**Zulassungs- und Genehmigungsstelle
für Bauprodukte und Bauarten**

Datum:

18.07.2024

Geschäftszeichen:

II 26-1.38.4-27/24

Nummer:

Z-38.4-83

Geltungsdauer

vom: **18. Juli 2024**

bis: **18. Juli 2029**

Antragsteller:

**ARTA Armaturen- und
Tankgerätebau GmbH & Co. KG**

Konrad-Zuse-Straße 12
65582 Diez

Gegenstand dieses Bescheides:

**ARTA-Not-Trenn-Sicherungen Typ NTS-SZ, NTS-SZ-H und NTS-H mit Nottrennfunktion
DN 25, DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200 und DN 250**

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich
zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst sieben Seiten und zwei Anlagen mit zwei Seiten.

DIBt

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

- 1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
- 2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.
- 3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt.
- 4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weitergehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur Verfügung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden ebenfalls Kopien zur Verfügung zu stellen.
- 5 Dieser Bescheid darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Übersetzungen müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.
- 6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen können nachträglich ergänzt und geändert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.
- 7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und vorgelegten Dokumente. Eine Änderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht erfasst und ist dem Deutschen Institut für Bautechnik unverzüglich offenzulegen.

II BESONDERE BESTIMMUNGEN

1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieses Bescheids sind Produktmerkmale von ARTA-Nottrennkupplungen Typ NTS-SZ, Typ NTS-SZ-H und Typ NTS-H (im Weiteren ARTA-Not-Trenn-Sicherung genannt) mit Nennweiten DN 25, DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200 und DN 250 (siehe Anlage 1) nach Druckgeräterichtlinie¹, die zur Erfüllung der Grundanforderungen nach Art. 3 Abs. 1 der Bauproduktenverordnung zusätzlich nachzuweisen sind – hier die Leckagemenge und die Nottrennfunktion.

(2) Die ARTA-Not-Trenn-Sicherungen dürfen in Anlagen zum Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Flüssigkeiten verwendet werden. Sie dienen zur Verbindung von festen und flexiblen Rohrleitungen (Schlauchleitung oder Rohr mit Gelenkverbindung als Verladearm), die eine Nottrennfunktion erfordert. Durch die ARTA-Not-Trenn-Sicherung wird eine unzulässig hohe Zugbeanspruchung der Rohrleitungen vermieden, die durch das unbeabsichtigte Wegfahren eines Tankfahrzeuges bzw. eines Kesselwagens oder das Abtreiben eines Tankschiffes während des Be- oder Entladevorgangs hervorgerufen werden kann. Die federbelasteten Ventilschließkörper der ARTA-Not-Trenn-Sicherungen verschließen bei der Nottrennung automatisch die mit den Kupplungshälften verbundenen Rohrleitungen.

(3) Die ARTA-Not-Trenn-Sicherungen dürfen nur für die Verbindung von Rohrleitungen und Schlauchleitungen eingesetzt werden, die die gleiche Nennweite aufweisen und deren maximaler Betriebsdruck den Nenndruck der ARTA-Not-Trenn-Sicherungen nicht überschreitet.

(4) Dieser Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen, der Prüf- und Genehmigungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.

(5) Dieser Bescheid berücksichtigt die wasserrechtlichen Anforderungen an den Regelungsgegenstand. Gemäß § 63 Abs. 4 Nr. 2 und 3 WHG² gilt der Regelungsgegenstand damit wasserrechtlich als geeignet.

(6) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (s. Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau oder Aufstellung des Regelungsgegenstandes und nicht auf die Verwendung im Sinne der späteren Nutzung.

2 Bestimmungen für das Bauprodukt

2.1 Allgemeines

Die ARTA-Not-Trenn-Sicherungen und ihre Teile müssen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut für Bautechnik hinterlegten Angaben entsprechen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.2.1 Werkstoffe und Konstruktionsdetails

(1) Der Aufbau der ARTA-Not-Trenn-Sicherungen muss den Unterlagen entsprechen, die der EG-Baumusterprüfung³ zugrunde liegen.

(2) Für die Not-Trenn-Sicherungen werden ausschließlich nichtrostende Stähle mit Werkstoff-Nr. 1.4301, Nr. 1.4404 oder Nr. 1.4571 verwendet.

(3) Die Not-Trenn-Sicherungen weisen folgende Nenndruckstufen auf:

- PN 16 für die Nennweiten DN 100, DN 150, DN 200 und DN 250,
- PN 25 und PN 40 für die Nennweiten DN 25, DN 50, DN 80.

¹ Richtlinie 2014/68/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Bereitstellung von Druckgeräten auf dem Markt

² Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409)

³ Prüfbericht über die EG-Baumusterprüfung von Druckgeräten Nr. 973-002601-01 vom 29.07.2002

2.2.2 Nottrennfunktion

(1) Bei der ARTA-Not-Trenn-Sicherung NTS-SZ wird die Nottrennfunktion weggesteuert über ein Zugseil ausgelöst, das am Auslösering angebracht ist. Der erforderliche Öffnungsweg zum Trennen der Kupplungshälften beträgt für die Kupplungsnennweiten DN 25, DN 50, DN 80 und DN 100 etwa 80 mm und für die Kupplungsnennweiten DN 150, DN 200 und DN 250 etwa 100 mm.

(2) Bei der ARTA-Not-Trenn-Sicherung NTS-H wird die Nottrennfunktion über einen hydraulischen oder pneumatischen Hubkolben ausgelöst. Der Hubkolben ist über eine kraftschlüssige Verbindung an der Kupplung befestigt. Verlässt das System den zulässigen Schwenkbereich wird der Hubkolben aktiviert und löst den Trennvorgang aus. Der zulässige Schwenkbereich des Verladearms und die zur Aktivierung des Hubkolbens erforderliche Sensorik sind abhängig von den örtlichen Gegebenheiten und nicht Gegenstand dieses Bescheides.

(3) Bei der ARTA-Not-Trenn-Sicherung NTS-SZ-H kann die Nottrennfunktion sowohl über das Zugseil als auch zusätzlich über einen hydraulischen oder pneumatischen Hubkolben ausgelöst werden.

(4) Die bei der ARTA-Not-Trenn-Sicherung NTS-SZ-H und NTS-SZ zur Kupplungstrennung erforderliche Auslösekraft sowie die bei der ARTA-Not-Trenn-Sicherung NTS-SZ-H und NTS-H zur Auslösung der Kupplung über einen hydraulischen oder pneumatischen Hubkolben mindestens erforderlichen Drücke sind der nachfolgenden Tabelle 1 zu entnehmen.

Tabelle 1

| Nennweite Not-Trenn-Sicherung | Auslösekraft [kN] | | Mindestdrücke Hubkolben [bar] | |
|----------------------------------|----------------------|-----|----------------------------------|-------------|
| | Zugwinkel | | hydraulisch | pneumatisch |
| | 0° | 90° | | |
| DN 25 | 0,3 | 1,1 | 8 | 4 |
| DN 50 | 0,6 | 2,1 | 10 | 4 |
| DN 80 | 0,7 | 2,5 | 30 | 4 |
| DN 100 | 1,0 | 3,5 | 40 | 5 |
| DN 150 | 1,2 | 4,2 | 25 | 5 |
| DN 200 | 1,3 | 4,6 | 25 | 5 |
| DN 250 | 1,5 | 5,3 | 30 | 5 |

(5) Die Mindestzugfestigkeit des Zugseiles und seiner Anbindung muss mindestens das 5-fache der Auslösekraft betragen.

(6) Mit diesem Bescheid wird der Nachweis der Verwendbarkeit des Regelungsgegenstandes im Sinne von Absatz 1 (2) erbracht.

2.2.3 Leckagemengen

(1) Bei Nottrennung können abhängig von den Betriebsbedingungen und den Kupplungsnennweiten wassergefährdende Flüssigkeiten austreten. Die anzusetzenden Leckagemengen sind in Tabelle 2 zusammengestellt und beinhalten bereits einen Sicherheitsfaktor.

(2) Die Vorrichtungen zur Auffangung der bei einer Nottrennung zu erwartenden Leckagemengen sind mindestens auf die in der Tabelle 2 angegebenen Werte auszulegen.

Tabelle 2

| Spalte | 1 | 2 |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|
| Zeile | Nennweite Not-Trenn-Sicherung | anzusetzende Leckagemenge [l] |
| 1 | DN 25 | 0,20 |
| 2 | DN 50 | 0,25 |
| 3 | DN 80 | 0,40 |
| 4 | DN 100 | 0,65 |
| 5 | DN 150 | 3,75 |
| 6 | DN 200 | 10,70 |
| 7 | DN 250 | 17,90 |

2.3 Kennzeichnung

(1) Die Not-Trenn-Sicherungen müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfüllt sind.

(2) Die nach anderen Rechtsbereichen erforderlichen Kennzeichnungen bleiben unberührt.

2.4 Übereinstimmungsbestätigung

2.4.1 Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung der ARTA-Not-Trenn-Sicherungen mit den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Abschnitt 1 und 2) muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprüfung durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen. Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

2.4.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Not-Trenn-Sicherungen den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Abschnitt 1 und 2) entsprechen.

(2) Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist eine Stückprüfung jeder ARTA-Not-Trenn-Sicherung durchzuführen. Die Stückprüfung umfasst:

- Montageprüfung (Prüfung des ordnungsgemäßen Zusammenbaus der Not-Trenn-Sicherungsteile),
- Druck- und Dichtheitsprüfung im gekuppelten und im getrennten Zustand,
- Funktionsprüfung der Kupplungstrennung an jeder Not-Trenn-Sicherung durch Seilzug von Hand,
- Funktionsprüfung der Kupplungstrennung an jeder ARTA-Not-Trenn-Sicherung durch Aktivierung des hydraulischen bzw. pneumatischen Hubzylinders (nur bei NTS-SZ-H und NTS-H).

(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Sie sind dem Deutschen Institut für Bautechnik und der obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen.

(5) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Eine Not-Trenn-Sicherung, die den Anforderungen nicht entspricht, ist so zu handhaben, dass eine Verwechslung mit übereinstimmenden Regelungsgegenständen ausgeschlossen ist.

(6) Nach Abstellung des Mangels sind die im Absatz (2) genannten Prüfungen zu wiederholen.

3 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt und Wartung

3.1 Nutzung

3.1.1 Betrieb

(1) Die ARTA-Not-Trenn-Sicherungen sind mit einem Spritzschutz zu umgeben, der die Not-Trenn-Funktion nicht behindert. Der Spritzschutz dient neben der Begrenzung des Wirkungsbereiches der austretenden Leckageflüssigkeit auch zur Verhütung von Unfällen, die durch das Spritzen der Leckageflüssigkeit bei der Nottrennung entstehen könnten. Die bei Auslösung der Nottrennfunktion austretende Leckageflüssigkeit ist vollständig aufzufangen und zurückzuhalten. Der Spritzschutz ist so anzuordnen, dass mögliche Tropfleckagen der hydraulischen Hubzylinder aufgefangen werden.

(2) Bei ARTA-Not-Trenn-Sicherungen NTS-SZ-H und NTS-H muss vor Beginn des Fördervorgangs geprüft werden, ob die zur Auslösung der Kupplung durch den hydraulischen oder pneumatischen Hubkolben erforderlichen Mindestdrücke anliegen. Wenn diese nicht erreicht werden, muss der Fördervorgang über ein entsprechendes Signal an die Steuerung der Pumpen- bzw. Armaturen unterbunden bleiben, bis die Störung behoben ist. Bei Abfall des Druckes unterhalb der in Abschnitt 2.2.2, Tabelle 1 ausgewiesenen Mindestdrücke während eines Fördervorgangs, muss dieser automatisch unterbrochen werden.

(3) Nach Auslösen der Nottrennkupplung ist bei der Wiedermontage der ARTA-Not-Trenn-Sicherung zur Wiederherstellung ihrer Funktion entsprechend der Bedienungsanleitung zu verfahren.

3.1.2 Unterlagen

(1) Dem Betreiber einer Rohrleitung mit einer ARTA-Not-Trenn-Sicherung gemäß diesem Bescheid sind vom Hersteller mindestens folgende Unterlagen auszuhändigen:

- Kopie dieses Bescheides,
- beim DIBt hinterlegte Fassung der Bedienungsanleitung der ARTA-Not-Trenn-Sicherung.

(2) Die nach anderen Rechtsbereichen erforderlichen Bescheinigungen und Unterlagen bleiben unberührt.

3.2 Unterhalt, Wartung

Der Betreiber einer Rohrleitung mit einer ARTA-Not-Trenn-Sicherung ist verpflichtet, mit dem Instandhalten und Instandsetzen der Bestandteile der ARTA-Not-Trenn-Sicherungen vom Hersteller geschulte Firmen/Personen zu beauftragen.

3.3 Prüfungen


(1) Der Betreiber einer Rohrleitung mit einer ARTA-Not-Trenn-Sicherung NTS-SZ, NTS-H bzw. NTS-SZ-H hat bei deren Betrieb durch Inaugenscheinnahme deren Dichtheit zu prüfen. Falls Undichtheiten an der ARTA-Not-Trenn-Sicherung entdeckt werden, ist sie außer Betrieb zu nehmen.

(2) Die nach anderen Rechtsbereichen erforderlichen Prüfungen bleiben unberührt.


Holger Eggert
Referatsleiter

Beglaubigt
Pöttsch


NTS-SZ-H
Auslösung: Pneumatik + Seil

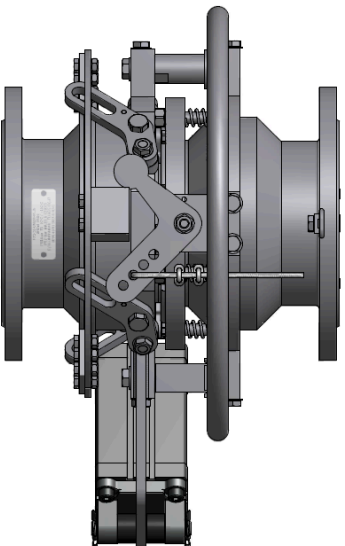


NTS-H
Auslösung: Pneumatik

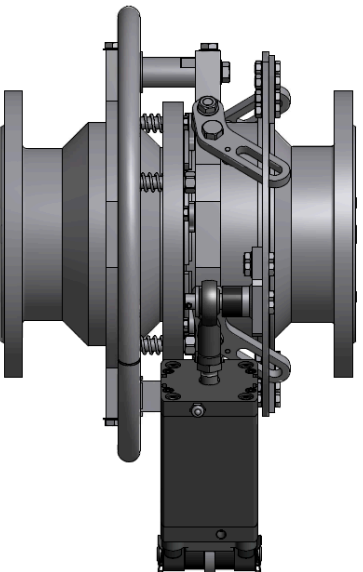


NTS-SZ-H
Auslösung: Hydraulik + Seil

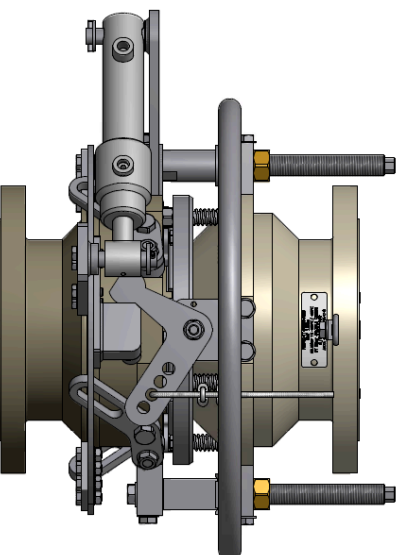

NTS-H
Auslösung: Hydraulik

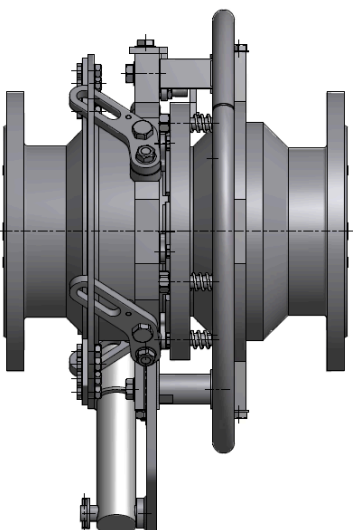


NTS-SZ
Auslösung: Seilzug

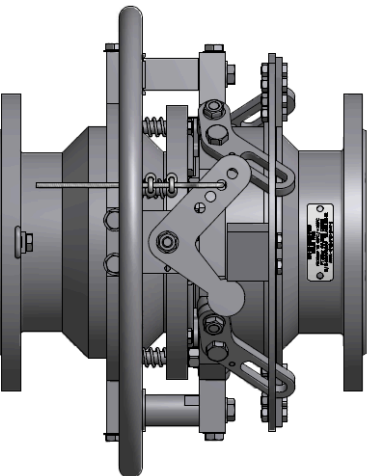

ARTA-Not-Trenn-Sicherungen Typ NTS-SZ, NTS-SZ-H und NTS-H mit Nottrennfunktion
DN 25, DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200 und DN 250

Nottrennkupplung mit Seilzug Typ NTS-SZ-/H

Anlage 1

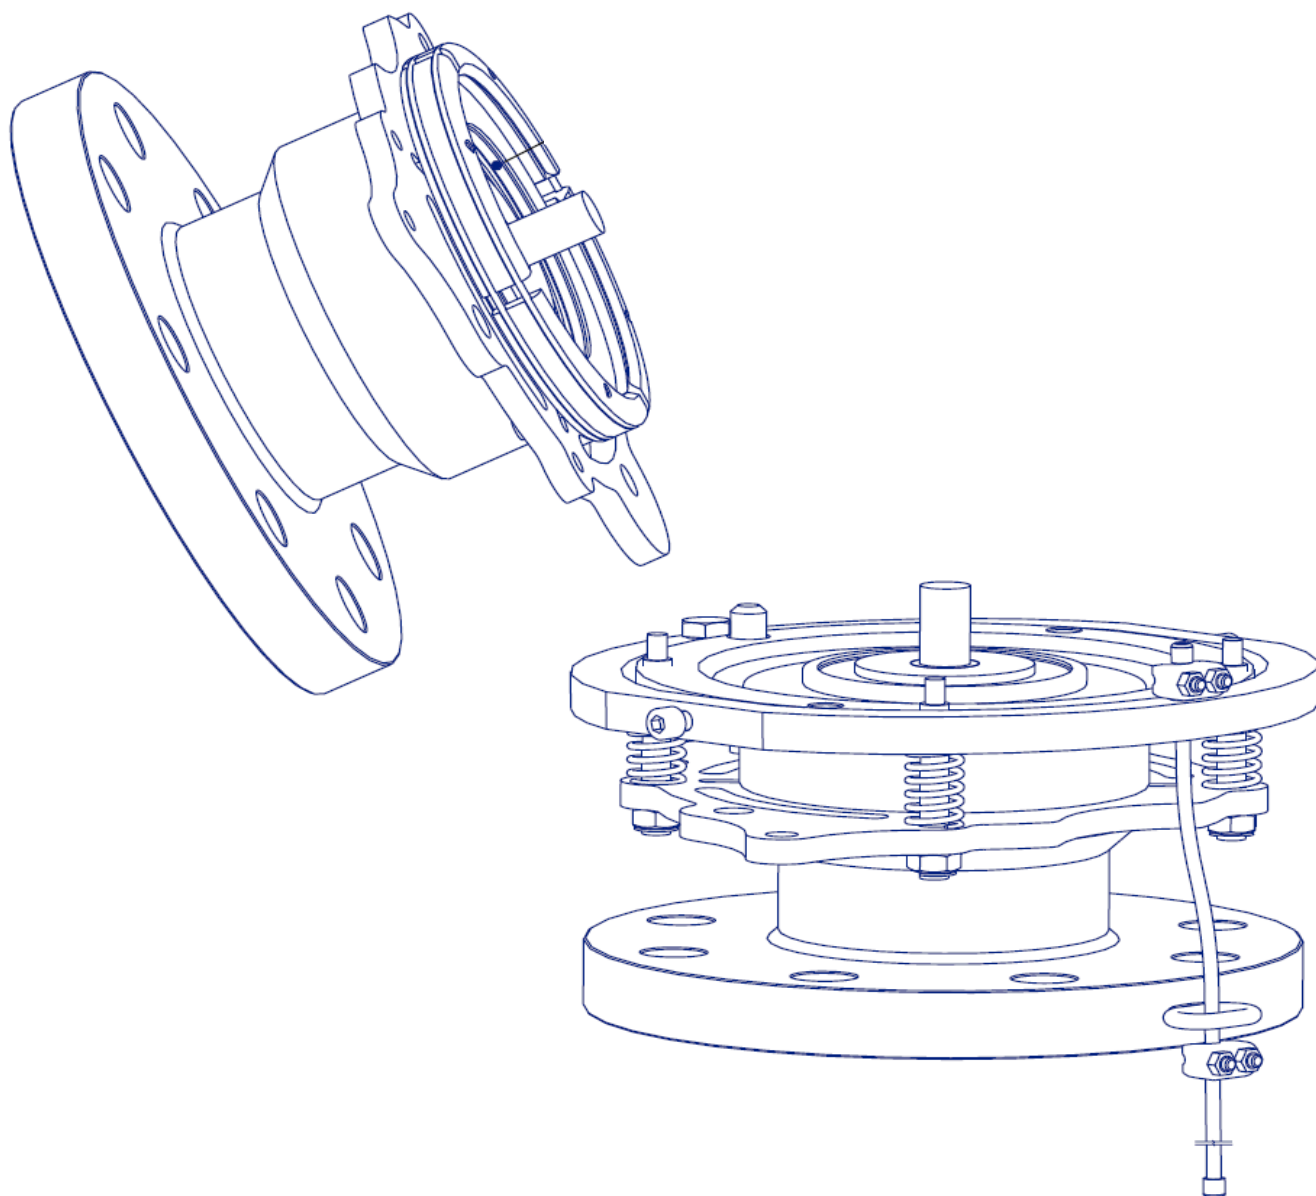

ARTA-Not-Trenn-Sicherungen Typ NTS-SZ, NTS-SZ-H und NTS-H mit Nottrennfunktion
DN 25, DN 50, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200 und DN 250

Nottrennkupplung mit Seilzug Typ NTS-SZ/-H im getrennten Zustand

Anlage 2